6N		7		8		9
WE/WAdiff/WA90-15,00	- 139.9 -	WT165-180 +0,0 +0,0	- 317.3 -	T +0,0 +2,0 01	- 375.0 -	T +12,0 +0,0
/DA L=3.50 m G=1000 N		DH L=2.55m / G=1000 N		DH L=2.00m / G=430 N		DH L=2.00m / G=430 N
A-2-D-2013.1		A-2-D-015/A5L		A-2-D-015/A5L		A-2-D-015/A5L

Masttyp · Mast-Nr. · Kettenart · Gestängebezeichnung · Länge von Mastmitte zu Mastmitte

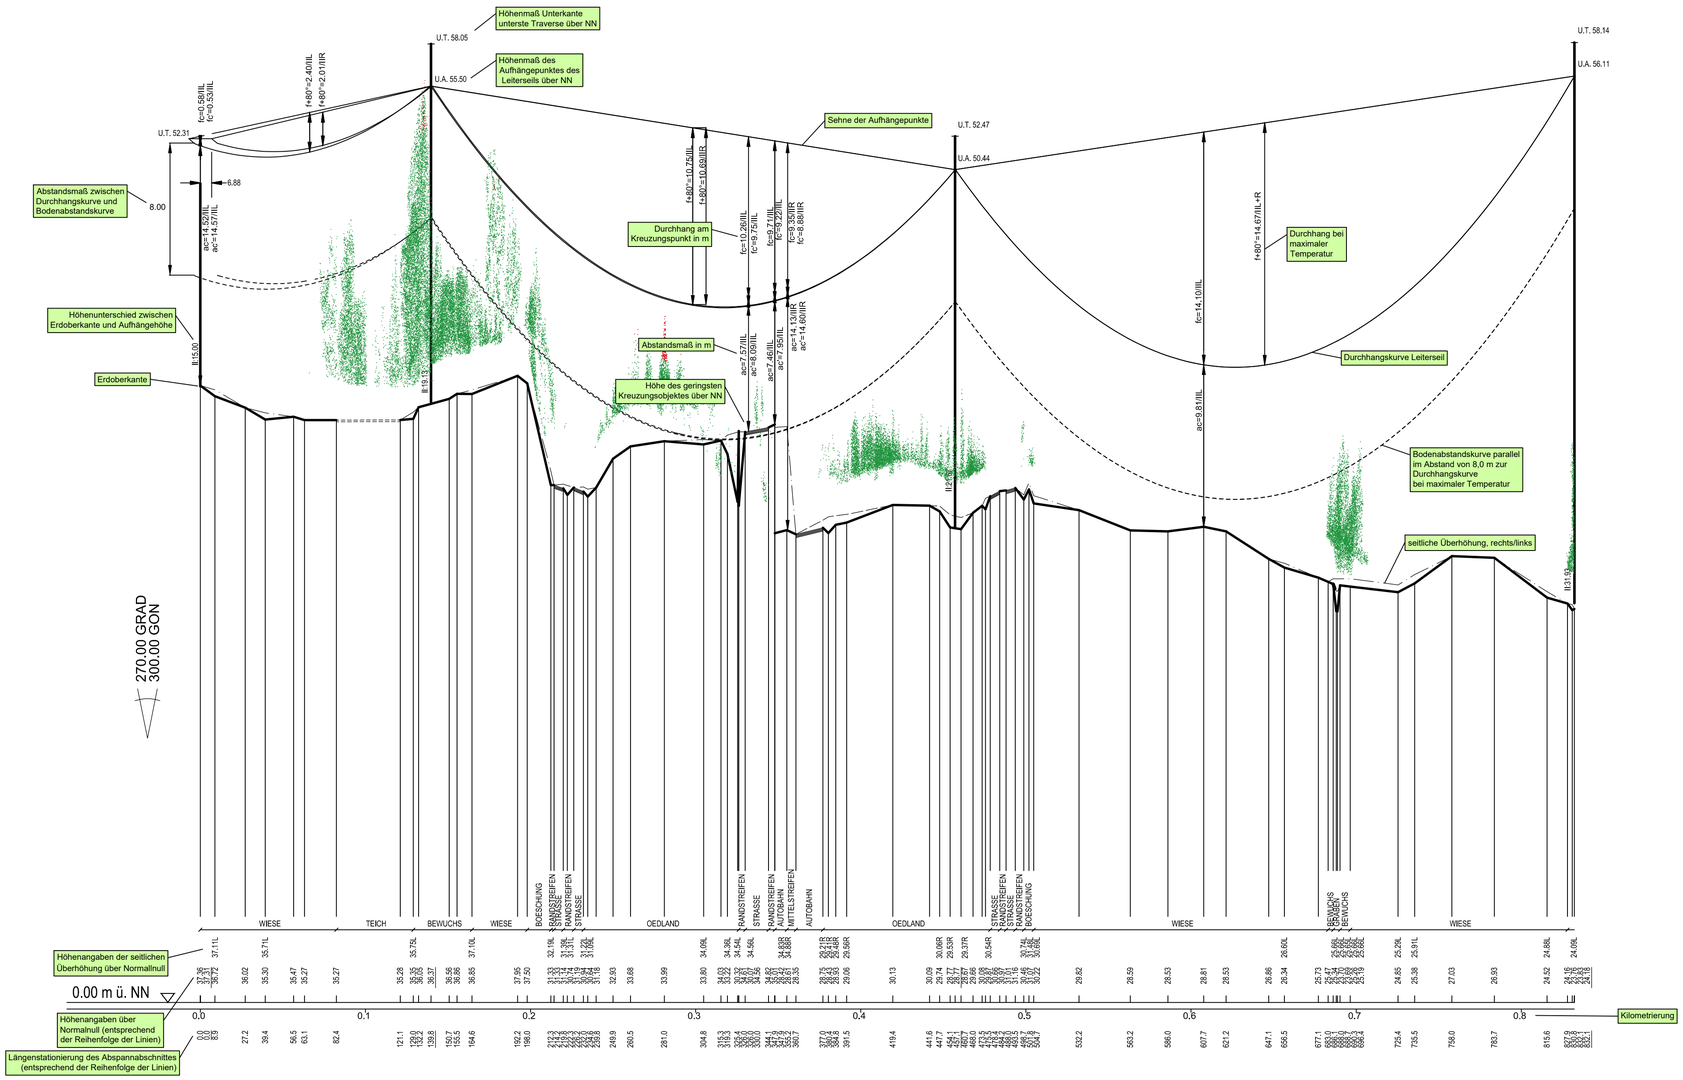

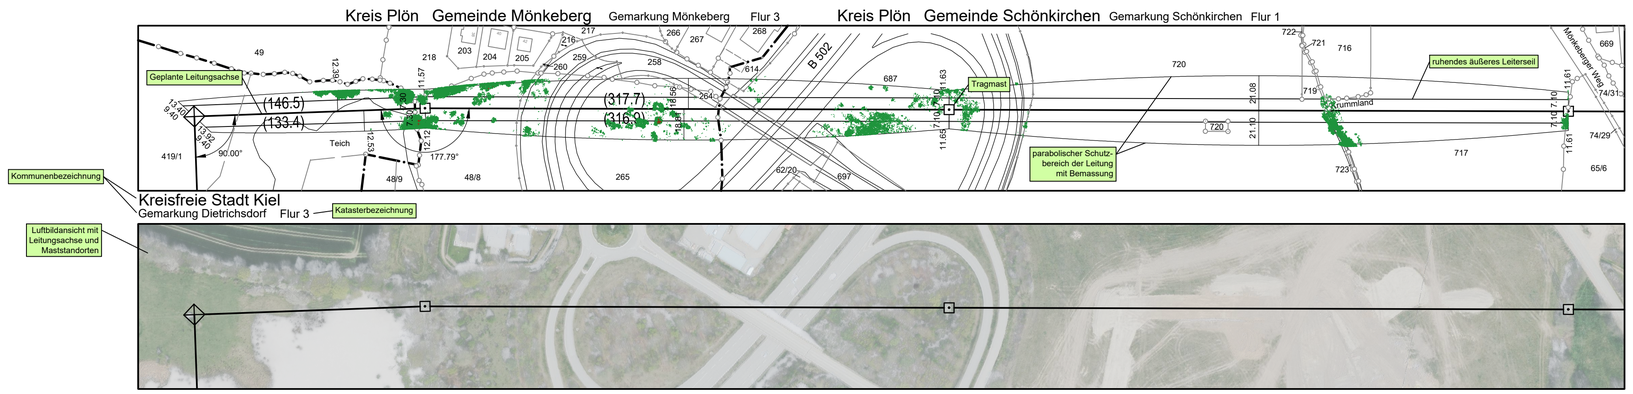

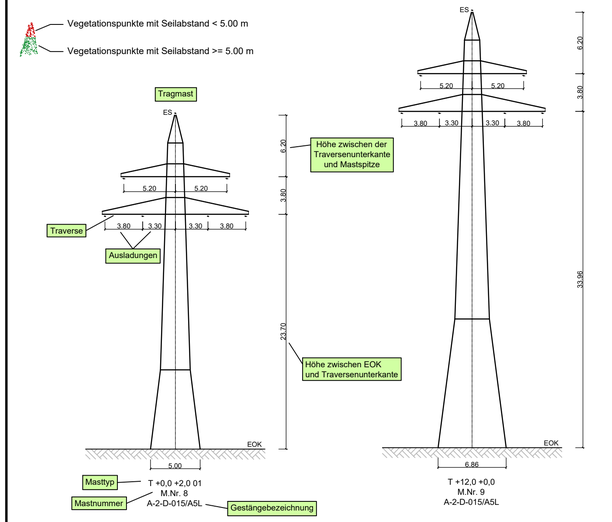

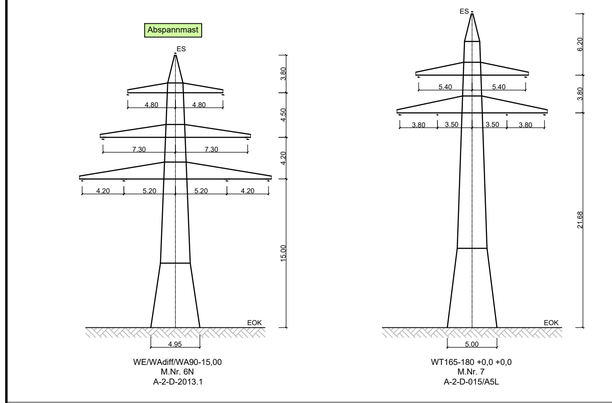

Erläuterungen zur Anlage 5 (Längenprofil)

Anlage X
Blatt X / X

Schleswig-Holstein Netz

LÄNGENPROFIL

110-kV-Leitung Kiel/S - Höhndorf

LH-13-133

Mast Nr. 6N - Mast Nr. 9

Maßstab der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	:	0210/05.69 Windzone 1, Eislastzone 1
Gestänge	:	A-2-D-015/A5L (Bestand), A-2-D-2013.1 (Neubau)
Leiterseil	:	2x3x1 AL/ST 230/30 HZS(SOLL) = 86 N/mm²
Erdseil	:	1 x AL3/A20SA 92/49 HZS(SOLL) = 126 N/mm²
Luftkabel	:	
Ketten	:	siehe Mastbezeichnung
Seitliche Überhöhung	:	7 m rechts — — — oder links — · — · — aufgenommen
Datum der Profilaufnahme	:	

Zeichen- und Planerklärung siehe Erläuterung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Rendsburg, XX.XX.XXXX
Schleswig - Holstein Netz AG,

Firma	Maßstab:	Einheit:
Omexom Hochspannung GmbH	1 : 2000 1 : 200	Meter

	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Zustand	-	
Org.-Einheit	-	

Schleswig-Holstein Netz

Zust.	Änderung	Datum	Name

Blatt: 01 / 02

Diese Zeichnung wurde elektronisch erstellt und bedarf keiner Unterschrift. Sie darf nicht geändert werden.
PLANNET V8.10.15 (V-Version: 10-10507333)