

<b>Pass für Maststandort</b>		Mast-Nr.	Masttyp
		141	T2-44,00
<b>LAGEBESCHREIBUNG</b>			
TK25	1322 - Eggebek	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32527114,28	6052386,24	17,86	Privat (220)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Langstedt	Langstedt; Flur 9	2
<b>SITUATION AM STANDORT</b>			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,3 m	(08.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben 135m nordwestlich (Flurstück 7/2), 1,9m breit, 0,7m tief, GW-Stand ü Sohle 0,4m, GW-Flurabstand 0,3m u GOK, Abflussrichtung südwestlich,			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Wasser- und Bodenverband Mittlere Treene			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	31,3 l/s (Graben, Flurstück 7/2)	Datum:	08.01.2015
<b>WASSERHALTUNG</b>			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Einleitung in Graben 135m nordwestlich (Flurstück 7/2)			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Mittlere Treene			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
<b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>			
Abflussmessung			

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>141</b>	<b>T2-44,00</b>

**FOTOS**


Foto 1: geplanter Maststandort



Foto 2: Übergabepunkt; Graben

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	141	T2-44,00

**KARTENAUSSCHNITT**

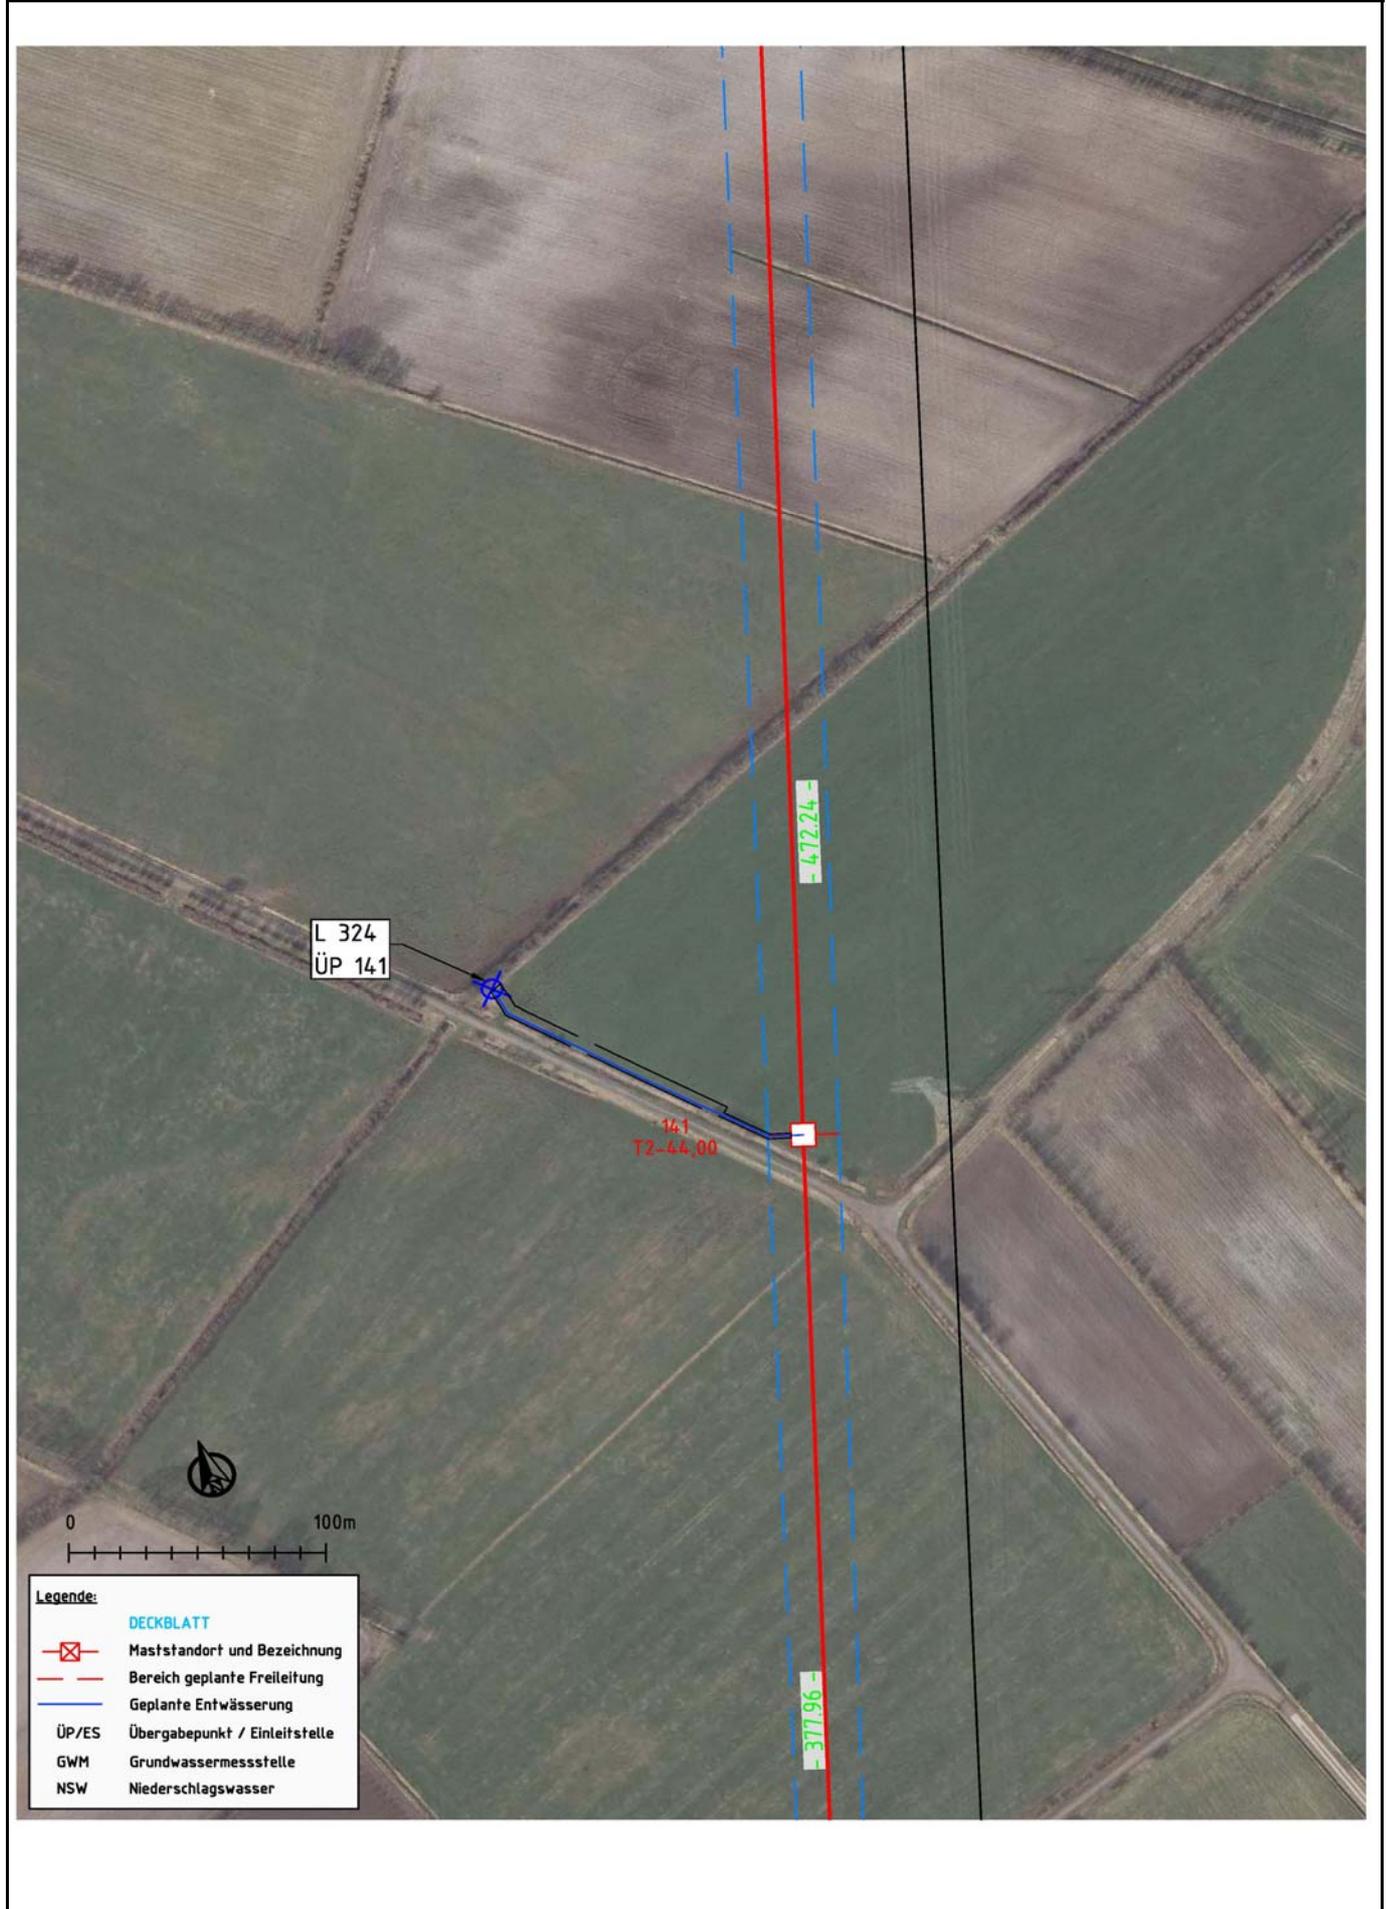

**Legende:**

DECKBLATT
Maststandort und Bezeichnung
Bereich geplante Freileitung
Geplante Entwässerung
ÜP/ES Übergabepunkt / Einleitstelle
GWM Grundwassermessstelle
NSW Niederschlagswasser