




# 380-kV-Ltg. Klixbüll - Bundesgrenze DK

LH-13-322

## Wegenutzungsplan Sondernutzung

### Lfd. Nr. Z5005

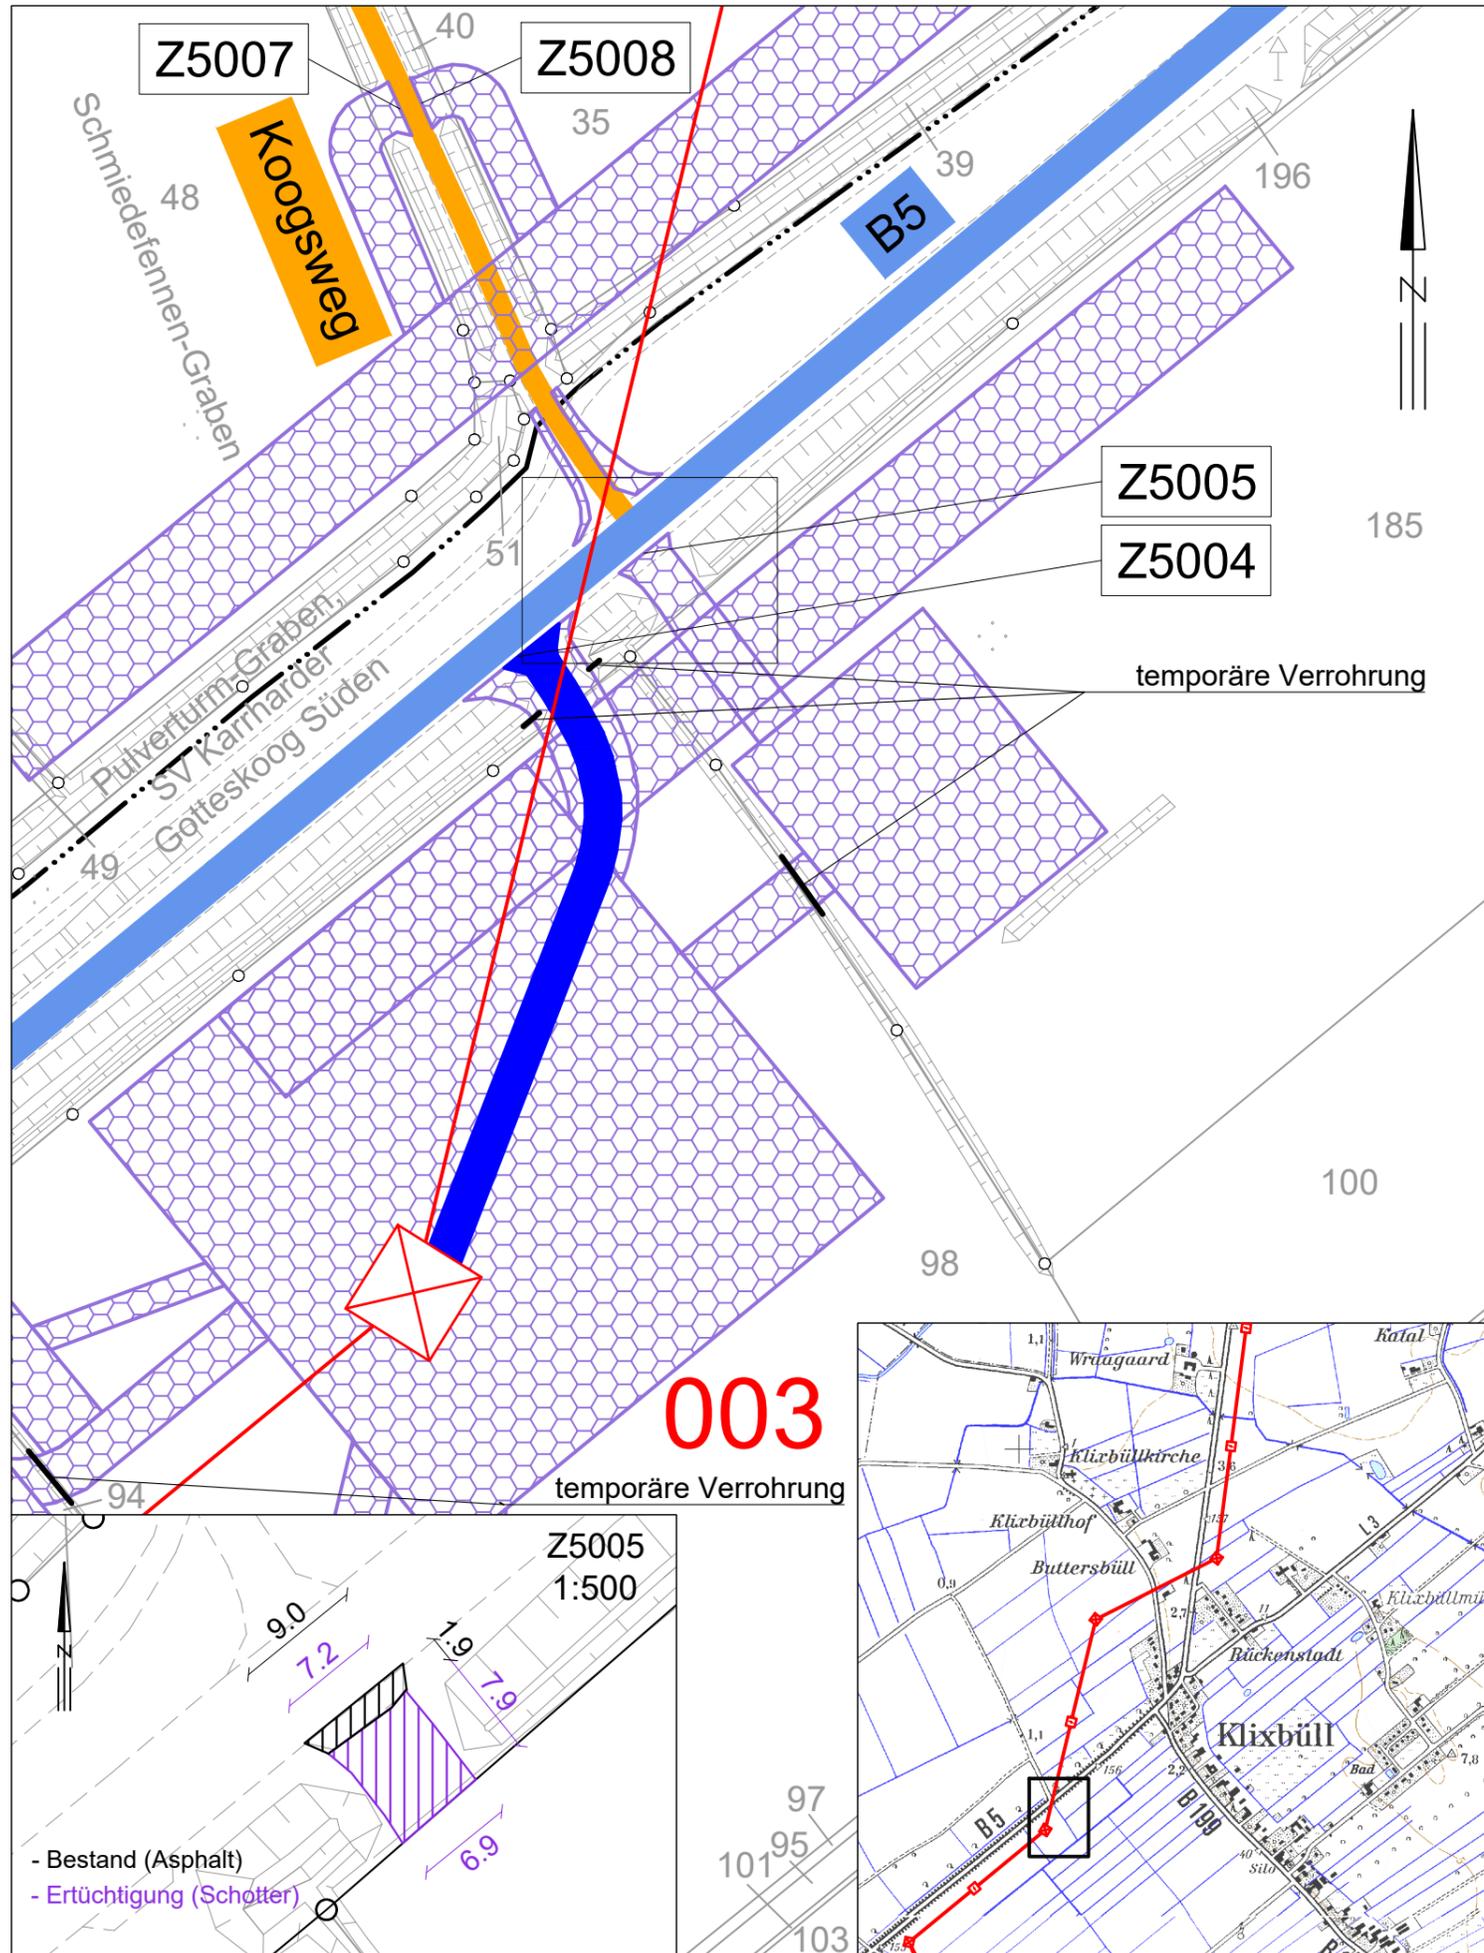

#### Legende:

- Nachrichtl. Planung
- Bundesstraßen
- Landesstraßen
- Kreisstraßen
- genutzte Gemeindestraßen
- genutzte Wirtschaftswege
- Verrohrung dauerhaft / temporär (BW Nr. Anlage 7.1 zu entnehmen)
- Z5001 Zufahrtsnummer (BW Nr. Anlage 7.1 zu entnehmen)
- 219/3 Flurstücksnummer
- ⊠ Abspannmast
- ⊞ Tragmast
- 025 Mastnummer - 380kV

#### Rechtserwerb:

- dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch 380-kV-Ltg., "dingliche Sicherung"
- bauzeitliche Flächeninanspruchnahme für 380-kV-Ltg.

#### Grenzen:

- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Verfahrensgrenze

Zur Planfertigung verwendete TK 25: @ GeoBasis-DE / BKG (2010)

#### Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt Bayreuth, TenneT TSO GmbH		18.09.2020	
i.V. <i>[Signature]</i> Brühöfner		i.V. <i>[Signature]</i> Feuerstein	
Maßstab 1 : 1000 Einheit Meter			
LTB Leitungsbau GmbH Martener Str. 525 44379 Dortmund			
	Datum	Name	
Bearb.	18.09.2020	Pasleau	
Gepr.	18.09.2020	Guttman	
Norm			
Fachbereich TL			
Taking power further			
Zust.	Änderung	Datum	Name Urspr.:

003

temporäre Verrohrung

Z5005  
1:500

- Bestand (Asphalt)
- Ertüchtigung (Schotter)

