

006
WA120-39.00
DA

[393.0]
-4010-
[409.0]

007
T1-35.00
VK

-423.0-

008
T1-35.00
VK


-404.0-

009
T1-35.00
VK


ES/LWL mit Vogelschutzmarken

ES/LWL mit Vogelschutzmarken

ES/LWL mit Vogelschutzmarken

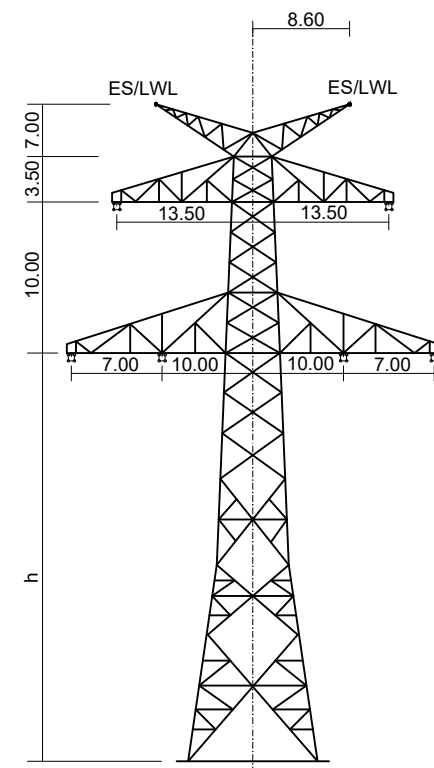

Mast Nr. 006
D-2-D-2015.3

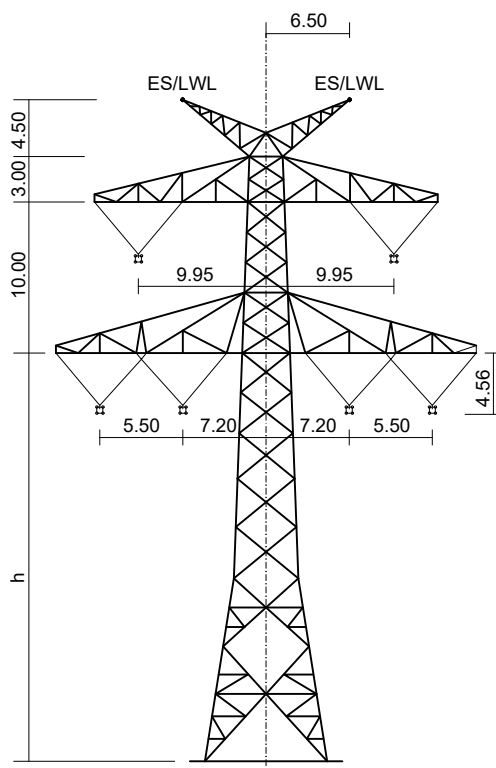

Mast Nr. 007, 008, 009
D-2-D-2015.3

Vegetation dichter als 350m am Leiterseil
Vegetation innerhalb des Schutzbereiches



380-kV-Ltg. Klixbüll - Bundesgrenze DK
LH-13-322

Längenprofil

Mast Nr. 006 - Mast Nr. 009

Maßstab

der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung : 0210/ DIN EN 50341-2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 4)

Masttyp : D-2-D-2015.3
Besetzung : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46.00N/mm²
Leiterseil :
Erdschleife :
Luftkabel/ sonstige Belegung : 2x 261-AL3/25-A20SA-26.0, dhgl. zum LS bei +10°C
Kettenlänge : DA=6.50m (334kg), VK=4.56m (182kg)
Seitliche Überhöhung : 15.0 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt: 18.09.2020

Bayreuth:
TenneT TSO GmbH

L.V. *[Signature]*

Brüder

Feuerstein

Maßstab : 2000/200 Einheit Meter

LTB LTB Leuchttechnik GmbH
Mönster Str. 325
44799 Dortmund

Datum Name

Bearb. 31.08.2020 Amiryar

Gepr. 31.08.2020 Guttmann

Norm DIN EN 50341-2-4: 04/2016

Fachbereich TL

Tennet
Taking power further

Zust. Änderung Datum Name Urspr.:

Kartengrundlage © Geo-Basis-DEA/VermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)