

019
WA140-30.00
DA

[429.1]
- 426.0 -
[422.9]

020
T1-38.00
VK

- 433.0 -

021
T1-35.00
VK


[369.1]
- 364.1 -
[359.1]

022
WA140-30.00
DA


ES/LWL mit Vogelschutzmarken

ES/LWL mit Vogelschutzmarken

ES/LWL mit Vogelschutzmarken

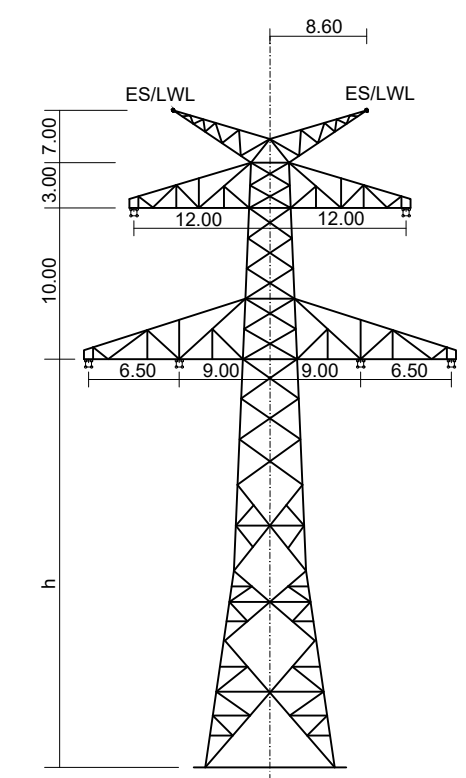

Mast Nr. 019, 022
D-2-D-2015.3

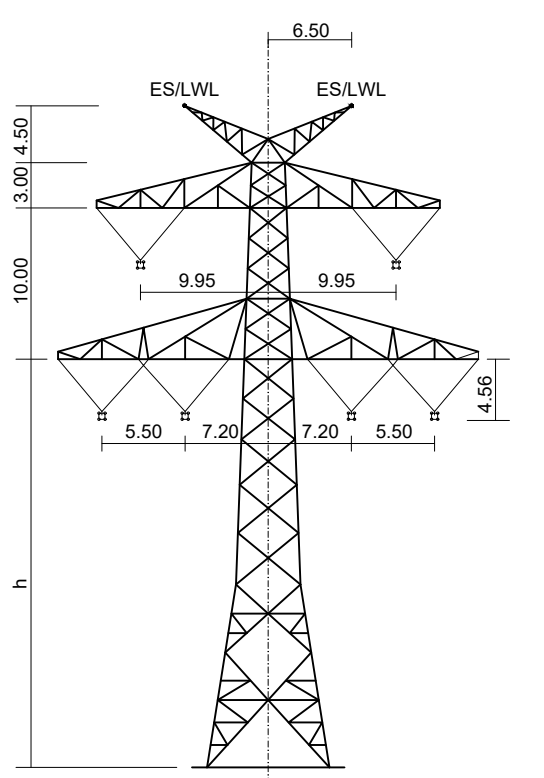

Mast Nr. 020, 021
D-2-D-2015.3

Vegetation dichter als 500m am Leitersell
Vegetation innerhalb des Schutzbereiches



380-kV-Ltg. Klixbüll - Bundesgrenze DK
LH-13-322
Längenprofil

Mast Nr. 019 - Mast Nr. 022

der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung : 0210/ DIN EN 50341-2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 4)

Masttyp : D-2-D-2015.3
Besetzung : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46.00N/mm²
Leitersell :
Erdsell :
Luftkabel/ sonstige Belegung : 2x 261-AL3/25-A20SA-26.0, dhl. zum LS bei +10°C
Kettenlänge : DA= 6.50m (334kg); VK= 4.56m (182kg)
Seitliche Überhöhung : 15.0 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage	
Aufgestellt Bayreuth: TenneT TSO GmbH	18.09.2020
L.V.	L.V.
Brüder	Feuerstein
	Maßstab : 2000/200 Einheit Meter
	LTB Leistungsbau GmbH Mönster Str. 325 44799 Dortmund
	Datum Name
	Bearb. 31.08.2020 Herrera
	Gepr. 31.08.2020 Guttman
	Norm DIN EN 50341-2-4: 04/2016
	Fachbereich TL
Zust. Änderung Datum Name Urspr.:	Kartengrundlage © GeoBasis-DEA/VermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)