


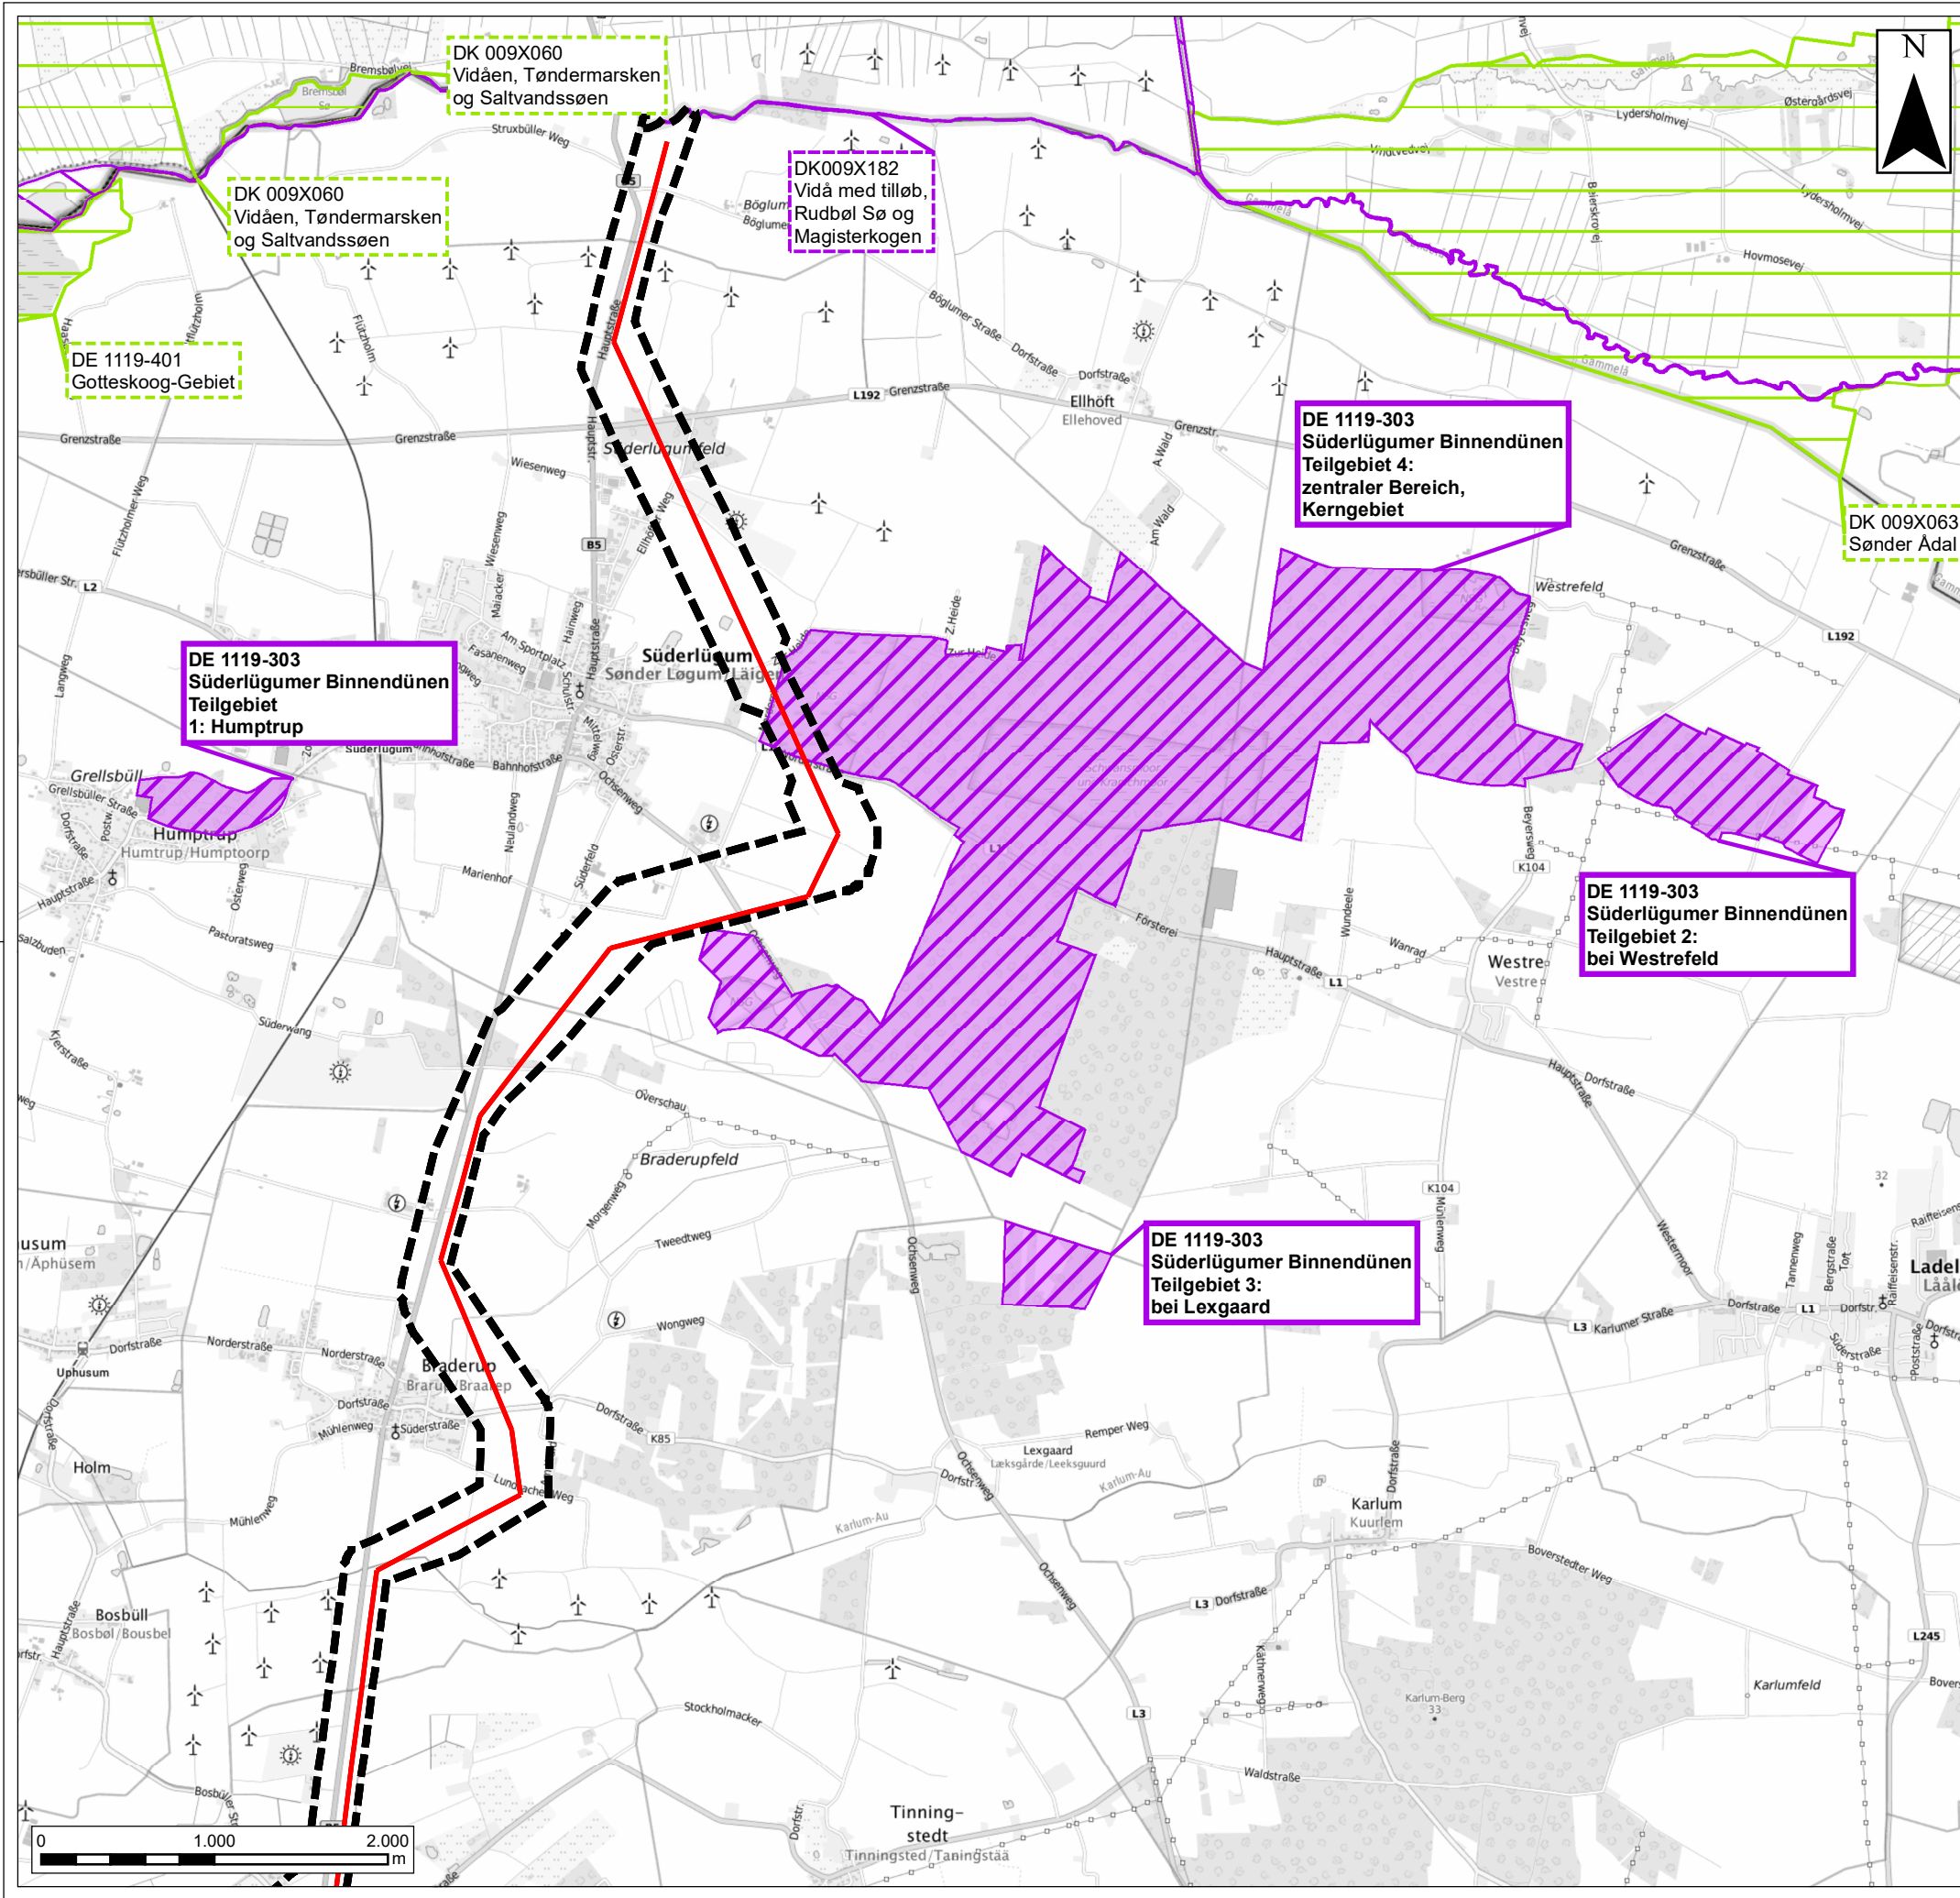

NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet DE 1119-303 Süderlügumer Binnendünen

- FFH-Gebiet Vogel-schutzgebiet
- NATURA 2000-Gebiet, bei dem Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können und das Gegenstand der vorliegenden NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung ist.
- NATURA 2000-Gebiet, bei dem Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können und das Gegenstand einer weiteren NATURA 2000-VP/-VorP ist.

- Vorhaben
- Vorzugskorridor
- geplante 380-kV-Leitung LH-13-322

Kartengrundlage:
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2020, Datenquellen:
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

Nr.:	Art der Änderung	Datum	Name

Planverfasser:		Datum:	Name:
	Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH	18.09.2020	C.Eberlein
	Stuthagen 25 24113 Molfsee Tel.: +49 4347 99973-0	18.09.2020	H. Klein
		zuletzt geändert:	

Vorhabenträger:	TenneT TSO GmbH	Bayreuth, 18.09.2020
	Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth	i. V. Georg Feuerstein

Materialband zur Planfeststellungsunterlage

Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung zur 380-kV-Freileitung zwischen Klixbüll - Bundesgrenze LH-13-322	
Anlage: MB 03	Karte: 02
Planinhalt: NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet DE 1119-303 Süderlügumer Binnendünen	
Maßstab: 1:40.000	