


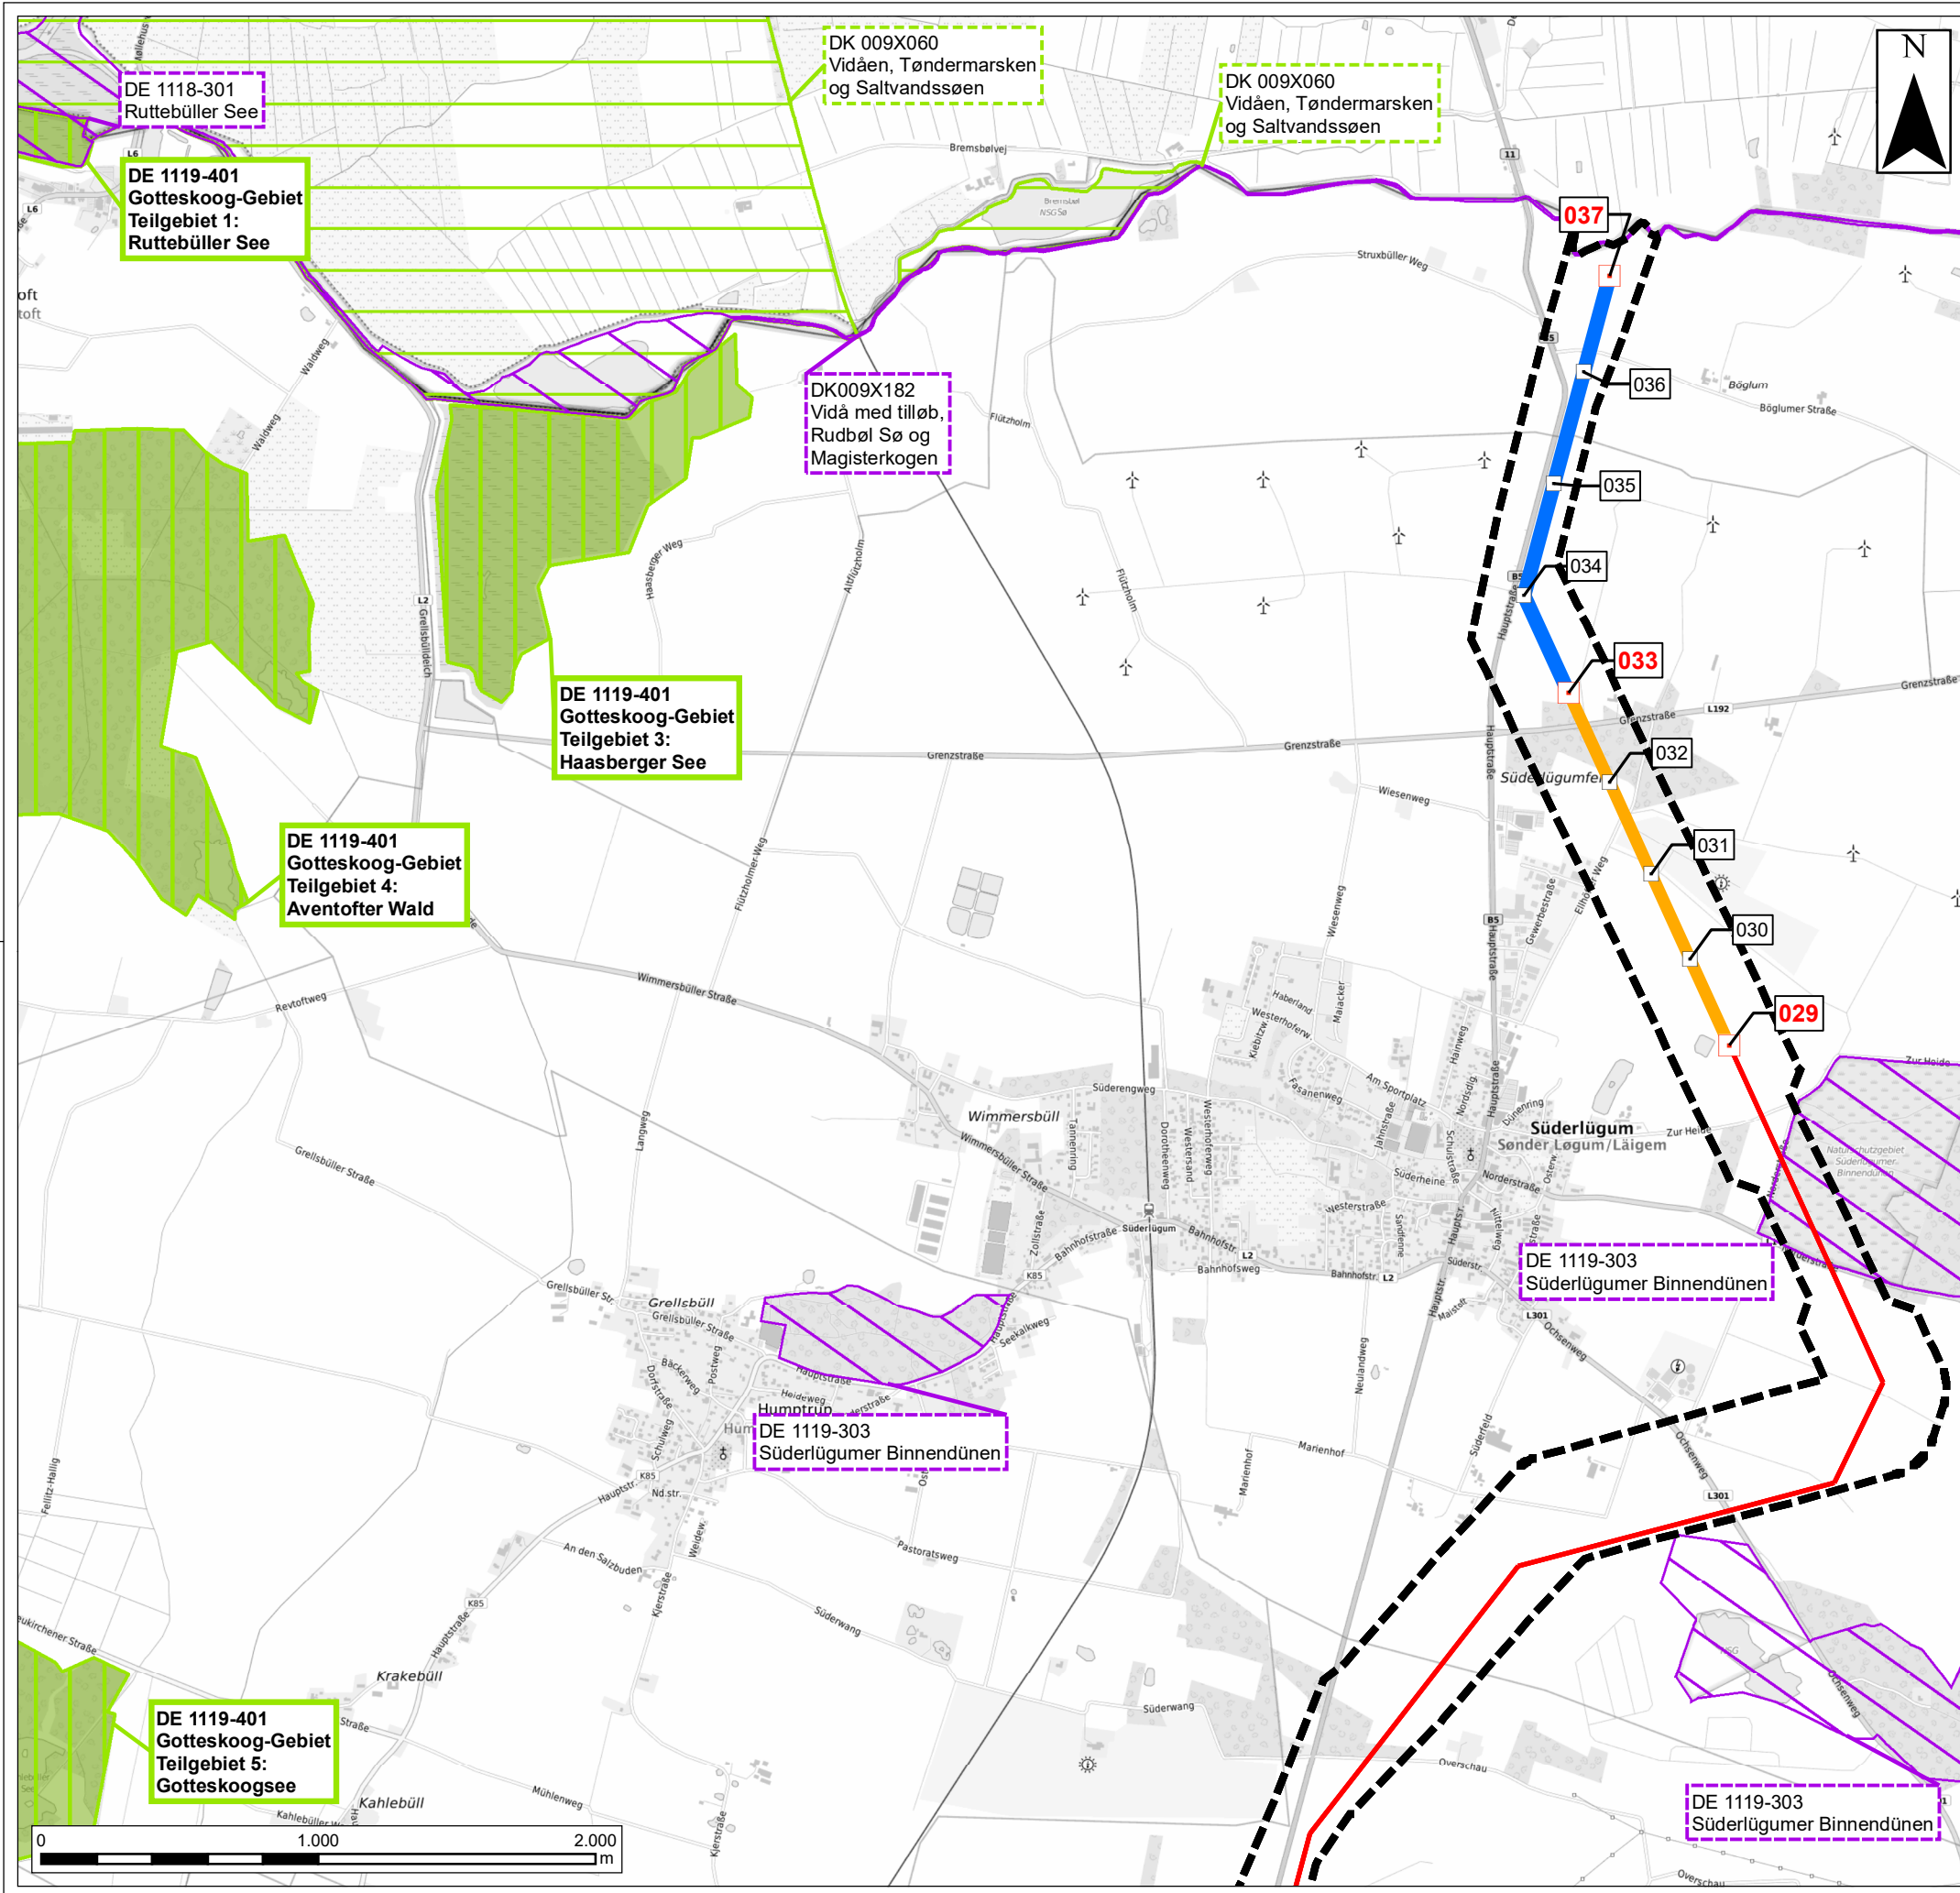

NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutz-Gebiet DE 1119-401 Gotteskoog-Gebiet

FFH-Gebiet
 Natura 2000-Gebiet, bei dem Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können und das Gegenstand der vorliegenden NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung ist.

Vogel-schutzgebiet
 Natura 2000-Gebiet, bei dem Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können und das Gegenstand einer weiteren NATURA 2000-VP/-VorP ist.

Vorhaben
 Vorzugskorridor
 geplante 380-kV-Leitung LH-13-322

Maßnahmen
 Standarderdseilmarkierung (V-Ar1a)
 verdichtete Erdseilmarkierung (V-Ar1b)
 Anfangs-/Endmast der Erdseilmarkierung
 Masten innerhalb des zu markierenden Bereiches

Kartengrundlage:
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2020, Datenquellen:
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

Nr.:		Art der Änderung		Datum		Name			
Planverfasser:				Datum:		Name:			
Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH Stuthagen 25 24113 Molfsee Tel.: +49 4347 99973-0				gezeichnet:		18.09.2020		C.Eberlein	
				geprüft:		18.09.2020		H. Klein	
				zuletzt geändert:					
Vorhabenträger:				Bayreuth, 18.09.2020					
TenneT TSO GmbH Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth				 i. V. Dr. Bernd Brühöfner				 i. V. Georg Feuerstein	
Materialband zur Planfeststellungsunterlage									
Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung zur 380-kV-Freileitung zwischen Klixbüll - Bundesgrenze LH-13-322									
Anlage:		Karte:							
MB 03		03a							
Planinhalt:									
NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutz-Gebiet DE 1119-401 Gotteskoog-Gebiet - Detail -									
Maßstab:				1:25.000					