


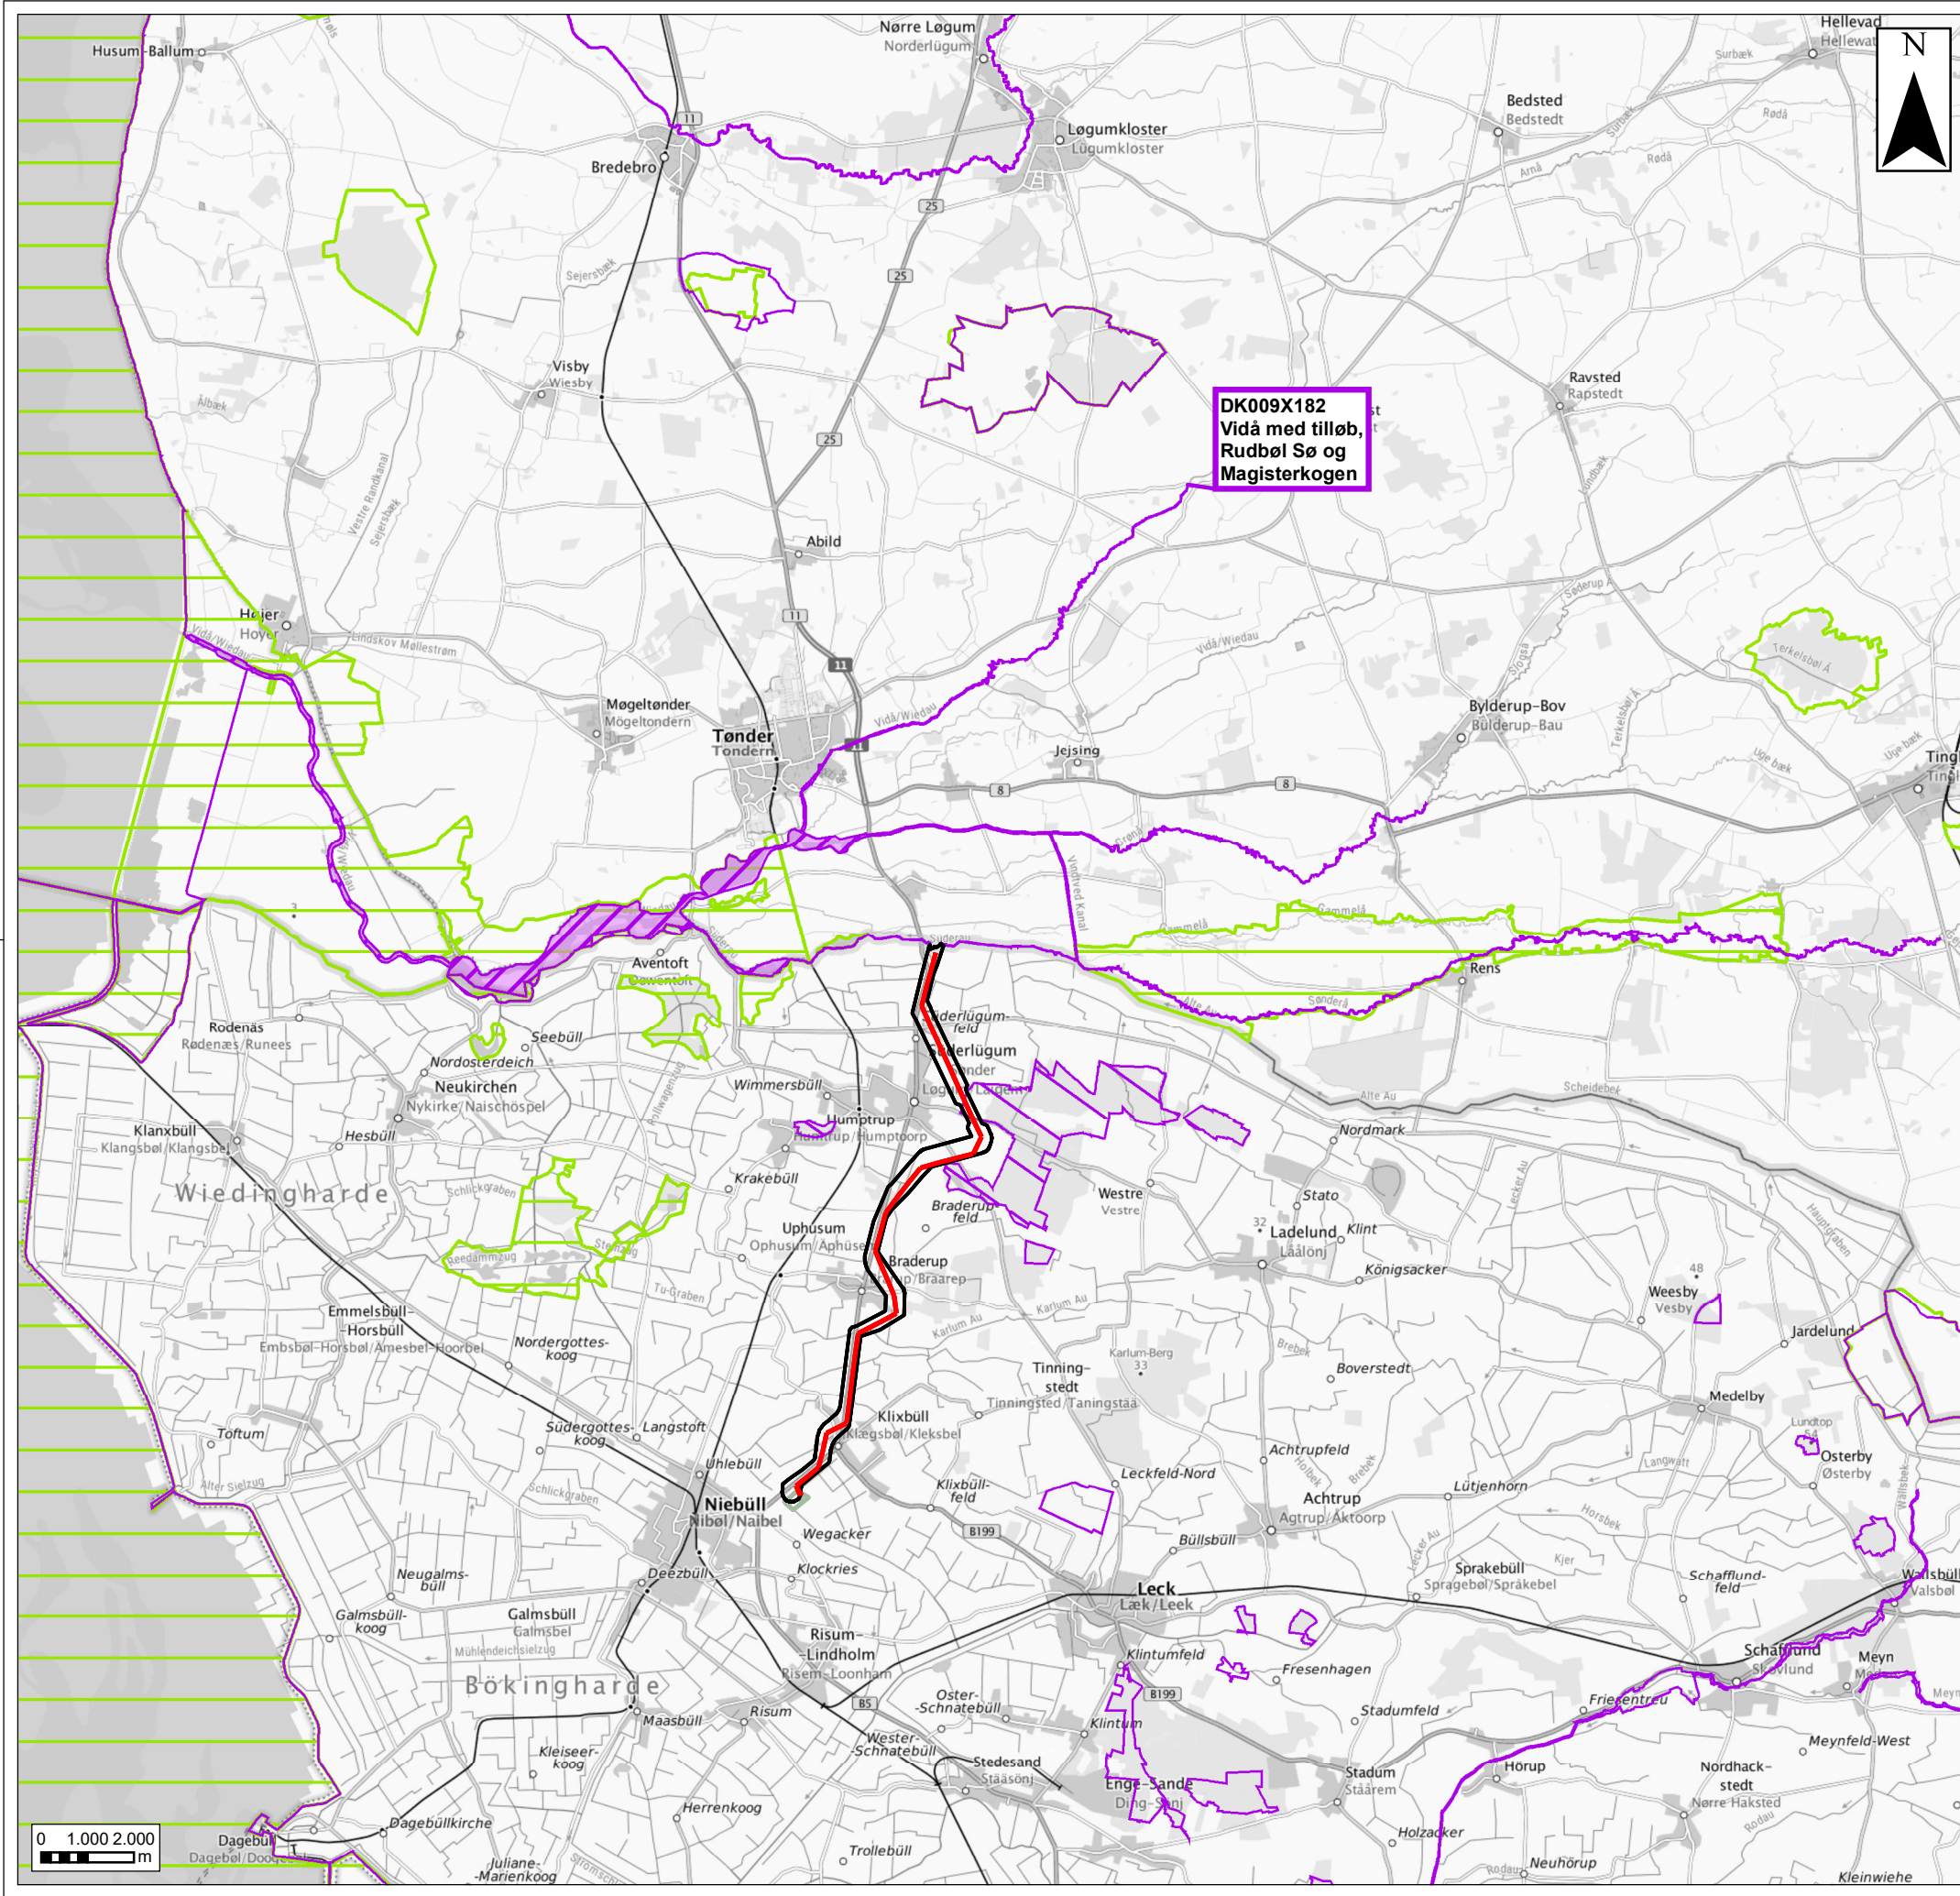

NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung
für das FFH-Gebiet DK 009X182
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og
Magisterkogen

- FFH-Gebiet** **Vogel-schutzgebiet**
- NATURA 2000-Gebiet, bei dem Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können und das Gegenstand der vorliegenden NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung ist.
- NATURA 2000-Gebiet, bei dem Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können und das Gegenstand einer weiteren NATURA 2000-VP/-VorP ist.

- Vorhaben**
- Vorzugskorridor
- geplante 380-kV-Leitung LH-13-322

- Nachrichtliches**
- Umspannwerk Klixbüll Süd (Abschnitt 4)

Kartengrundlage:
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2020, Datenquellen:
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

Nr.:	Art der Änderung	Datum	Name

Planverfasser:				
Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH GFN	Stuthagen 25 24113 Molfsee Tel.: +49 4347 99973-0		Datum:	Name:
		gezeichnet:	18.09.2020	<i>C.Eberlein</i>
		geprüft:	18.09.2020	<i>H. Klein</i>
		zuletzt geändert:		

Vorhabenträger:	TenneT TSO GmbH	Bayreuth, 18.09.2020
Taking power further		i. V. Dr. Bernd Brühöfner
Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth		i. V. Georg Feuerstein

Materialband zur Planfeststellungsunterlage

Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung zur 380-kV-Freileitung zwischen Klixbüll - Bundesgrenze LH-13-322		
Anlage:	Karte:	
MB 03	05	
Planinhalt: NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet DK 009X182 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen		
Maßstab:	1:150.000	