


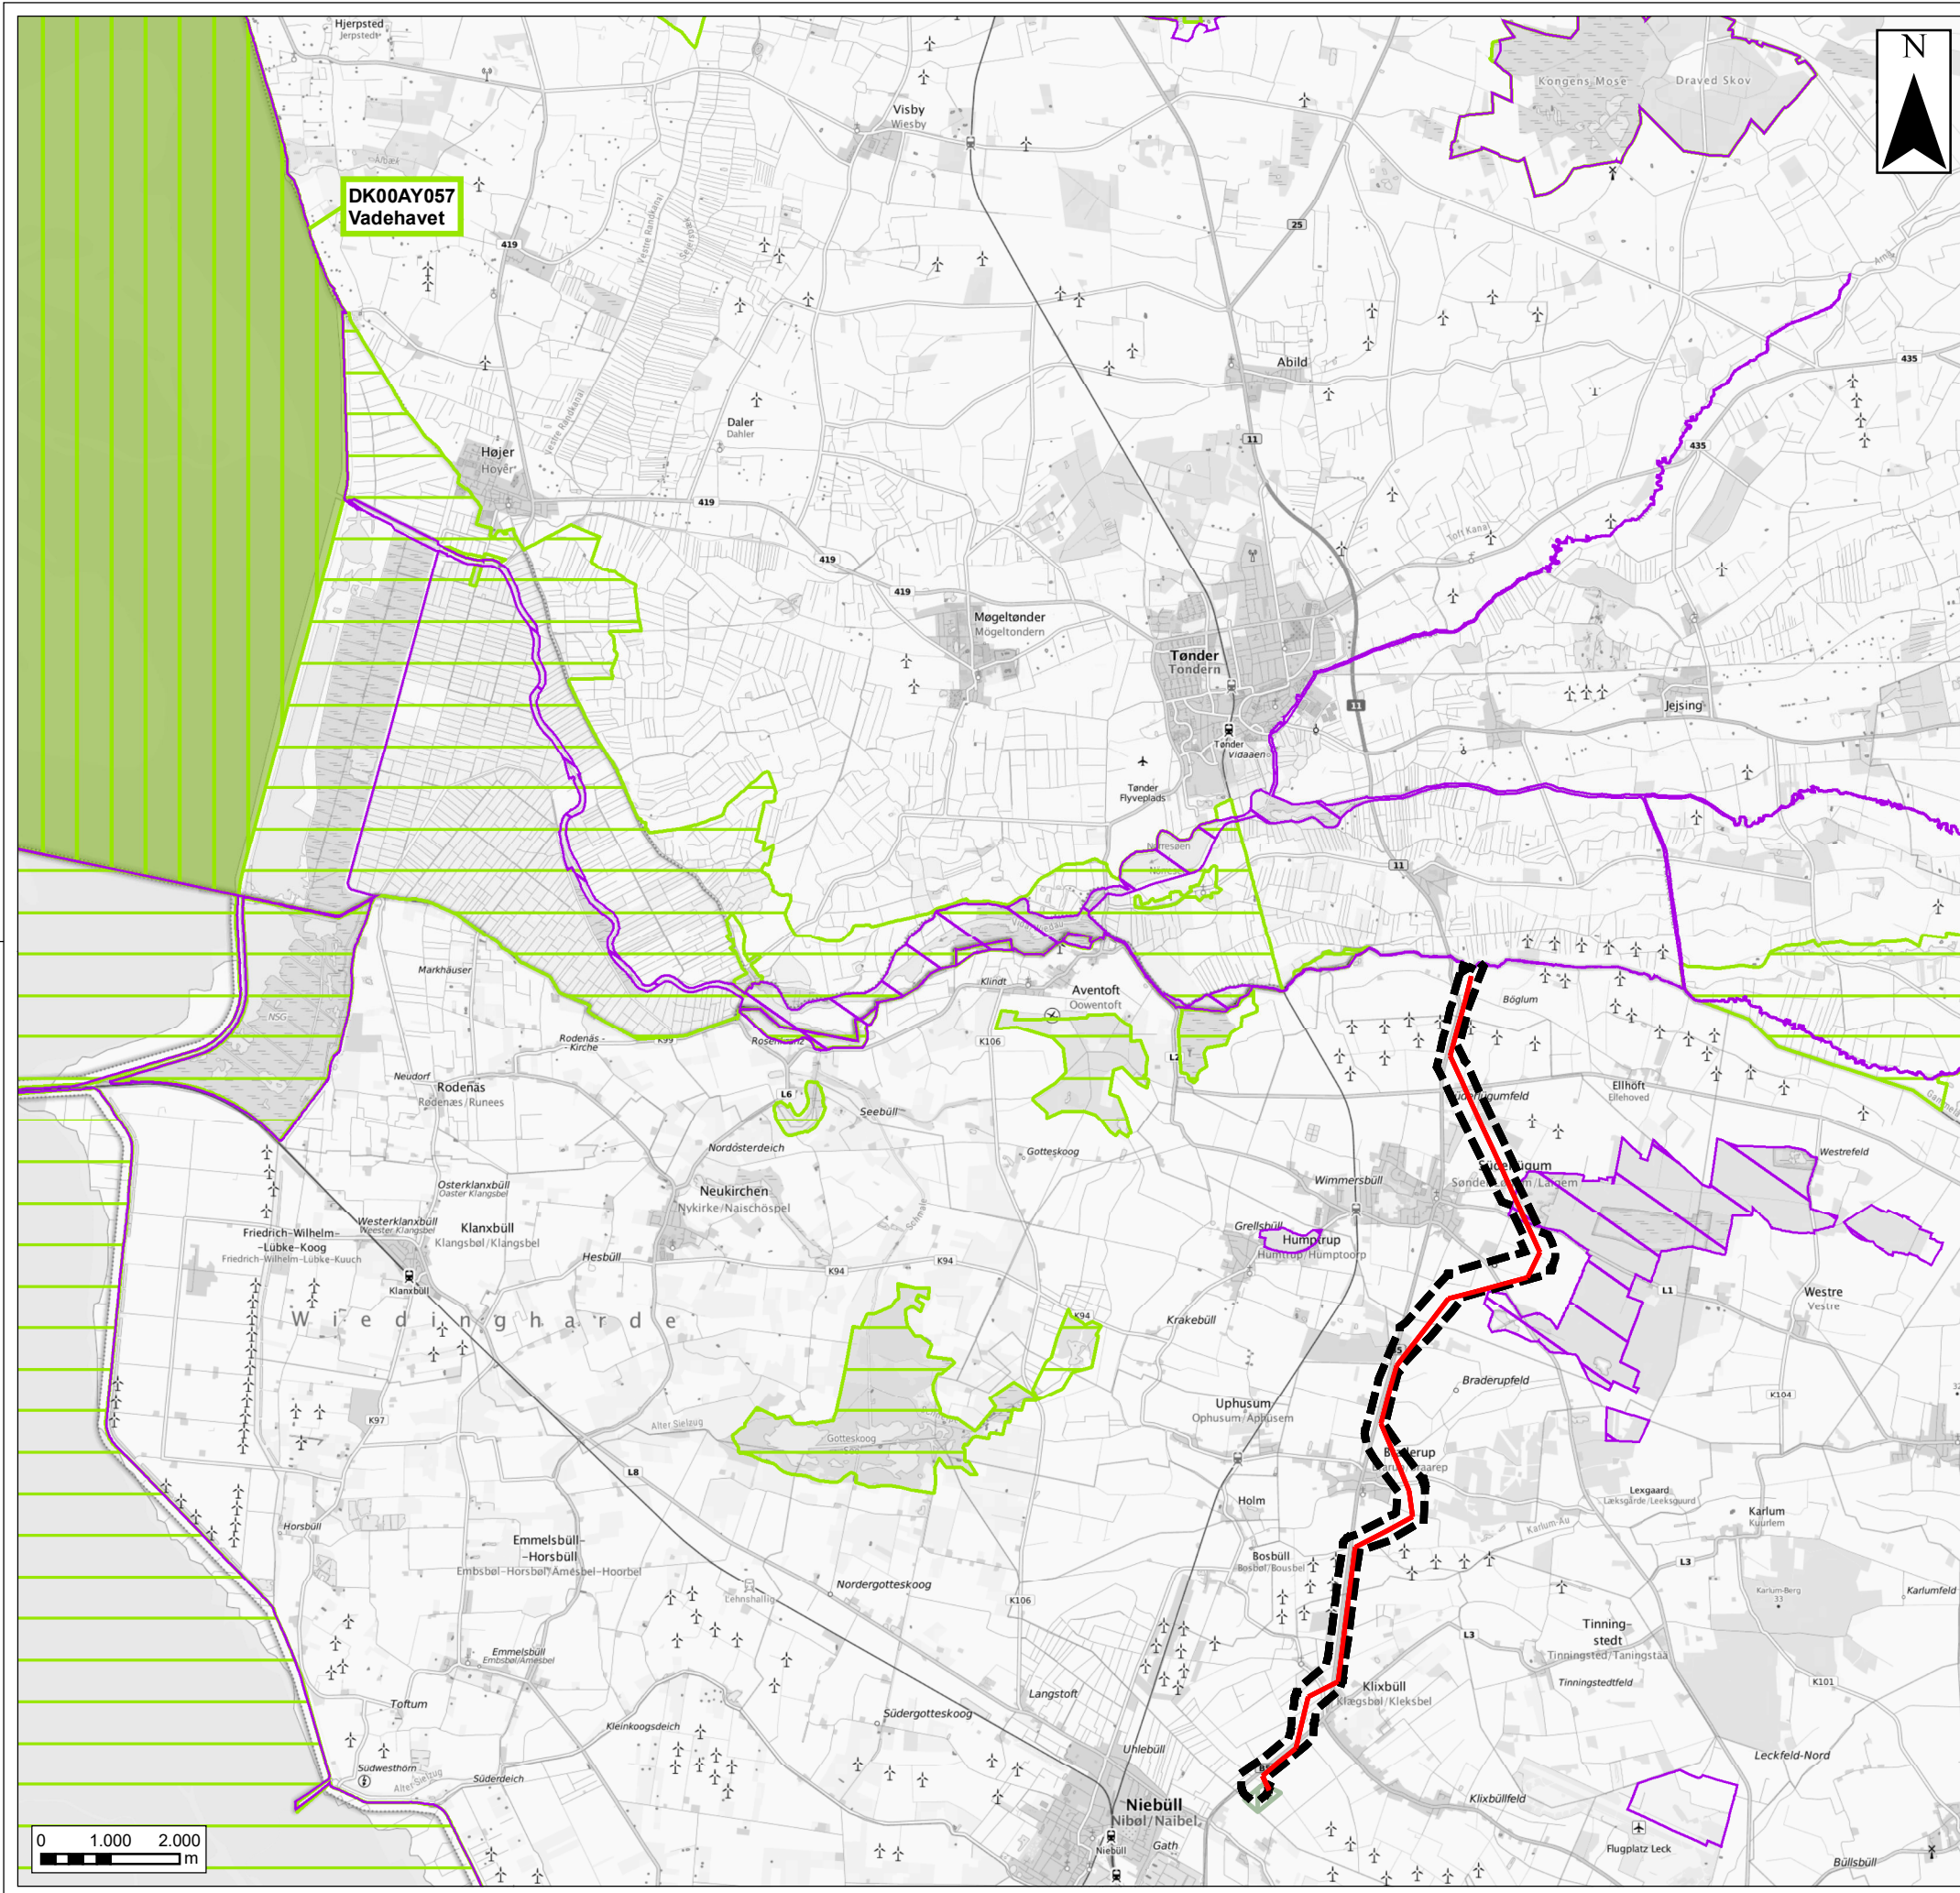

NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung
für das Vogelschutz-Gebiet DK 00AY057
Vadehavet

- FFH-Gebiet** **Vogel-schutzgebiet**
- NATURA 2000-Gebiet, bei dem Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können und das Gegenstand der vorliegenden NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung ist.
- NATURA 2000-Gebiet, bei dem Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden können und das Gegenstand einer weiteren NATURA 2000-VP/-VorP ist.

- Vorhaben**
- Vorzugskorridor
- geplante 380-kV-Leitung LH-13-322

- Nachrichtliches**
- Umspannwerk Klixbüll Süd (Abschnitt 4)

Kartengrundlage:
© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2020, Datenquellen:
https://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf

Nr.:	Art der Änderung	Datum

Planverfasser:		
Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH	Datum:	Name:
Stuthagen 25 24113 Molfsee Tel.: +49 4347 99973-0	gezeichnet:	18.09.2020
	geprüft:	18.09.2020
	zuletzt geändert:	

Vorhabenträger:	
TenneT TSO GmbH	Bayreuth, 18.09.2020
Taking power further	
Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth	i. V. Georg Feuerstein

Materialband zur Planfeststellungsunterlage

Natura 2000 - Verträglichkeitsprüfung zur 380-kV-Freileitung zwischen Klixbüll - Bundesgrenze LH-13-322		
Anlage:	Karte:	
MB 03	08	
Planinhalt: NATURA 2000 - Verträglichkeitsprüfung für das Vogelschutz-Gebiet DK 00AY057 Vadehavet		
Maßstab:	1:100.000	

