

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		28	WA160-33,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32545670,7	6021840,7	12,47		Privat (273)
Landkreis		Gemeinde		Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Borgstedt		Borgstedt; Flur 4 144
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		(20.01.2015)		kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)				
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]		Geländehöhe [m ü NHN]
32545691	6021764	0,52		
Ruhwasserspiegel [m u MP]		1,37		Datum: 21.01.2015
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben (Flurstück 69/15) ca. 200 m westlich (bei B 203) -- 3 m breit, 0,5 m tief; trocken; verkrautet				
Graben (zu Flurstück 145) ca. 60 m südlich -- 2 m breit, 0,8 m tief; trocken; zugewachsen/stark verkrautet				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek				
Abfluss Fließgewässer [l/s]				Datum:
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Graben (Flurstück 69/15) ca. 200 m westlich (bei B 203)		(nur für Niederschlagswasser geeignet)		
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
Vernässung des Flurstückes/Fläche bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	28	WA160-33,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort




Foto 2: Graben (zu Flurstück 145) ca. 60 m südlich



Foto 3: Graben (Flurstück 69/15) ca. 200 m westlich (bei B 203)

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	28	WA160-33,00

KARTENAUSSCHNITT

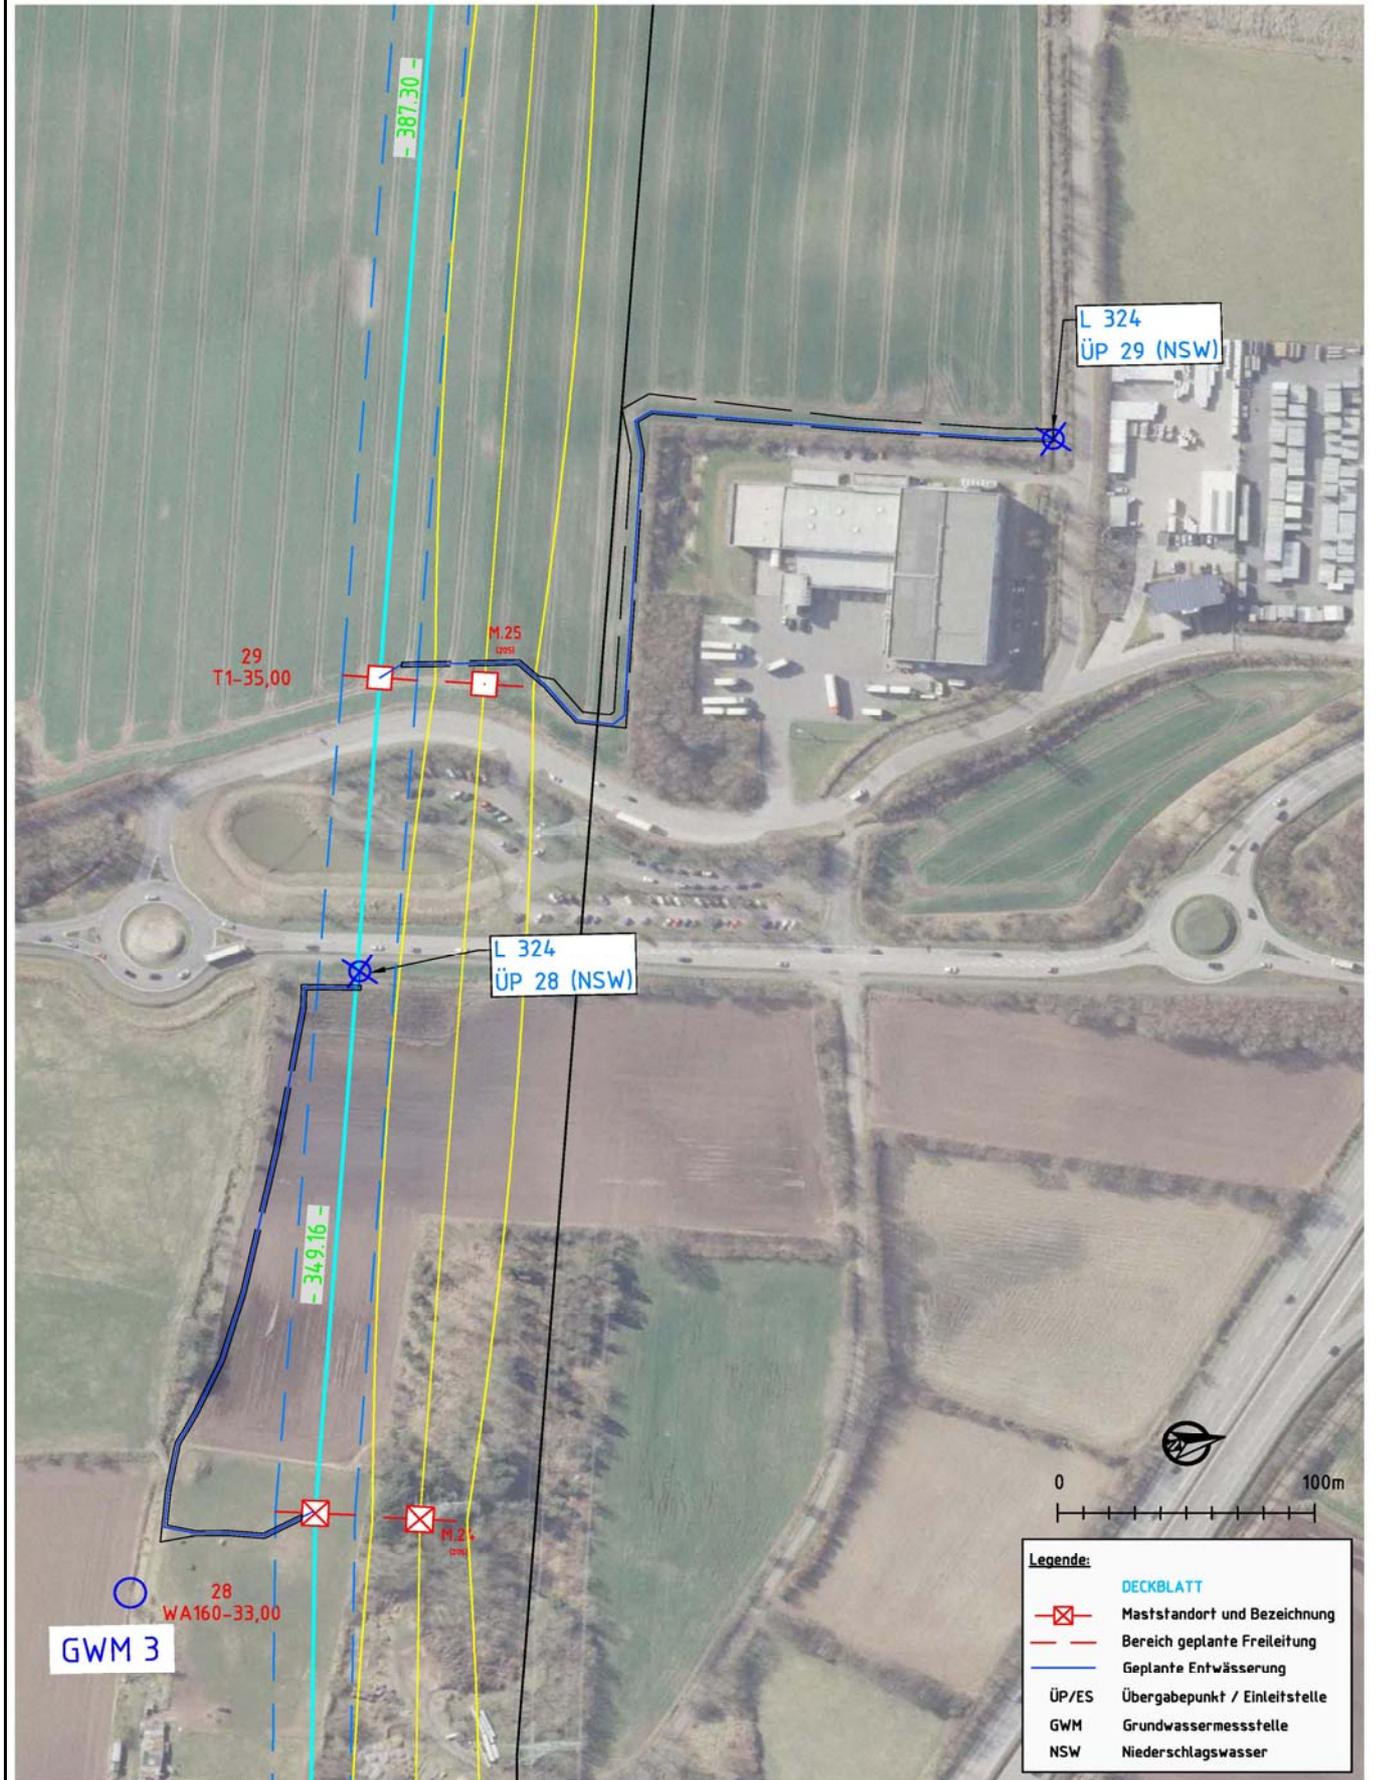

Legende:

DECKBLATT	
	Maststandort und Bezeichnung
	Bereich geplante Freileitung
	Geplante Entwässerung
ÜP/ES	Übergabepunkt / Einleitstelle
GWM	Grundwassermessstelle
NSW	Niederschlagswasser