

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp
		165b	WE140-33,00
LAGEBESCHREIBUNG			
TK25	1221 - Wallsbüll	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32520195,4	6064794,7	29,21	Privat (264)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Handewitt	Hüllerup Flur 2	62
SITUATION AM STANDORT			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Keine offenen Wasserverläufe nahe des Maststandortes Grenzgraben stark verkrautet			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Eigentümer (kein Verbandsgewässer) (Oberverband: GuLV Bongsieler Kanal, Wasser- und Bodenverband Rodau)			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	nicht ermittelbar	Datum:	20.01.2015
WASSERHALTUNG			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Keine Möglichkeit für Einleitung von Wasserhaltungsanlagen in untergeordnete Gewässer (Gräben) möglich. Geringe Niederschlagsmengen können in den Grenzgraben eingeleitet werden. Abwässer müssen gesammelt und gesondert abgeführt werden.			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Rodau			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)		nein	
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)		nein	
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN			
Für die Einleitung von Niederschlagswasser sollte der Grenzgraben beräumt werden.			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	165b	WE140-33,00

FOTOS


Bild 1: Maststandort



Bild 2: Grenzgraben, stark verkrautet

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	165b	WE140-33,00

KARTENAUSSCHNITT

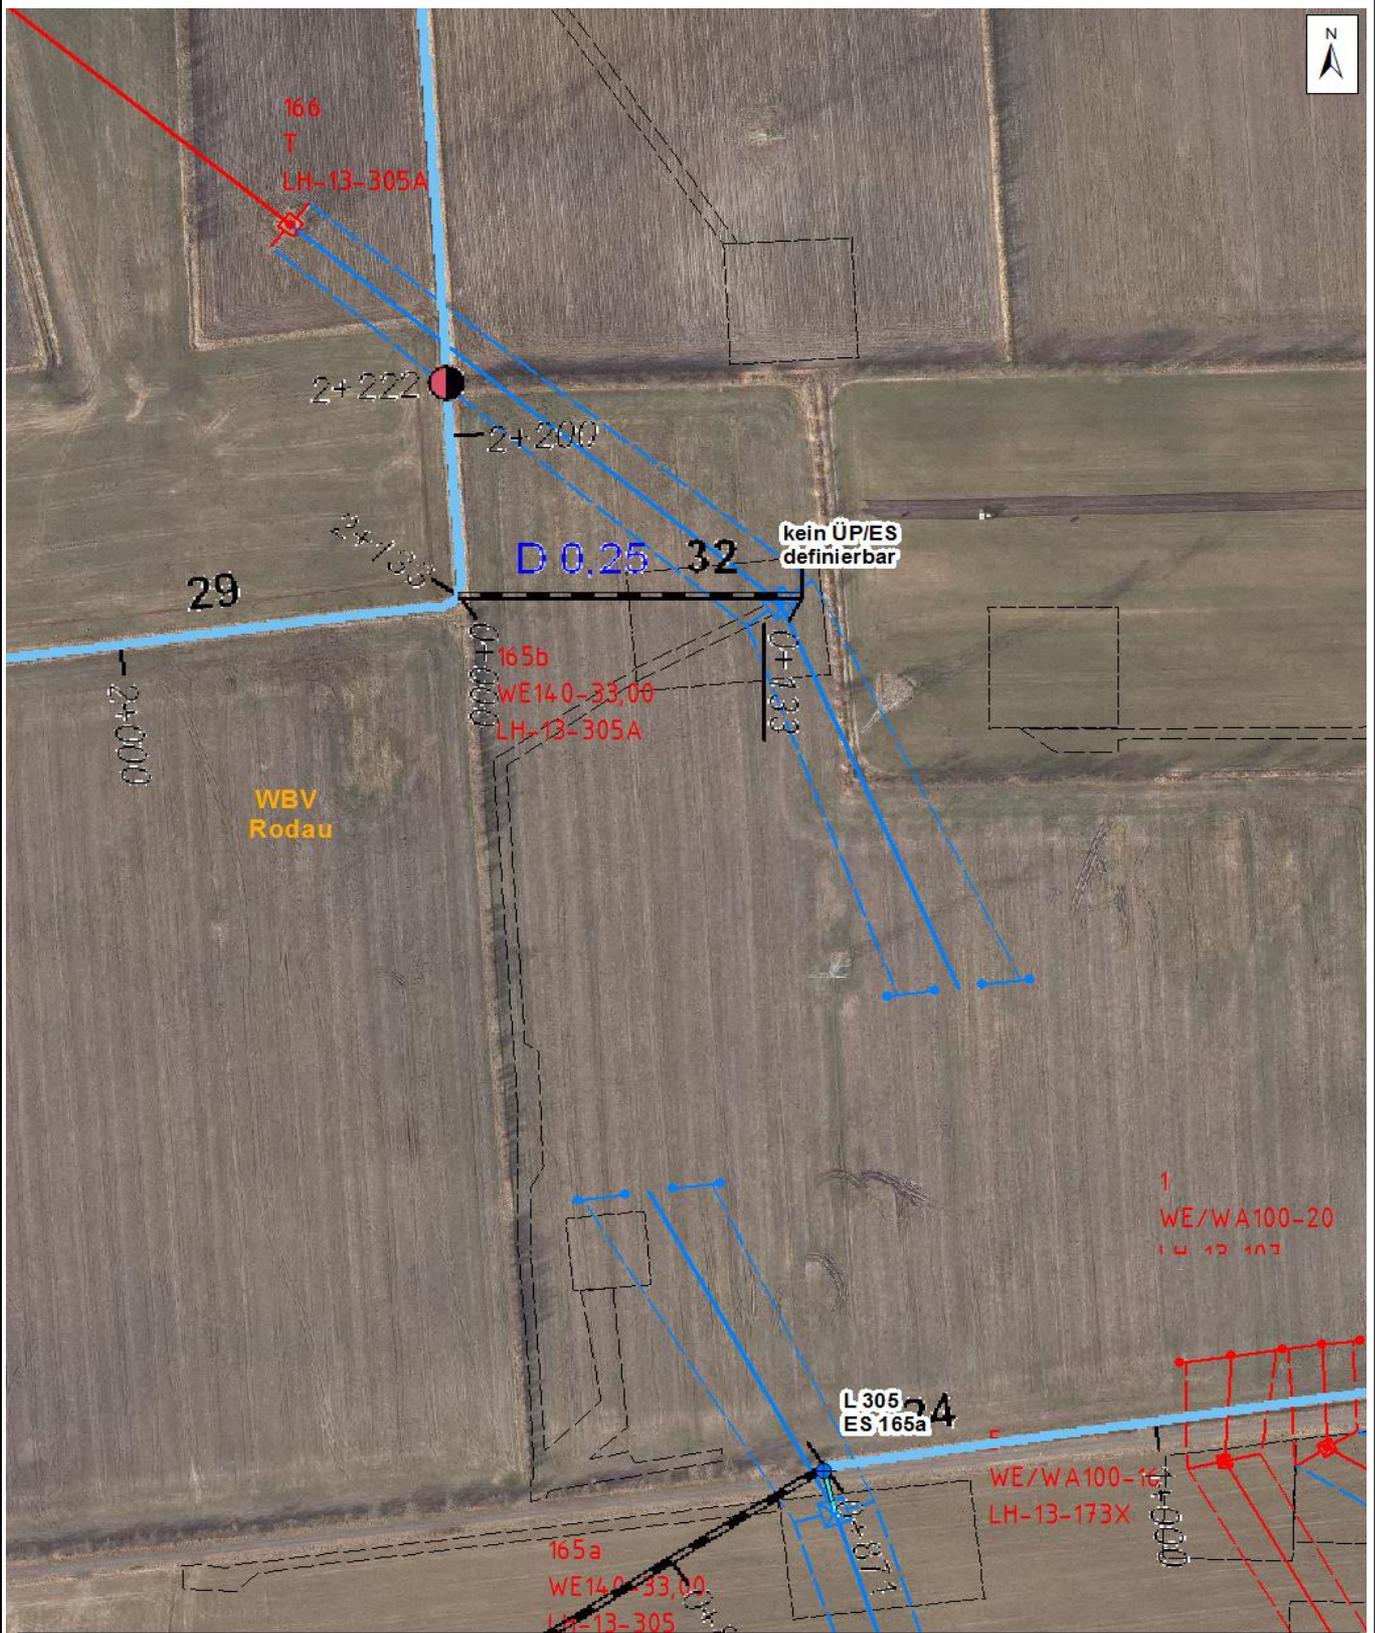

Legende DECKBLATT

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● ÜP - Übergabepunkt ● ES - Einleitstelle ● GWM - Grundwassermessstelle | <ul style="list-style-type: none"> □ Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung Arbeitsflächen, Zuwegungen — Geplante Entwässerung | <ul style="list-style-type: none"> NSW - Niederschlagswasser Wasser- und Bodenverband | <p>0 10 20 40 60 80 100
Meter</p> <p>Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.</p> |
|--|--|---|--|