

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp
		63a	WE140-42,00
LAGEBESCHREIBUNG			
TK25	1622 - Meggendorf	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32531054,2	6027643,8	11,05	Privat (183)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Klein Bennebek	Klein Bennebek; Flur 4	33
SITUATION AM STANDORT			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 0,9 m	(12.01.2015)	kf-Wert [m/s]
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (Flurstück 40) ca. 60 m nordwestlich, 3 m breit, 1,6 m tief; Flurabstand 0,9 m uGOK; Fließen nach Westen Verbandsgewässer: Spannbach / 210500			
Straßenrandgraben ca. 450 m nordwestlich, 2 m breit, 1,2 m tief; Flurabstand 1 m uGOK; kein Fließen erkennbar			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
Eigentümer (keine Verbandsgewässer) Oberverband: Eider-Treene-Verband, Wasser- und Bodenverband Bennebek			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	5 l/s (Graben Flurstück 40)	Datum:	21.01.2015
WASSERHALTUNG			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
Graben (Flurstück 40) ca. 60 m nordwestlich Verbandsgewässer: Spannbach / 210500 Station: 4+322			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Bennebek			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN			
Vernässung des Flurstückes durch Regen bei der Begehung			

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	63a	WE140-42,00

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort




Foto 2: Verbandsgraben: Spannbach / 210500 (Flurstück 40) ca. 60 m nordwestlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 450 m nordwestlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	63a	WE140-42,00

KARTENAUSSCHNITT

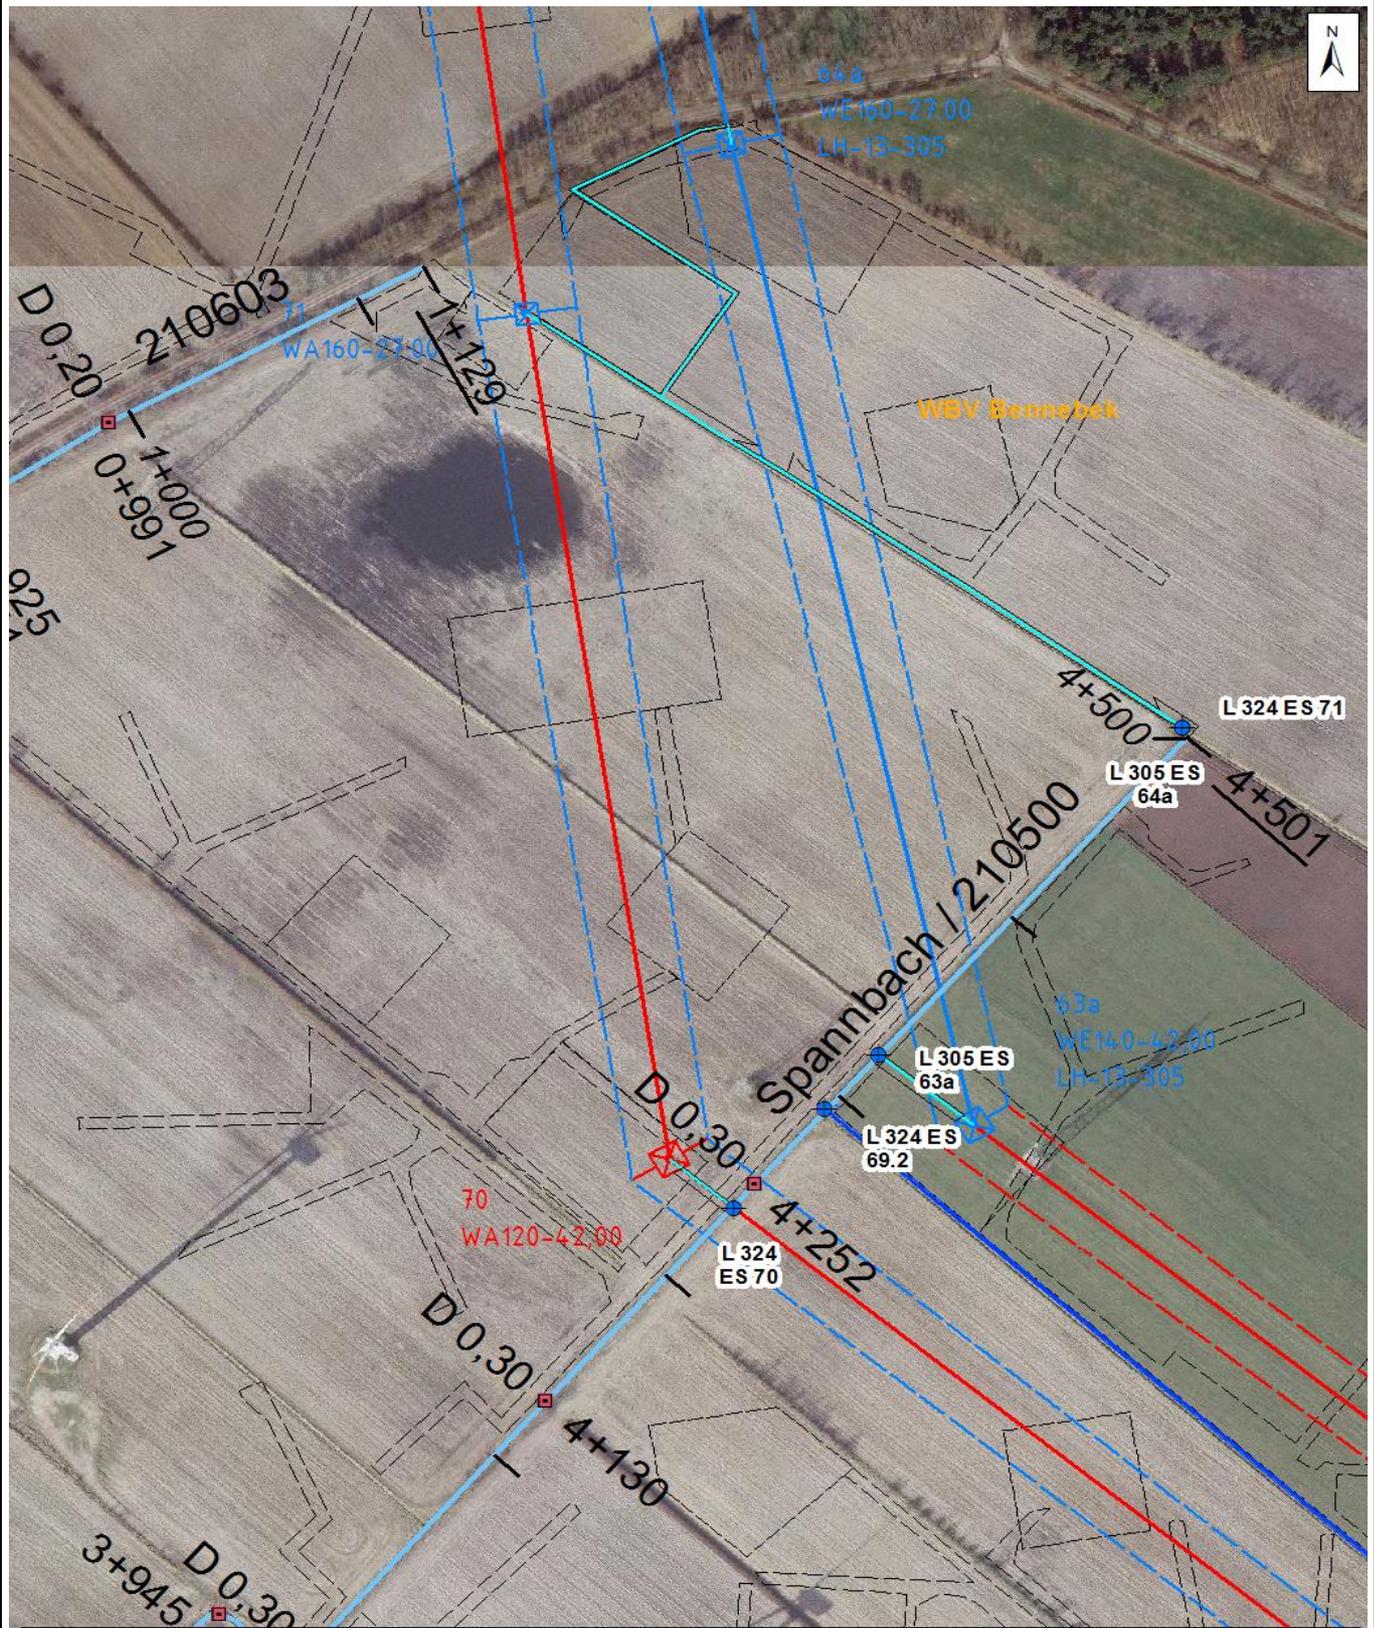

Legende DECKBLATT		0 10 20 40 60 80 100 Meter	
ÜP - Übergabepunkt	Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung	NSW - Niederschlagswasser	Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.
ES - Einleitstelle	Arbeitsflächen, Zuwegungen	Wasser- und Bodenverband	
GWM - Grundwassermessstelle	Geplante Entwässerung		