



119
WE120-54.00
DA


Richtfunkstrecke

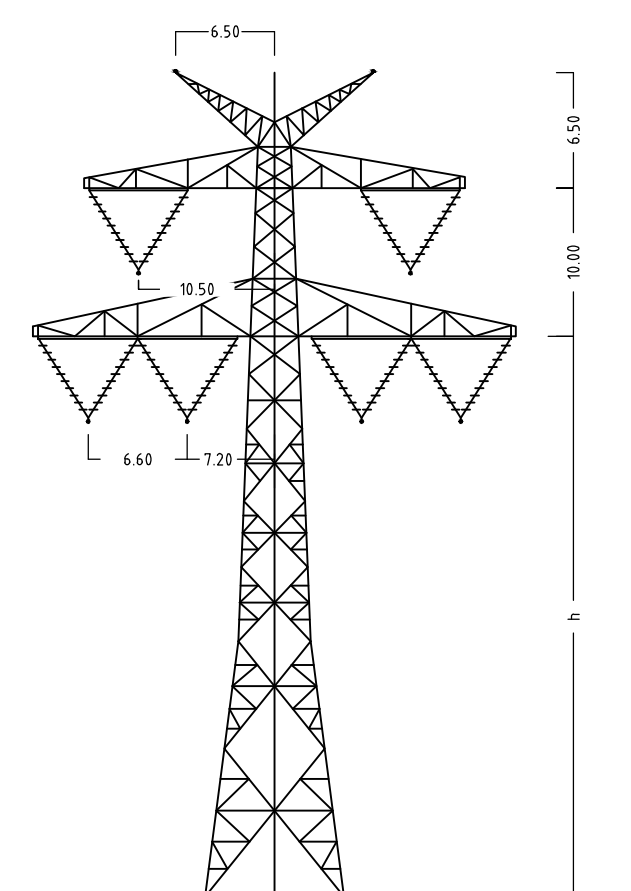

Mast Nr.116+118

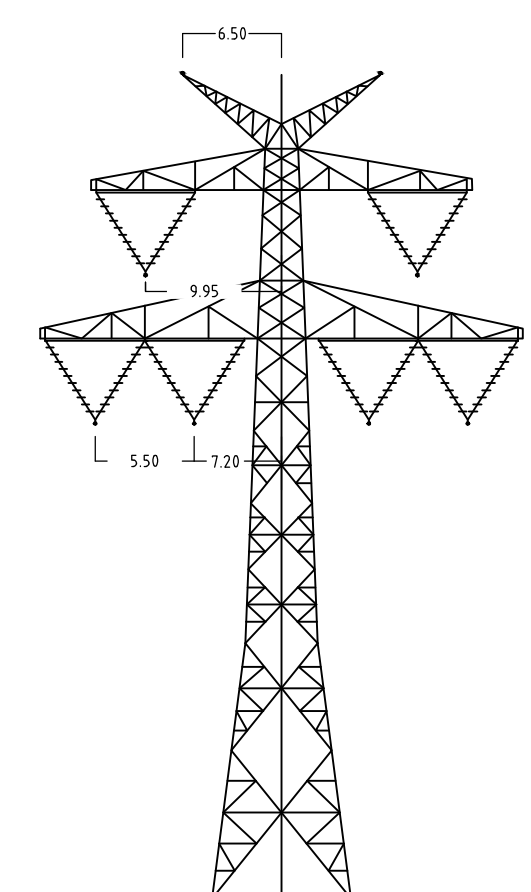

Mast Nr.117

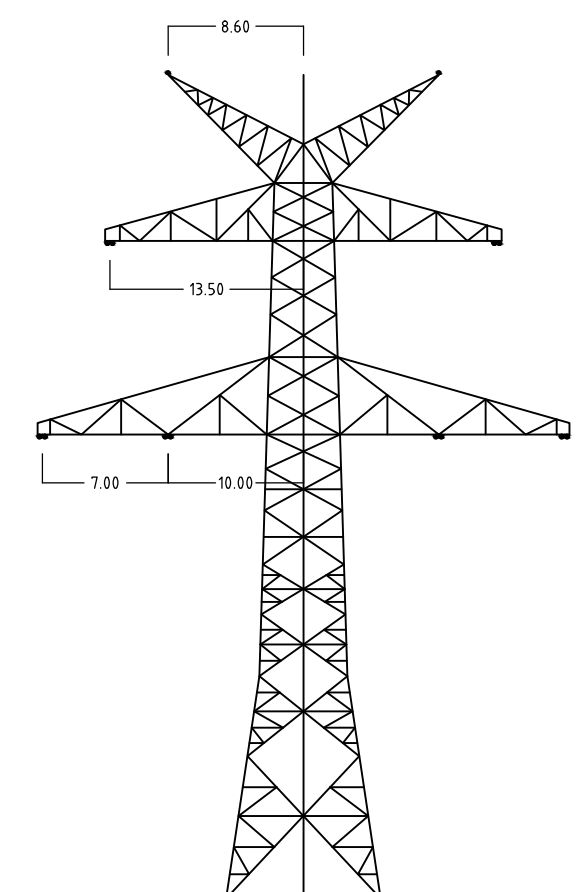

Mast Nr.119

Anlage 6.1
Blatt 42/65



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil
DECKBLATT
Neuplanung

Mast Nr.116 - Mast Nr. 119

Maßstab der Längen 1 : 2010
 der Höhen 1 : 201

DIN VDE-Bestimmung : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)

Masttyp : D-2-D-2015.3 ZES

Leiterseil	: 2x3x4 565-AL1/T2-ST1A, MZS+46,0N/mm ²
------------	--

Erdseil : _____
Luftkabel/

sonstige Belegung : 2x LWL äquivalent zu 264-Al, 1/34-ST1A, d.hgl. zu LS

Keftenlänge : 380-kV: DA = 6.50m (3000N); VK = 4.70m (1850N)

Seitliche Überhöhung	:	13.9	m	rechts	—	—	—	—	oder	links	—	—	—	aufgenommen
----------------------	---	------	---	--------	---	---	---	---	------	-------	---	---	---	-------------

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 07.07.2017

TenneT TSO GmbH

I.V. Dr. <i>[Signature]</i>		I.A. Dr. <i>[Signature]</i>	
Deutschland GmbH		Maßstab	Einheit

 Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach LEITUNGSGEMEINSCHAFT	1: 2000	Meter
--	---------	-------

01	t. Planänderung	23.11.2015	gaka	Datum	Name
02	g. Bsp. für Anhang	23.11.2015	gaka	Datum	Name

02	Z. Planänderung	23.11.2015	gela	Gepr.	03.07.2017	gela
03	nachr. Plankorrektur	03.07.2017	gela	Gepr.	05.07.2017	poln
				Monat	DIN EN ISO 15189-1:2013-01/2011	

				Fachbereich TL	
--	--	--	--	----------------	--

[illegible]

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------