

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		16a	WE/Wadiff/WA140-16	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32548146,2	6019777,5	12,60	Privat (323)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Rade b. Rendsburg	Rade b. Rendsburg, Flur 4	23/3
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		(16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			nein	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:	
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
(Wasser- und Bodenverband Rade-Ostenfeld)				
Abfluss Fließgewässer [l/s]			Datum:	
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
leichte Vernässung bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	16a	WE/Wadiff/WA140-16

FOTOS


Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Südansicht vorhandener Mast

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	16a	WE/Wadiff/WA140-16

KARTENAUSSCHNITT

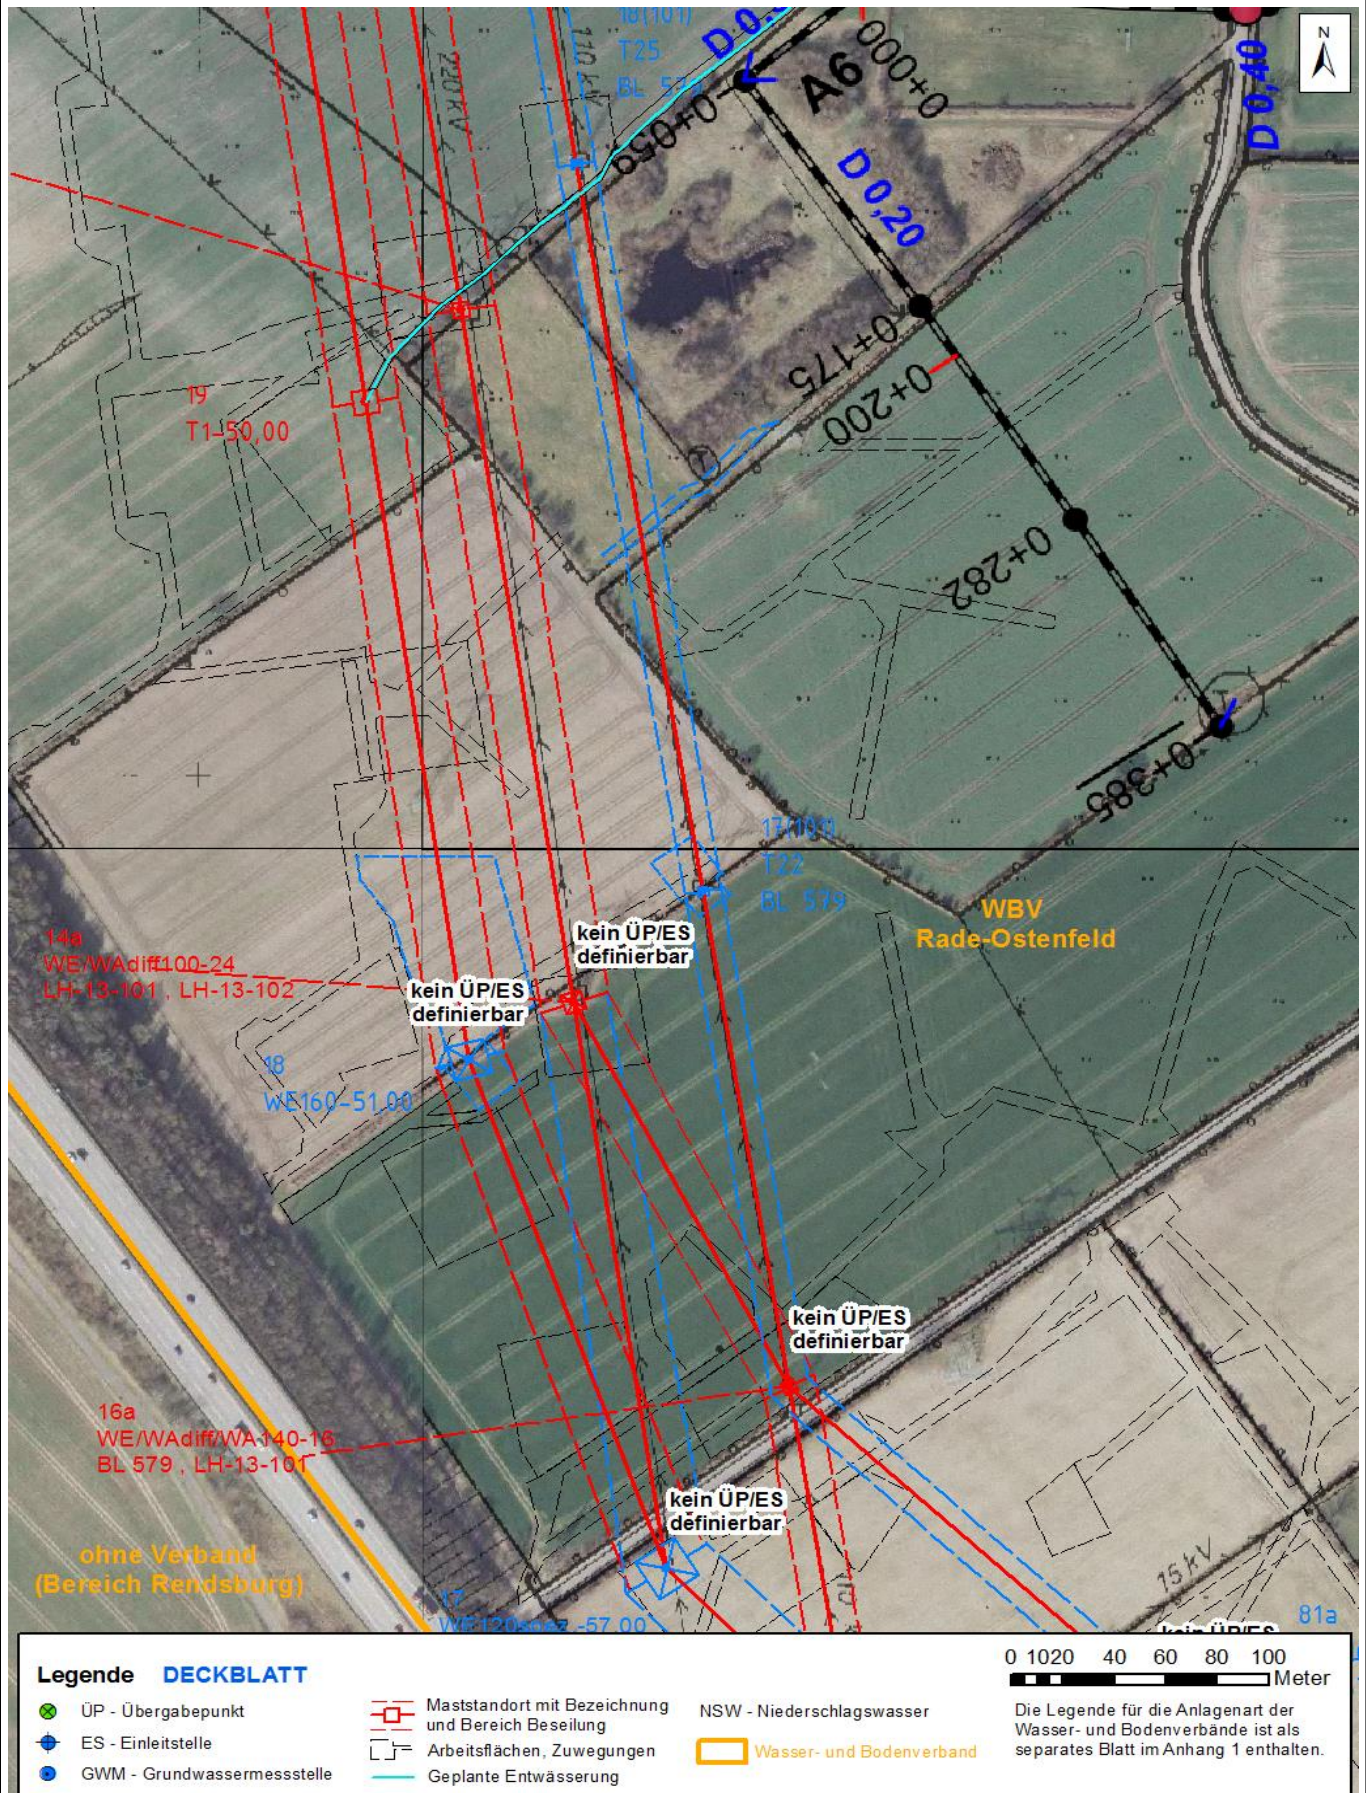

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		77a	T34	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32548862,0	6018676,5	15,50	Privat (178); Privat (304)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Ostenfeld; Schacht Audorf	Ostenfeld (Flur1); Scht. Audorf (Flur 2)	23/3; 36/3
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		(16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)				
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
32548775	6018641	0,85		
Ruhewasserspiegel [m u MP]		nicht meßbar (Datenlogger)	Datum:	20.01.2015
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
ohne Verband				
Abfluss Fließgewässer [l/s]			Datum:	
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
leichte Vernässung der Flächen im Umfeld, infolge Regen bei der Begehung Standort in Nahbereich eines ehemaligen Kies-/Sandabbaues; Niederschlagswasser sammelt sich in den Vertiefungen und versickert vorort (mündliche Aussage eines Mitarbeiters) Grundwassermeßstelle an Weg (Flurstück 36/2) westlich Standort				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	77a	T34

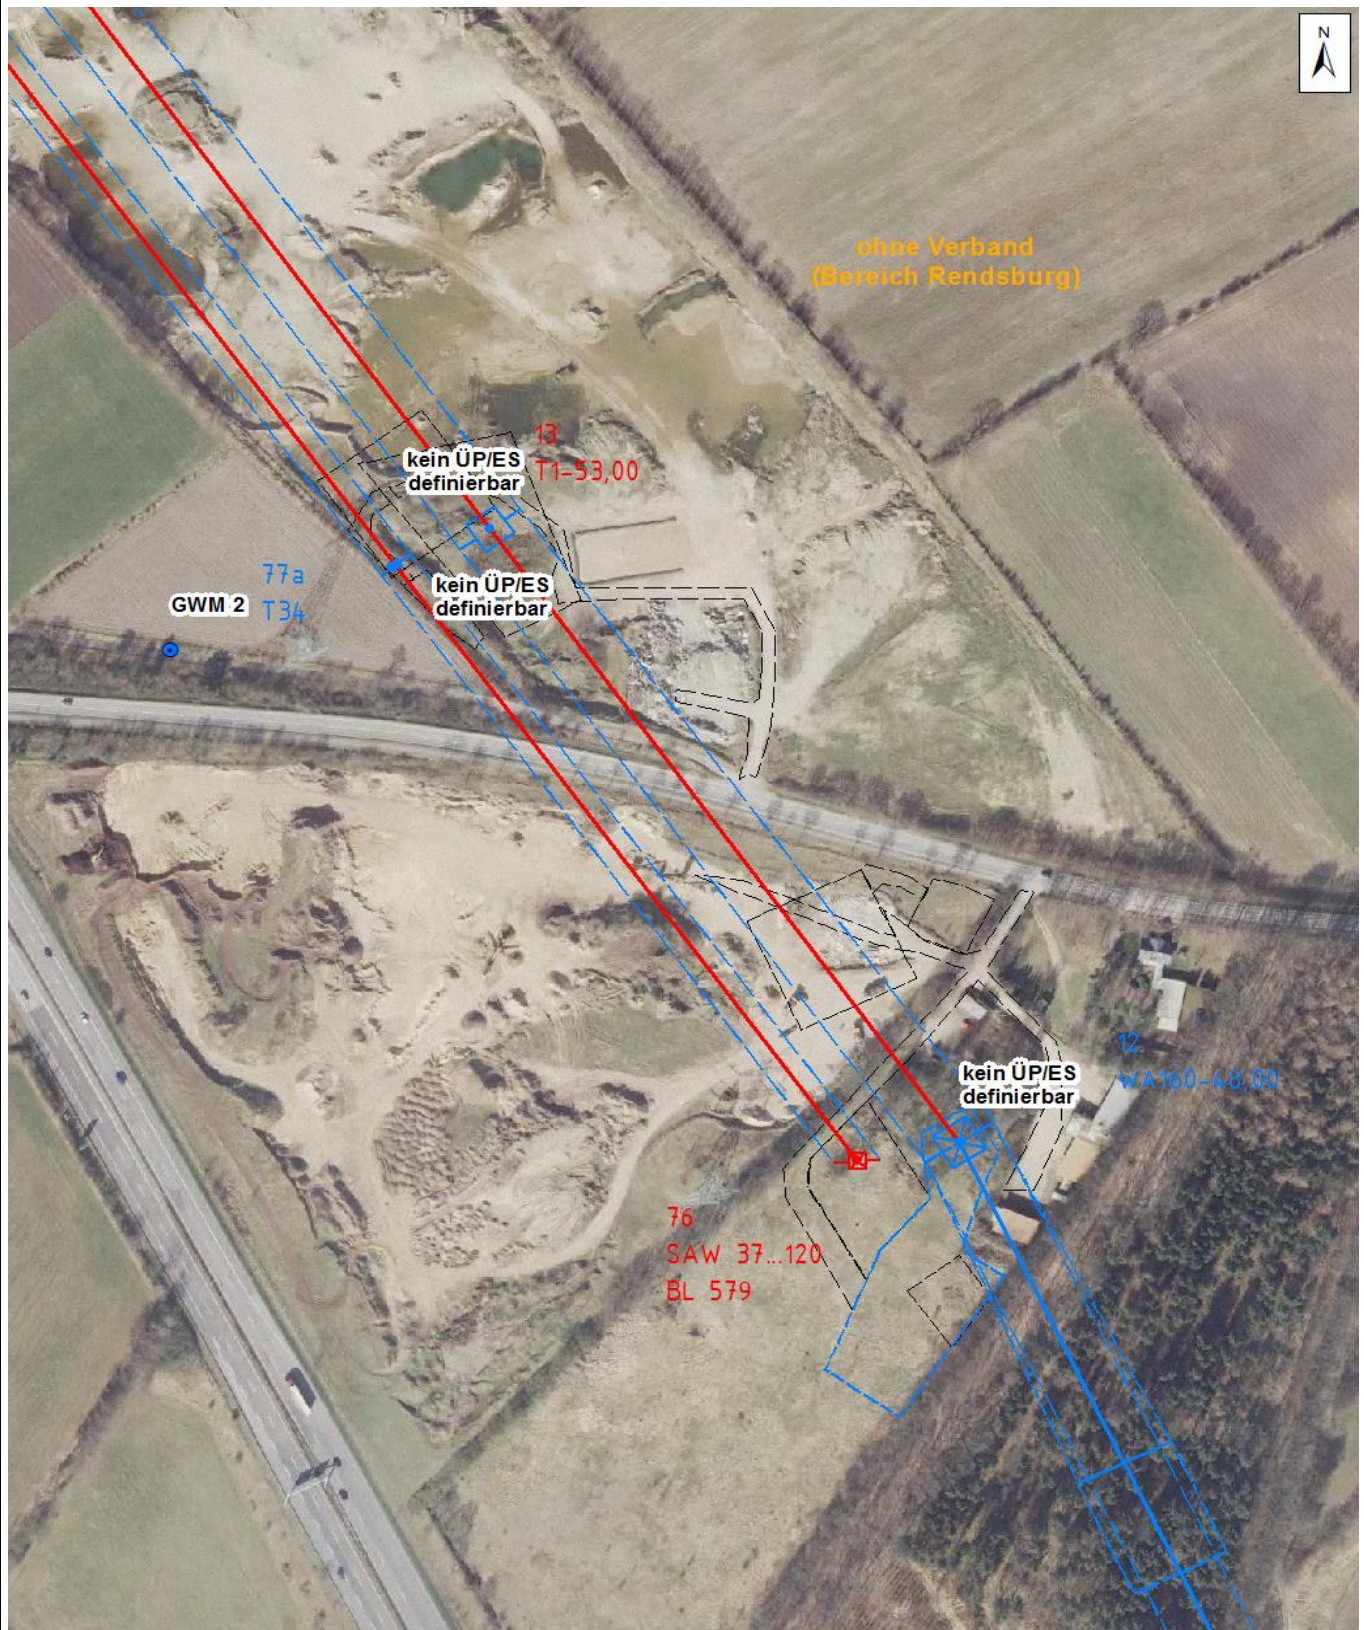
FOTOS

Foto 1: geplanter Standort



Foto 2: Weg (Flurstück 36/2) südlich Standort

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	77a	T34

KARTENAUSSCHNITT**Legende DECKBLATT**

- ÜP - Übergabepunkt
- ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

Wasser- und Bodenverband

0 10 20 40 60 80 100
Meter

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		78a	T31	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32548686,3	6018917,7	13,94	Privat (323)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Rade b. Rendsburg	Schacht Audorf, Flur 2	28/8
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		(16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:	
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden				
flache Vertiefung (2 m breit, 0,3-0,4 m tief) ca. 150 m westlich an BAB 7, trocken, zugewachsen/stark verkrautet				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
ohne Verband				
Abfluss Fließgewässer [l/s]			Datum:	
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
leichte Vernässung bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	78a	T31

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort




Foto 2: "Knick" (Wall) nordöstlich Standort



Foto 3: Westlich an BAB 7

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	78a	T31

KARTENAUSSCHNITT

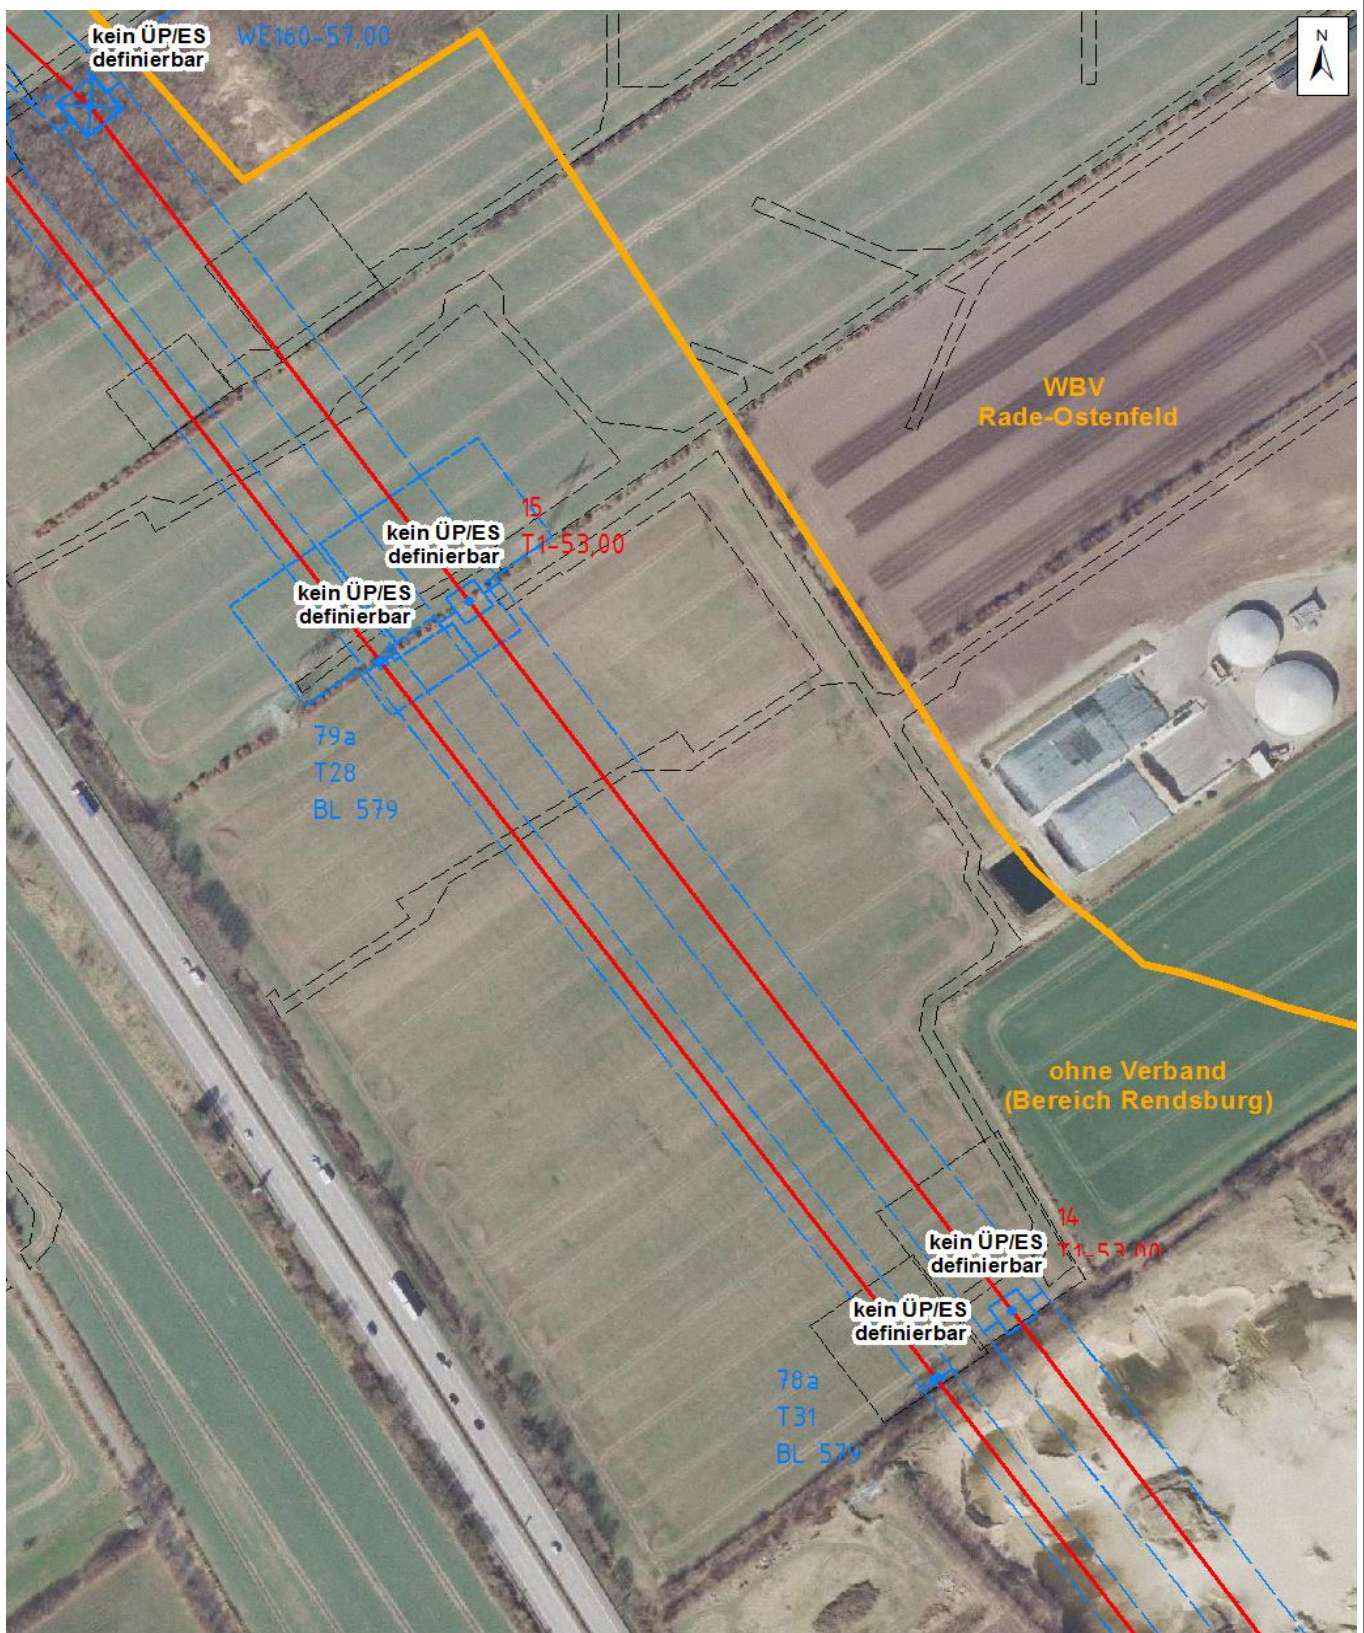

Legende DECKBLATT

- ÜP - Übergabepunkt
- ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

Wasser- und Bodenverband

0 10 20 40 60 80 100
Meter

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		79a	T28	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32548470,2	6019214,4	15,80	Privat (323); Privat (444)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Rade b. Rendsburg	Schacht Audorf, Flur 2	24/6; 27/3
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		(16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:	
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
ohne Verband				
Abfluss Fließgewässer [l/s]			Datum:	
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
leichte Vernässung bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	79a	T28

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort - Südseite




Foto 2: geplanter Standort - Nordseite



Foto 3: Westseite an BAB 7

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	79a	T28

KARTENAUSSCHNITT

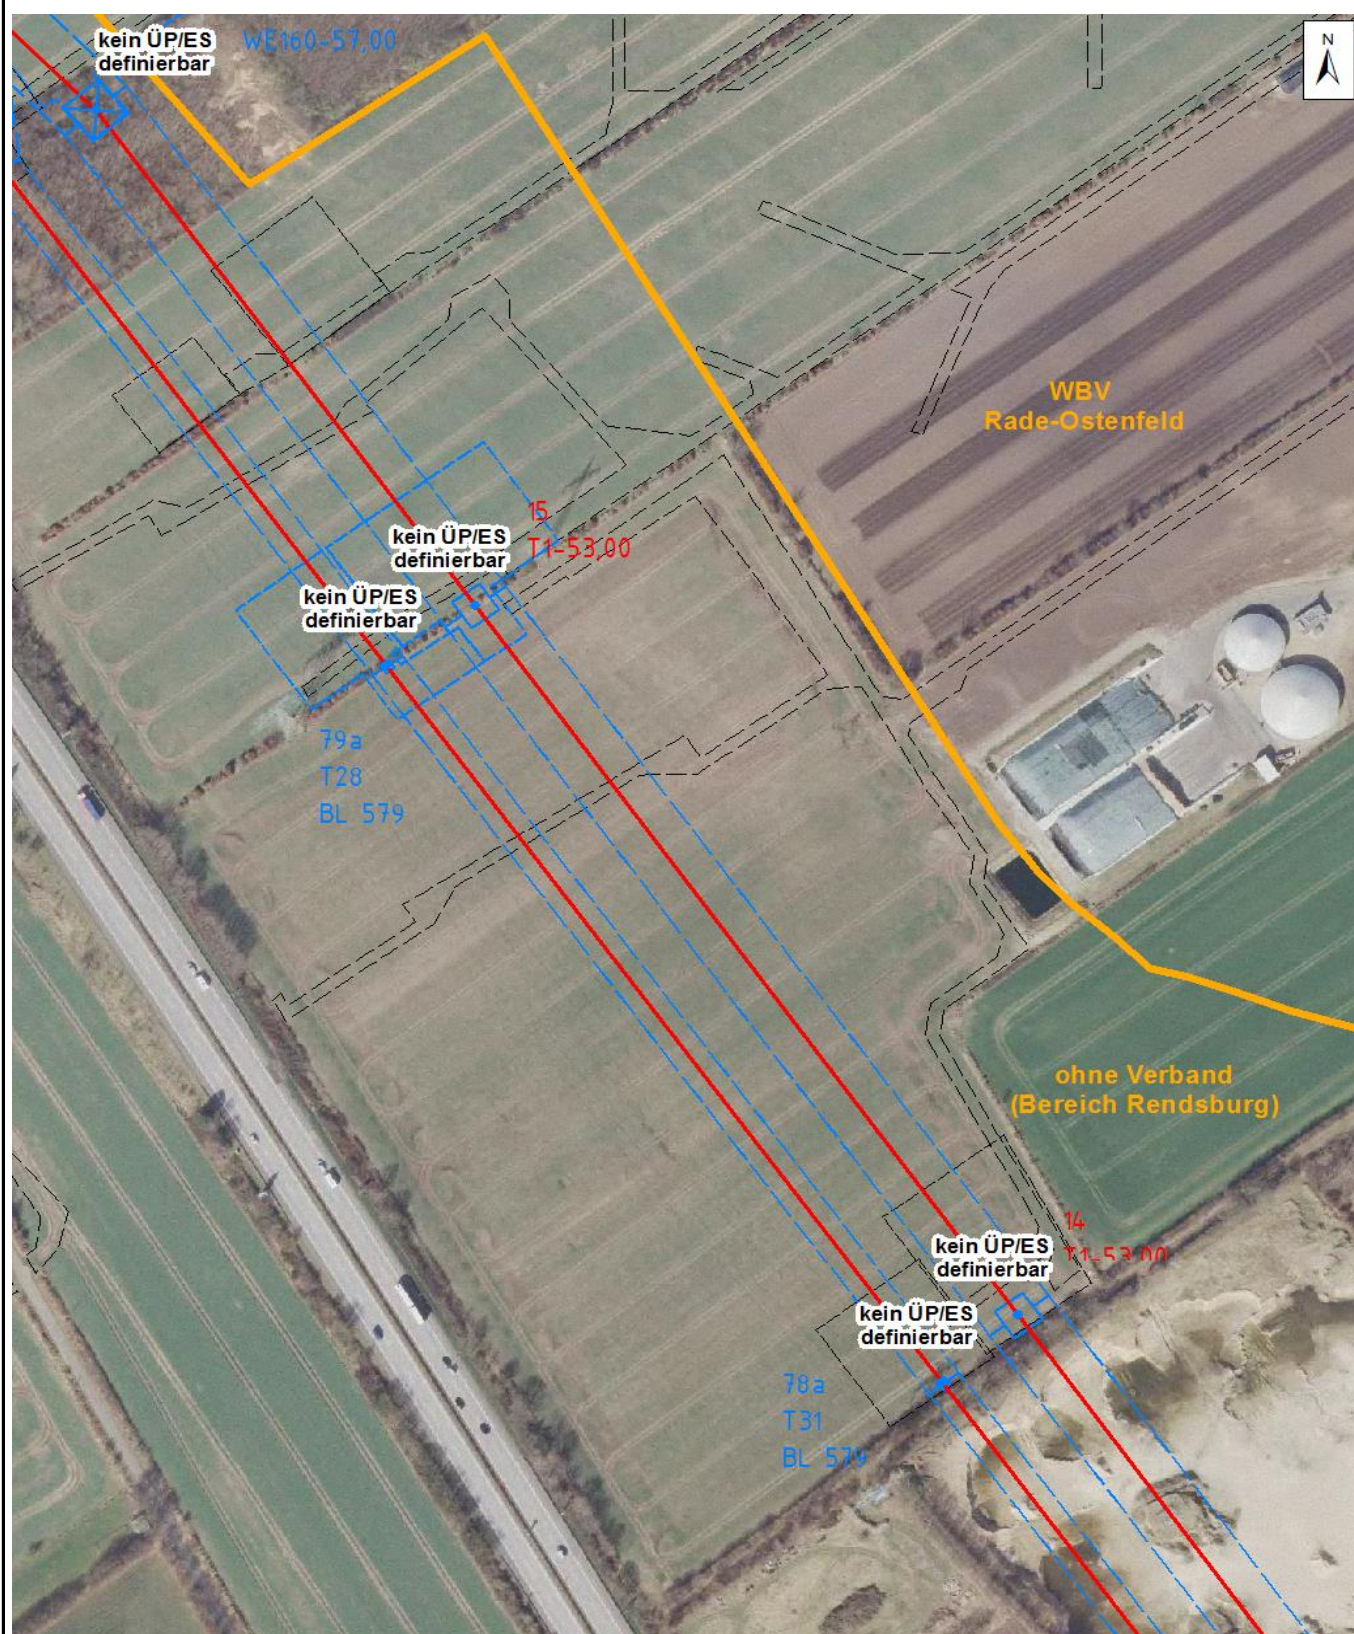

Legende DECKBLATT

- ÜP - Übergabepunkt
- ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

Wasser- und Bodenverband

0 10 20 40 60 80 100
Meter

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		80a	A 22...120	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32548319,6	6019421,1	15,34	Privat (431)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Rade b. Rendsburg	Schacht Audorf, Flur 2	19/5
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		(16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]			Datum:	
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
ohne Verband				
Abfluss Fließgewässer [l/s]				
			Datum:	
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
geplanter Standort in kleinem Wäldchen leichte Vernässung bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	80a	A 22...120

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort

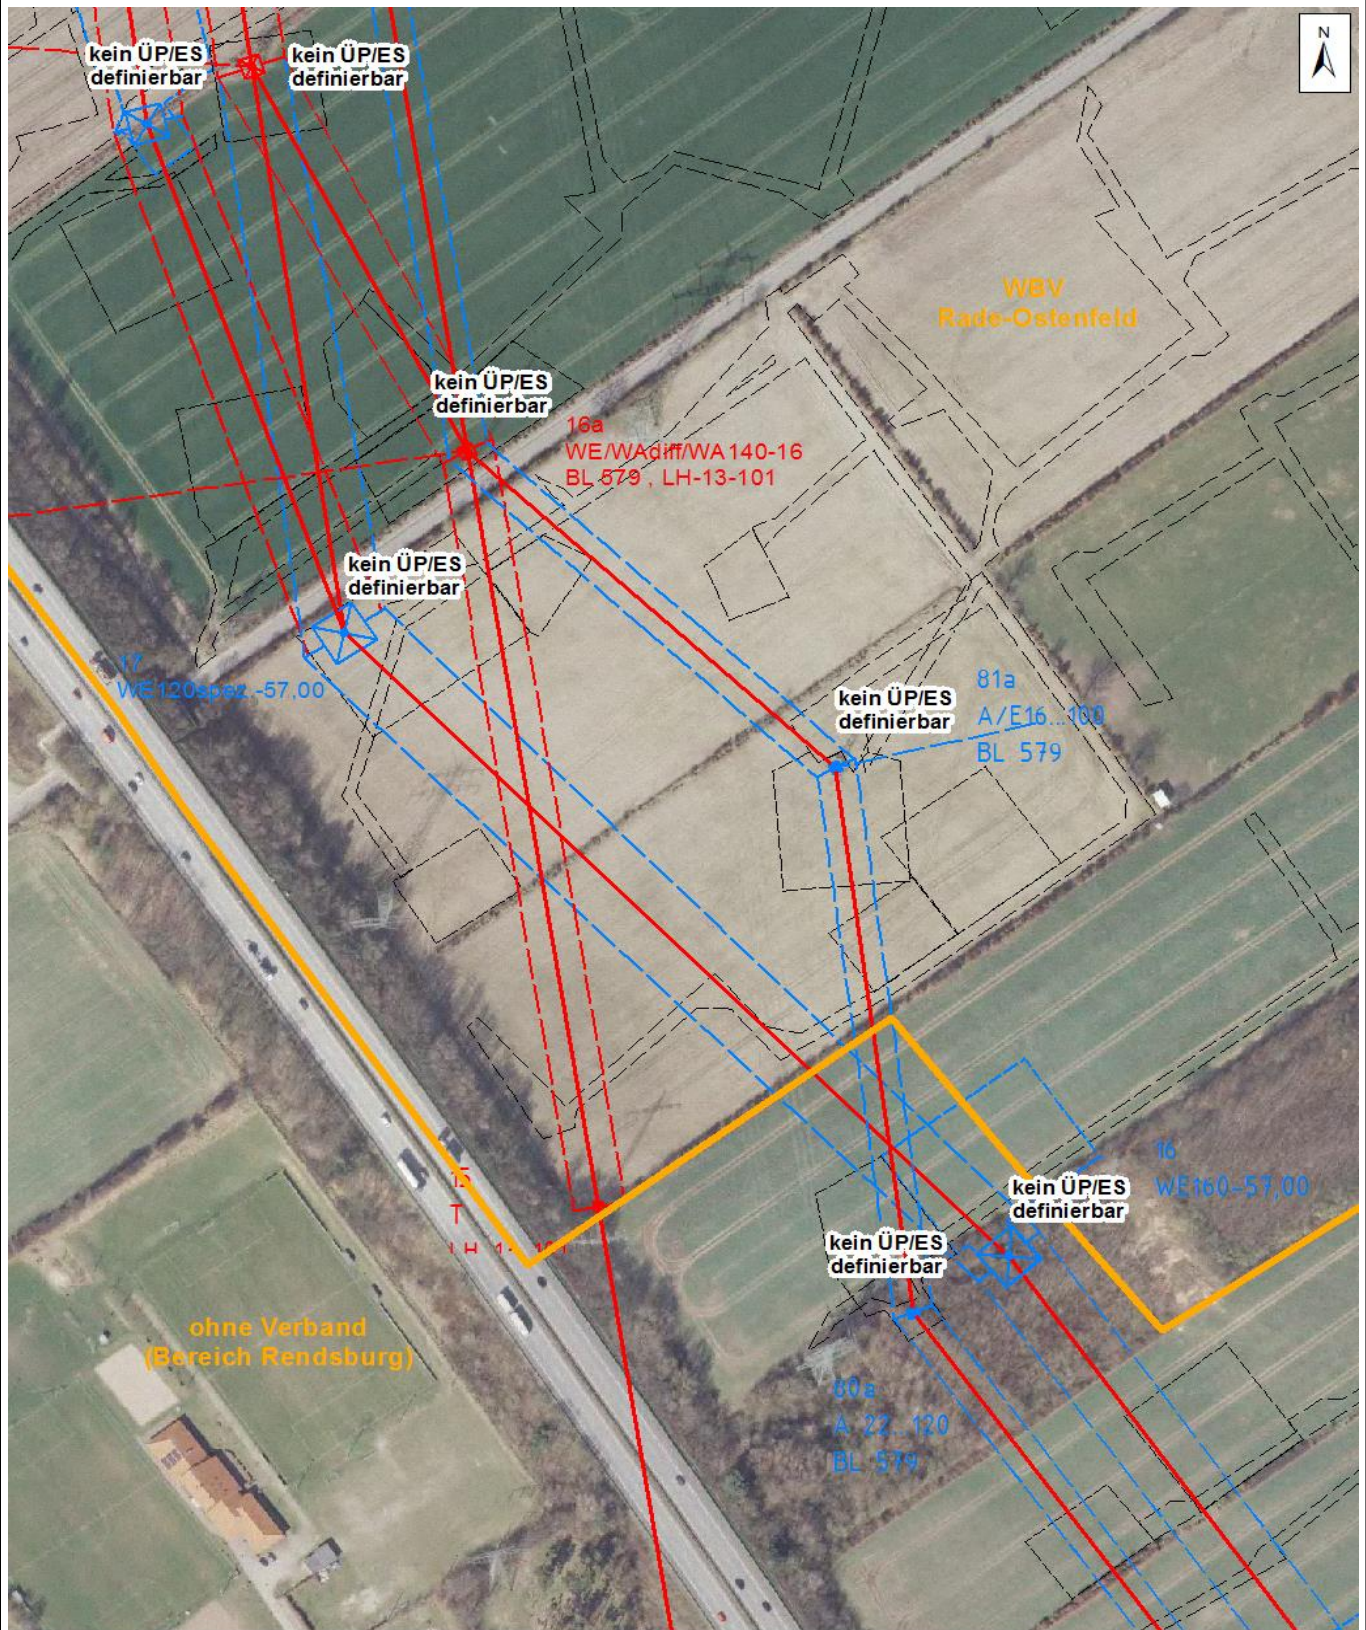


Foto 2: Detailansicht geplanter Standort



Foto 3: Westseite an BAB 7

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	80a	A 22...120

KARTENAUSSCHNITT**Legende DECKBLATT**

- ÜP - Übergabepunkt
- ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

Wasser- und Bodenverband

0 10 20 40 60 80 100
Meter

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		81a	A/E 16...100	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32548289,5	6019646,6	14,25	Privat (188); Privat (189)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Rade b. Rendsburg	Rade b. Rendsburg, Flur 4	30
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		(16.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
keine Gräben / Wasserläufe vorhanden				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Rade-Ostenfeld				
Abfluss Fließgewässer [l/s]				
Datum:				
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
leichte Vernässung bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	81a	A/E 16...100

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort/vorhandener Mast

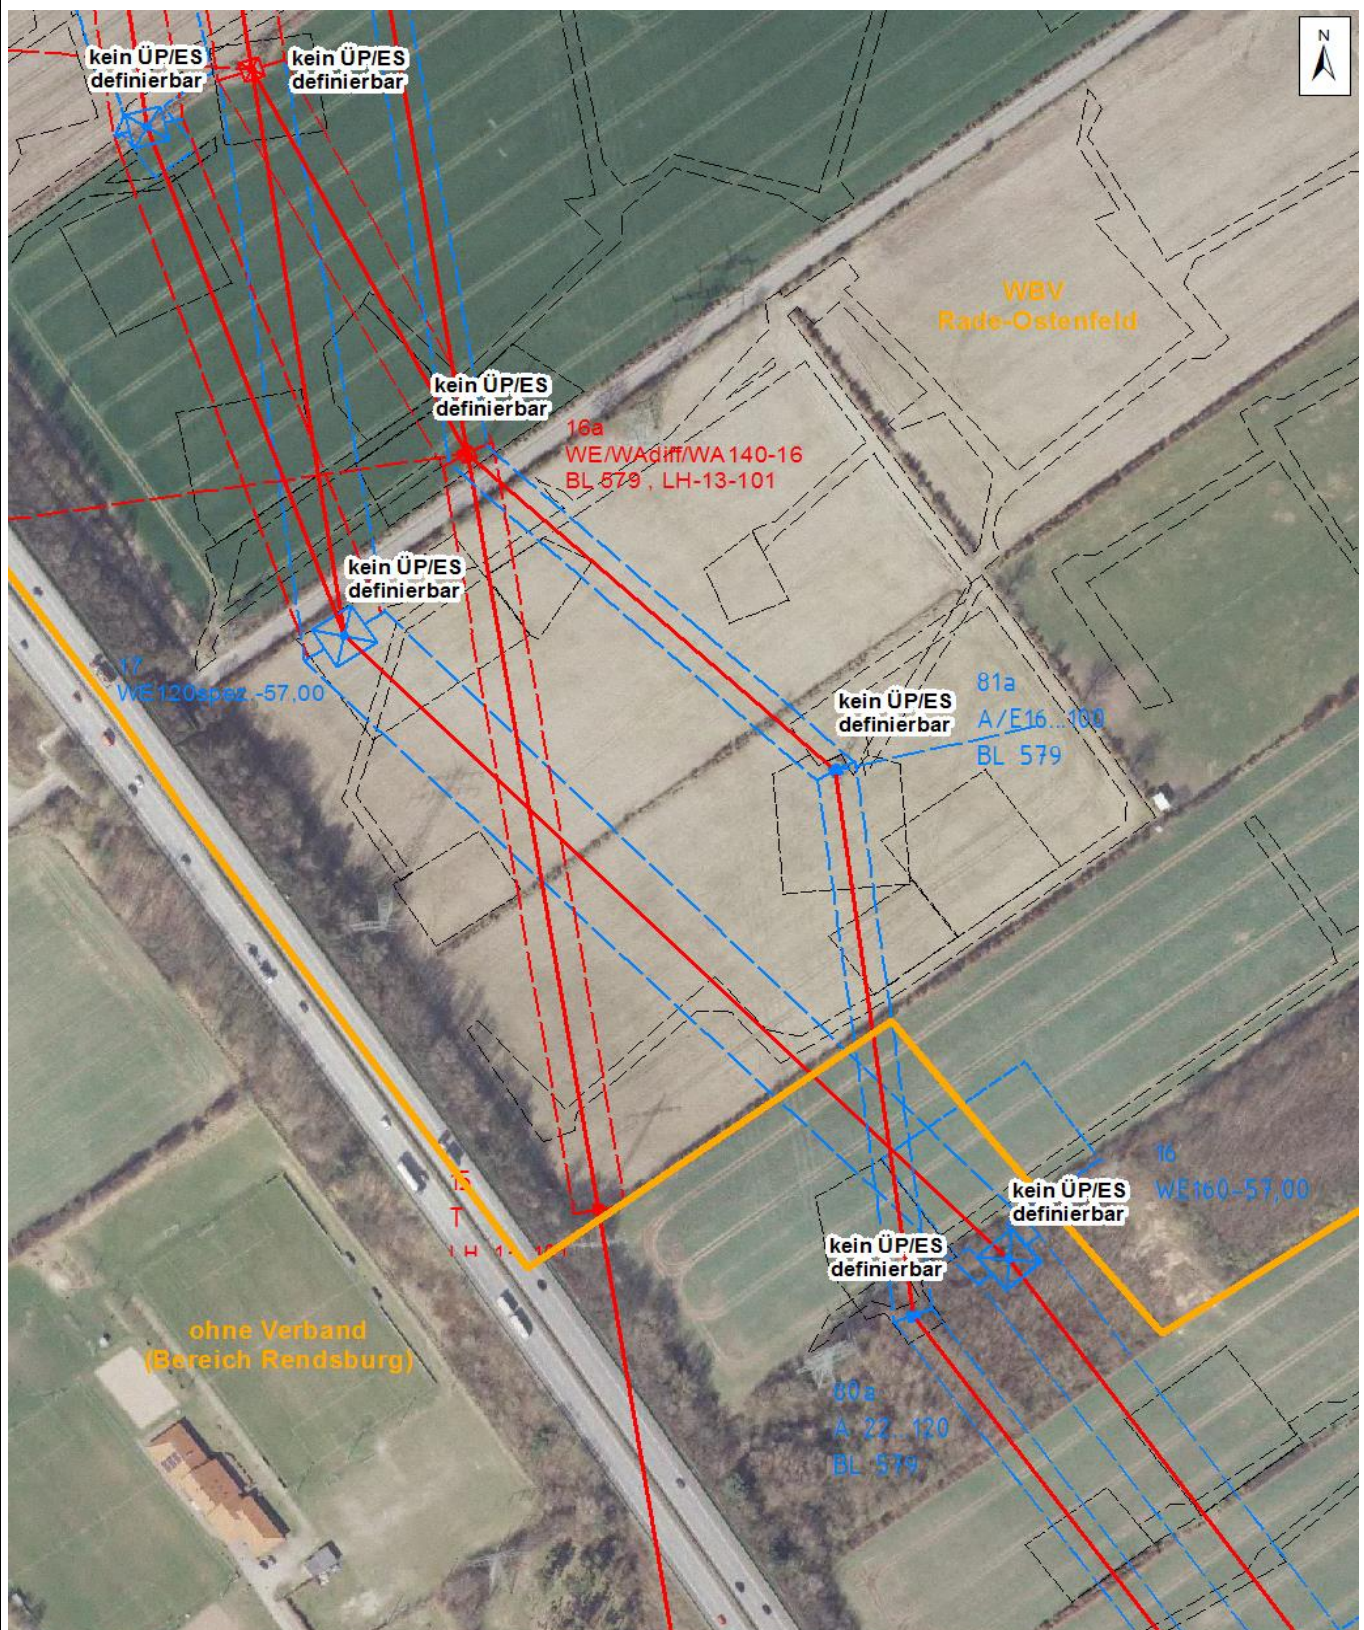


Foto 2: "Knick" (Wall) südlich Standort



Foto 3: "Knick" (Wall) nördlich Standort

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	81a	A/E 16...100

KARTENAUSSCHNITT**Legende DECKBLATT**

- ÜP - Übergabepunkt
- ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

Wasser- und Bodenverband

0 10 20 40 60 80 100
Meter

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		90a	A28...140	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1624 - Rendsburg		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort	
32546676,4	6021868,3	12,20	Privat (216)	
Landkreis		Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Rendsburg-Eckernförde		Borgstedt	Lehmbek, Flur 4	32/7
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]	ca. 2 m	(20.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)			nein	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben (Flurstück 54/13) ca. 160 m südwestlich -- 3 m breit, 1,8 m tief; Abfluß nach Süden/Südosten Verbandsgewässer: Exbek / II Straßenrandgraben ca. 20 m nordwestlich -- 2,5 m breit, 0,7 m tief; trocken; verkrautet				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek				
Abfluss Fließgewässer [l/s]	91,4 l/s (Graben Flst. 54/13)		Datum:	21.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Graben (Flurstück 54/13) ca. 160 m südwestlich Verbandsgewässer: Exbek / II Station: 0+600				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Wittensee-Exbek				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
leichte Vernässung bei der Begehung				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	90a	A28...140

FOTOS

Foto 1: geplanter Standort

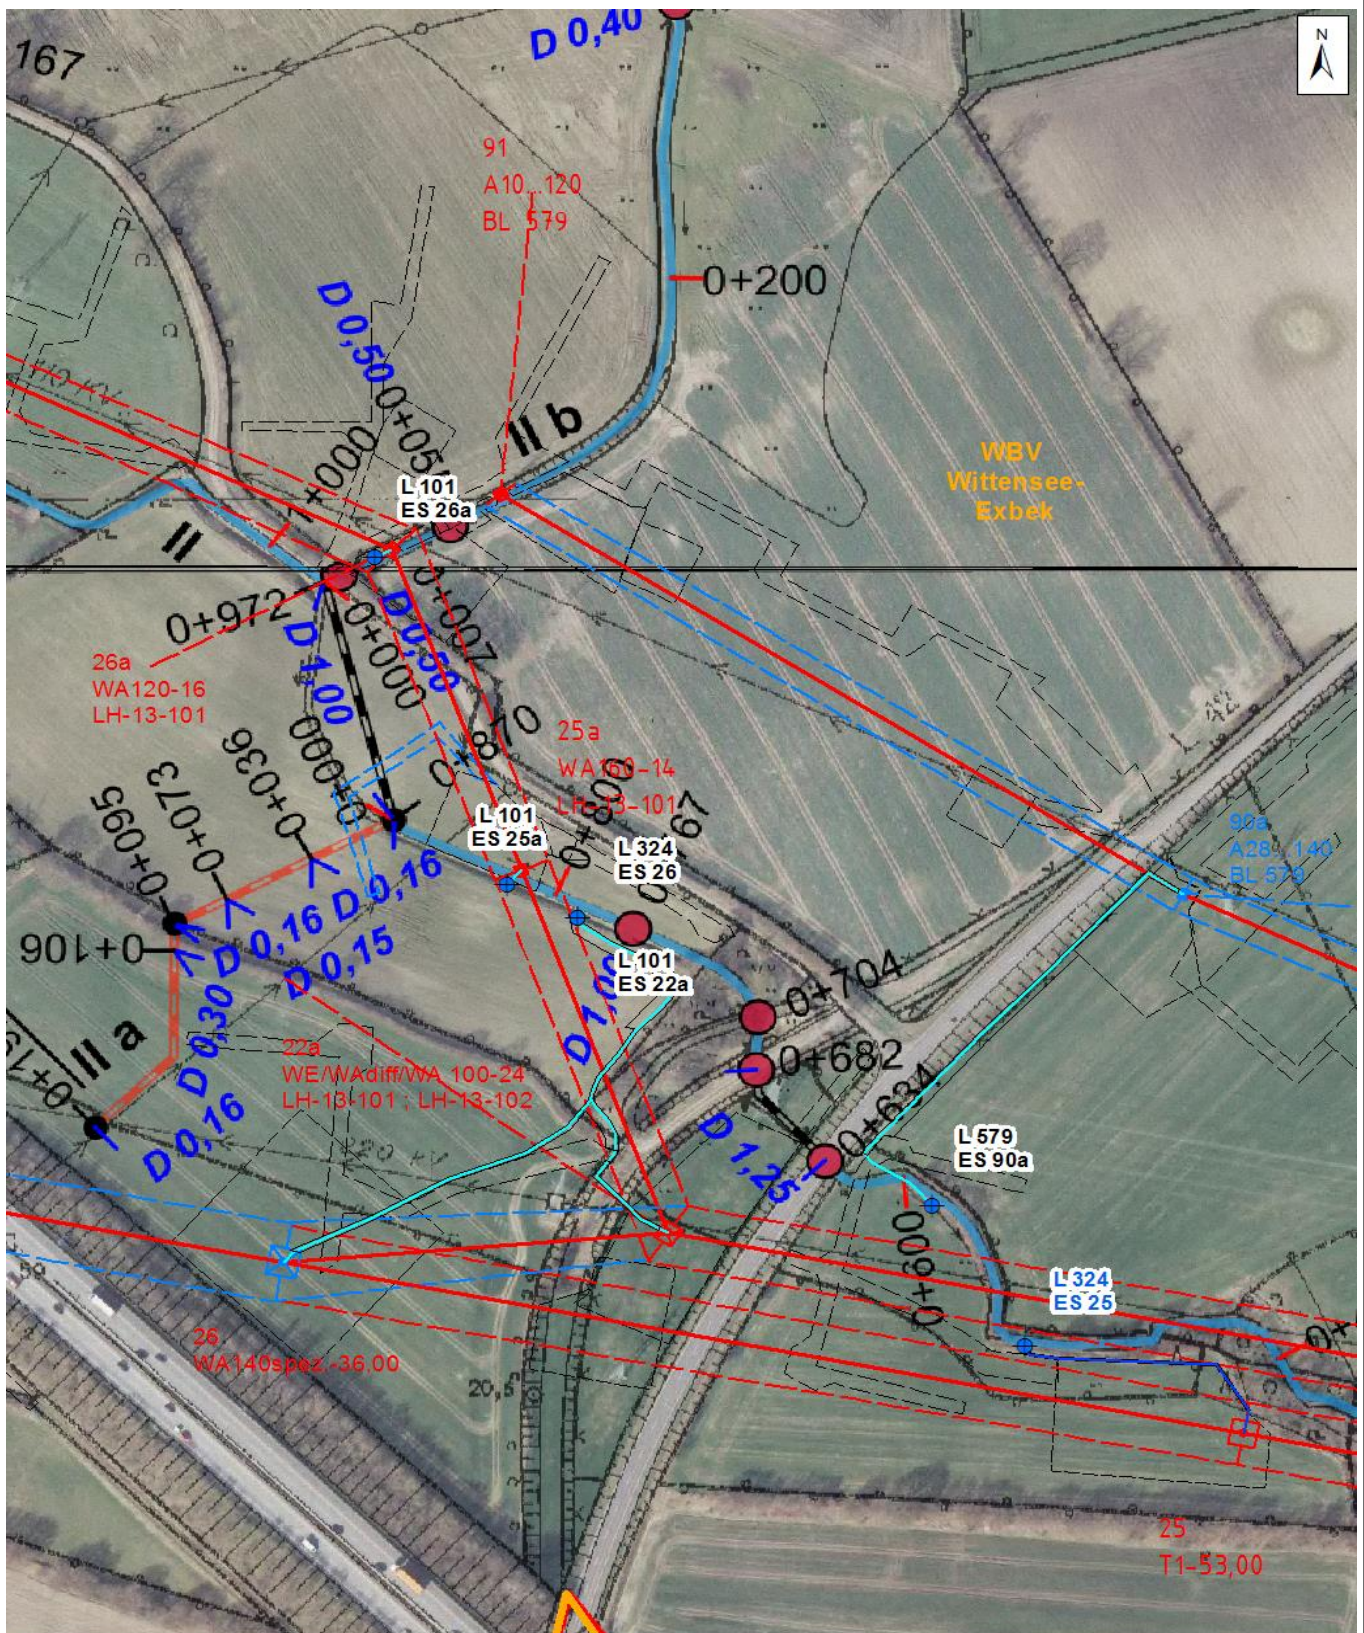


Foto 2: Verbandsgraben: Exbek / II (Flurstück 54/13) ca. 160 m südwestlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 20 m nordwestlich

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	90a	A28...140

KARTENAUSSCHNITT**Legende DECKBLATT**

- UP - Übergabepunkt
- ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

Wasser- und Bodenverband

0 10 20 40 60 80 100
Meter

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.