

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Pass für Maststandort</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Mast-Nr.              | Masttyp                 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>103</b>            | <b>WE140-51,00</b>      |                        |
| <b>LAGEBESCHREIBUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                       |                         |                        |
| TK25                                                                                                                                                                                                                                                             | 1522 - Hollingstedt |                       | Bezugssystem            | WGS84 / ETRS89, UTM 32 |
| Rechtswert                                                                                                                                                                                                                                                       | Hochwert            | Geländehöhe [m ü NHN] | Ansprechpartner vor Ort |                        |
| <b>32527747,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6038370,1</b>    | <b>16,34</b>          | Privat (287)            |                        |
| Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Gemeinde              | Gemarkung               | Flurstück              |
| Schleswig-Flensburg                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Ellingstedt           | Ellingstedt; Flur 3     | 4                      |
| <b>SITUATION AM STANDORT</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                       |                         |                        |
| Hydrogeologische Einheit                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |                         |                        |
| GW-Flurabstand [m u GOK]                                                                                                                                                                                                                                         | ca. 1,2 m           | (08.01.2015)          | kf-Wert [m/s]           |                        |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)                                                                                                                                                                                                                   |                     |                       | keine                   |                        |
| Rechtswert                                                                                                                                                                                                                                                       | Hochwert            | MP-Höhe [m ü GOK]     | Geländehöhe [m ü NHN]   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |                         |                        |
| Ruhewasserspiegel [m u MP]                                                                                                                                                                                                                                       |                     | Datum:                |                         |                        |
| verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege                                                                                                                                                                                 |                     |                       |                         |                        |
| Graben ca. 150 m südsüdwestlich -- 3 m breit, 1,6 m tief; Flurabstand 1,1 m uGOK; Abfluß nach Südwesten                                                                                                                                                          |                     |                       |                         |                        |
| Straßenrandgraben ca. 240 m südwestlich -- 0,8 m breit, 0,5 m tief; trocken, zugewachsen/verkrautet                                                                                                                                                              |                     |                       |                         |                        |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband                                                                                                                                                                                                |                     |                       |                         |                        |
| Eigentümer, kein Verbandsgewässer<br>(Oberverband: Eider-Treene-Verband, Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt)                                                                                                                                            |                     |                       |                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |                         |                        |
| Abfluss Fließgewässer [l/s]                                                                                                                                                                                                                                      | 4,5 l/s             |                       | Datum:                  | 20.01.2015             |
| <b>WASSERHALTUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                       |                         |                        |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) |                     |                       |                         |                        |
| Graben ca. 150 m südsüdwestlich                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |                         |                        |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)                                                                                                                                                                              |                     |                       |                         |                        |
| nein                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                       |                         |                        |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden                                                                                                                                                                               |                     |                       |                         |                        |
| Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt                                                                                                                                                                                                                      |                     |                       |                         |                        |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)                                                                                                                                                                                                  |                     |                       |                         | nein                   |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)                                                                                                                                                                                                         |                     |                       |                         | nein                   |
| <b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>                                                                                                                                                                                                                              |                     |                       |                         |                        |
| Vernässung des Flurstückes/Fläche infolge Regen bei der Begehung                                                                                                                                                                                                 |                     |                       |                         |                        |

|                       |          |             |
|-----------------------|----------|-------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp     |
|                       | 103      | WE140-51,00 |

**FOTOS**

Foto 1: geplanter Standort



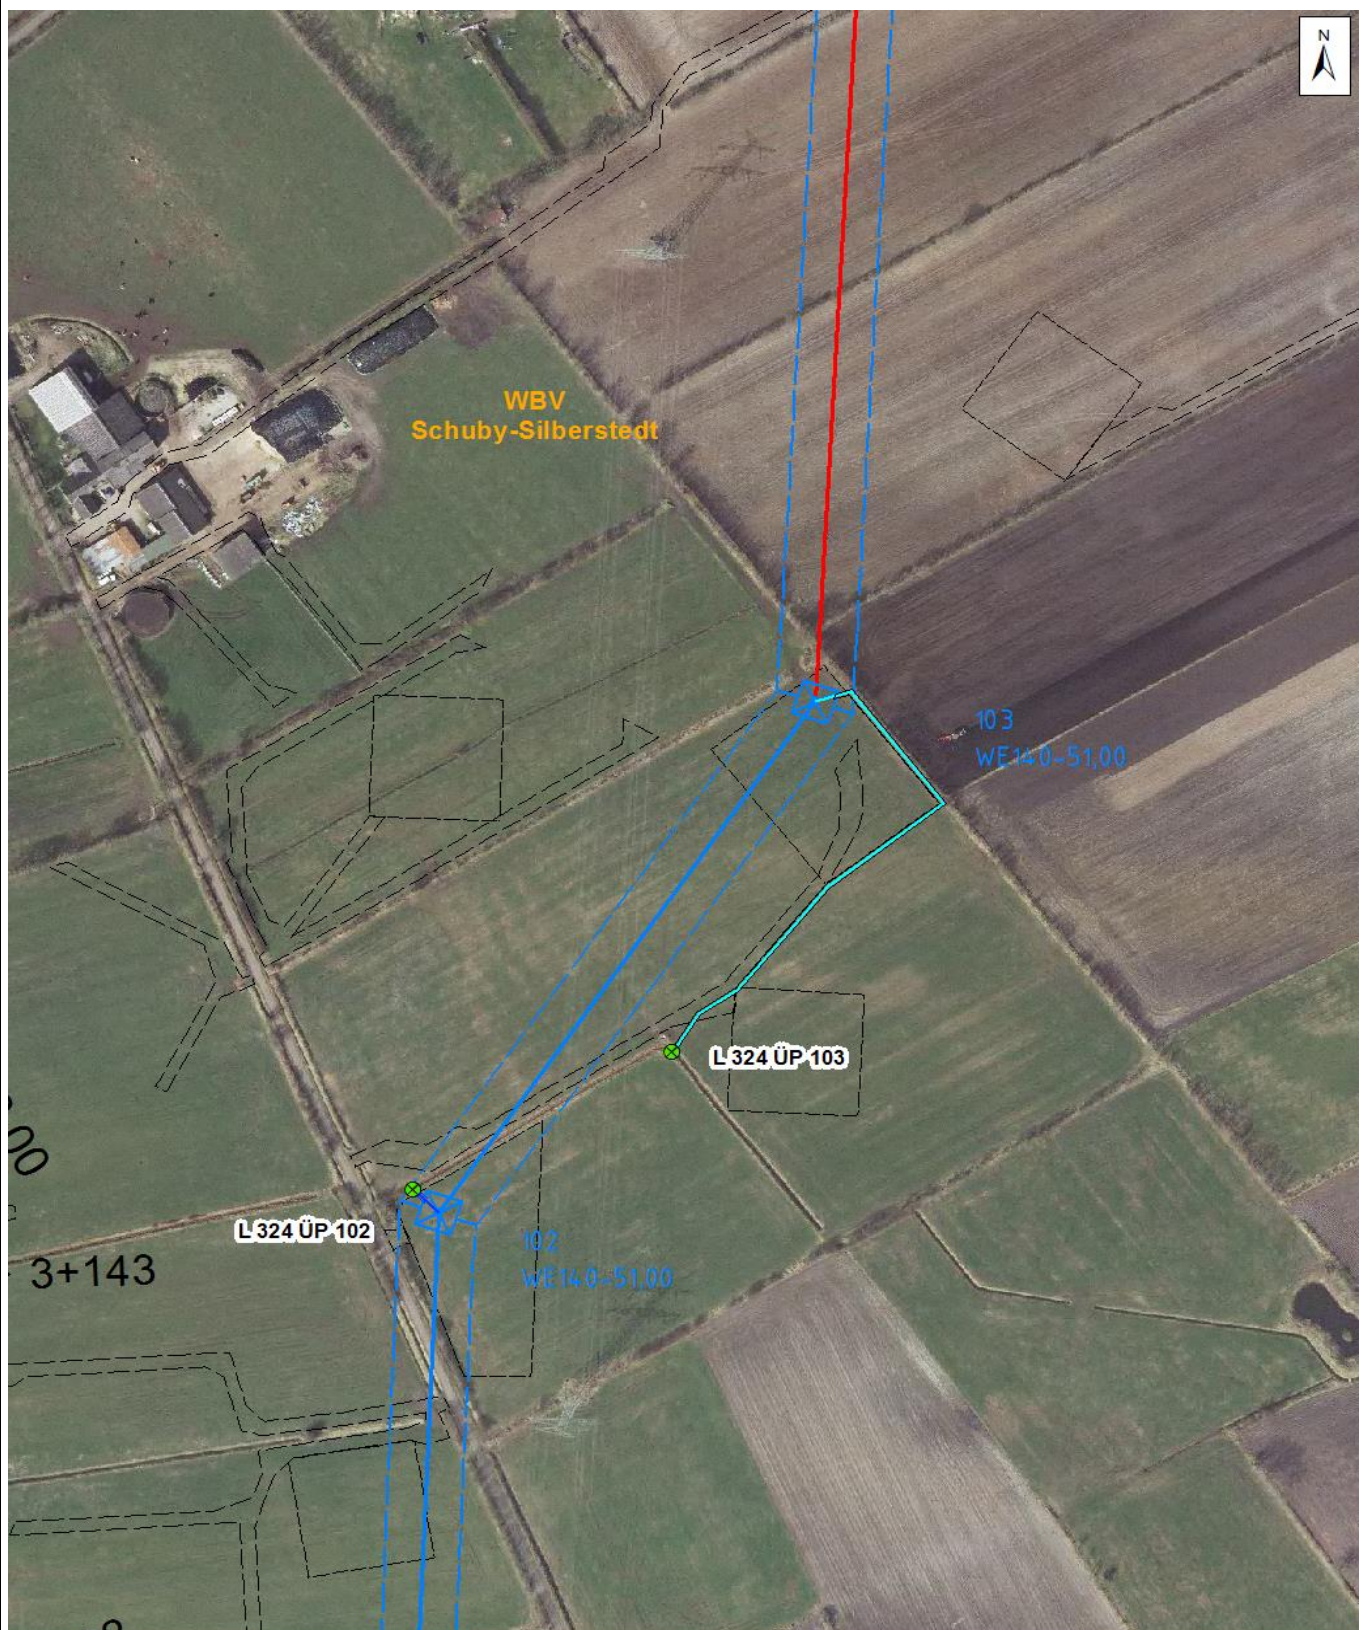
Foto 2: Graben ca. 150 m südsüdwestlich



Foto 3: Straßenrandgraben ca. 240 m südwestlich

|                       |          |             |
|-----------------------|----------|-------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp     |
|                       | 103      | WE140-51,00 |

## KARTENAUSSCHNITT

Legende **DECKBLATT**

- ÜP - Übergabepunkt
- ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

Wasser- und Bodenverband

0 10 20 40 60 80 100  
Meter

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.