

<b>Pass für Maststandort</b>		Mast-Nr.	Masttyp
		<b>108</b>	<b>WA140-39,00</b>
<b>LAGEBESCHREIBUNG</b>			
TK25	1422 - Jübek	Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]	Ansprechpartner vor Ort
32527850,6	6040279,8	15,34	Privat (90)
Landkreis	Gemeinde	Gemarkung	Flurstück
Schleswig-Flensburg	Schuby	Schuby; Flur 19	1/4
<b>SITUATION AM STANDORT</b>			
Hydrogeologische Einheit			
GW-Flurabstand [m u GOK]	(08.01.2015)	kf-Wert [m/s]	
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine	
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:	
verhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege			
Graben (Flurstück 31) ca. 300 m südwestlich -- 5 m breit, 1,8 m tief; Flurabstand 1 m uGOK; Abfluß nach Westen <a href="#">Verbandsgewässer: Rosacker Au Brockgraben / 30.03.00</a> Straßenrandgraben ca. 220 m nördlich -- 2 m breit, 0,2-0,3 m tief; trocken keine weiteren Gräben/Wasserläufen vorhanden -- Flächen mit "Knicken" (Wällen) begrenzt			
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband			
<a href="#">Oberverband: Eider-Treene-Verband, Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt</a>			
Abfluss Fließgewässer [l/s]	341,8 l/s (Graben - Flurstück 31)	Datum:	20.01.2015
<b>WASSERHALTUNG</b>			
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)			
<a href="#">Verbandsgewässer: Rosacker Au Brockgraben / 30.03.00</a> <a href="#">Station:3+525</a>			
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)			
nein			
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden			
Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt			
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)			nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)			nein
<b>BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN</b>			
Vernässung des Flurstückes/Fläche infolge Regen bei der Begehung			

<b>Pass für Maststandort</b>	Mast-Nr.	Masttyp
	<b>108</b>	<b>WA140-39,00</b>

**FOTOS**



Foto 1: geplanter Standort




Foto 2: Verbandsgewässer: Rosacker Au Brockgraben / 30.03.00, Graben (Flurstück 31) ca. 300 m südwestlich



Foto 3: weiterer Verlauf "Rosacker Au" - Blickrichtung West

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	108	WA140-39,00

**KARTENAUSSCHNITT**

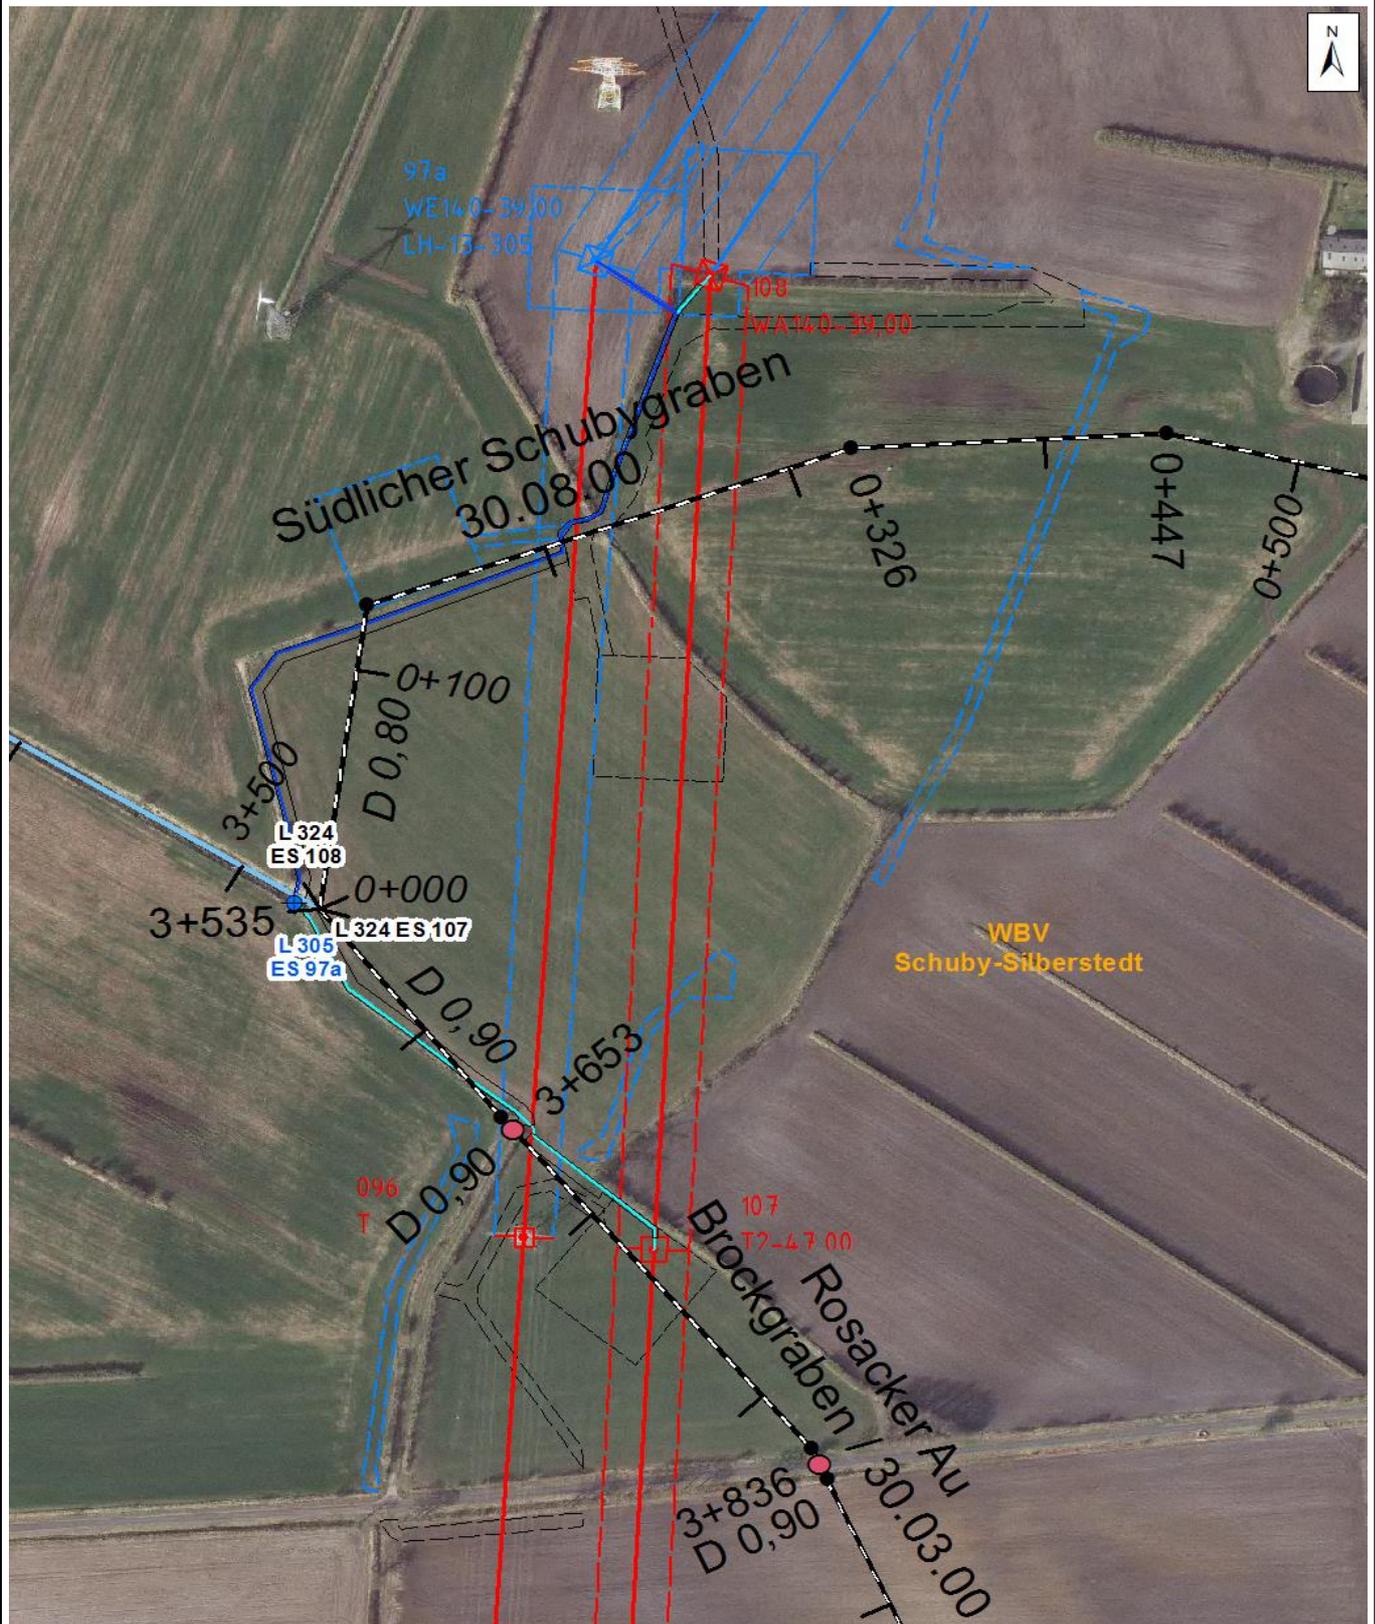

<b>Legende DECKBLATT</b>		0 10 20 40 60 80 100 Meter
ÜP - Übergabepunkt	Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung	Wasser- und Bodenverband
ES - Einleitstelle	Arbeitsflächen, Zuwegungen	
GWM - Grundwassermessstelle	Geplante Entwässerung	NSW - Niederschlagswasser

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.