

Pass für Maststandort		Mast-Nr.	Masttyp	
		120	WE120-54,00	
LAGEBESCHREIBUNG				
TK25	1422 - Jübek		Bezugssystem	WGS84 / ETRS89, UTM 32
Rechtswert	Hochwert	Geländehöhe [m ü NHN]		Ansprechpartner vor Ort
32527522,8	6044438,3	14,67		Privat (324)
Landkreis		Gemeinde		Gemarkung
Schleswig-Flensburg		Jübek		Jübek Flur 7
				Flurstück
				75/2
SITUATION AM STANDORT				
Hydrogeologische Einheit				
GW-Flurabstand [m u GOK]		kf-Wert [m/s]		
vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung)		keine		
Rechtswert	Hochwert	MP-Höhe [m ü GOK]	Geländehöhe [m ü NHN]	
Ruhewasserspiegel [m u MP]		Datum:		
vorhandene offene Wasserverläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege				
Graben zwischen Flurstück 76/4 und 75/2, Gemarkung Jübek Flur 7.				
Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband				
Eigentümer, kein Verbandsgewässer (Oberverband: Eider-Treene-Verband, Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt)				
Abfluss Fließgewässer [l/s]				
		Datum:		08.01.2015
WASSERHALTUNG				
Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt)				
Möglichkeit zur Einleitung von Niederschlagswasser und Abwässer im o.g. Graben.				
Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung)				
nein				
Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden				
Wasser- und Bodenverband Schuby-Silberstedt				
Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein)				nein
Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein)				nein
BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN				
Abmaße Graben: Breite Sohle: ca.0,50m Breite Graben GOK: ca.1,20m Tiefe: 0,80m u GOK gemessener Wasserstand: 0,20m ü Sohle; Fließrichtung: West; Zustand: verkrautet				

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	120	WE120-54,00

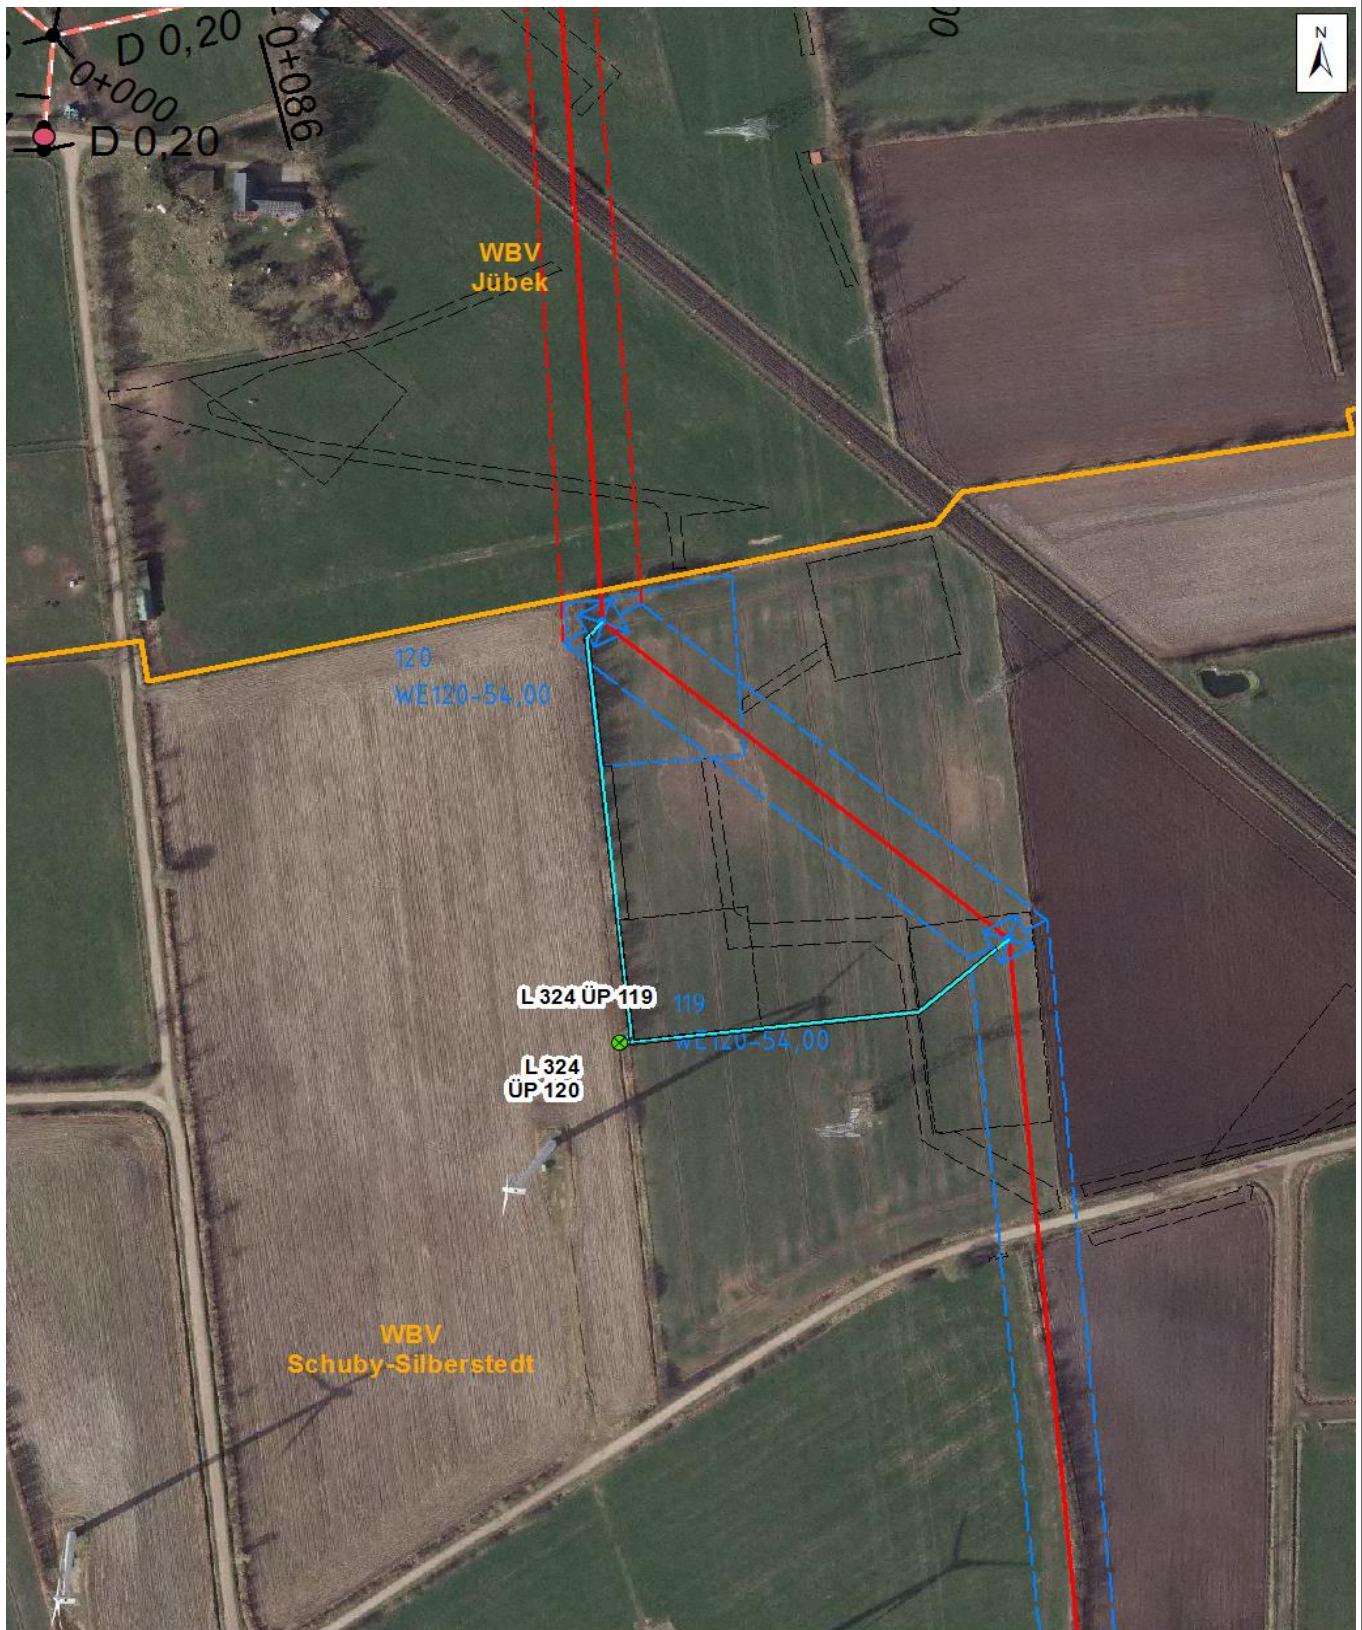
FOTOS

Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Nord



Bild 2: Übergabepunkt; Grabenentwässerungssystem; Blickrichtung: Süd

Pass für Maststandort	Mast-Nr.	Masttyp
	120	WE120-54,00

KARTENAUSSCHNITT**Legende DECKBLATT**

- ÜP - Übergabepunkt
- ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

Wasser- und Bodenverband

0 10 20 40 60 80 100
Meter

Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.