

[← Landwirtschafts- und Umweltportal](#)

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein: Grundwasser

Grundwassermessstelle SCHACHT-AUDORF RÜTGERSSSTR F1 (10L58140001 / 6400)

6400 - SCHACHT-AUDORF RÜTGERSSSTR F1	
Grundwasserkörper	
Überwachungsaufgabe	Chem. Monitoring (WRRL) operativ, Chem. Monitoring (WRRL) überblicksweise
Lagedaten UTM 32N: Gauß-Krüger:	E: 32546946, N: 6019212 R: 3547034, H: 6021181
Geographisch:	Östliche Länge: 9.7229218° Nördliche Breite: 54.3202447°
Geländehöhe:	10,36 m NN
Filterstrecke	14,0 - 17,0 m u. Gel.
Filterunterkante	-6,64 m NN
Grundwasserleiter-Ebene	h - HWL

[Zum Messstellenfoto \(bitte anklicken, 289 KB\)](#)

[Zur Ausbauzeichnung \(bitte anklicken, 513 KB\)](#)

Grundwasserstände

Es liegen 37495 Wasserstände vor.

[Tabelle der Grundwasserstände anzeigen..](#)

[Ganglinie der Grundwasserstände anzeigen..](#)

[Erfassung des Grundwasserstandes \(Methodenhandbuch - Teil C4.2\)](#)

[Bewertungsverfahren gemäß Wasserrahmenrichtlinie \(Methodenhandbuch - Teil D4.2\)](#)

Probenahmen


Es liegen 11 Proben vor.

[Zur Proben-Übersicht..](#)

[Messwerte einzelner Beschaffenheits-Parameter..](#)

[Probenahmeverfahren und Analysenmethoden \(Methodenhandbuch - Teil C4.3\)](#)

[Bewertungsverfahren gemäß Wasserrahmenrichtlinie \(Methodenhandbuch - Teil D4.3\)](#)

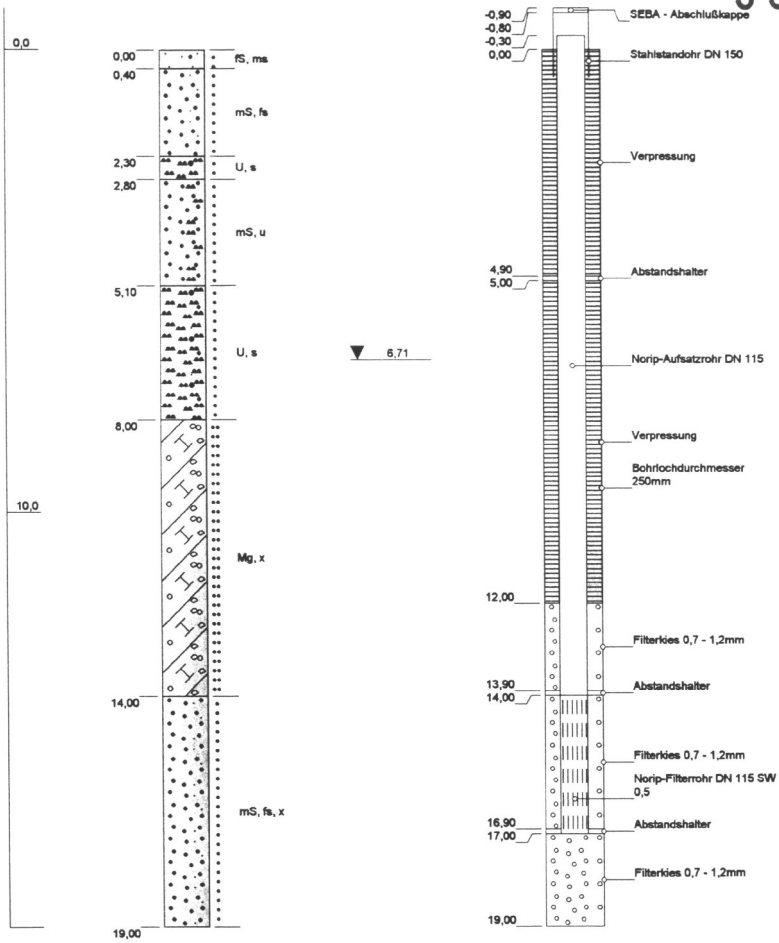

Höhenmaßstab: 1:100 Horizontalmaßstab: 1:20

Blatt 1 von 1

Projekt: Wasserwerk Schacht-Audorf		<i>ivers brunnenbau gmbh</i> 34753 Osterholz-Mitte-Zentrum-Str. 19 Tel. 04201 / 84219 Fax 04201 / 84220 
Bohrung: SC 1 M		
Auftraggeber: Staatliches Umweltamt Kiel	Rechtswert: 0	
Bohrfirma: Ivers Brunnenbau	Hochwert: 0	
Bearbeiter: A. Gehrke	Ansatzhöhe: 0,00m	
Datum: 31.05.2001	Endtiefe: 19,00m	

← **Landwirtschafts- und Umweltportal**


Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein: Grundwasser

Grundwasserstände SCHACHT-AUDORF RÜTGERSSSTR F1 (10L58140001)

Es liegen 37495 Wasserstände in der Datenbank vor.
Angezeigt werden 100 Wasserstände.

Datum	Uhrzeit	Abstich	Grundwasserstand (m NN)
05.01.2015	06:00	7,58	3,75
05.01.2015	00:00	7,85	3,48
04.01.2015	18:00	7,54	3,79
04.01.2015	12:00	7,56	3,77
04.01.2015	06:00	7,61	3,72
04.01.2015	00:00	7,87	3,46
03.01.2015	18:00	7,53	3,8
03.01.2015	12:00	7,54	3,79
03.01.2015	06:00	7,61	3,72
03.01.2015	00:00	7,83	3,5
02.01.2015	18:00	7,54	3,79
02.01.2015	12:00	7,55	3,78
02.01.2015	06:00	7,58	3,75
02.01.2015	00:00	7,86	3,47
01.01.2015	18:00	7,54	3,79
01.01.2015	12:00	7,57	3,76
01.01.2015	06:00	7,63	3,7
01.01.2015	00:00	7,9	3,43
31.12.2014	18:00	7,56	3,77
31.12.2014	12:00	7,58	3,75
31.12.2014	06:00	7,63	3,7
31.12.2014	00:00	7,84	3,49
30.12.2014	18:00	7,57	3,76
30.12.2014	12:00	7,59	3,74
30.12.2014	06:00	7,64	3,69
30.12.2014	00:00	7,92	3,41
29.12.2014	18:00	7,6	3,73
29.12.2014	12:00	7,61	3,72
29.12.2014	06:00	7,66	3,67
29.12.2014	00:00	7,92	3,41
28.12.2014	18:00	7,6	3,73
28.12.2014	12:00	7,61	3,72
28.12.2014	06:00	7,66	3,67
28.12.2014	00:00	7,87	3,46
27.12.2014	18:00	7,59	3,74
27.12.2014	12:00	7,58	3,75
27.12.2014	06:00	7,62	3,71
27.12.2014	00:00	7,89	3,44
26.12.2014	18:00	7,58	3,75
26.12.2014	12:00	7,59	3,74
26.12.2014	06:00	7,62	3,71
26.12.2014	00:00	7,92	3,41
25.12.2014	18:00	7,59	3,74
25.12.2014	12:00	7,59	3,74
25.12.2014	06:00	7,66	3,67
25.12.2014	00:00	7,87	3,46

24.12.2014	18:00	7,61	3,72
24.12.2014	12:00	7,62	3,71
24.12.2014	06:00	7,67	3,66
24.12.2014	00:00	7,96	3,37
23.12.2014	18:00	7,64	3,69
23.12.2014	12:00	7,67	3,66
23.12.2014	06:00	7,74	3,59
23.12.2014	00:00	8,03	3,3
22.12.2014	18:00	7,71	3,62
22.12.2014	12:00	7,74	3,59
22.12.2014	06:00	7,79	3,54
22.12.2014	00:00	7,99	3,34
21.12.2014	18:00	7,72	3,61
21.12.2014	12:00	7,76	3,57
21.12.2014	06:00	7,81	3,52
21.12.2014	00:00	8,08	3,25
20.12.2014	18:00	7,75	3,58
20.12.2014	12:00	7,75	3,58
20.12.2014	06:00	7,82	3,51
20.12.2014	00:00	8,1	3,23
19.12.2014	18:00	7,77	3,56
19.12.2014	12:00	7,79	3,54
19.12.2014	06:00	7,84	3,49
19.12.2014	00:00	8,06	3,27
18.12.2014	18:00	7,79	3,54
18.12.2014	12:00	7,83	3,5
18.12.2014	06:00	7,89	3,44
18.12.2014	00:00	8,15	3,18
17.12.2014	18:00	7,83	3,5
17.12.2014	12:00	7,84	3,49
17.12.2014	06:00	7,91	3,42
17.12.2014	00:00	8,18	3,15
16.12.2014	18:00	7,84	3,49
16.12.2014	12:00	7,86	3,47
16.12.2014	06:00	7,92	3,41
16.12.2014	00:00	8,13	3,2
15.12.2014	18:00	7,86	3,47
15.12.2014	12:00	7,87	3,46
15.12.2014	06:00	7,92	3,41
15.12.2014	00:00	8,19	3,14
14.12.2014	18:00	7,87	3,46
14.12.2014	12:00	7,88	3,45
14.12.2014	06:00	7,95	3,38
14.12.2014	00:00	8,21	3,12
13.12.2014	18:00	7,88	3,45
13.12.2014	12:00	7,89	3,44
13.12.2014	06:00	7,95	3,38
13.12.2014	00:00	8,14	3,19
12.12.2014	18:00	7,86	3,47
12.12.2014	12:00	7,86	3,47
12.12.2014	06:00	7,93	3,4
12.12.2014	00:00	8,2	3,13
11.12.2014	18:00	7,88	3,45
11.12.2014	12:00	7,89	3,44

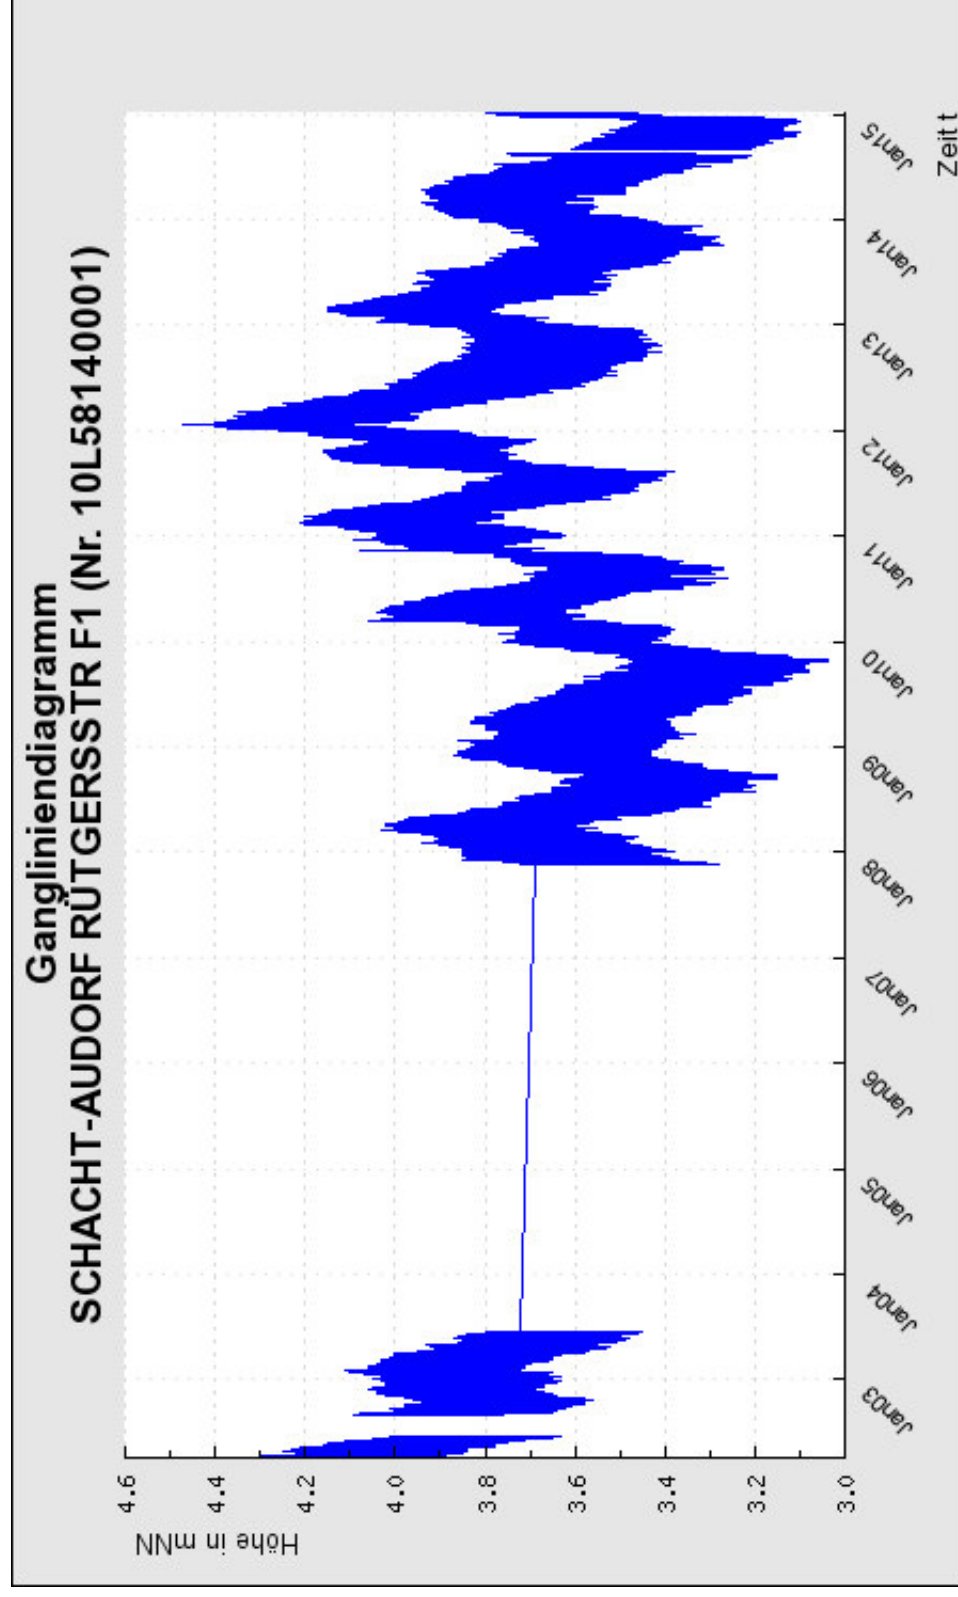
GangliniendiagrammWählen Sie hier den Zeitraum: ▼

Gangliniendiagramm

Wählen Sie hier den Zeitraum:

Ganglinie für das letzte Jahr ▼

Anzeigen

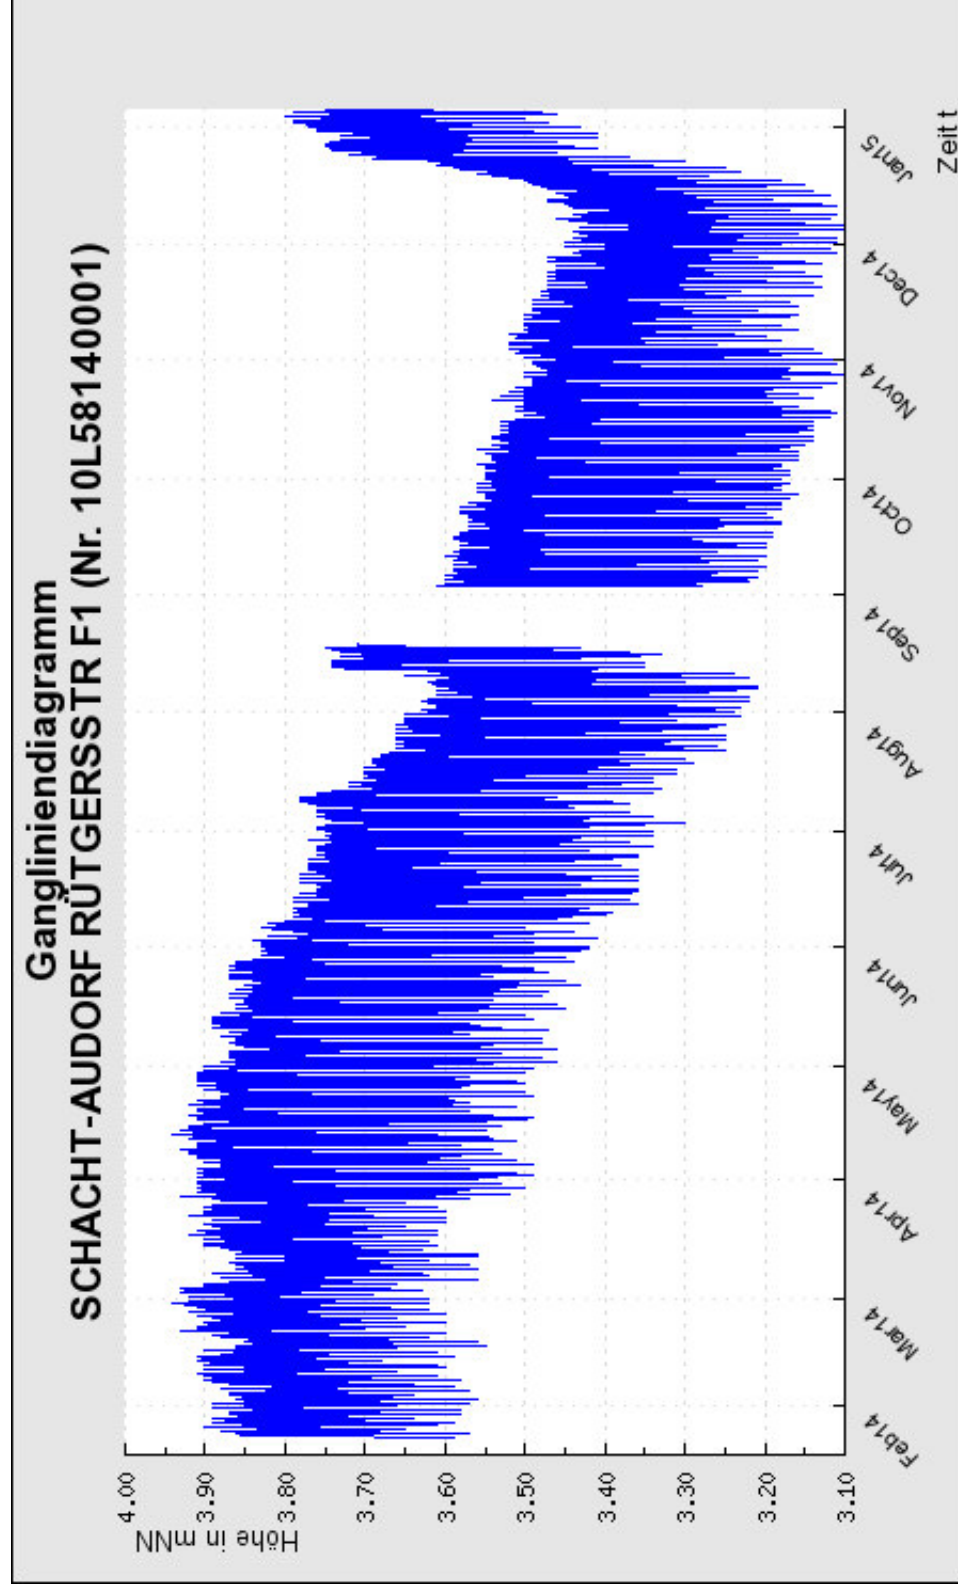

Zurück

Drucken

Messwerte speichern

Schließen