

[← Landwirtschafts- und Umweltportal](#)

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein: Grundwasser

Grundwassermessstelle OSTENFELD WALD F1 (10L58122006 / 6476)

6476 - OSTENFELD WALD F1	
Grundwasserkörper	
Überwachungsaufgabe	Chem. Monitoring (WRRL) operativ, Chem. Monitoring (WRRL) überblicksweise
Lagedaten UTM 32N: Gauß-Krüger:	E: 32548974, N: 6019470 R: 3549063, H: 6021439
Geographisch:	Östliche Länge: 9.7541459° Nördliche Breite: 54.3223719°
Geländehöhe:	12,81 m NN
Filterstrecke	15,0 - 18,0 m u. Gel.
Filterunterkante	-5,18 m NN
Grundwasserleiter-Ebene	h - HWL

[Zum Messstellenfoto \(bitte anklicken, 1920 KB\)](#)

[Zur Ausbauzeichnung \(bitte anklicken, 371 KB\)](#)

Grundwasserstände

Es liegen 39965 Wasserstände vor.

[Tabelle der Grundwasserstände anzeigen..](#)

[Ganglinie der Grundwasserstände anzeigen..](#)

[Erfassung des Grundwasserstandes \(Methodenhandbuch - Teil C4.2\)](#)

[Bewertungsverfahren gemäß Wasserrahmenrichtlinie \(Methodenhandbuch - Teil D4.2\)](#)

Probenahmen

Es liegen 11 Proben vor.

[Zur Proben-Übersicht..](#)

[Messwerte einzelner Beschaffenheits-Parameter..](#)


[Probenahmeverfahren und Analysenmethoden \(Methodenhandbuch - Teil C4.3\)](#)

[Bewertungsverfahren gemäß Wasserrahmenrichtlinie \(Methodenhandbuch - Teil D4.3\)](#)

SC 24 F

Höhe GOK= 12,81 m NN

Höhe MP= 13,778 m

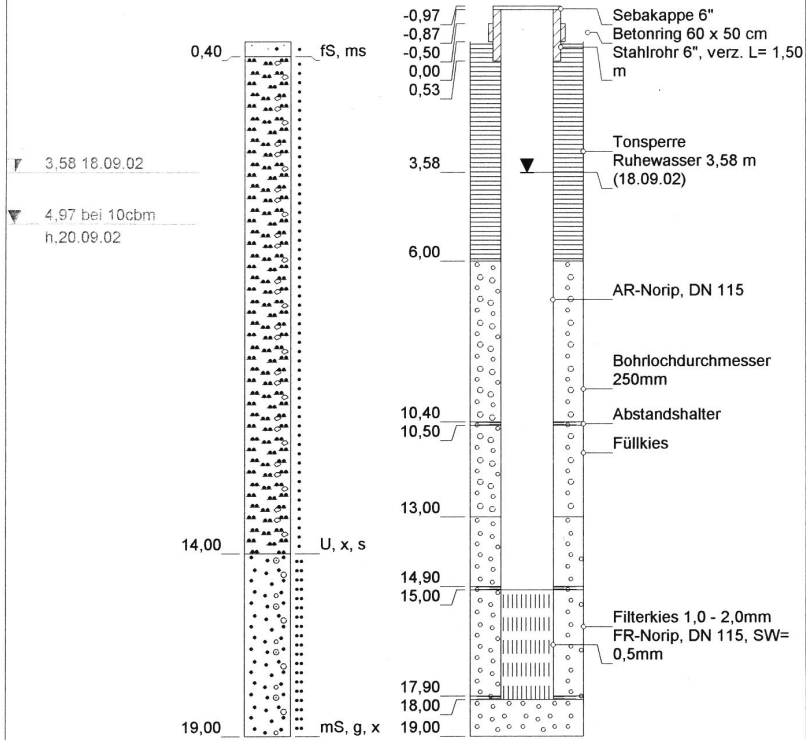

Höhenmaßstab: 1:125 Horizontalmaßstab: 1:10

Blatt 1 von 1

Projekt: Wasserwerk Schacht-Audorf		<i>ivers brunnenbau gmbh</i> 24782 Ostermiefeld Mühlen-Str. 16 Tel: 04231 / 84210 Fax: 86826 
Bohrung: SC 24 F		
Auftraggeber: StUA Kiel	Rechtswert: 0,000	
Bohrfirma: Ivers Brunnenbau GmbH	Hochwert: 0,000	
Bearbeiter: P	Ansatzhöhe: 12,81m	
Datum: 22.10.2002	Endtiefe: 19,00 m	

← **Landwirtschafts- und Umweltportal**

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein: Grundwasser

Grundwasserstände OSTENFELD WALD F1 (10L58122006)

Es liegen 39965 Wasserstände in der Datenbank vor.
Angezeigt werden 100 Wasserstände.

Datum	Uhrzeit	Abstich	Grundwasserstand (m NN)
20.08.2014	06:00	5,18	8,6
20.08.2014	00:00	5,18	8,6
19.08.2014	18:00	5,18	8,6
19.08.2014	12:00	5,18	8,6
19.08.2014	06:00	5,18	8,6
19.08.2014	00:00	5,18	8,6
18.08.2014	18:00	5,18	8,6
18.08.2014	12:00	5,18	8,6
18.08.2014	06:00	5,18	8,6
18.08.2014	00:00	5,18	8,6
17.08.2014	18:00	5,18	8,6
17.08.2014	12:00	5,18	8,6
17.08.2014	06:00	5,18	8,6
17.08.2014	00:00	5,18	8,6
16.08.2014	18:00	5,18	8,6
16.08.2014	12:00	5,18	8,6
16.08.2014	06:00	5,17	8,61
16.08.2014	00:00	5,17	8,61
15.08.2014	18:00	5,17	8,61
15.08.2014	12:00	5,17	8,61
15.08.2014	06:00	5,17	8,61
15.08.2014	00:00	5,17	8,61
14.08.2014	18:00	5,17	8,61
14.08.2014	12:00	5,16	8,62
14.08.2014	06:00	5,16	8,62
14.08.2014	00:00	5,15	8,63
13.08.2014	18:00	5,15	8,63
13.08.2014	12:00	5,15	8,63
13.08.2014	06:00	5,15	8,63
13.08.2014	00:00	5,15	8,63
12.08.2014	18:00	5,15	8,63
12.08.2014	12:00	5,14	8,64
12.08.2014	06:00	5,14	8,64
12.08.2014	00:00	5,14	8,64
11.08.2014	18:00	5,14	8,64
11.08.2014	12:00	5,14	8,64
11.08.2014	06:00	5,14	8,64
11.08.2014	00:00	5,14	8,64
10.08.2014	18:00	5,14	8,64
10.08.2014	12:00	5,14	8,64
10.08.2014	06:00	5,14	8,64
10.08.2014	00:00	5,14	8,64
09.08.2014	18:00	5,14	8,64
09.08.2014	12:00	5,13	8,65
09.08.2014	06:00	5,13	8,65
09.08.2014	00:00	5,13	8,65


08.08.2014	18:00	5,13	8,65
08.08.2014	12:00	5,13	8,65
08.08.2014	06:00	5,13	8,65
08.08.2014	00:00	5,12	8,66
07.08.2014	18:00	5,12	8,66
07.08.2014	12:00	5,12	8,66
07.08.2014	06:00	5,12	8,66
07.08.2014	00:00	5,12	8,66
06.08.2014	18:00	5,12	8,66
06.08.2014	12:00	5,12	8,66
06.08.2014	06:00	5,12	8,66
06.08.2014	00:00	5,12	8,66
05.08.2014	18:00	5,12	8,66
05.08.2014	12:00	5,12	8,66
05.08.2014	06:00	5,12	8,66
05.08.2014	00:00	5,12	8,66
04.08.2014	18:00	5,12	8,66
04.08.2014	12:00	5,12	8,66
04.08.2014	06:00	5,11	8,67
04.08.2014	00:00	5,11	8,67
03.08.2014	18:00	5,11	8,67
03.08.2014	12:00	5,1	8,68
03.08.2014	06:00	5,1	8,68
03.08.2014	00:00	5,09	8,69
02.08.2014	18:00	5,09	8,69
02.08.2014	12:00	5,09	8,69
02.08.2014	06:00	5,09	8,69
02.08.2014	00:00	5,09	8,69
01.08.2014	18:00	5,09	8,69
01.08.2014	12:00	5,09	8,69
01.08.2014	06:00	5,09	8,69
01.08.2014	00:00	5,09	8,69
31.07.2014	18:00	5,09	8,69
31.07.2014	12:00	5,09	8,69
31.07.2014	06:00	5,09	8,69
31.07.2014	00:00	5,09	8,69
30.07.2014	18:00	5,08	8,7
30.07.2014	12:00	5,08	8,7
30.07.2014	06:00	5,07	8,71
30.07.2014	00:00	5,07	8,71
29.07.2014	18:00	5,07	8,71
29.07.2014	12:00	5,07	8,71
29.07.2014	06:00	5,06	8,72
29.07.2014	00:00	5,06	8,72
28.07.2014	18:00	5,06	8,72
28.07.2014	12:00	5,06	8,72
28.07.2014	06:00	5,06	8,72
28.07.2014	00:00	5,06	8,72
27.07.2014	18:00	5,06	8,72
27.07.2014	12:00	5,06	8,72
27.07.2014	06:00	5,06	8,72
27.07.2014	00:00	5,06	8,72
26.07.2014	18:00	5,05	8,73
26.07.2014	12:00	5,05	8,73

Gangliniendiagramm

Wählen Sie hier den Zeitraum:

gesamte Ganglinie ▼

Anzeigen

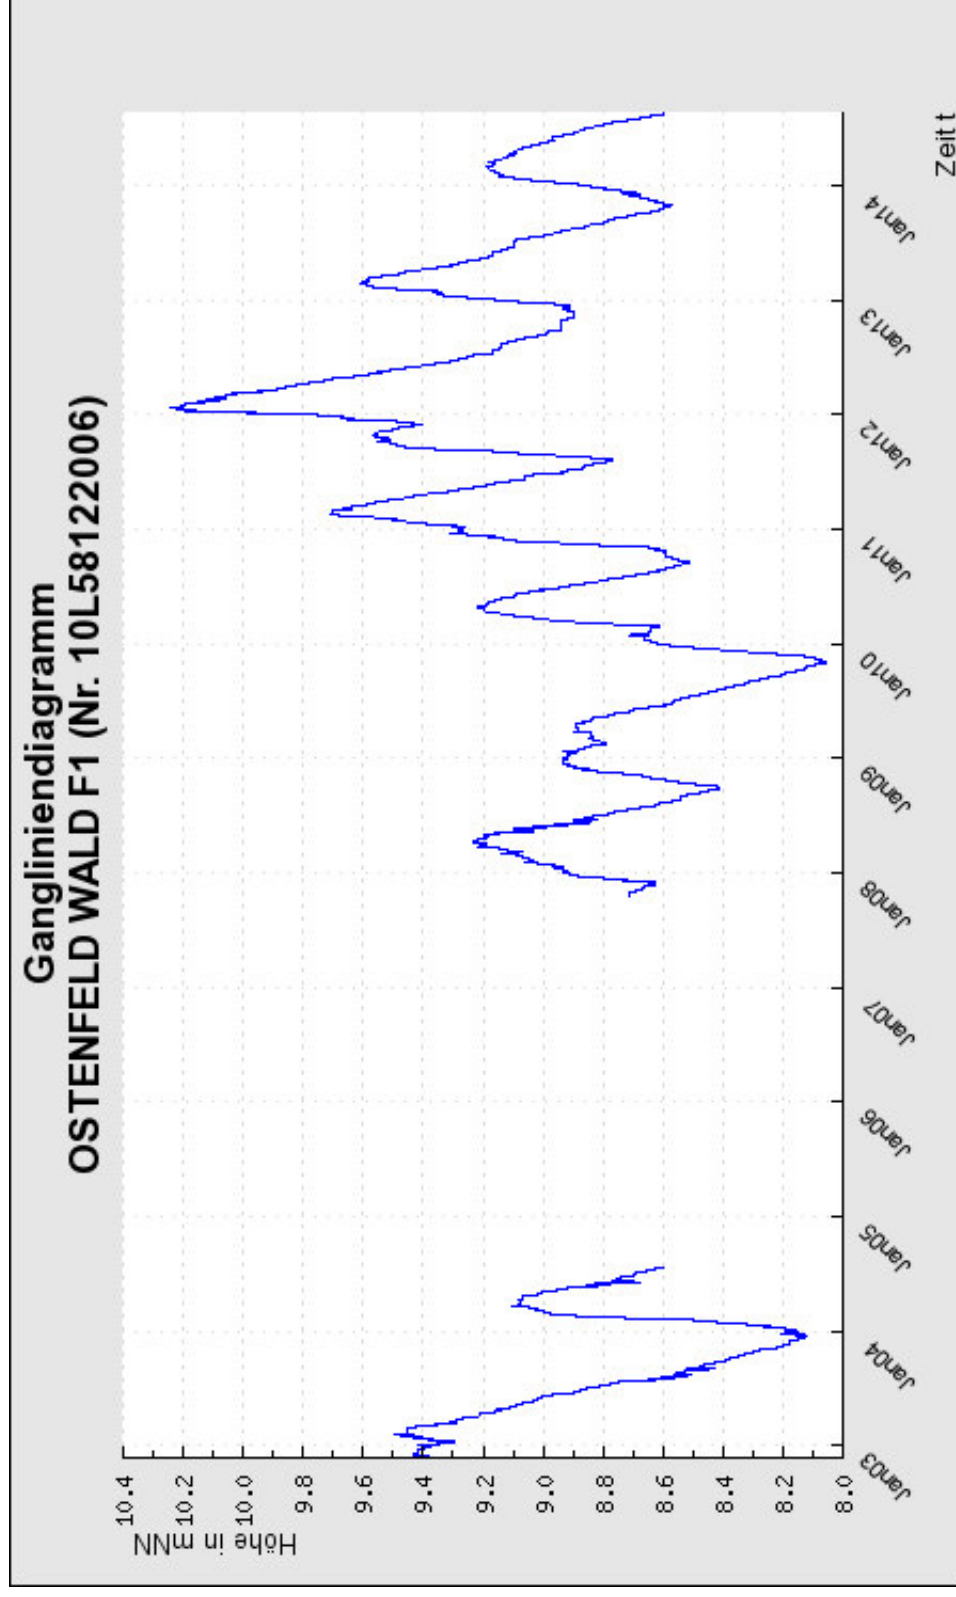

Zurück

Drucken

Messwerte speichern

Schließen