

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| Pass für Maststandort | | Mast-Nr. | Masttyp | |
| | | 174 | WA160-42,00 | |
| LAGEBESCHREIBUNG | | | | |
| TK25 | 1222 - Flensburg Süd | Bezugssystem | WGS84 / ETRS89, UTM 32 | |
| Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe [m ü NHN] | Ansprechpartner vor Ort | |
| 32522550,6 | 6063170,9 | 32,29 | Privat (14) | |
| Landkreis | Gemeinde | Gemarkung | Flurstück | |
| Schleswig-Flensburg | Handewitt | Haurup | Flur 2 | 29/2 |
| SITUATION AM STANDORT | | | | |
| Hydrogeologische Einheit | | | | |
| GW-Flurabstand [m u GOK] | | kf-Wert [m/s] | | |
| vorhandene Grundwassermessstelle (Bezeichnung) | | | keine | |
| Rechtswert | Hochwert | MP-Höhe [m ü GOK] | Geländehöhe [m ü NHN] | |
| | | | | |
| Ruhewasserspiegel [m u MP] | | Datum: | | |
| vorhandene offene Wasserläufe (Graben, Vorfluter, Gewässer, usw.) / Fließwege | | | | |
| Keine offenen Wasserläufe vorhanden. | | | | |
| Zuständigkeit / Eigentümer / betroffener Wasser- und Bodenverband | | | | |
| (Oberverband: GuLV Bongsieler Kanal, Wasser- und Bodenverband Linnau) | | | | |
| Abfluss Fließgewässer [l/s] | | nicht ermittelbar | Datum: | 20.01.2015 |
| WASSERHALTUNG | | | | |
| Möglichkeit der Beseitigung von Niederschlagswasser und Abwässern aus Wasserhaltungsanlagen (dauerhaft und temporär; geeignete untergeordnete Gewässer zur Übergabe von Abwässern, Lage der möglichen Übergabepunkte bzw. Einleitstellen siehe Kartenausschnitt) | | | | |
| Keine Möglichkeit für Einleitung von Wasserhaltungsanlagen in untergeordnete Gewässer (Gräben) möglich. Niederschlagswasser sowie Abwässer müssen gesammelt und gesondert abgeführt werden. | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder an oberirdischen Gewässern (Gewässer 1. Ordnung) | | | | |
| nein | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Zuständigkeitsbereich von Wasser- und Bodenverbänden | | | | |
| | | | | |
| Wasserhaltungsanlage liegt im Überschwemmungsgebiet (ja / nein) | | | nein | |
| Wasserhaltungsanlage liegt in oder auf Deich (ja / nein) | | | nein | |
| BEMERKUNGEN / BESONDERHEITEN | | | | |
| | | | | |

| | | |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 174 | WA160-42,00 |

FOTOS




Bild 1: Maststandort; Blickrichtung: Süd



Bild 2: Maststandort; Blickrichtung: Nordwest

| | | |
|-----------------------|----------|-------------|
| Pass für Maststandort | Mast-Nr. | Masttyp |
| | 174 | WA160-42,00 |

KARTENAUSSCHNITT

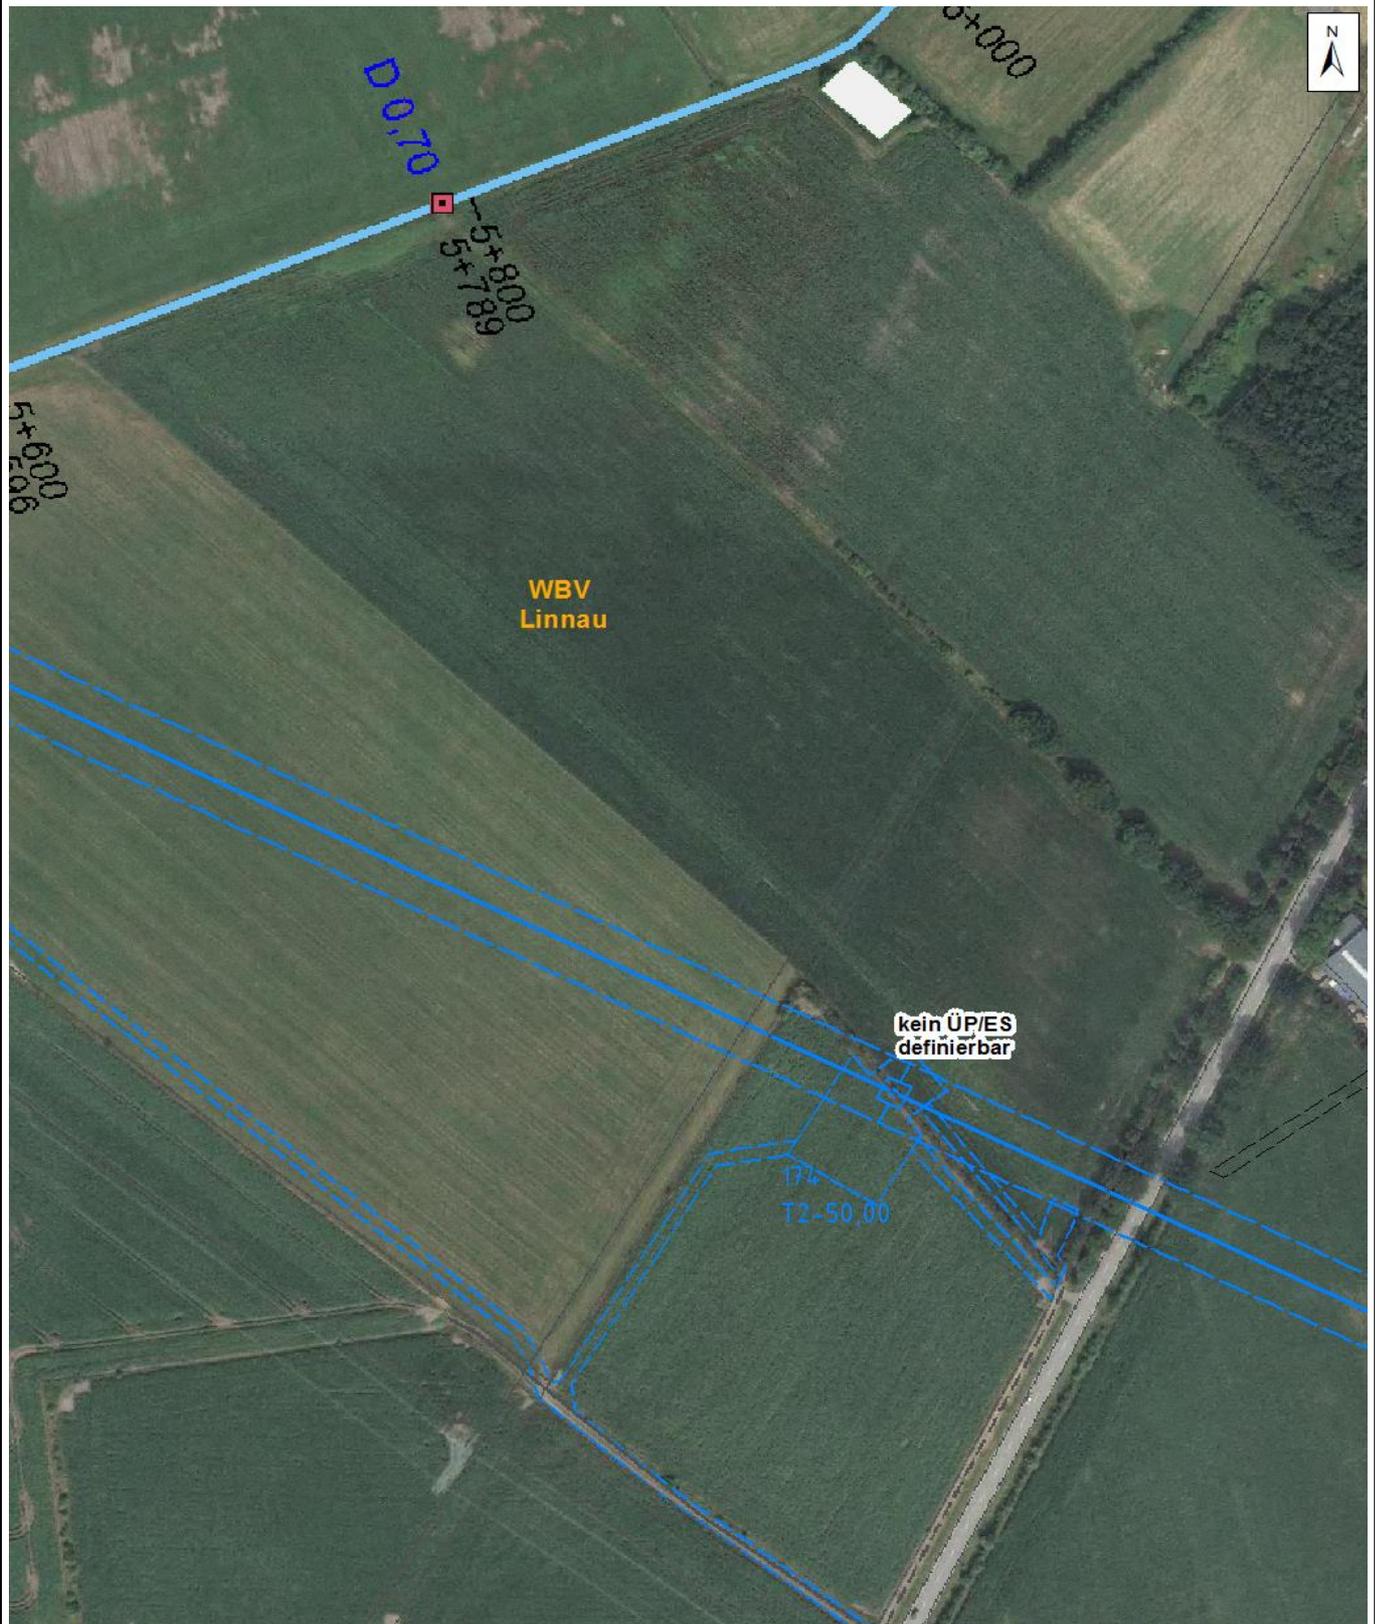


Legende DECKBLATT

- ÜP - Übergabepunkt
- ◆ ES - Einleitstelle
- GWM - Grundwassermessstelle

- Maststandort mit Bezeichnung und Bereich Beseilung
- Arbeitsflächen, Zuwegungen
- Geplante Entwässerung

NSW - Niederschlagswasser

 Wasser- und Bodenverband



Die Legende für die Anlagenart der Wasser- und Bodenverbände ist als separates Blatt im Anhang 1 enthalten.