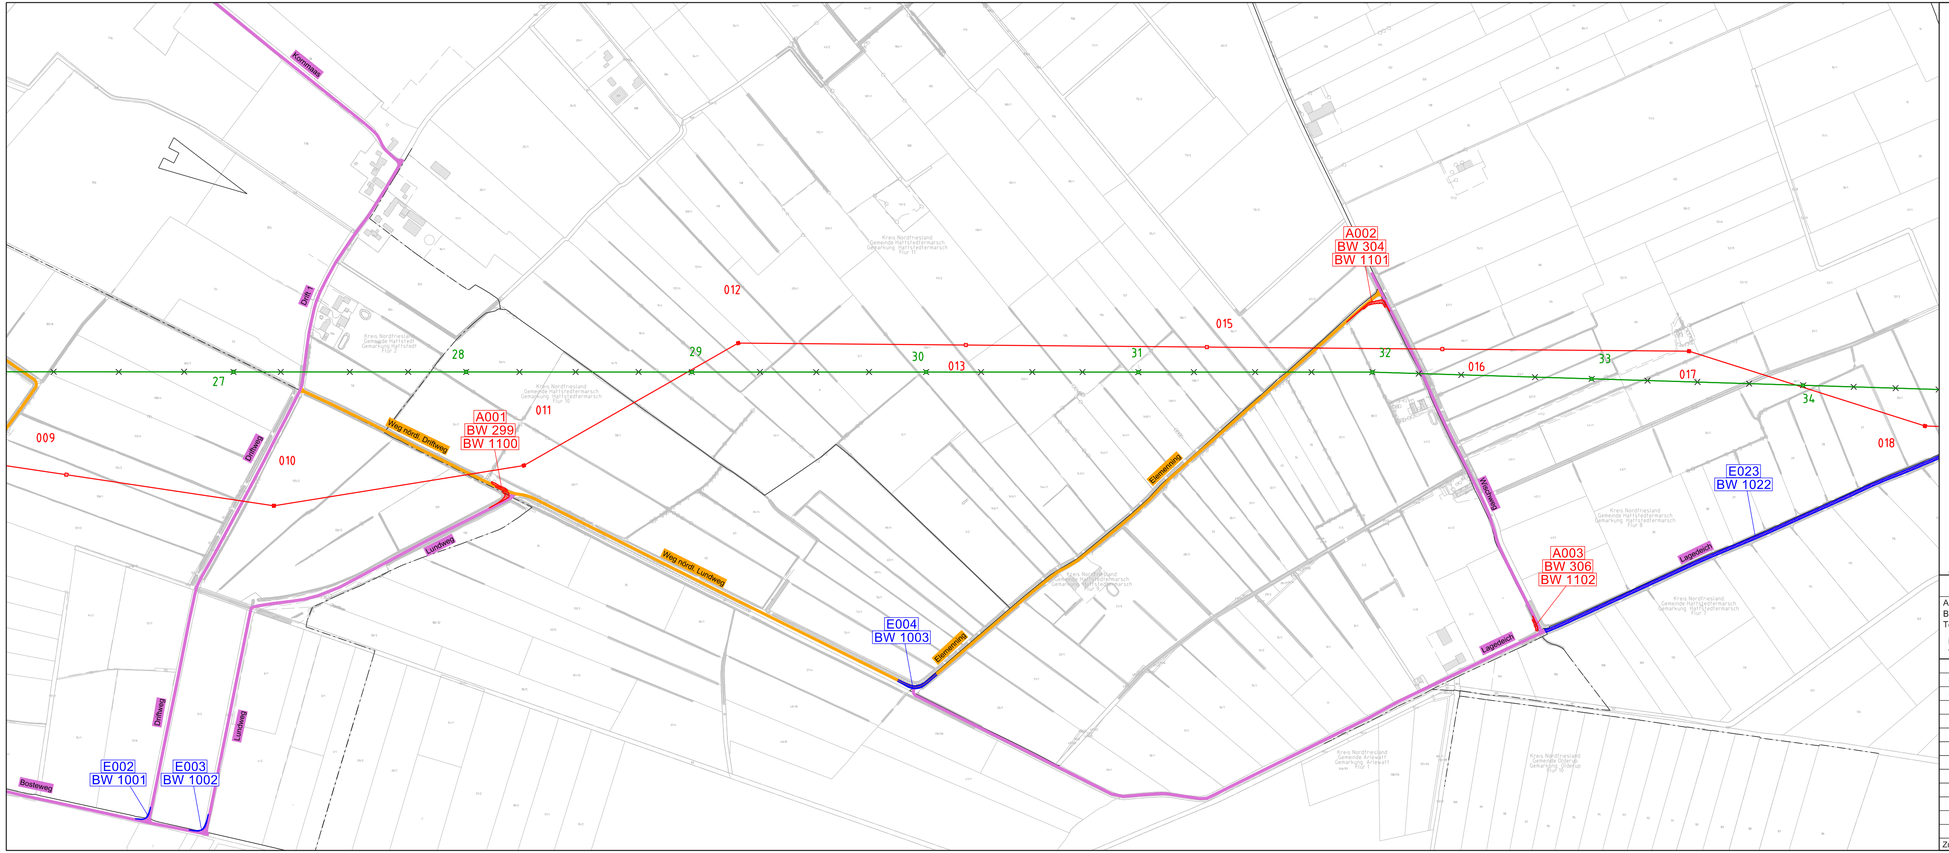

Anlage 3.8.1
Blatt 02/12

TenneT
Taking power further

380-kV-Leitung Husum Nord - Niebüll Ost
LH-13-321
Wegenutzungsplan
Bauliche Maßnahmen
Deckblatt
Mast Nr. 009 - Mast Nr. 018

Legende:

Achse (Neubau)
Achse (Rückbau)

- Bundesstraßen
- Landesstraßen
- Kreisstraßen
- genutzte Gemeindestraßen
- genutzte Wirtschaftswege
- 219/3 Flurstücksnummer
- Abspannmast
- Tragmast
- 17 Mastnummer - vorhanden 110kV
- 59 Mastnummer - Neubau 380kV

- Ausbaumaßnahme
- Ertüchtigungsmaßnahme
- A001 BW 801 Ausbau Maßnahmen-Nr. und Bauwerks-Nr.
- E001 BW 800 Ertüchtigung Maßnahmen-Nr. und Bauwerks-Nr.

Grenzen:

- Stadt/Gem.
- Gemarkung
- Flur
- Flurstück
- Verfahrensgrenze

Zur Planfertigung verwendete TK 25: @ GeoBasis-DE / BKG (2010)

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt:
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

29.03.2018

i.V. Bröhöfner
i.A. Grohnau

Zust.	Änderung	Datum	Name
1.	Ergänzung Erdbeleitung E023	06.05.19	Jhw
2.	Anpassung Straßenlänge	06.05.19	Jhw
3.	Anpassung Erdbeleitung E004	15.07.19	Jhw

Maßstab: 1 : 5.000 Einheit: Meter

Kuhn+Partner
DAS INGENIEURBÜRO

	Datum	Name
Bearb.	01.10.18	Richter
Gepr.	01.10.18	Deichmann
Norm		
Fachbereich		

TenneT
Taking power further

Urspr.: