

A20 Richtung Elbquerung

H = 13000 m
T = 142.87 m
f = -0.79 m
TS= 24.41 m
KM= 0+739.28

H = 5000 m
T = 18.66 m
f = 0.03 m
TS = 20.51 m
KM = 1+068.76

H = 16361 m
T = 12.85 m
f = -0.01 m
TS = 20.26 m
KM = 1+125.65

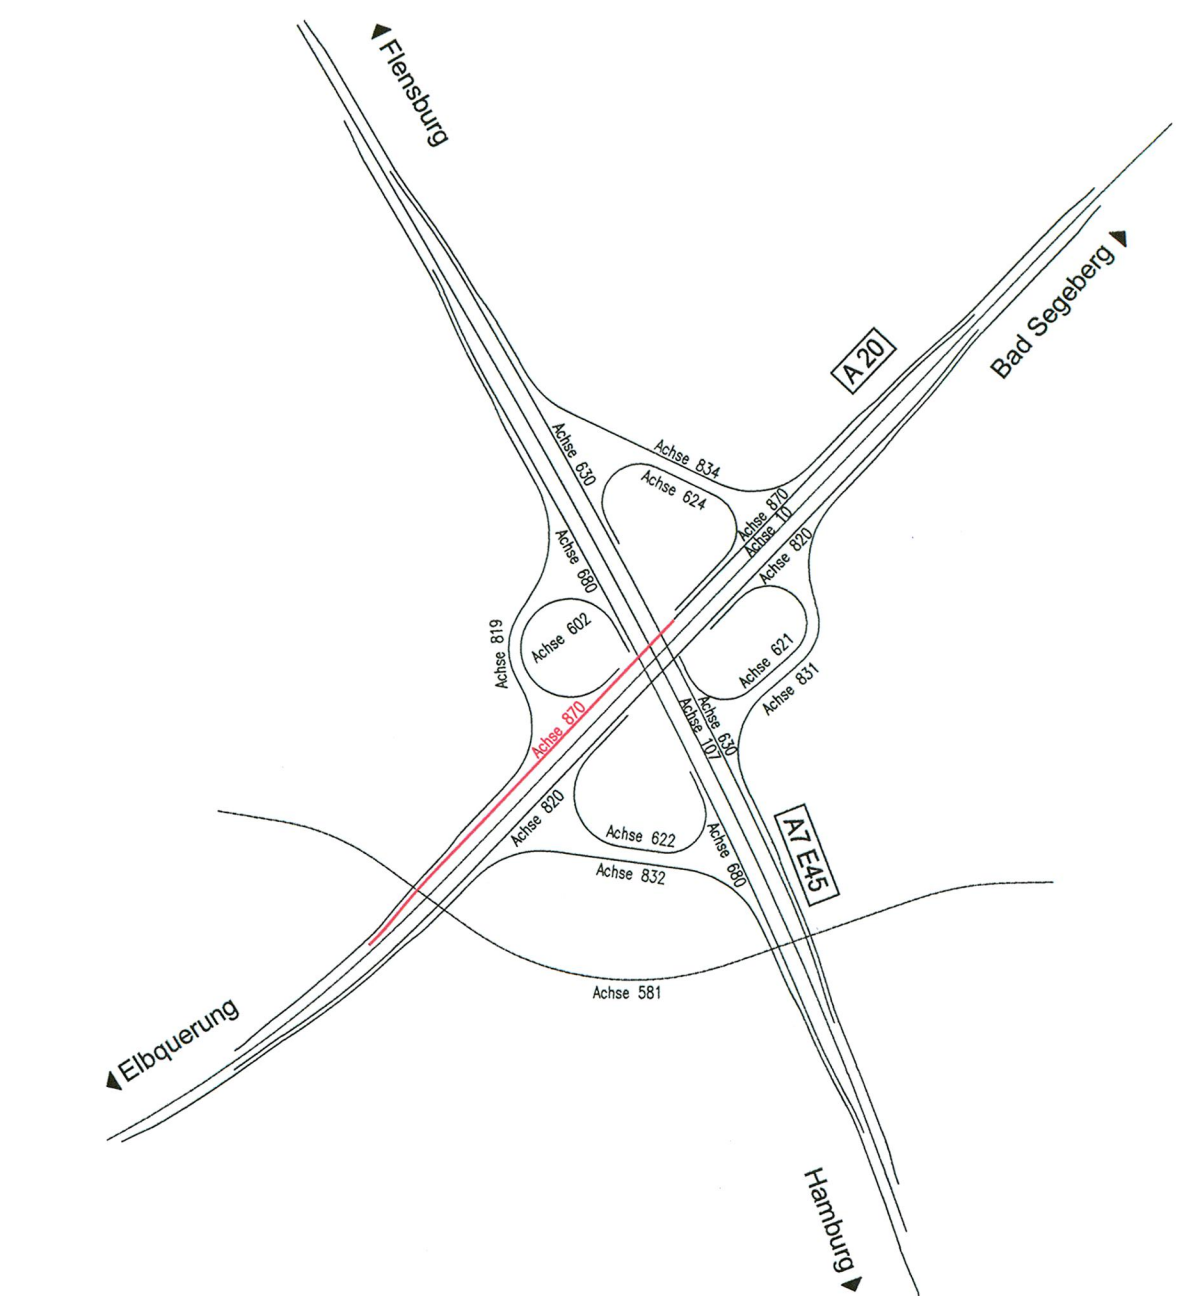


Diagram illustrating a vertical curve with a central vertical curve length of $H = 200.00 \text{ m}$. The curve starts at a station of 268.00 m with a grade of -1.358% and ends at a station of 152.00 m with a grade of $+1.589\%$.

Neigungsbrechpunkt
mit Angaben über
Gefälle (-) und
Steigung (+) in
Prozent, Länge der
Gefälle- bzw.
Steigungsstrecke und
Halbmesser

 Gradientenhochpunkt

 Gradiententiefpunkt

Ausrundungsanfang/-ende

114

Abtrag

11

Auftrag

100 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 10000000000 100000000000 1000000000000

Grundwassers

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)

Sohle Mulde

Entwässerungsleitung linke Schulter

1. <http://www.who.int>

. — . — Sohle Mulde links

	M ECKLENBURGISCHES I NGENIEURBÜRO FÜR V ERKEHRSAU GMBH Lohmühlgraben/Chaussee 72, 19061 Schwerin Telefon: 0385/36960 Telefax: 0385/977127	Projekt-Nr.: 265958 11		
			Datum	Zeichen
		Bearb.:	02/12	Hartenstein
		Gez.:	02/12	Pasch
		Gepr.:	02/12	Krabbe

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein		Unterlage Nr. _____ Blatt Nr. _____ Reg. Nr. _____	
Straße: A 20 von NK 2125026 - 0,900 km nach NK 2125026 +1,000 km		Nächster Ort: Bad Bramstedt, Lentföhrden Betr.-km: _____	
		Datum: _____	Zeichen: _____

Teil B Autobahnkreuz A20 / A7 Bau-km: 14+200 bis 16+100	Verteilerfahrbahn A20 Elbquerung Bau-km 0+550.000 - Bau-km 1+114.209 Achse 870 1 : 1000 / 100
--	---

Az.: 405 - 553.32 - A20 - 01/11 Dieser festgestellte Plan ist Bestandteil des vorbezeichneten Beschlusses. Für die Angabe der Rechtsgrundlagen und deren Fundstellen wird auf den Planfeststellungsbeschluss verwiesen.	ltzeho, den 29.06.2009 gez. Kohlsaat
---	--

Anlage:	8.2	Deckblatt
Blatt:	2.2	

Grundplan hergestellt:		Ergänzungen:

M = 1:1000/100
NN 10.00 m

Entwässerung rechts	Station Schacht										
	Entwässerungsleitung										
	Schacht–Nr.										
	Deckelhöhe										
	Sohle Leitung										

Sohle Mulde rechts	50	15,90	22,49	15,70										
Gradientenhöhen	75	15,67	22,75											
	92,26	15,64	22,92											
	56,41	15,26	22,56											
	0	15,49	23,00											
	13,94	15,74	23,13											
Geländehöhen	25	15,55	23,22											
	35,63	14,39	23,30											
	28,23	15,94	23,51											
	39,28	16,22	23,63											
	50	16,50	23,61	23,01										
Station	75	15,80	23,55	22,97										
	0	15,58	23,43	22,83										
	47,87	15,37	23,09											
	50	15,36	23,06											
	89,15	15,33	22,72											
Station	75	15,36	22,80											
	0	15,23	22,51	15,48										
	25	15,56	23,27	22,69										
	25	15,44	22,21	15,40										
	50	14,99	21,92	14,99										
Station	75	14,75	21,62	14,74										
	0	14,52	21,33	14,49										
	25	14,31	21,03	14,31										
	50	14,17	20,73	14,33										
	59,03	14,16	20,64											
Station	68,76	14,15	20,55											
	75	14,15	20,50	14,43										
	87,41	14,13	20,43											
	88,60	14,13	20,42											
	0	14,11	20,38	14,41										
Station	12,80	14,09	20,32											
	14,31	14,07	20,31											
	21,05	14,17	20,28											
	25	14,10	20,26	14,47										
	25,65	14,11	20,26											
Station	38,50	14,18	20,19											
	50	14,27	20,12	13,74										
	56,92	13,83	20,08											

Krümmungsband
Maßstab = 100/R (cm)

Querneigungsband
10.0 mm = 2.5 %

