

Mastprinzipzeichnung


Gestänge: A-2-D-2013.1

Masttyp: WE/WAZdiff100°(einfache ES-Spitze)

Anhang B

Blatt 17/19

Deckblatt

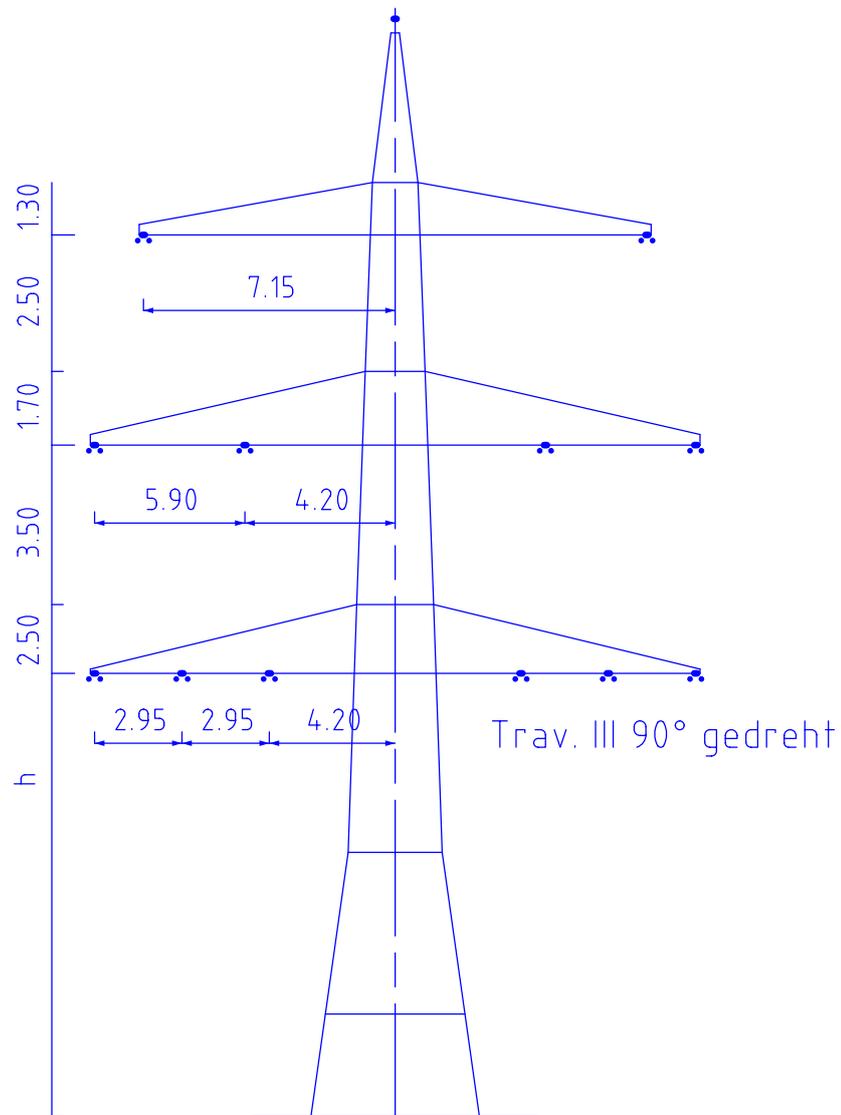

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

07.07.2017

i.V.

Brühöfner

i.A.

Feuerstein

Brühöfner

Feuerstein



imp GmbH
im Neyl 18
59823 Arnsberg-Oeventrop

Maßstab

ohne

Einheit

Meter

1.	Änderung Masttyp	07.07.2017	MK	Datum	Name
				Bearb.	07.07.2017 Pfeiffer
				Gepr.	07.07.2017 Klauf
				Norm	
				Fachbereich TL	
					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:	