

85
T1-38,00

86
T1-38,00

87
T1-38,00

88
WA120-36,00




380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Lageplan


B-Feld - magnet. Flussdichte

Mast Nr. 85 - Mast Nr. 88


B-Feld:

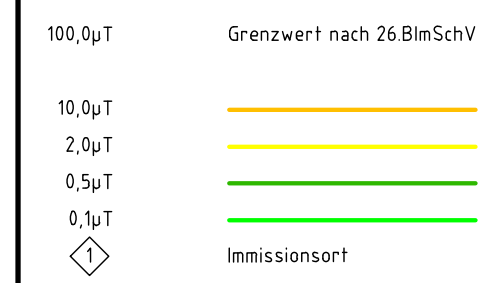

Legende:

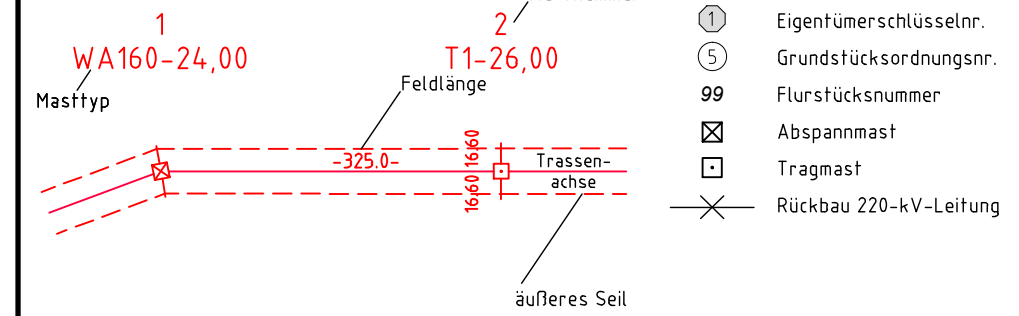

Grenzen:

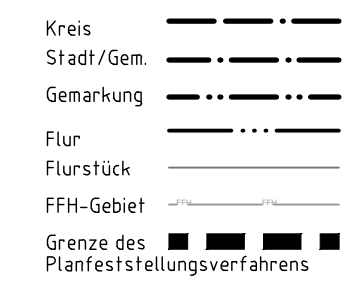

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	12.12.2014
Bayreuth,	
TenneT TSO GmbH	
i.V. <i>Dr. L.</i>	i.A. Dr. <i>Dr. L.</i>
eqos Energie	Deutschland GmbH Wolfenstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung
Maßstab	1 : 2000
Einheit	Meter
	Datum
	Name
	Bearb. 01.12.2014 poka
	Gepr. 05.12.2014 neal
	Norm 26.BlmSchV
	Fachbereich TL
	Tennet Taking power further
Zust.	Änderung
Datum	Name
Urspr.	