

Bauausführung Onshore Kabel

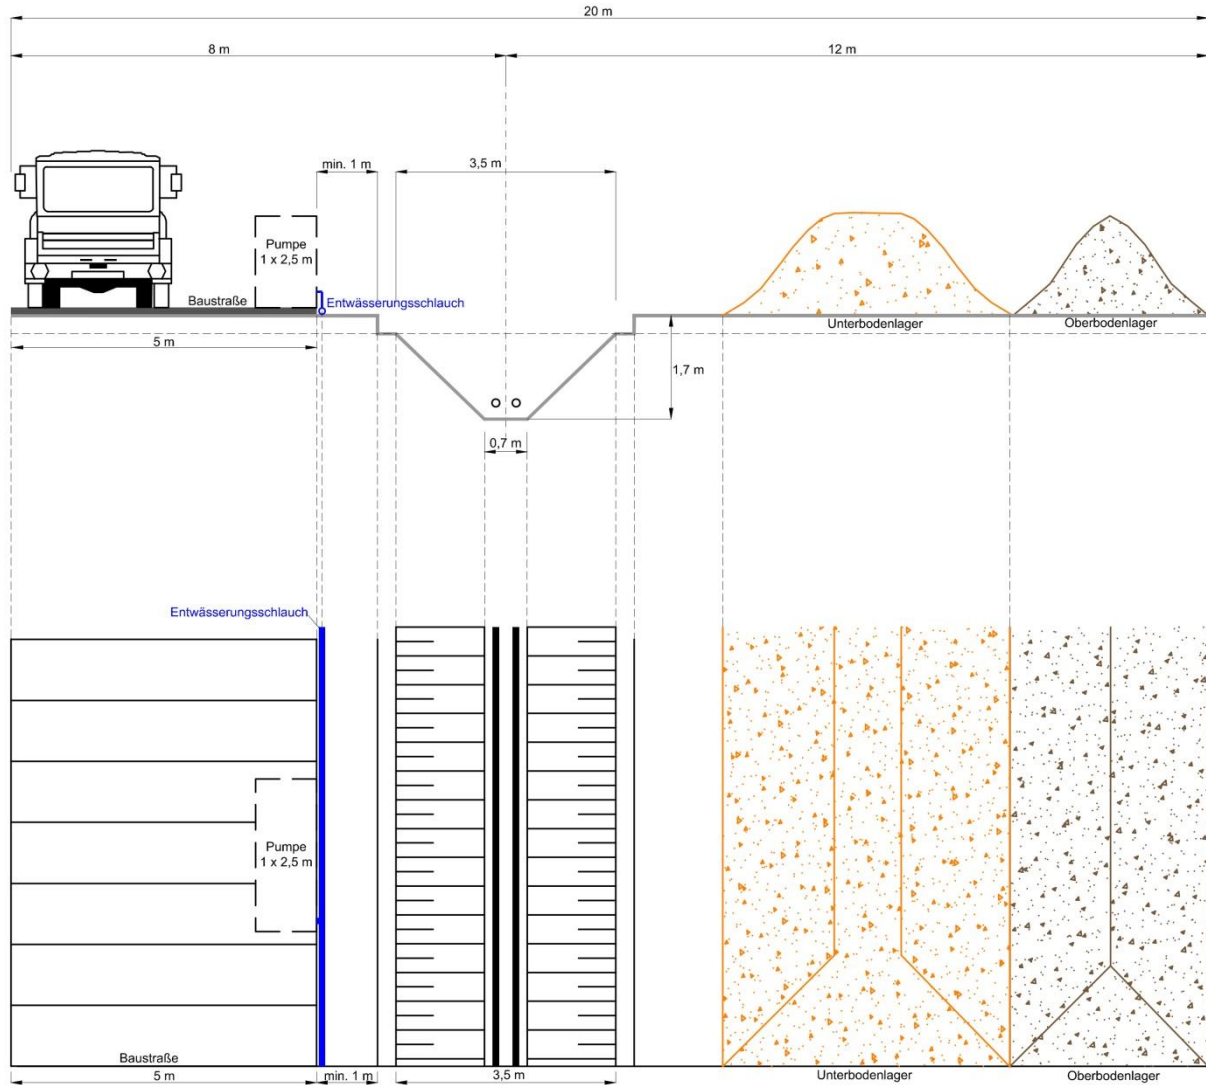


Abbildung 1: Offene Bauweise / Standardbaustelleneinrichtung (NL-BD-CI-TYP-0001-Rev4 - Standard Arbeitsstreifen - Normalboden, ABB 14.09.2016)

Standard Arbeitsstreifen - Boden dreifach Trennung

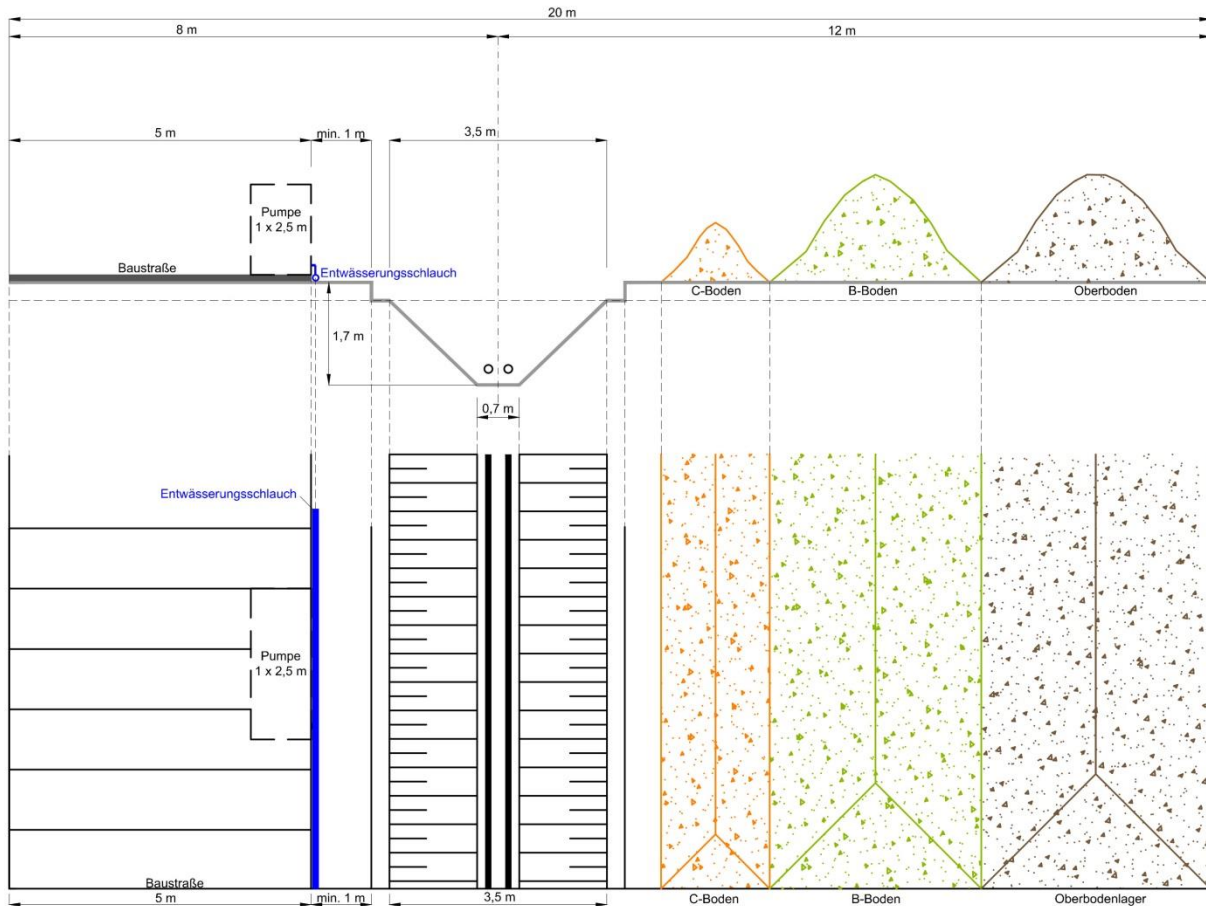


Abbildung 2: Offene Bauweise / Standardbaustelleneinrichtung bei 3fach-Bodentrennung (NL-BD-CI-TYP-0003-Rev4-Standard Arbeitsstreifen - Boden dreifach Trennung, ABB 14.09.2016)

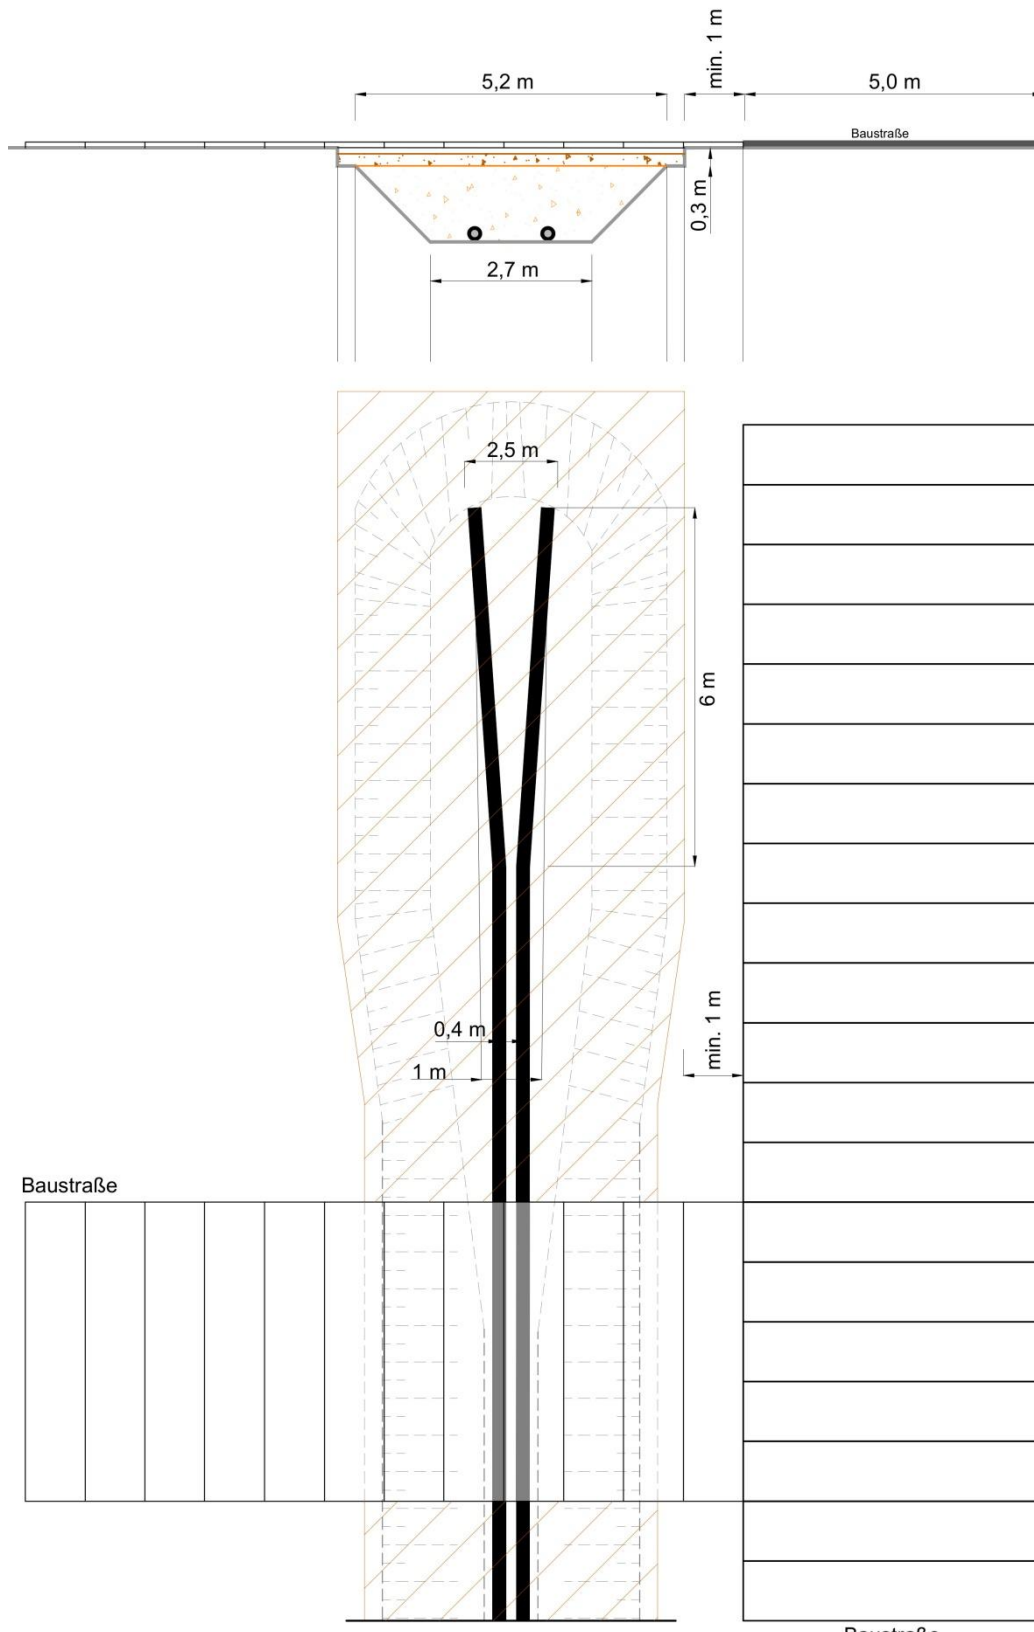


Abbildung 3: Platzbedarf für HDD-Schutzrohr-Ablage, Draufsicht (NL-BD-CI-TYP-0008-Rev5-Platzbedarf für HDD-Schutzrohr-Ablage, ABB 14.09.2016)

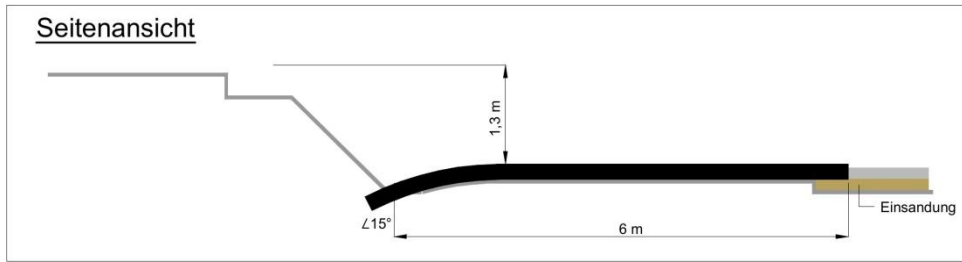


Abbildung 4: Platzbedarf für HDD-Schutzrohr-Ablage, Seitenansicht (NL-BD-CI-TYP-0008-Rev5-Platzbedarf für HDD-Schutzrohr-Ablage, ABB 14.09.2016)

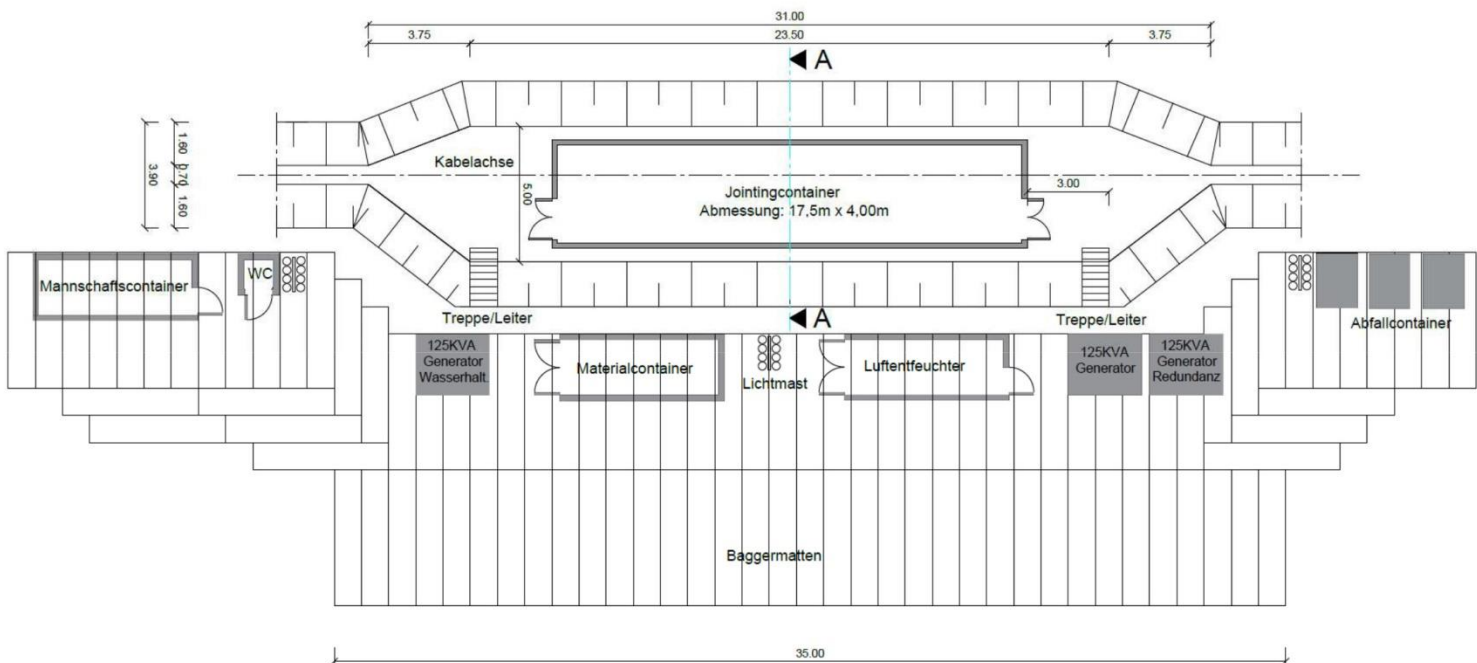


Abbildung 5: Prinzipskizze Muffengrubenaufbau, Draufsicht (NL-BD-CO-CMS-0015, ABB 22.09.2016)

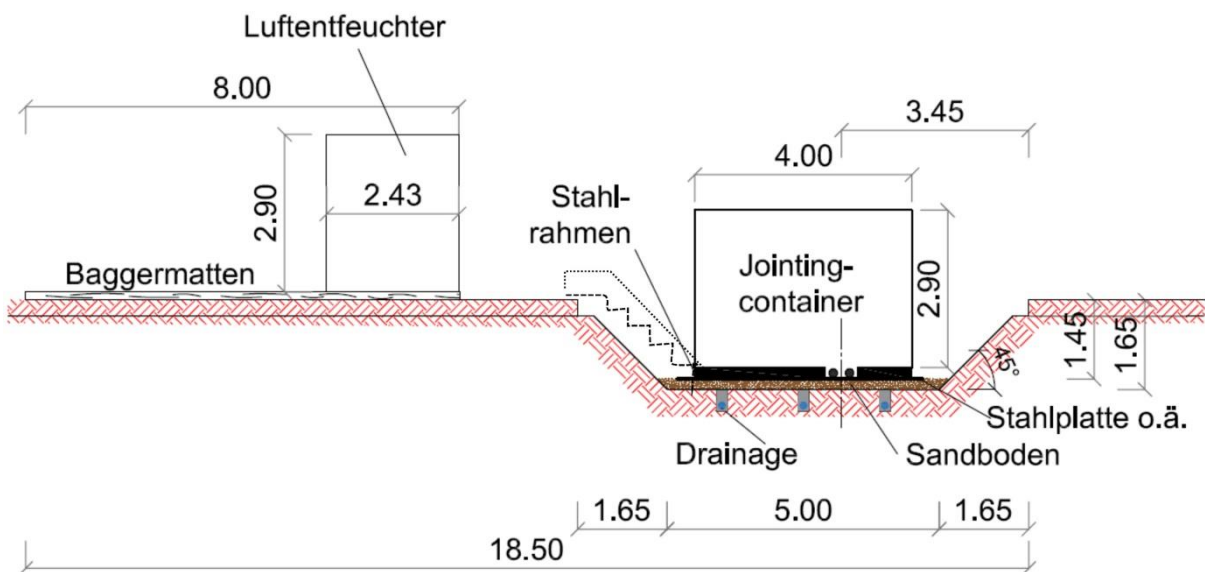


Abbildung 6: Prinzipskizze Muffengrubenaufbau, Querschnitt (NL-BD-CO-CMS-0015, ABB 22.09.2016)

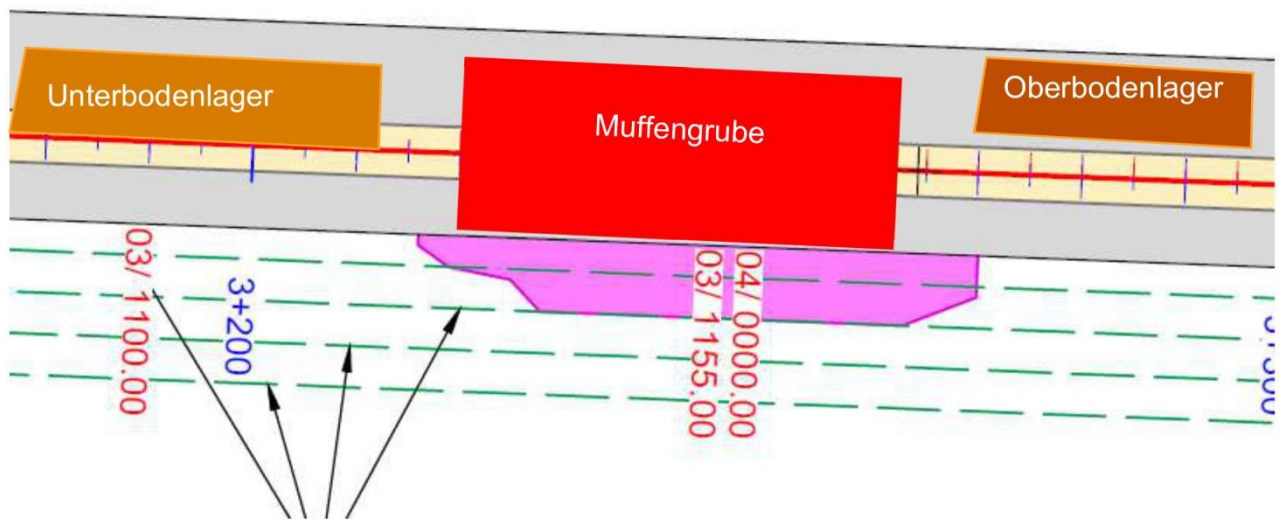


Abbildung 7: Beispielskizze Lagerfläche Muffengrubenaushub (violett = Flächenbedarf für Verkehrswege und Infrastruktur)