




036
WA160-21.22
/DA
-302.36-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern

P037
WA160-30.00
DA/
-383.33-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern


P038
WA160-30.00
DA/
-383.33-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern

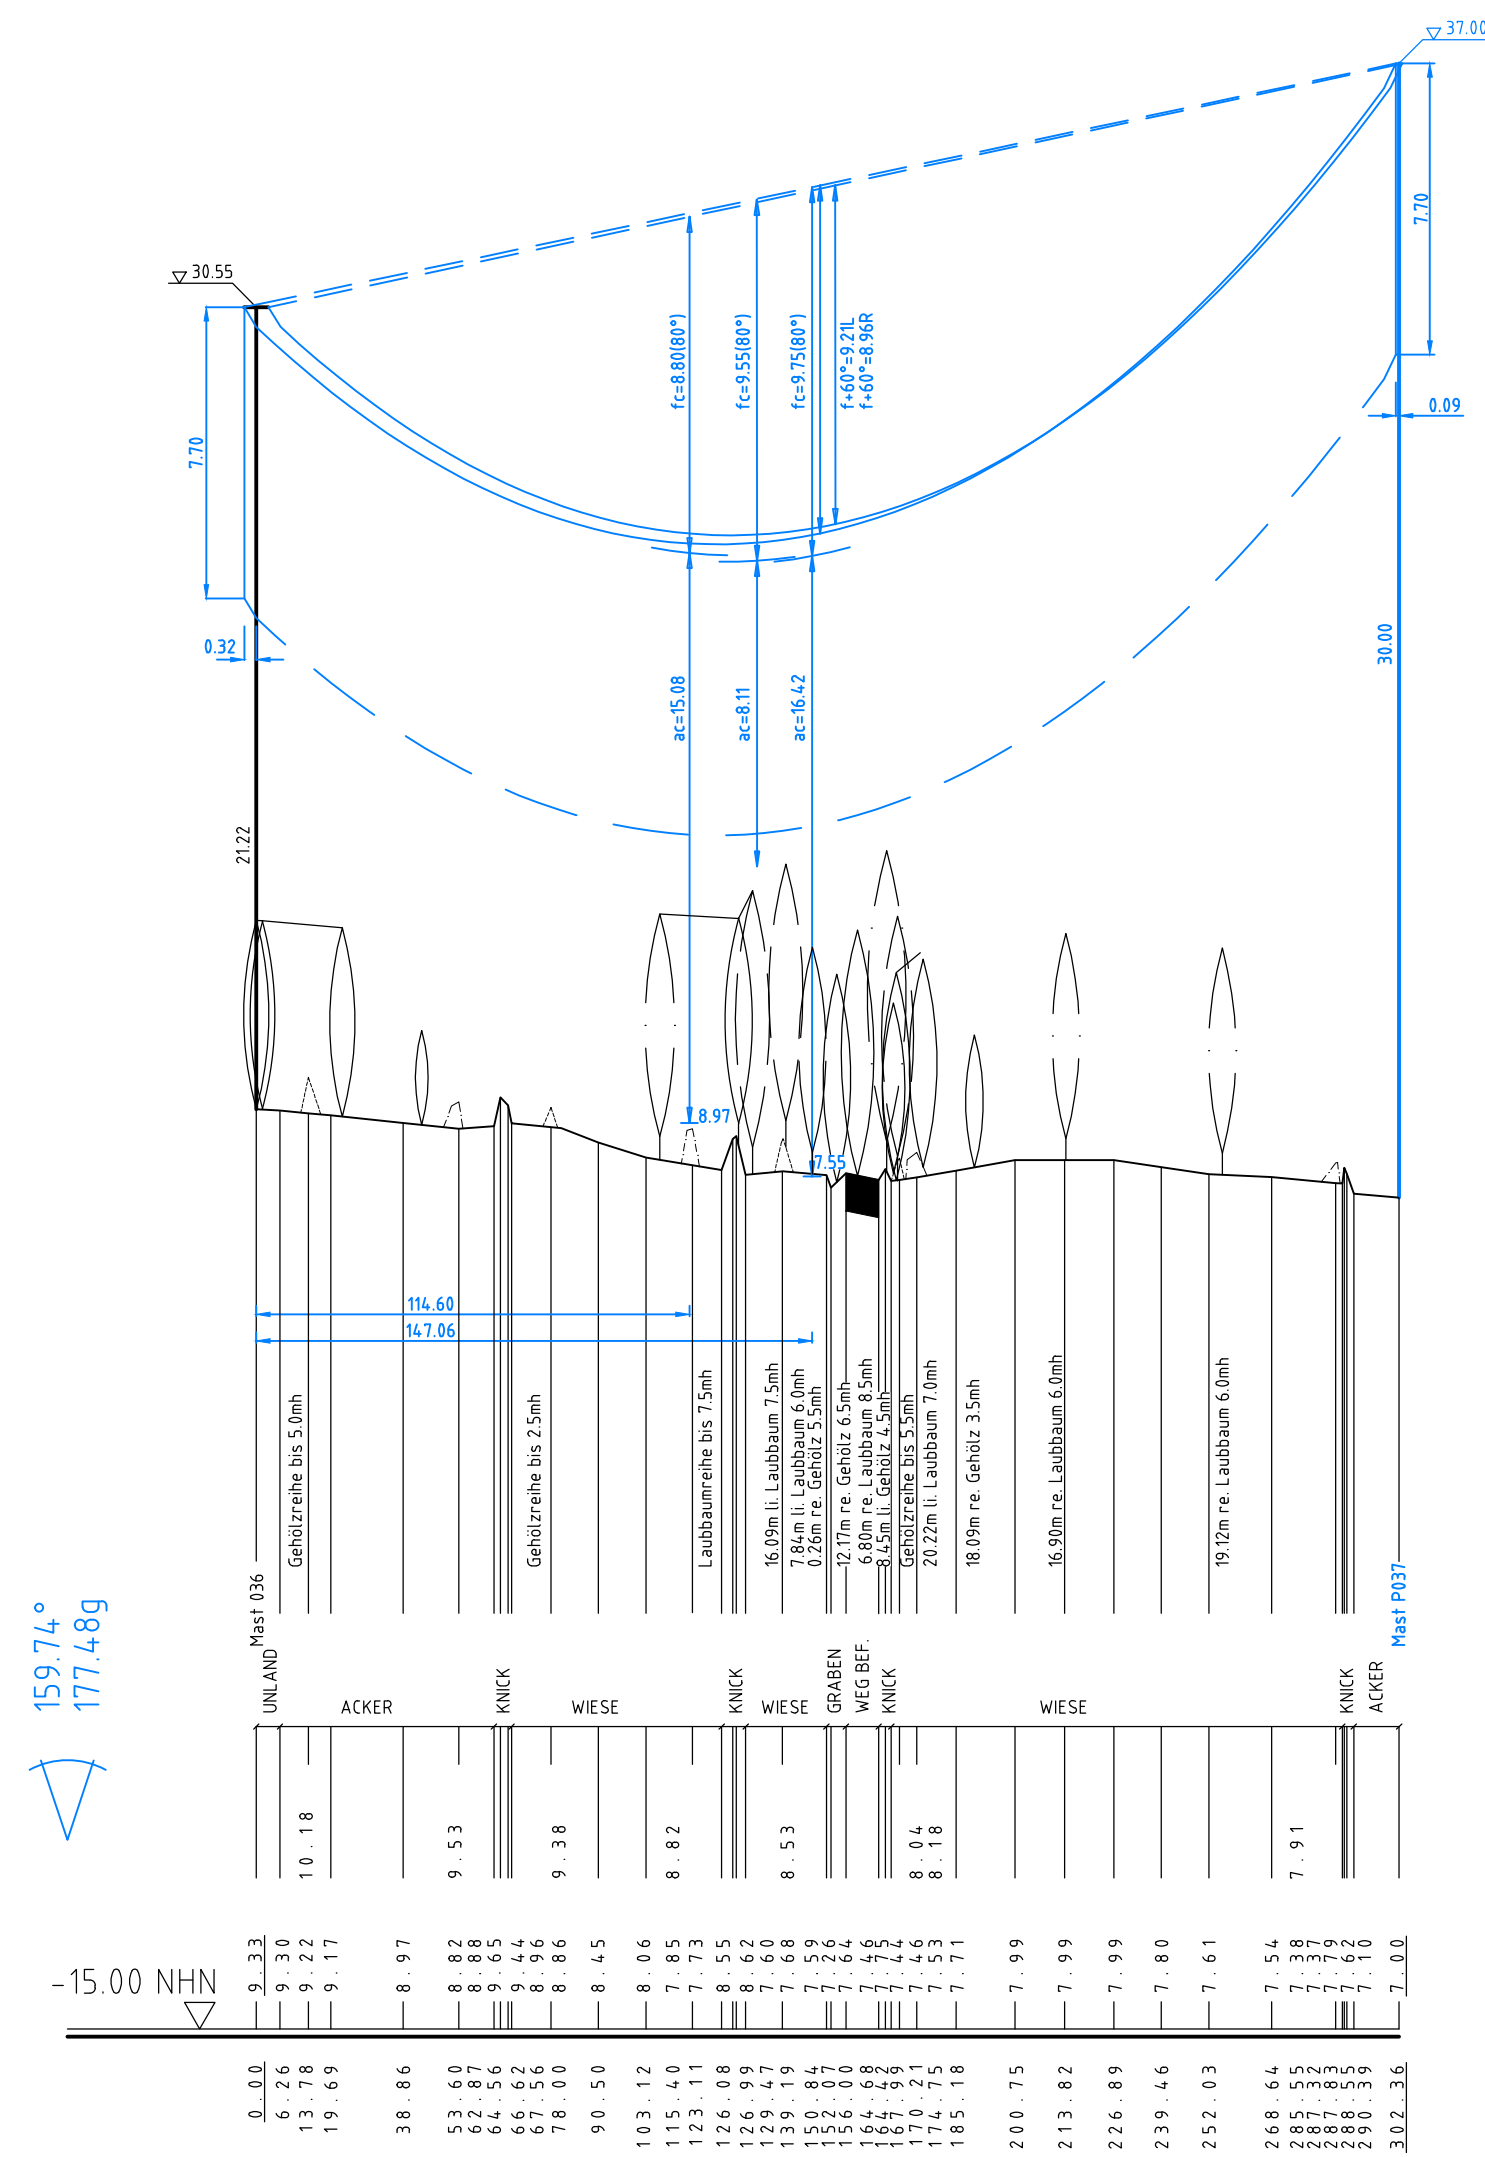



Flur 16
Gmkg. Alt Duvenstedt
Gemeinde Alt Duvenstedt

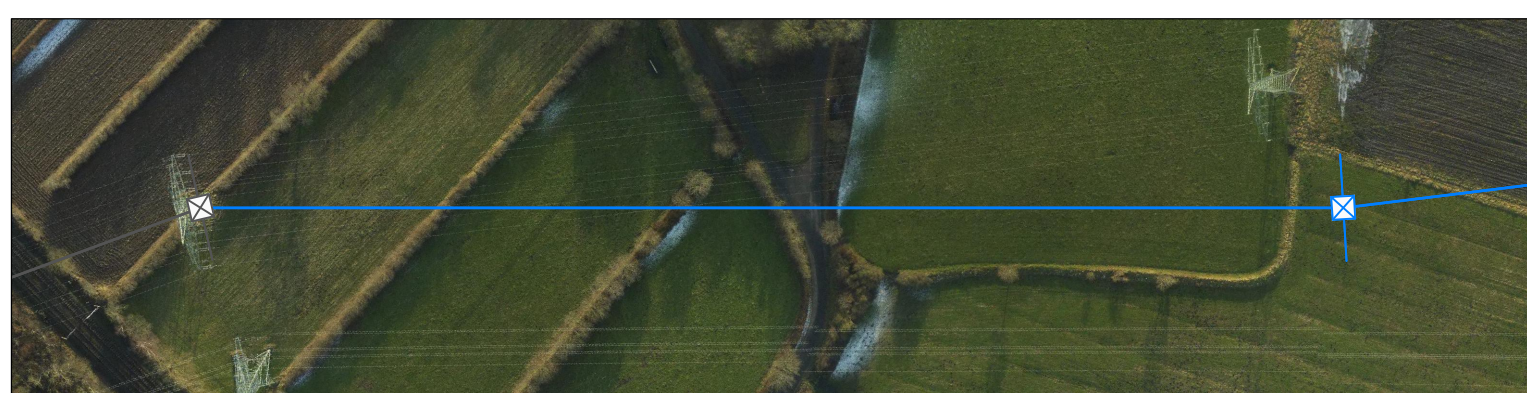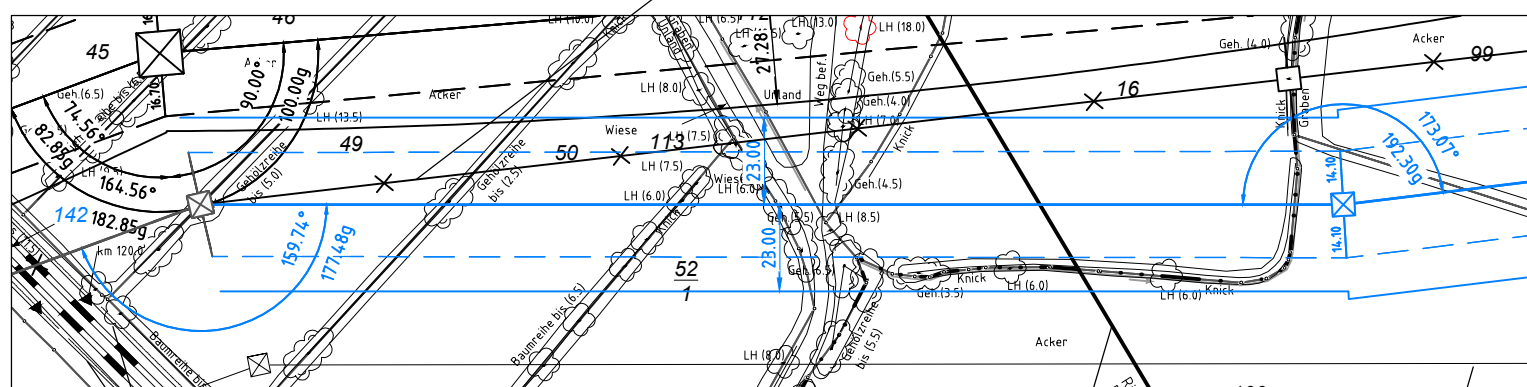


173.07°
192.30g

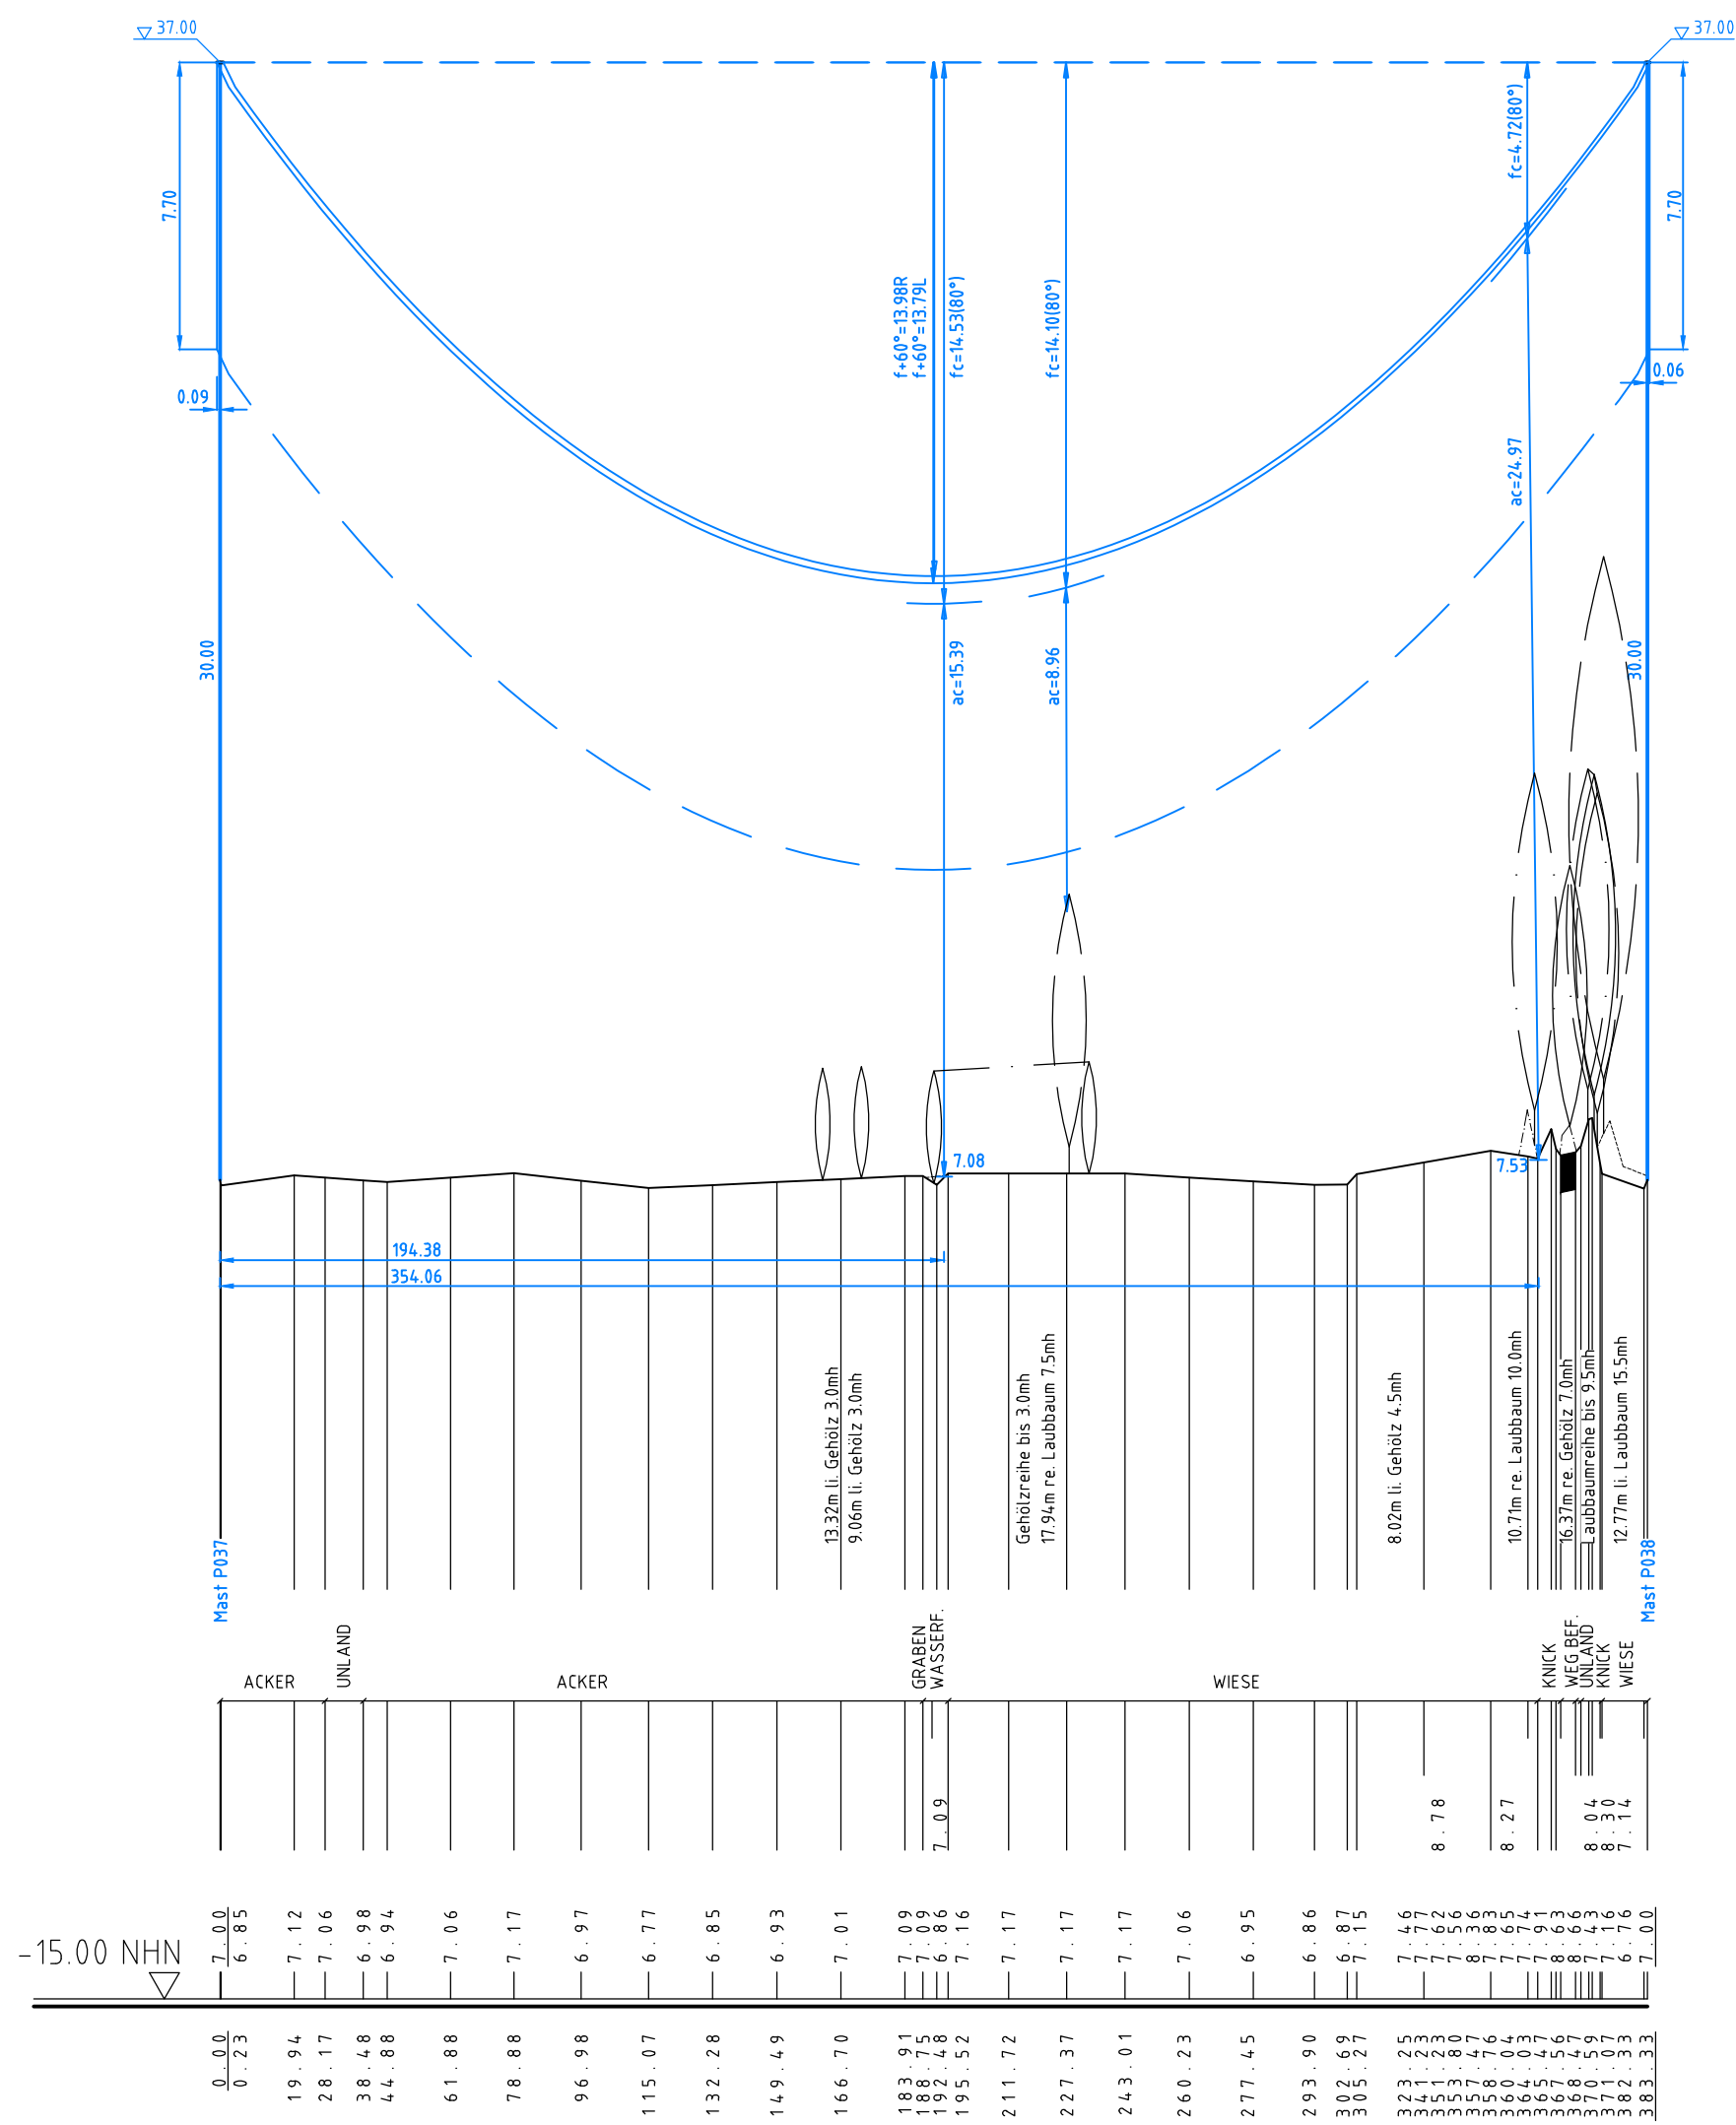

Flur 16
Gmkg. Alt Duvenstedt
Gemeinde Alt Duvenstedt

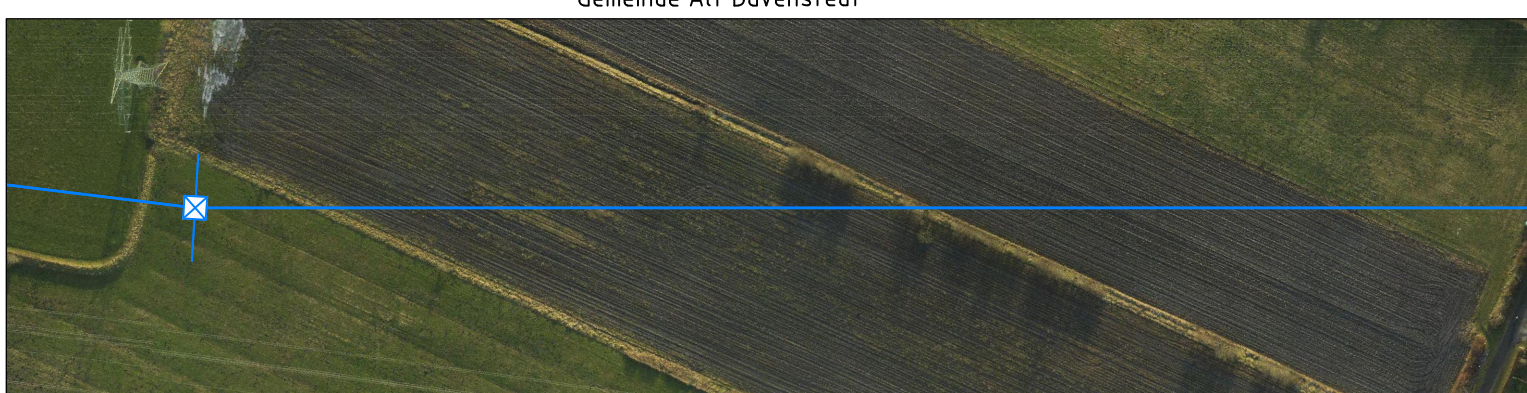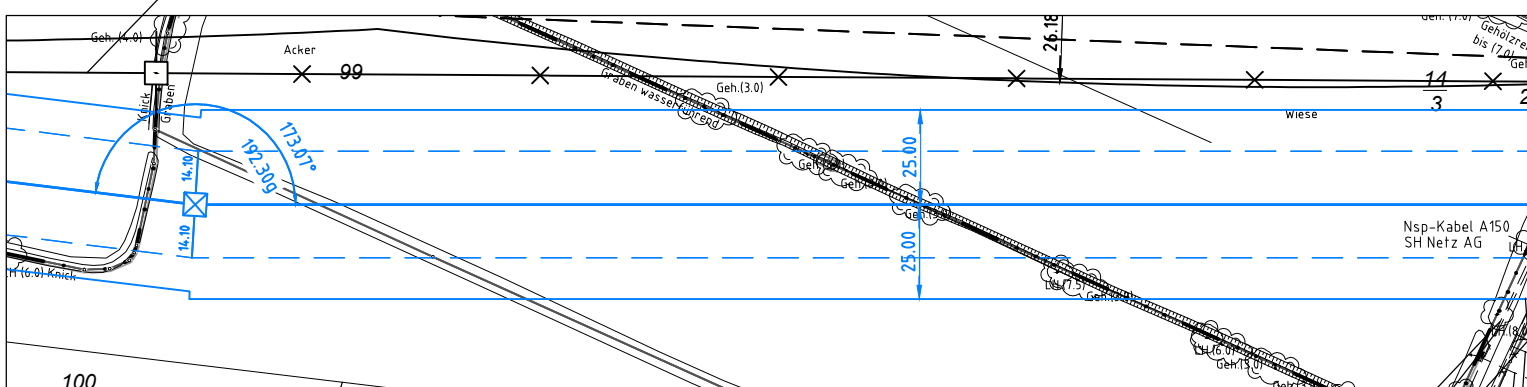

175.51°
195.02g

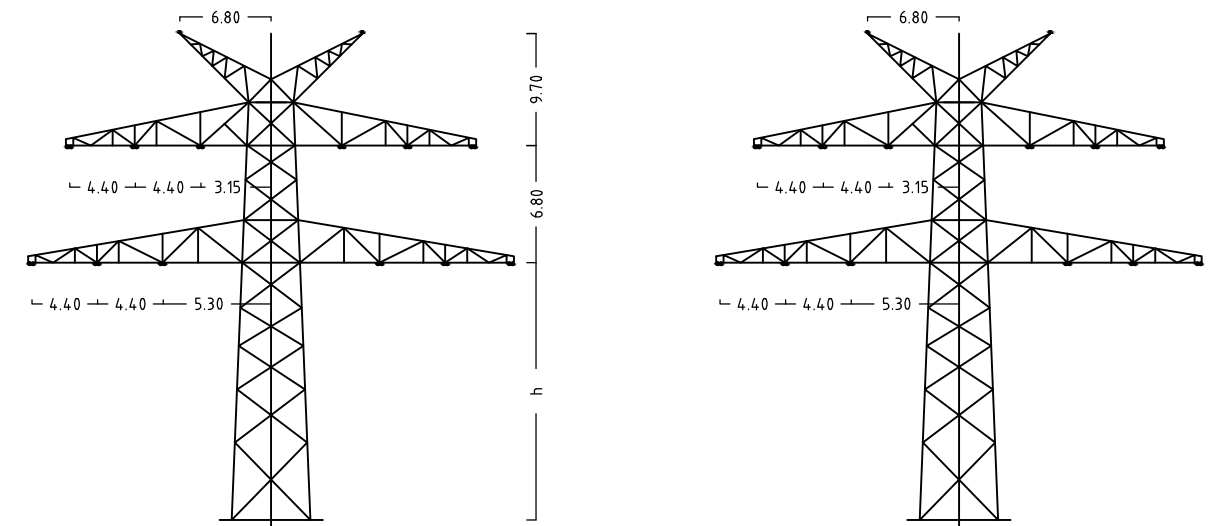

Mast Nr. 36

Mast Nr. P37+P38



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

Neuplanung

Mast Nr. 36 - Mast Nr. P38
(220-kV-Ltg. Provisorium LH-13-205)

der Längen 1: 2000
der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-2-4: 01/2016 (Eisezone 2, Windzone 3)
Masttyp	: BA-L-EE-200
Beseilung	: 2x3x1 Al/St1402/93, M25=56.0N/mm ² (220-kV)
Leiterseil	: 2x3x1 Al/St1402/40, M25=50.4N/mm ² (110-kV-Leitungsmasse Trav II)
Erdschleife	: 2x Al/St 99/72, dngl. zu LS
Luftkabel/sonstige Belegung	: 220-kV, DA = 3.25m (1250N)
Kettenlänge	: 110-kV, DA = 2.85m (1150N)
Seitliche Überhöhung	: 1.1 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 08.12.2017
Tennet TSO GmbH

LV Dr. J. Müller I.A. Dr. J. Müller

Dr. J. Müller
Dr. J. Müller
Dr. J. Müller

Dr. J. Müller
Dr. J. Müller
Dr. J. Müller

Dr. J. Müller
Dr. J. Müller
Dr. J. Müller

Dr. J. Müller
Dr. J. Müller
Dr. J. Müller