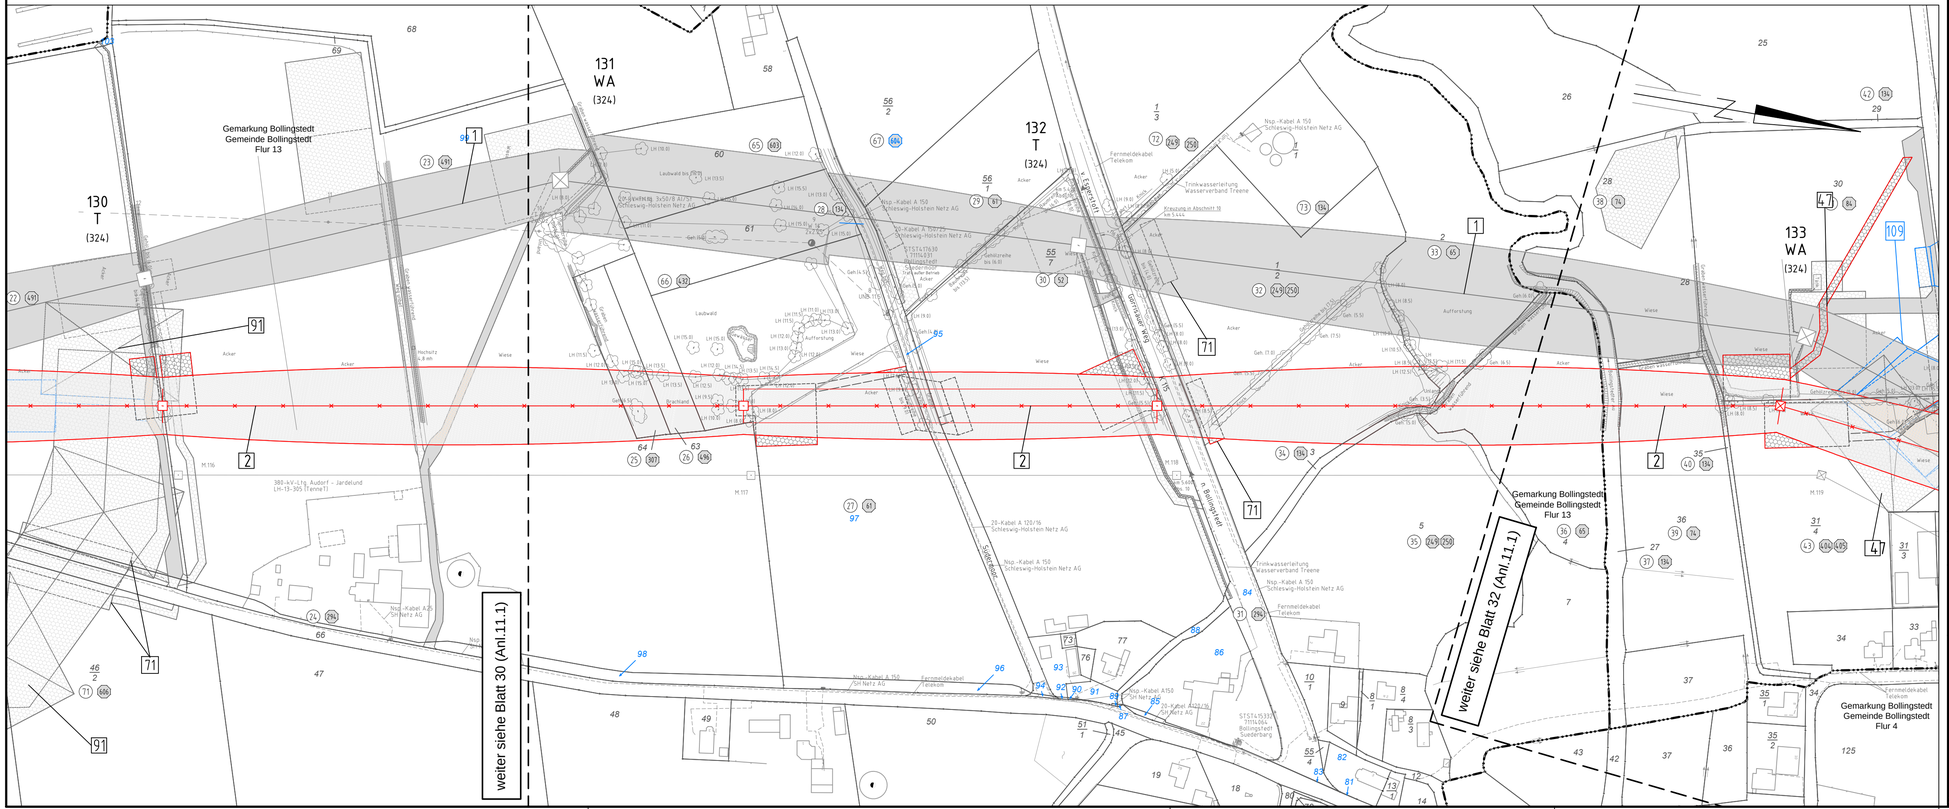

Anlage 11.1
Blatt 31/49

220-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr. 205

Rückbaumaßnahmen

Mast Nr. 123 - Mast Nr. 126

DECKBLATT

1 Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-324
Portal-/Portal

2 Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
Rückbau von M22 bis Portal

47 Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
M126-M128, bauzeitl. Freileitungsprovisorium für den Neubau LH-13-324, M133-M135

91 Provisorische Verlegung der 220-kV-Ltg. Audorf-Flensburg, LH-13-205
M118-M123, bauzeitl. Freileitungsprovisorium für den Neubau der Leitung LH-13-324, M125 - M129

Legende:



1	Eigentümerschlüsselnr.
5	Grundstücksordnungsnr.
99	Flurstücksnummer
⊠	Abspannmast
⊡	Tragmast

Grenzen:

	Kreis
	Stadt/Gem.
	Gemarkung
	Flur
	Flurstück
	Grenze des Planfeststellungsverfahrens

Rechtserwerb Rückbau:

- Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Neubau 380-/110-kV-Ltg.
- Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme Neubau 380-/110-kV-Ltg.
- Bestehende "dingliche Sicherung" 220-/110-kV-Ltg (entfällt)
- Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme Rückbau 220-/110-kV-Ltg.
- Bestehende "dingliche Sicherung" 220-/110-kV-Ltg. dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Neubau oder Kompensation

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

08.12.2017

i.V. i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-84570 Bierach
Lieferplanung

Maßstab 1 : 2000
Einheit Meter

					Datum	Name
01	1. Planänderung	23.11.2015	poka	Bearb.	12.10.2018	poka
02	2. Planänderung	21.11.2016	poka	Gepr.	16.10.2018	lp
03	3. Planänderung	03.07.2017	poka	Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
04	BW 47 angepasst	12.10.2018	poka	Fachbereich TL		
	Schutzgerüst ergä.	12.10.2018	poka			
	nachr. EGT Änderung	12.10.2018	poka			
Zust	Änderung	Datum	Name	Urspr.:		