

159
T+6.0

160
T+8.0

161
T+0.0

162
T+2.0

163
WA160-180+0.0




220-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr. 205

Rückbaumaßnahmen

Mast Nr. 159 - Mast Nr. 163

DECKBLATT

2 Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
Rückbau von MZ2 bis Portal

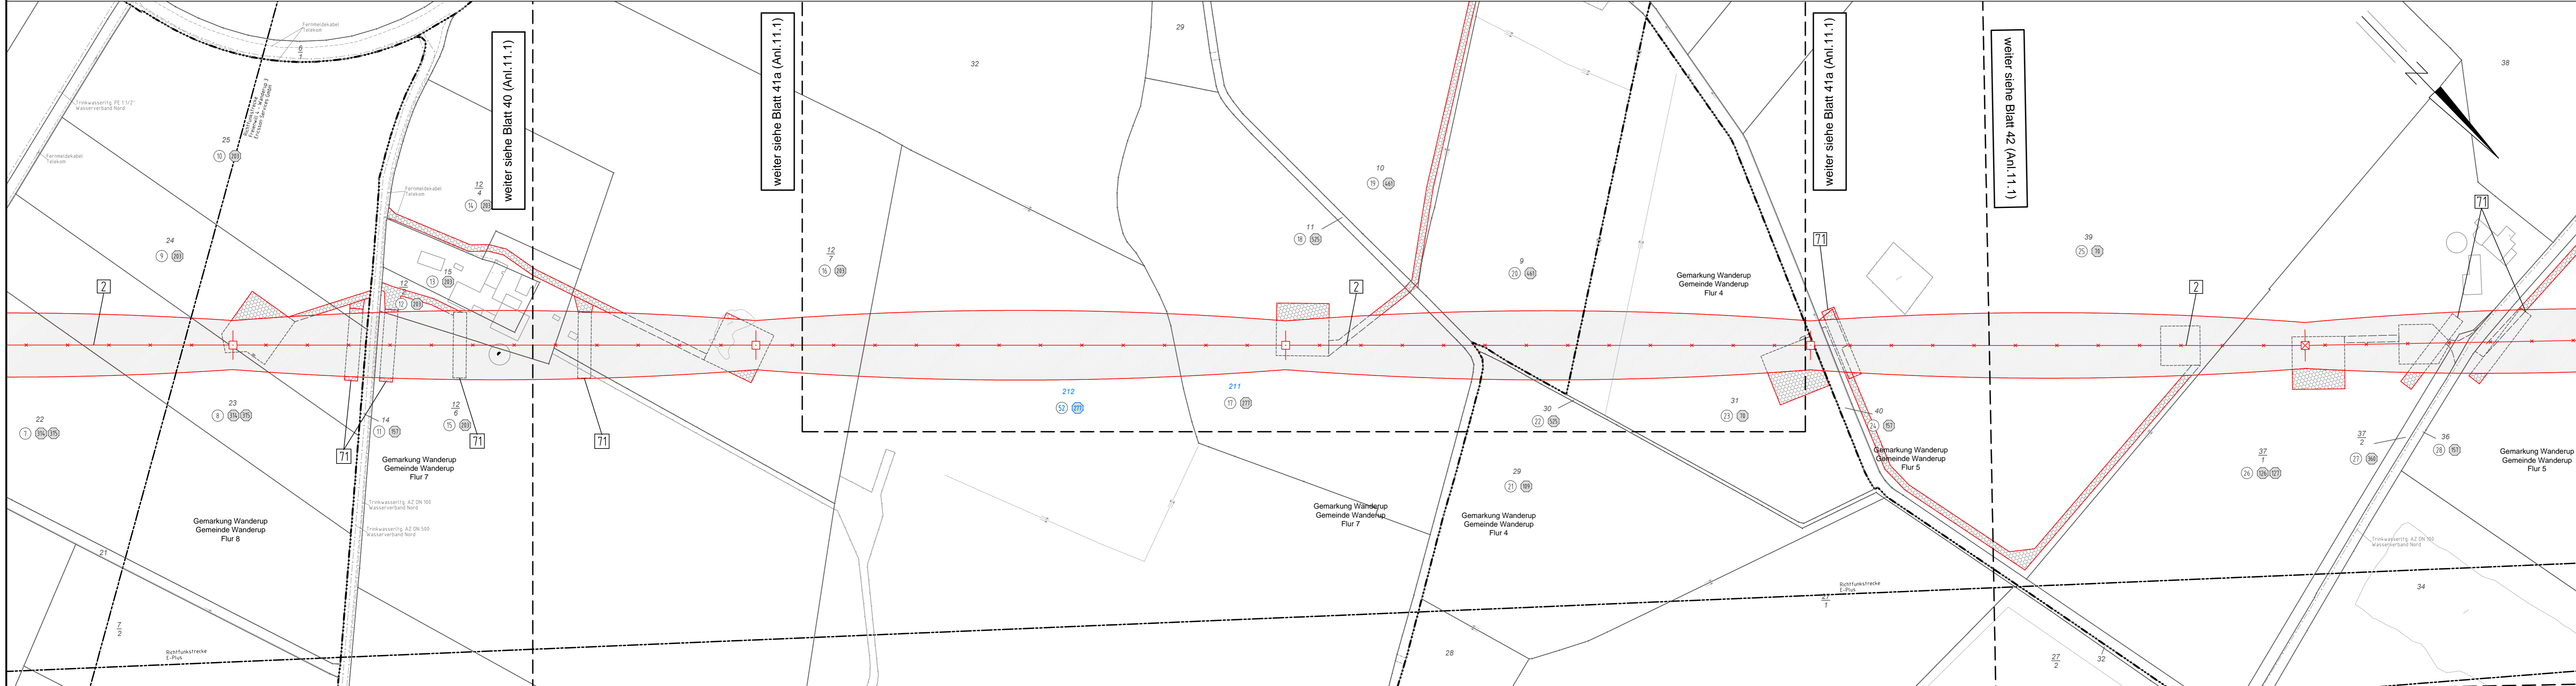

Legende:

- 1 WA160-24,00 Masttyp
 - 2 T1-26,00 Mastnummer
 - 220-kV-Ltg. Rückbau
 - Schutzbereich (dinglich gesichert)
 - Schutzbereichsbegrenzung
 - Kompensationsfläche
- Ⓛ Eigentümerschlüsselnr.
 - Ⓜ Grundstücksordnungsnr.
 - 99 Flurstücksnummer
 - ⊠ Abspannmast
 - ⊡ Tragsmast
- Kreis
 - - - Stadt/Gem.
 - - - Gemarkung
 - - - Flur
 - - - Flurstück
 - - - Grenze des Planfeststellungsverfahrens
- Rechtserwerb Rückbau:**
- ⬜ Dauerhafte Flächenanspruchnahme durch Neubau 380-/110-kV-Ltg.
 - ⬜ Bauzeitliche Flächenanspruchnahme Neubau 380-/110-kV-Ltg.
 - ⬜ Bestehende "dingliche Sicherung" 220-/110-kV-Ltg. (lenfälligt)
 - ⬜ Bauzeitliche Flächenanspruchnahme Rückbau 220-/110-kV-Ltg.
 - ⬜ Bestehende "dingliche Sicherung" 220-/110-kV-Ltg. dauerhafte Flächenanspruchnahme durch Neubau oder Kompensation

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 08.12.2017
Tennet TSO GmbH

Deutsches Institut für Fernstudien
Wolfenstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Nr.	Planänderung	Datum	Urspr.	Name
01	1. Planänderung	23.11.2015	poka	
02	2. Planänderung	21.11.2016	poka	
03	3. Planänderung	03.07.2017	poka	
04	nach: EGT Änderung	12.10.2018	poka	

