


110-kV-Leitung  
Husum - Breklum  
LH-13-139  
**Lageplan**  
**B-Feld- magnet. Flussdichte**  
Ersatzneubau  
Mast Nr. 51N - UW Breklum


**B-Feld:**



**Legende:**

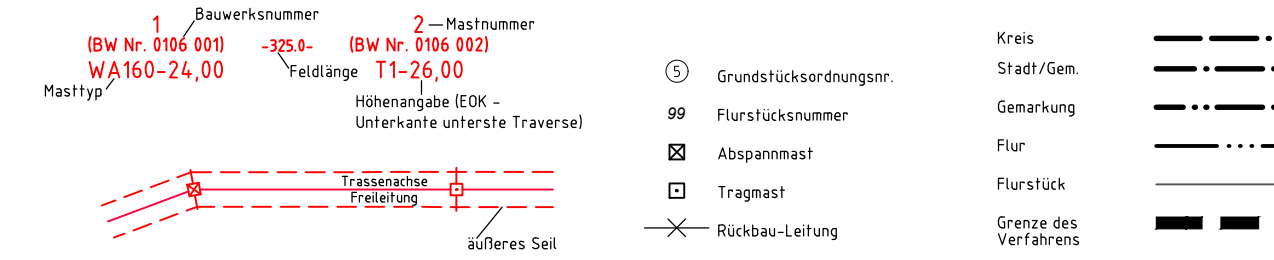

**Grenzen:**

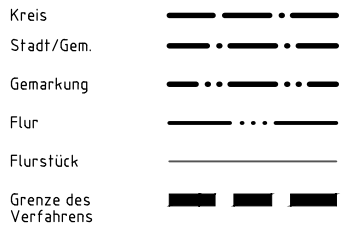

**Planfeststellungsunterlage**

Aufgestellt  
Quickborn,  
Schleswig-Holstein Netz AG

09.10.2020  
*iAMGrewe*

	Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	Maßstab 1 : 2.000	Einheit Meter
		Datum	Name
		Bearb. 30.09.2020	Pätzsch
		Gepr. 02.10.2020	Barg
	Norm DIN EN 50341-2-4: 2019		
	Objekt: 110-kV-Leitung Husum - Breklum LH-13-139		
Zust.	Anderung	Datum	Name
			Blatt.: 2 / 2

50N  
(Bau-Nr. 0139 050)  
T2-29.00

51N  
(Bau-Nr. 0139 051)  
WE100-25.00

52N  
(Bau-Nr. 0139 052)  
WE100-21.00

Portal  
UW Breklum

