



110-kV-Leitung
Husum - Breklum
LH-13-139
**Lageplan
E-Feld- elektr. Feldstärke**
Ersatzneubau
Mast Nr. 51N - UW Breklum

E-Feld:

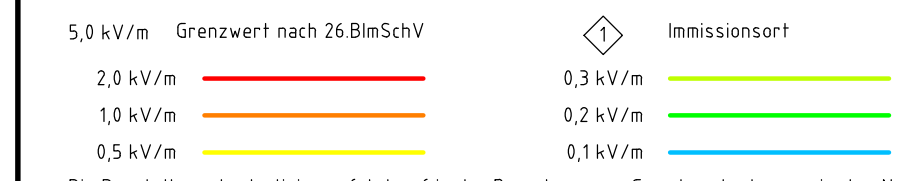


Die Darstellung der Isolinen erfolgt auf in der Berechnung zu Grunde gelegten maximalen Normlast (siehe Grundlagen Anlage M01.1A).

Legende:

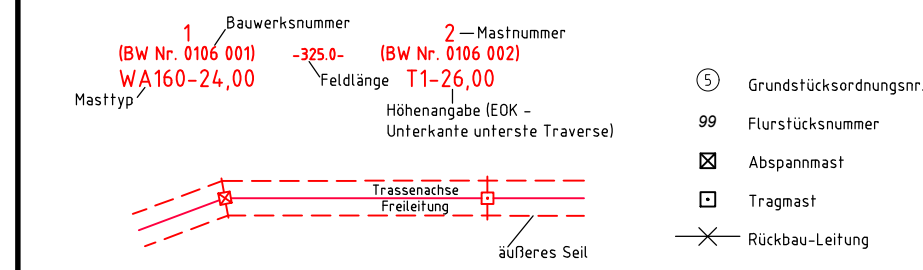

Grenzen:

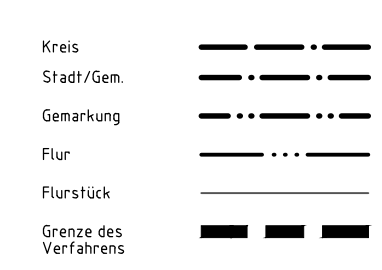

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn,
Schleswig-Holstein Netz AG

09.10.2020

iAMGreve

eqos Energie	Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	Maßstab 1 : 2.000	Einheit Meter
		Datum	Name
		Bearb. 30.09.2020	Pötzsch
		Gepr. 02.10.2020	Barg
	Norm DIN EN 50341-2-4: 2019		
	Objekt: 110-kV-Leitung Husum - Breklum LH-13-139		
		Schleswig-Holstein Netz AG	
Zust.	Anderung	Datum	Name
			Blatt: 2 / 2

