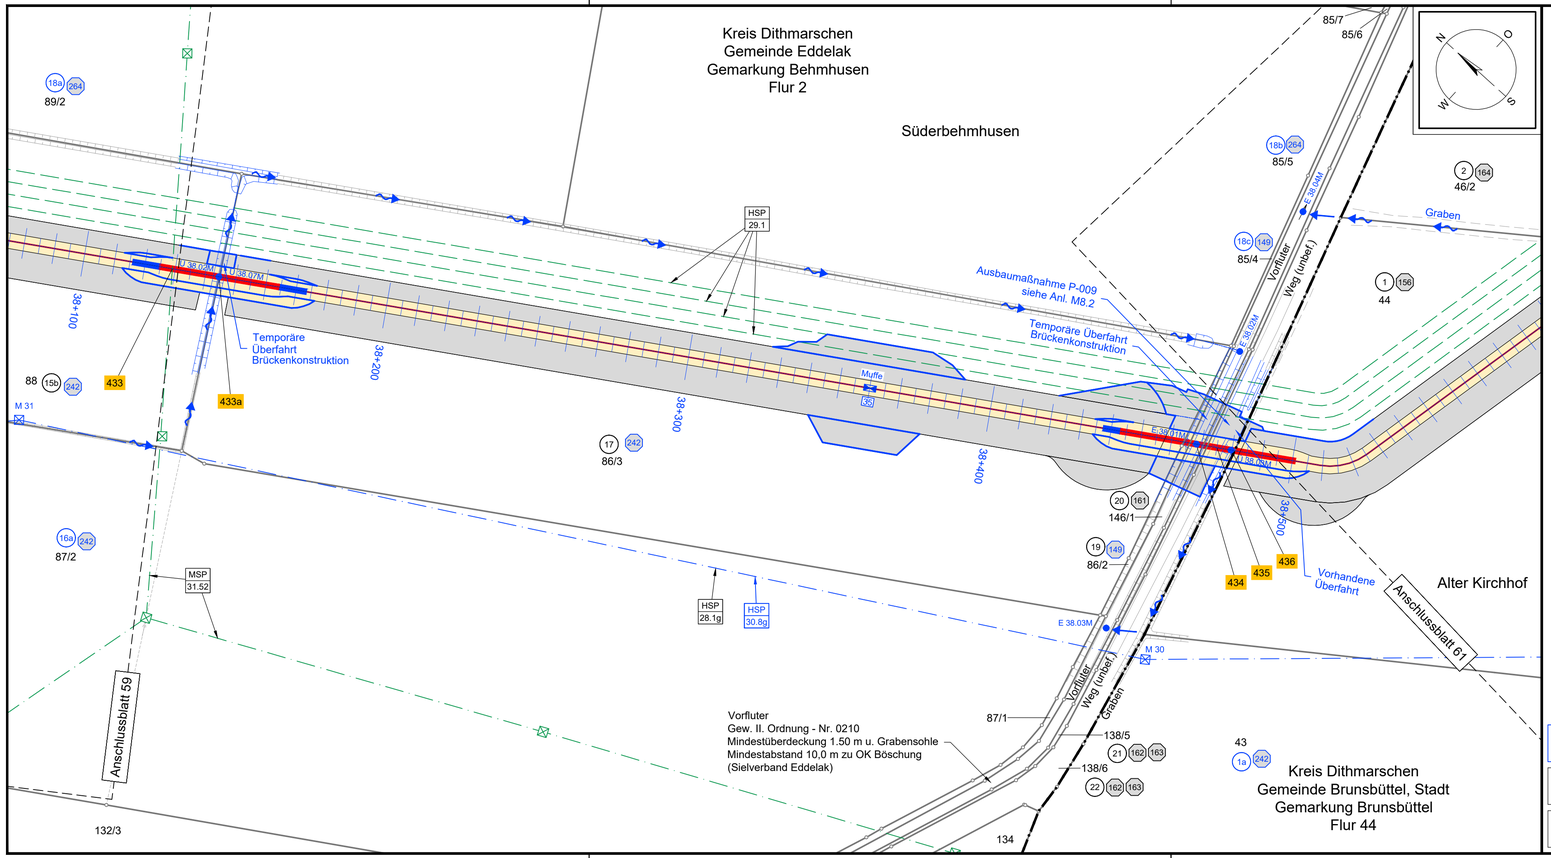

Legende:

Grenzen:

Land
Kreis
Stadt/Gem.
Zaun
Freileitung
Kabel
Gemarkung
Flur
Flurstück
Topografie
Rohrleitung
Richtfunk

Kreuzungsnummer: 001
Flurstücks-Ordnungsnummer: 1
Bauwerksnummer (gem. Anlage 6.1): 15
Flurstücksnummer: 35/6
Eigentümer-Schlüsselnummer: 2
Durchleitungsbauwerk
Abtrommelplatz mit Nummerierung: AP001

Trasse

Trassenachse
Schutzrohr / HD-Verfahren
Schutzrohr / offene Bauweise
Muffe mit Muffennummer: Muffe 01
Kilometrierung: 000+0 … 001+0

Trasse

temporäre Zuwegung
temporäre Flächeninanspruchnahme (Arbeitsbereich 20m)
Trassenachse
dauerhafte Flächeninanspruchnahme (Schutzbereich 5m)
12.0
8.0

Regelquerschnitt

20.00 Arbeitsbereich
5.00 Schutzbereich
8.00
12.00
0.70
0.40
0.60
0.20
ohne Maßstab

Entwässerung

Wasserlauf, offen, benutzt
Wasserlauf, verrohrt, benutzt
Referenzpunkt Übergabe-/Einleitungsstelle mit Nummerierung: E 45.02, Ü 45.02

HSP 30.8g	Hochspannungsfreileitung, 110kV geplant Heide - Ostermoor/ West (Nr. 135) (Schleswig-Holstein Netz AG)
HSP 28.1g	Hochspannungsfreileitung, 380kV Brunsbüttel-Barlt geplant (TenneT TSO GmbH)
MSP 31.52	Mittelspannungsfreileitung, 20kV Ltg. 60-005, 3x70/12 AlSt (Schleswig-Holstein Netz AG)
HSP 29.1	Hochspannungsgleichstromkabeltrasse Büsum - Büttel 4 Leitungssysteme, Schutzstreifen 18m *Kabeltrasse geplant *LH-15-6005 SylWin alpha-Büttel (TenneT Offshore GmbH) *LH-15-5001 HelWin alpha-Büttel (TenneT Offshore GmbH) *LH-15-6006 HelWin beta-Büttel (TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH)

Statnett TenneT KFW

Anlage 4.1

NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze bis UW Wilster
Lage- und Grunderwerbsplan Landtrasse
km 38+100 — km 38+550

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage

Quelle:

Ersteller-Zeichnungs-Nr: LAYOUT_LP_Bl.51-60_31970-38550_PÄ.dwg

Aufgestellt:
Bayreuth, den 30.10.2019
DC Nordseekabel GmbH & Co.KG (NOKA)
i.A. Christian
i.V. Bachelt

Firma: G.E.O.S. Ingenieur-Gesellschaft mbH
Maßstab: 1:1000
Einheit: Meter

	Datum	Name
Bearb.	10.2019	Heinrich
Gepr.	10.2019	Legler
Norm		
Fachbereich		

Ind.	Änderung	Datum	Name
B	Aktual. Arbeitsbereich	28.10.19	Hei
A	Aktual. Arbeitsbereich	02.06.14	SBerg

Ursprr.:

Erstellt durch	Genehmigt von	Datum	Status	Blatt
G.E.O.S. Ing. mbH	NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG	28.10.2019 Erstelldatum 30.10.2019	G	60 von 83

Objektname: ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster
Titel: Lage- und Grunderwerbsplan