000
(BW-Nr. 0109 000)
UW Weding
/DA
UW Weding

-111.35-

001
WA160-180
DA/
A-2-D-2014/A5

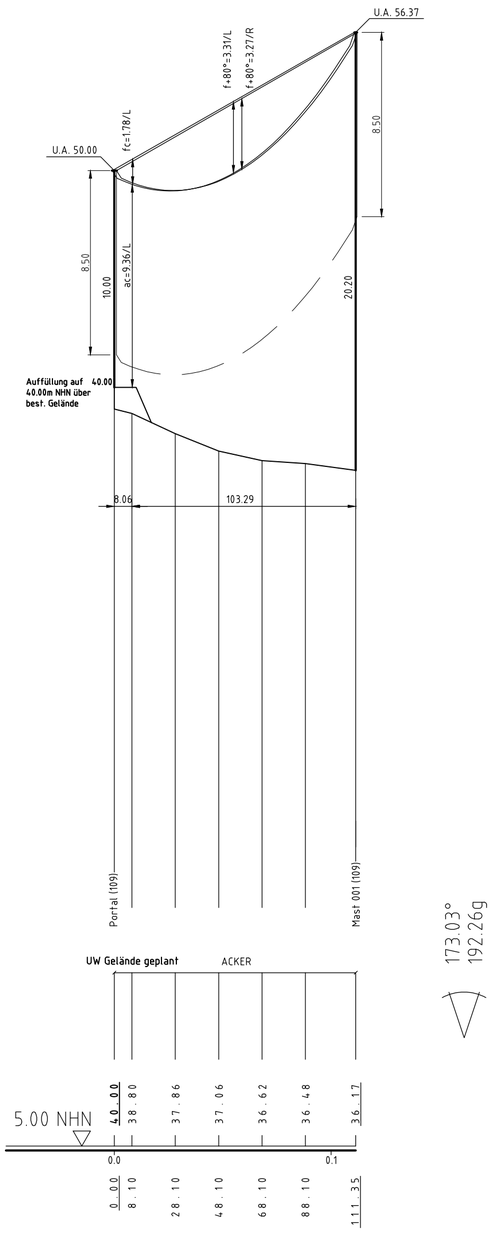


Flur3
Gmkg. Weding
Gemeinde Handewitt

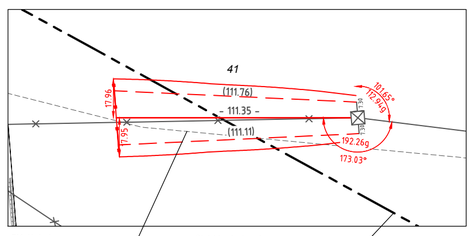

Vegetation mit Seilabstand < 6.00m
Vegetation mit Seilabstand > 6.00m

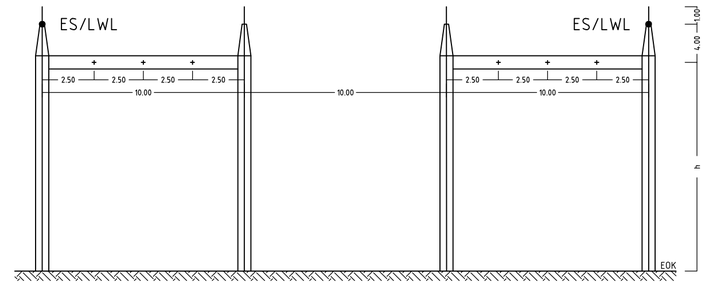


110-kV UW Weding (109)

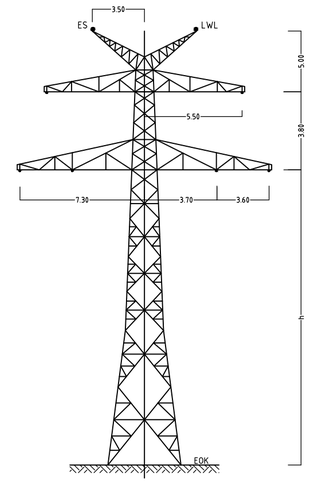


WA160-180
M. Nr. 001
A-2-D-2014/A5

Anlage 5
Blatt 07b/07

Schleswig-Holstein Netz AG

# LÄNGENPROFIL

## 110-kV-Leitung Weding-Schwensby

LH-13-109

Portal 000 - Mast Nr. 001

Maßstab der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

| | | |
|---|---|---|
| DIN VDE-Bestimmung | : | VDE 0210 / 5.69 Eislastzone E1 Windzone W1 |
| Gestänge | : | A-2-D-2014/A5 |
| Leiterseil | : | 2x3x1 AL/ST 230/30, 1-er Bündel MZS=23,0N/mm² |
| Erdseil | : | AL/ST 44/32 MZS=33,0N/mm² |
| Luftkabel/sonstige Belegung | : | AL3/A20SA 92/49 MZS=29,0N/mm² dhgl. zu LS |
| Kettenlänge | : | DA: L = 2.80m G = 900N |
| Seitliche Überhöhung | : | m rechts –·—·—·– oder links — — — — aufgenommen |
| Datum der Profilaufnahme | : | |

Zeichen- und Planerklärung siehe Erläuterung zur Anlage 5

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn,
Schleswig-Holstein Netz AG
16.06.2020

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

| Maßstab | Einheit |
|---|---|
| Länge 1 : 2000<br>Höhe 1 : 200 | Meter |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| Bearb. | 10.06.2020 | Gerold |
| Gepr. | 12.06.2020 | Barg |
| Norm | VDE 0210/5.69 | |

Objekt: 110-kV-Ltg. Weding-Schwensby LH-13-109

Schleswig-Holstein Netz AG

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|

Blatt: 07b/07