



110-kV-Leitung
Flensburg - Weding
LH-13-107
Lageplan
Schallimmission - Isophonenkarte
Ersatzneubau
Mast Nr. 5N - Mast Nr. 8N

Schallimmission:

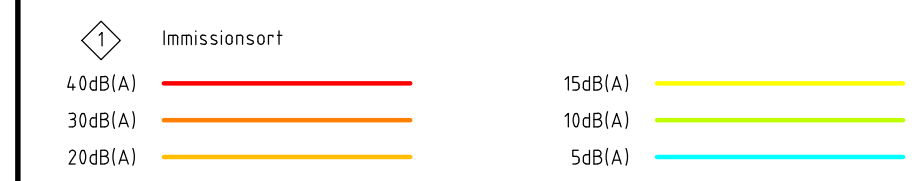

Die Darstellung der Isollinien erfolgt auf in der Berechnung zu Grunde gelegten maximalen Normlast (siehe Grundlagen Anlage M01.1A).

Legende:

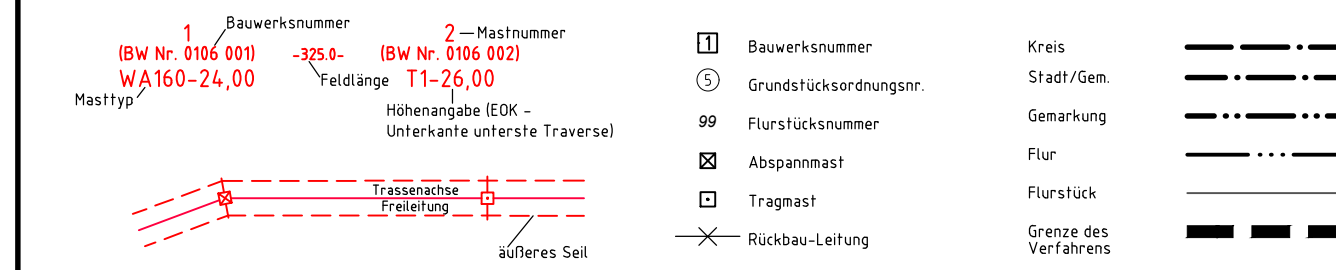

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn,
Schleswig-Holstein Netz AG

16.06.2020

i.H. von

EQOS Energie
Deutschland GmbH
Wölfenstraße 29
D-38400 Biberach
Leistungsplanung

Maßstab
1 : 2.000

Einheit
Meter

Datum	Name
Bearb. 10.06.2020	Lohmüller
Gepr. 12.06.2020	Pötzsch
Norm	DIN EN 50341-2-4: 2016
Fachbereich	TL

Schleswig-Holstein
Netz AG

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.

