


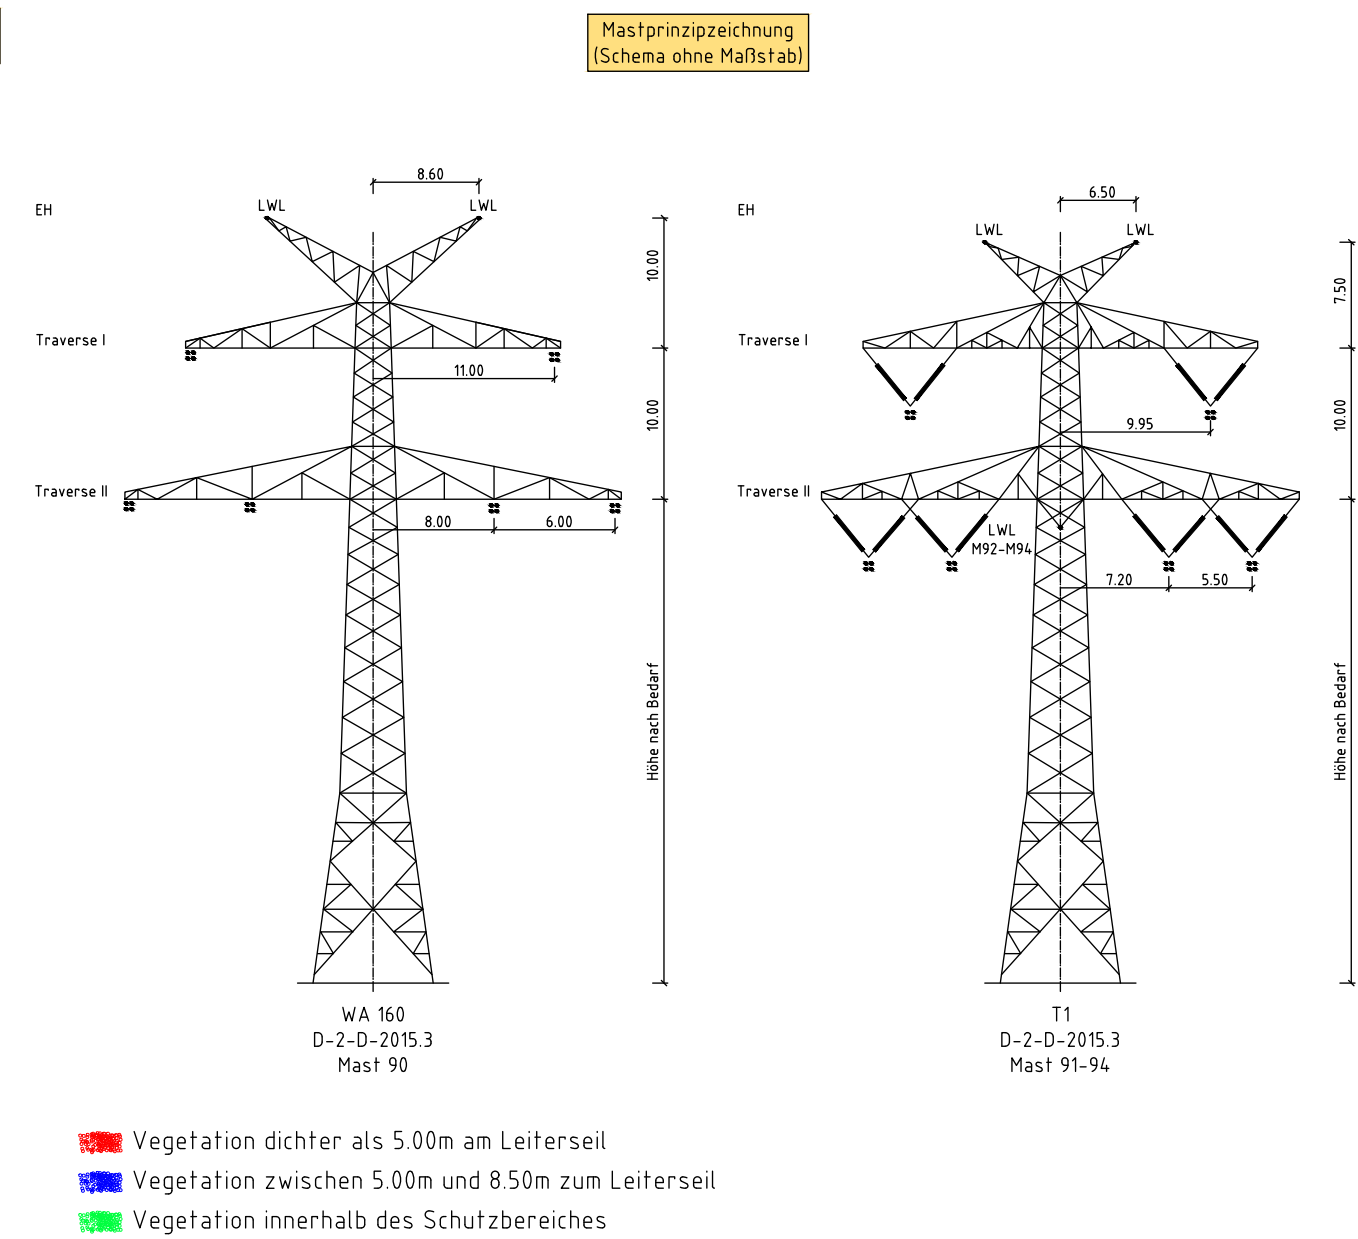

DIN VDE-Bestimmung	0210/DIN EN 50341-2-4: 01/2016 (Einseize 2, Windzone 2)
Gestänge	D-2-D-205.3
Beseilung	
Leiterseil	2x3x4 S65-AL1/72-ST1A (Finch), M25=46.00N/mm ²
Erdsseil	-
Luftkabel/ sonstige Belegung	2x 26-AL3/26-A205A (M90-M92) 3x 26-AL3/26-A205A (M92-M94), dHgl. zu LS
Kettellänge	Da = 6,50m (334kg), VK = 4,56m (159kg)
Seitliche Überhöhung	15,0 m rechts ----- oder links ----- aufzunehmen