




-  Vegetation dichter als 5.00m am Leiterseil
- Vegetation zwischen 5.00m und 8.50m zum Leiterseil
-  Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

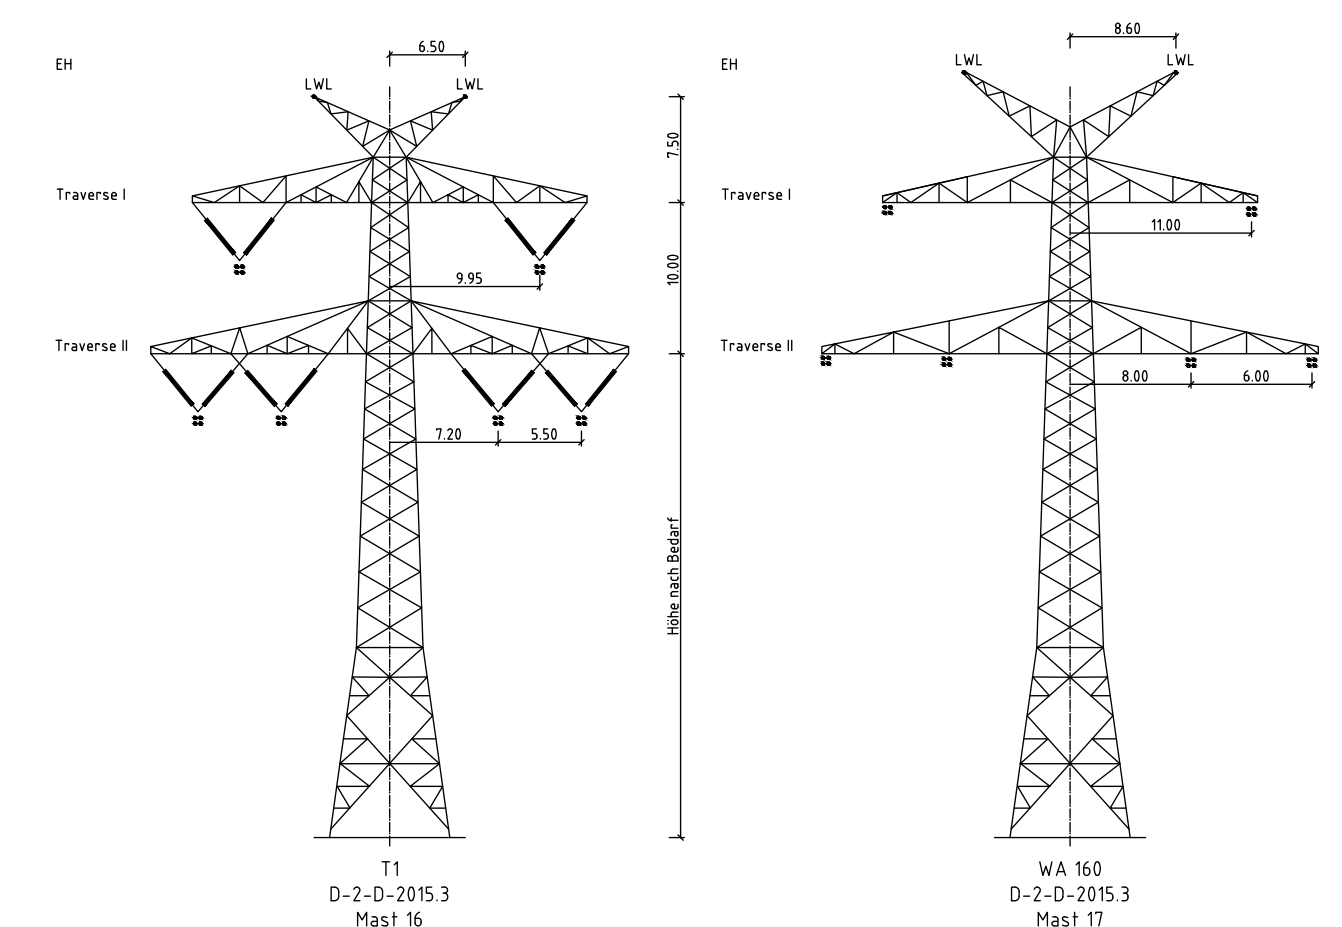

Tennet
Taking power further

Anlage 5
Blatt 25/67

380-kV-Leitung

Kreis Segeberg – Raum Lübeck

LH-13-328

Längenprofil

Neuplanung

Mast 15 – Mast 17

Maßstab	der Längen 1:2000	der Höhen 1:200
---------	-------------------	-----------------

DIN VDE-Bestimmung	: 0210/DIN EN 50341-2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestänge	: D-2-D-2015.3
Beseilung Leiterseil	: 2x3x4 565–AL1/72–ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm ²
Erdschl Luftkabel/ sonstige Belegung	: –
Kettenlänge	: DA= 6.50m (334kg); VK= 4.56m (195kg)
Seitliche Überhöhung	: 15.0 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, den 20.03.2020

TenneT TSO GmbH

i.V.  i.A. 

Planfeststellungsbehörde

Firma: SPIE SAG GmbH



Maßstab:

der Längen 1:2000
der Höhen 1:200

Einheit:

Meter

Datum	Name
Bearb. 11.12.2018	Lipp
Gepr. 18.12.2019	Schulze
Norm EN 50341-2-4: 04/2016	
Fachbereich LPG-N-OK	



Zust. Änderung Datum Name Urspr.: