

(346.3)
-348.3-
(350.2)
LWL/LWL mit Vogelschutzmarkern


-304.2-

LWL/LWL mit Vogelschutzmarkern

-373.9-

LWL/LWL mit Vogelschutzmarkern

(352.1)
-354.9-
(357.8)
LWL/LWL mit Vogelschutzmarkern

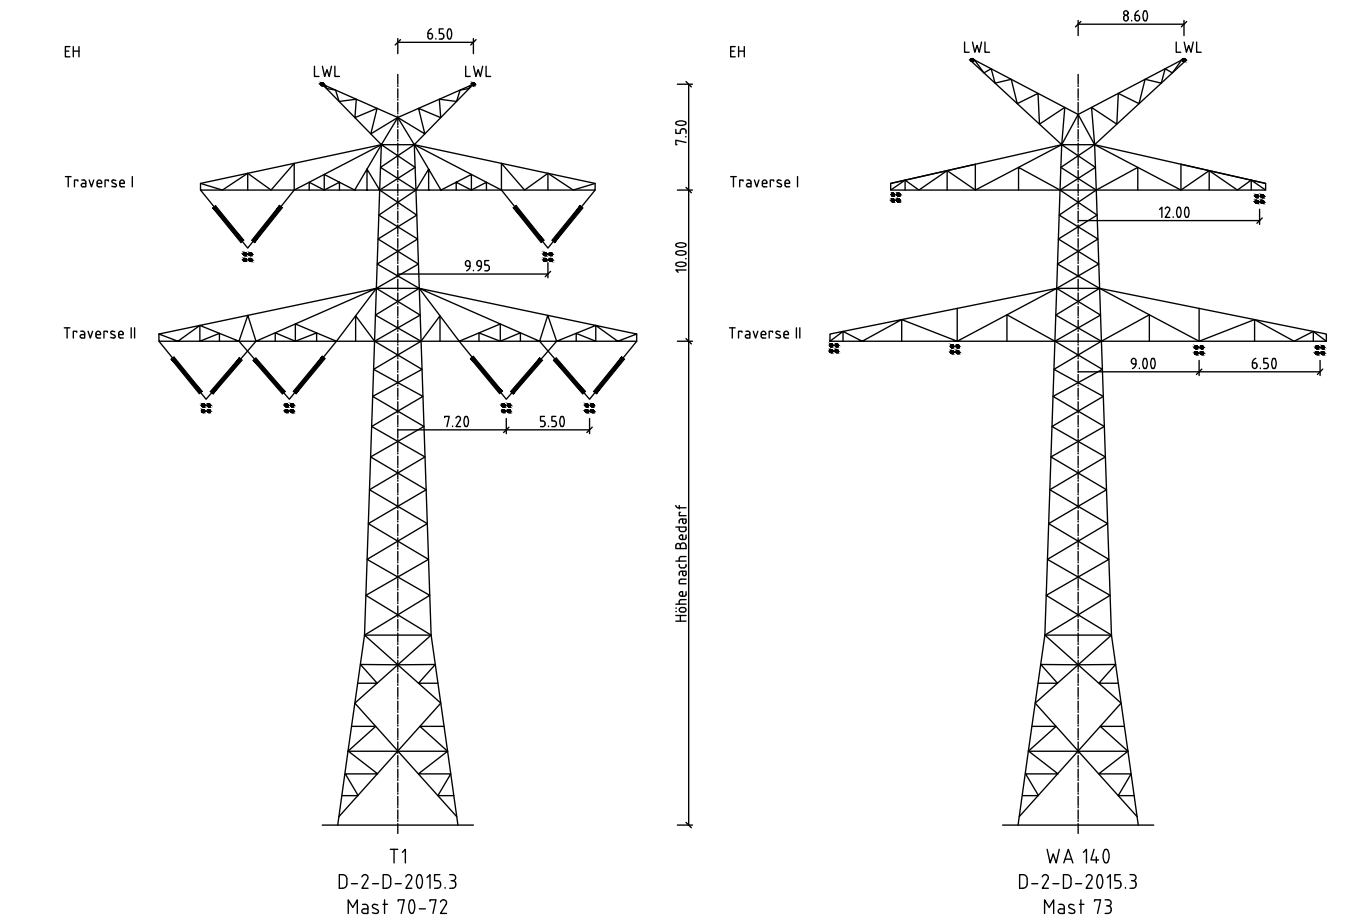

- Vegetation dichter als 5.00m am Leiterseil
-  Vegetation zwischen 5.00m und 8.50m zum Leiterseil
- Vegetation innerhalb des Schutzbereiches



Tennet
Taking power further

Anlage 5
Blatt 49/67

380-kV-Leitung
Kreis Segeberg - Raum Lübeck

LH-13-328

Neuplanung

Mast 69 - Mast 73

Maßstab	der Längen	1:20
	der Höhen	1:20

DIN VDE-Bestimmung : 0210/DIN EN 50341-2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)

Gestänge : D-2-D-2015.3

Leiterseil : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm²

Erdseil	1	-
---------	---	---

Luftkabel/
sonstige Belegung : 2x 264-AL3/24-A20SA, dhgl. zu LS

Kettenlänge : DA= 6,50m (334kg); VK= 4,56m (195kg)

Seitliche Überhöhung : 15.0 m rechts ----- oder links ---

	2007	2008
1. <i>Chlorophyll a</i> (mg/L)	1.2	1.5
2. <i>Chlorophyll b</i> (mg/L)	0.8	1.0
3. <i>Chlorophyll c</i> (mg/L)	0.5	0.7
4. <i>Chlorophyll d</i> (mg/L)	0.1	0.2
5. <i>Chlorophyll e</i> (mg/L)	0.0	0.0
6. <i>Chlorophyll f</i> (mg/L)	0.0	0.0
7. <i>Chlorophyll g</i> (mg/L)	0.0	0.0
8. <i>Chlorophyll h</i> (mg/L)	0.0	0.0
9. <i>Chlorophyll i</i> (mg/L)	0.0	0.0
10. <i>Chlorophyll j</i> (mg/L)	0.0	0.0
11. <i>Chlorophyll k</i> (mg/L)	0.0	0.0
12. <i>Chlorophyll l</i> (mg/L)	0.0	0.0
13. <i>Chlorophyll m</i> (mg/L)	0.0	0.0
14. <i>Chlorophyll n</i> (mg/L)	0.0	0.0
15. <i>Chlorophyll o</i> (mg/L)	0.0	0.0
16. <i>Chlorophyll p</i> (mg/L)	0.0	0.0
17. <i>Chlorophyll q</i> (mg/L)	0.0	0.0
18. <i>Chlorophyll r</i> (mg/L)	0.0	0.0
19. <i>Chlorophyll s</i> (mg/L)	0.0	0.0
20. <i>Chlorophyll t</i> (mg/L)	0.0	0.0
21. <i>Chlorophyll u</i> (mg/L)	0.0	0.0
22. <i>Chlorophyll v</i> (mg/L)	0.0	0.0
23. <i>Chlorophyll w</i> (mg/L)	0.0	0.0
24. <i>Chlorophyll x</i> (mg/L)	0.0	0.0
25. <i>Chlorophyll y</i> (mg/L)	0.0	0.0
26. <i>Chlorophyll z</i> (mg/L)	0.0	0.0
27. <i>Chlorophyll aa</i> (mg/L)	0.0	0.0
28. <i>Chlorophyll ab</i> (mg/L)	0.0	0.0
29. <i>Chlorophyll ac</i> (mg/L)	0.0	0.0
30. <i>Chlorophyll ad</i> (mg/L)	0.0	0.0
31. <i>Chlorophyll ae</i> (mg/L)	0.0	0.0
32. <i>Chlorophyll af</i> (mg/L)	0.0	0.0
33. <i>Chlorophyll ag</i> (mg/L)	0.0	0.0
34. <i>Chlorophyll ah</i> (mg/L)	0.0	0.0
35. <i>Chlorophyll ai</i> (mg/L)	0.0	0.0
36. <i>Chlorophyll aj</i> (mg/L)	0.0	0.0
37. <i>Chlorophyll ak</i> (mg/L)	0.0	0.0
38. <i>Chlorophyll al</i> (mg/L)	0.0	0.0
39. <i>Chlorophyll am</i> (mg/L)	0.0	0.0
40. <i>Chlorophyll an</i> (mg/L)	0.0	0.0
41. <i>Chlorophyll ao</i> (mg/L)	0.0	0.0
42. <i>Chlorophyll ap</i> (mg/L)	0.0	0.0
43. <i>Chlorophyll aq</i> (mg/L)	0.0	0.0
44. <i>Chlorophyll ar</i> (mg/L)	0.0	0.0
45. <i>Chlorophyll as</i> (mg/L)	0.0	0.0
46. <i>Chlorophyll at</i> (mg/L)	0.0	0.0
47. <i>Chlorophyll au</i> (mg/L)	0.0	0.0
48. <i>Chlorophyll av</i> (mg/L)	0.0	0.0
49. <i>Chlorophyll aw</i> (mg/L)	0.0	0.0
50. <i>Chlorophyll ax</i> (mg/L)	0.0	0.0
51. <i>Chlorophyll ay</i> (mg/L)	0.0	0.0
52. <i>Chlorophyll az</i> (mg/L)	0.0	0.0
53. <i>Chlorophyll ba</i> (mg/L)	0.0	0.0
54. <i>Chlorophyll bb</i> (mg/L)	0.0	0.0
55. <i>Chlorophyll bc</i> (mg/L)	0.0	0.0
56. <i>Chlorophyll bd</i> (mg/L)	0.0	0.0
57. <i>Chlorophyll be</i> (mg/L)	0.0	0.0
58. <i>Chlorophyll bf</i> (mg/L)	0.0	0.0
59. <i>Chlorophyll bg</i> (mg/L)	0.0	0.0
60. <i>Chlorophyll bh</i> (mg/L)	0.0	0.0
61. <i>Chlorophyll bi</i> (mg/L)	0.0	0.0
62. <i>Chlorophyll bj</i> (mg/L)	0.0	0.0
63. <i>Chlorophyll bk</i> (mg/L)	0.0	0.0
64. <i>Chlorophyll bl</i> (mg/L)	0.0	0.0
65. <i>Chlorophyll bm</i> (mg/L)	0.0	0.0
66. <i>Chlorophyll bn</i> (mg/L)	0.0	0.0
67. <i>Chlorophyll bo</i> (mg/L)	0.0	0.0
68. <i>Chlorophyll bp</i> (mg/L)	0.0	0.0
69. <i>Chlorophyll bq</i> (mg/L)	0.0	0.0
70. <i>Chlorophyll br</i> (mg/L)	0.0	0.0
71. <i>Chlorophyll bs</i> (mg/L)	0.0	0.0
72. <i>Chlorophyll bt</i> (mg/L)	0.0	0.0
73. <i>Chlorophyll bu</i> (mg/L)	0.0	0.0
74. <i>Chlorophyll bv</i> (mg/L)	0.0	0.0
75. <i>Chlorophyll bw</i> (mg/L)	0.0	0.0
76. <i>Chlorophyll bx</i> (mg/L)	0.0	0.0
77. <i>Chlorophyll by</i> (mg/L)	0.0	0.0
78. <i>Chlorophyll bz</i> (mg/L)	0.0	0.0
79. <i>Chlorophyll ca</i> (mg/L)	0.0	0.0
80. <i>Chlorophyll cb</i> (mg/L)	0.0	0.0
81. <i>Chlorophyll cc</i> (mg/L)	0.0	0.0
82. <i>Chlorophyll cd</i> (mg/L)	0.0	0.0
83. <i>Chlorophyll ce</i> (mg/L)	0.0	0.0
84. <i>Chlorophyll cf</i> (mg/L)	0.0	0.0
85. <i>Chlorophyll cg</i> (mg/L)		

Planfeststellungsunterlage	Planfeststellungsbehörde
----------------------------	--------------------------

Aufgestellt

Bayreuth, den 20.03.2020
TenneT TSO GmbH

i.V.  i.A. 

Firma: SPIE SAG GmbH	Maßstab:	Einheit:
----------------------	----------	----------

 der Längen 1:2000
 der Höhen 1:200 Meter

				Datum		Name	
--	--	--	--	-------	--	------	--

				Bearb.	11.12.2018	Lipp
				Gepr.	18.12.2019	Schulze

				Norm	EN 50341-2-4: 04/2016
				Fachbereich	LPG-N-OK

[illegible]

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
-------	----------	-------	------	--------