


91
T1-38.00
D-2-D-2015.3
VK
Übernahme LWL von 110-KV-Ltg. Nr.126



Anlage 5
Blatt 56/67

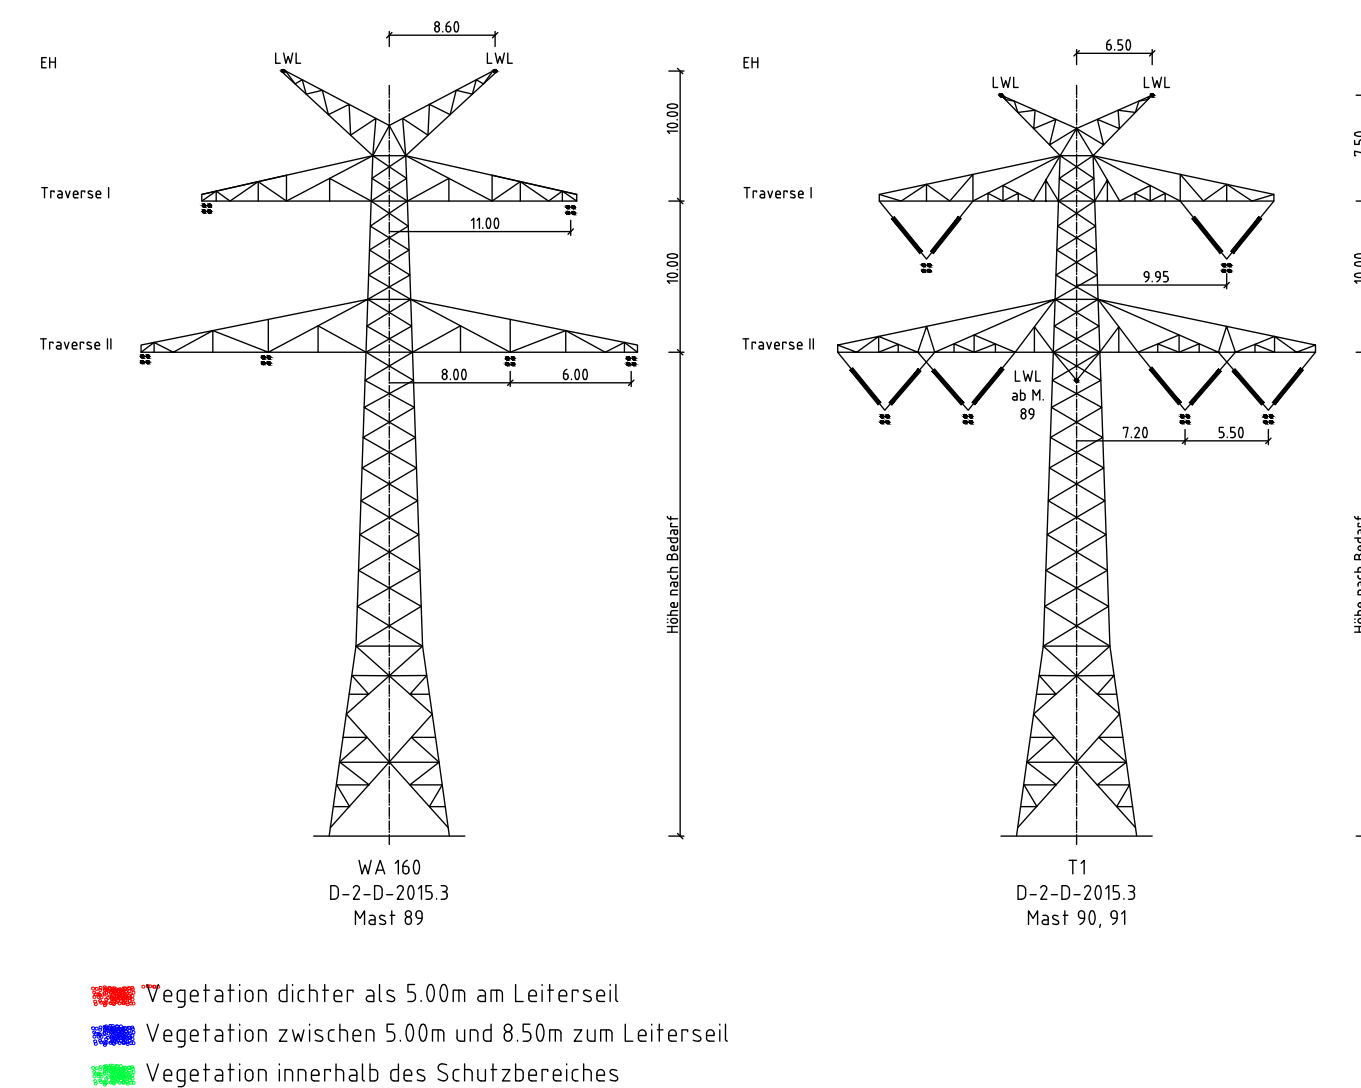

380-kV-Leitung
Kreis Segeberg – Raum Lübeck

LH-13-328
Längenprofil

Neuplanung

Mast 89 - Mast 91

Maßstab der Längen 1:200
 der Höhen 1:200

DIN VDE-Bestimmung	0210/DIN EN 50341-2-4: 04/2016 [Leiszone 2, Windzone 2]
Gestänge	D-2-D-2015 3
Bezielung	2x3x6 565-AL1/72-ST1A (Finch), MZS=46.00N/mm ²
Leiterseit	-
Erdschl	-
Luftkabel/ sonstige Belegung	2x 264-AL3/24-A20SA (M89-M91); 3x 264-AL3/24-A20SA (lab M91), dhgl. zu LS
Kettlenlänge	DA = 6,50m (334kg); VK = 4,56m (195kg)
Seitliche Überhöhung	15,0 m rechts aufgeführt oder links ----- aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	20.02.2020
-------------	------------

TenneT TSO GmbH

i.V.

Firma: SPIE SAG GmbH

SPIE

Zust.	Änderung	Datum
-------	----------	-------

20.03.2020

ia T

Maßstab:

der Längen 1:2
der Höhen 1:20

		Datum
--	--	-------

Bearb.	11.12.20
Gepr.	18.12.20
u.	EN 5034

Norm	EN 5050
Fachbereich	LPG



e	Urspr.:
---	---------