



weiter siehe Blatt 41

weiter siehe Blatt 43

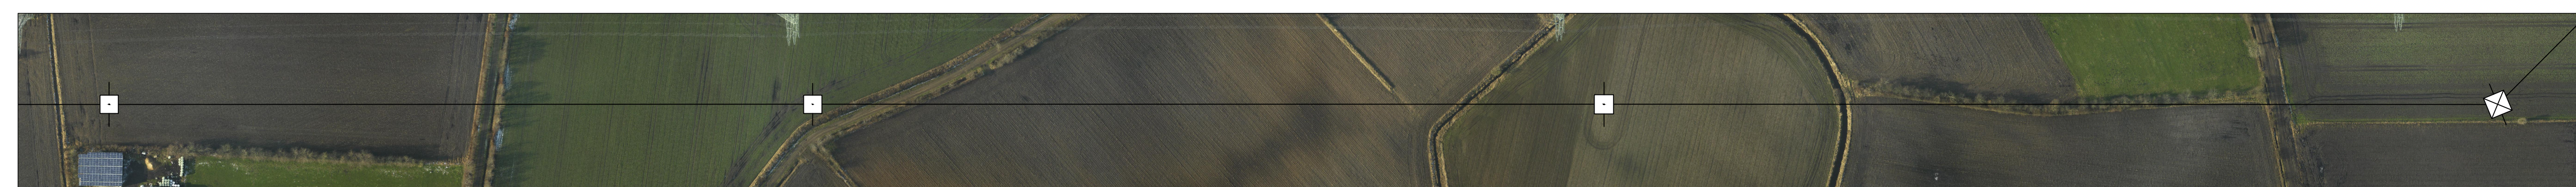

380-kV-Ltq. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

Neuplanung

Mast Nr.116 – Mast Nr. 119

Maßstab der Längen 1 : 2000
 der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50331-3-4, 01/2019 (Ausgabe 2, Wendepunkt 3)
Masttyp	: D-2-D-2313 A
Beseilung	:
Literszel	: 2x3x4 565-A17-172-STIA, MZ5+46.08/nm ²
Erdseil	:
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x 1W Equivalent zu 264-A17-31A-STIA, dghl zu L5
Kettelnlänge	: 380 xV DA + 5.04 x 130021, vK + 4.7m 1850N1
Schleife überbrücken	: ☐ n. Richtig ☒ falsch ☐ nicht aufzunehmen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 12.12.2011
TenneT TSD GmbH

I.V. Dr. L. I.A. Dr. Dr. L.

2006	Deutschland Emble	Maßstab
------	-------------------	---------

equis
Energie

Weltentalstraße 29
D-89400 Eberach
Leitung: J. P. Müller

1 : 2000

					Datum	
					0.000	0.000

				Bearb.	01.12.2014	
				Gedr.	05.12.2014	

				Norm	DIN EN 50341-3
				Fachbereich TL	

[illegible]

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
-------	----------	-------	------	--------