
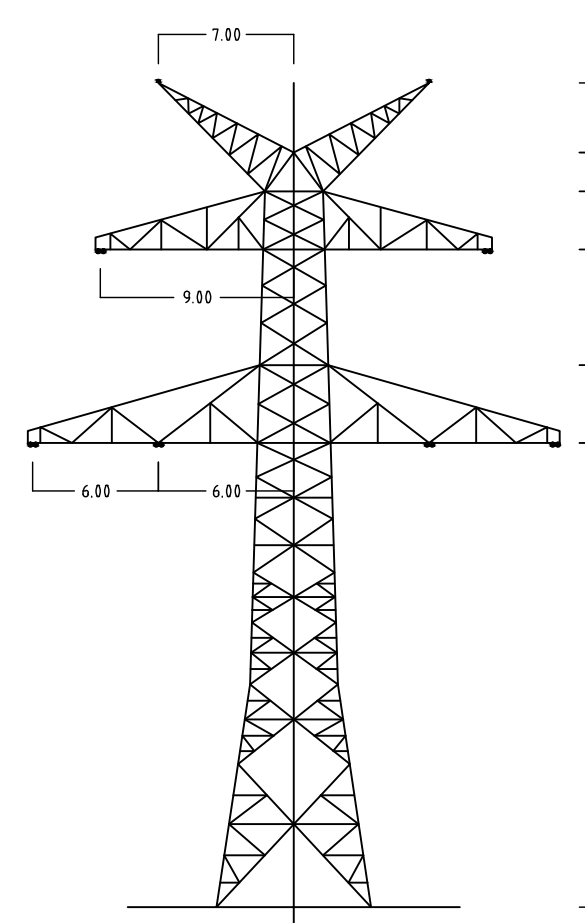


137
WA160-36.00
DA/

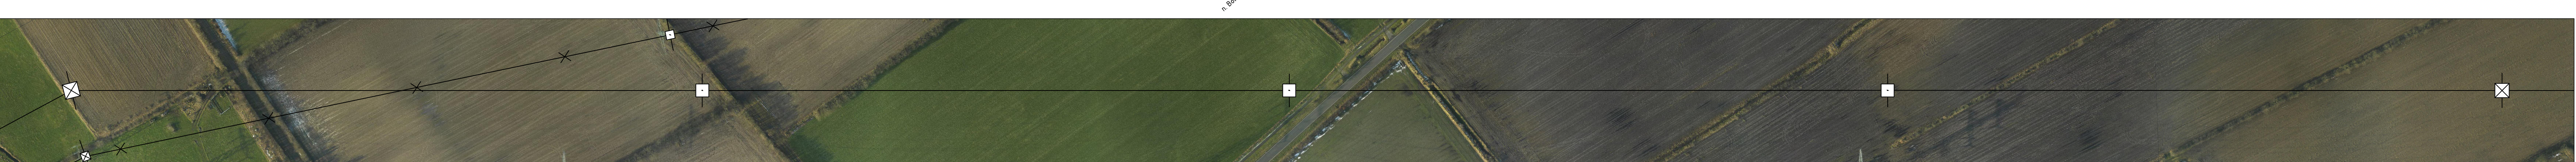

Mast Nr.137

180.00°
200.00g

I.V.		I.A. Dr.		
EQOS Energie		Drehtisch GmbH Wolfenstraße 29 D-88400 Sigmaringen Leistungsmessung	Mallstrab 1 : 2000	Einheit Meter
			Datum	Name
			Bearb. 01.12.2016	poka
			Gep. 05.12.2016	ip / meel
			Norm DIN EN ISO31-3-4	01/2011
			Fachbereich TL	
		 Tenne Taking power further		
Zustf	Aenderung	Datum	Name	Urspr.