

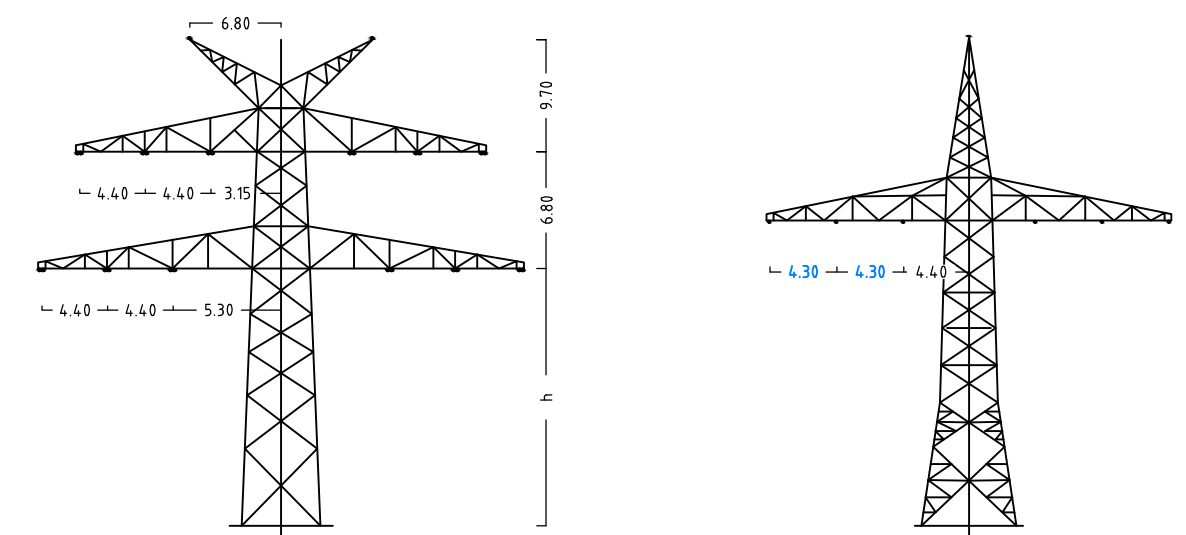
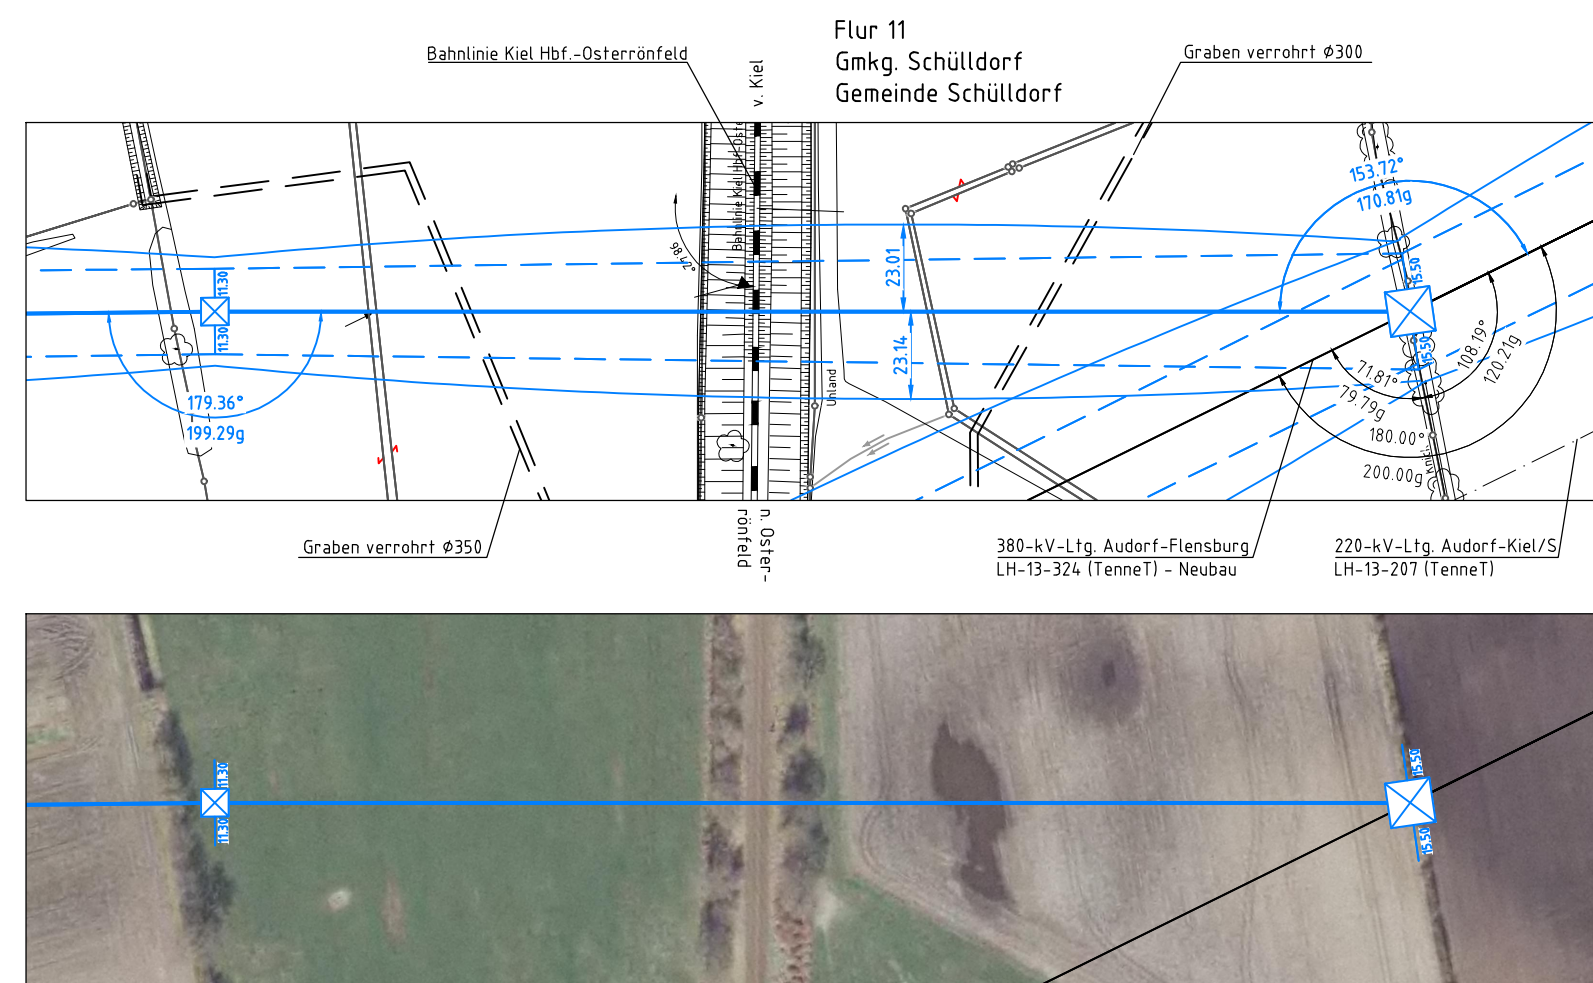


005 (324)
WA160-45.00
DA/

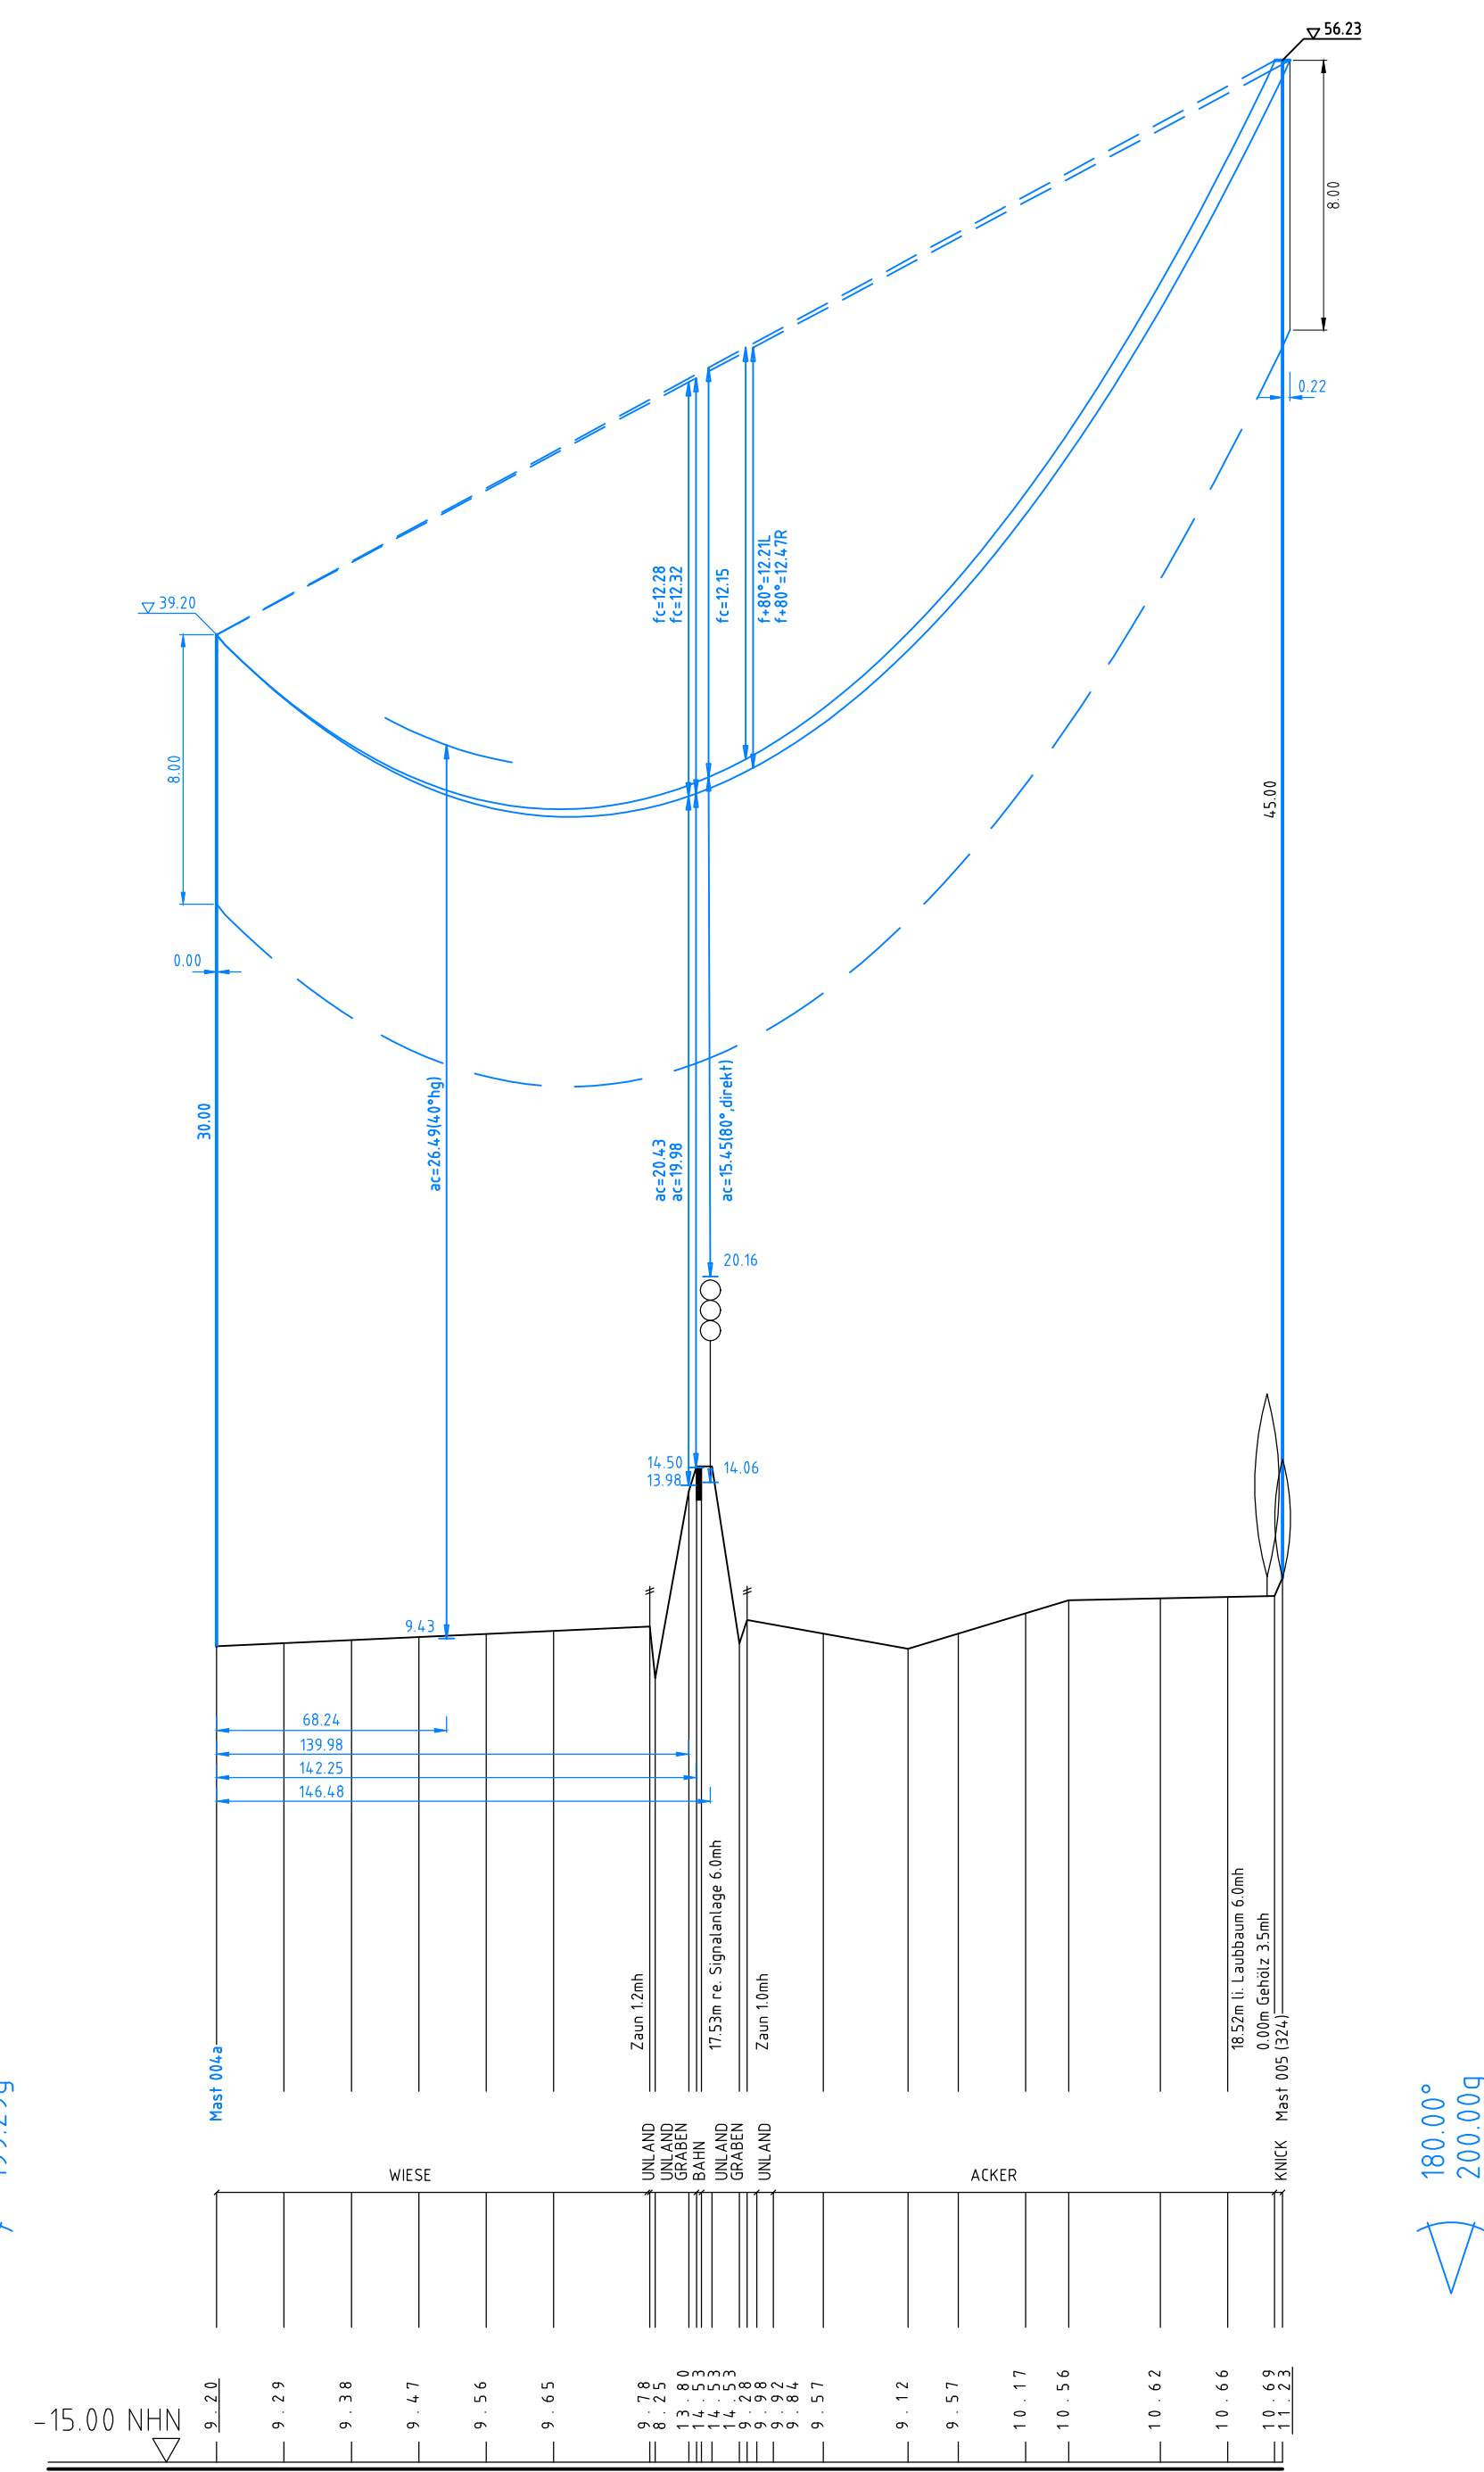

Mast Nr.1a-3a

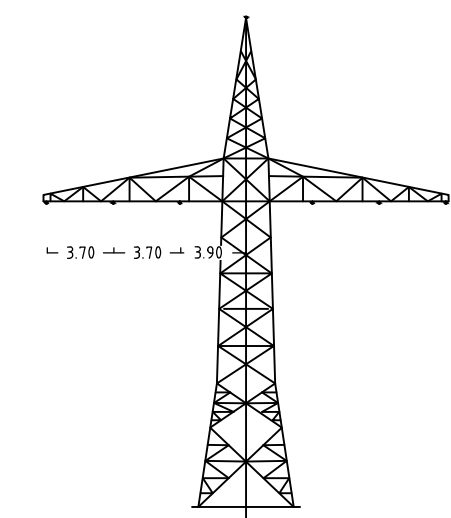

Mast Nr.5 (324)



Tennet
Taking power further

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Maßstab der Längen 1 : 2000
 der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50343-3-4: 01/2011 (Einzone 2, Windzone 3)
Massf. typ	: BA - E - EE 00 (Mast 005-205), A - E - 2 - 007-1 (Mast 004a-003a), DA - L - DE - 205 + 2E5 (Mast 005)
Besetzung Leitersattel	: 2x3 565-A, 1/72-512A, HZS=0,46/nm ²
Erdschl. Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x3 565-A, 1/72-512A, dngl zu L5
Kettentlänge	: DA = 2,85m (1150N), DA = 3,25m (3250N) (Mast 003-205), DA = 2,50m (1050N) (Mast 004-004a), DA = 2,80m (660N) (Mast 005-324)
Seitliche Überhöhung	: 15,4 m rechts oder links oder aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
Tennet TSO GmbH

_____ 04.12.2015

i.V. _____ i.A. Dr. *Berg*

eons
Energie

Deutschland GmbH
Wolfratshausenstraße 29
D-86409 Biberach
Lieferprogramm

Hafslund _____ Einheit
1 : 2000 Meter

	Datum	Name
01 Uptg. Lsgt Nr 102	23.11.2015	geska
Uptg. M001A-006A	23.11.2015	geska
Uptg. M005G324	23.11.2015	geska
Searb.	23.11.2015	poka
Gpr	01.12.2015	lg/meal
Norn	DIN EN 50341-3-4	0/2011
Fachbereich TL		

TENNET
taking power further

Zustf	Änderung	Datum	Name	Urspr:
-------	----------	-------	------	--------