



110-kV Abspannmastkonstruktion

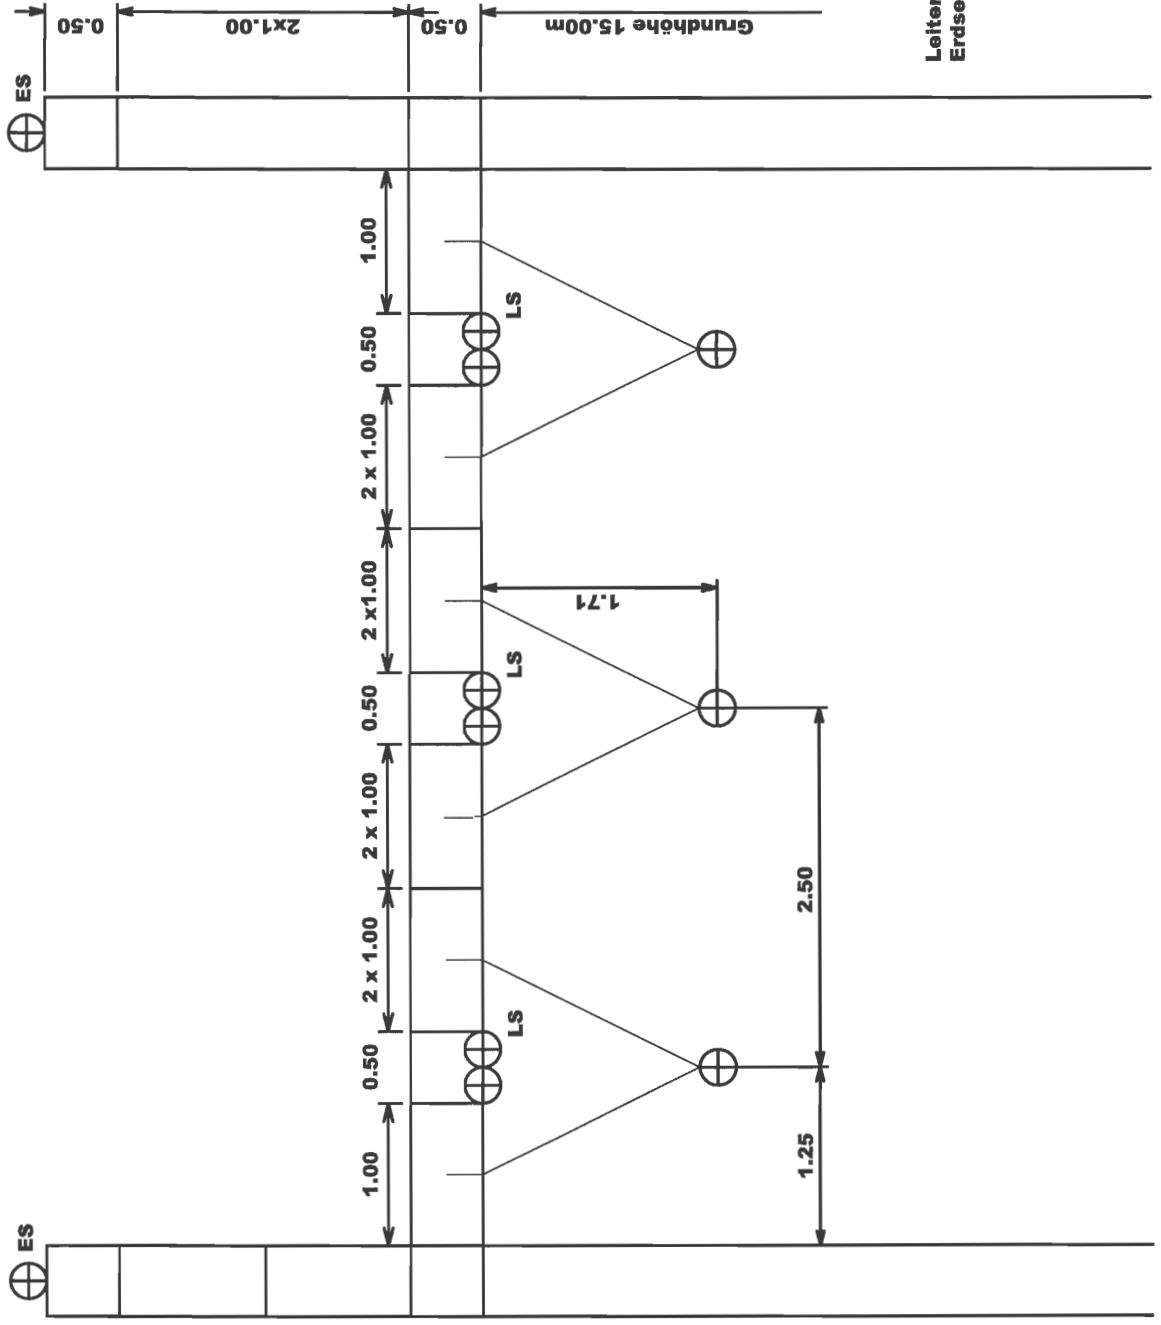

Leitersell: 3 x 230/30 AL1/34-ST1A mit 25.00 N/mm²
Erdseil: 116/33 AY/AW DH-Gleich mit Leiterseil

110-kV Tragmastkonstruktion

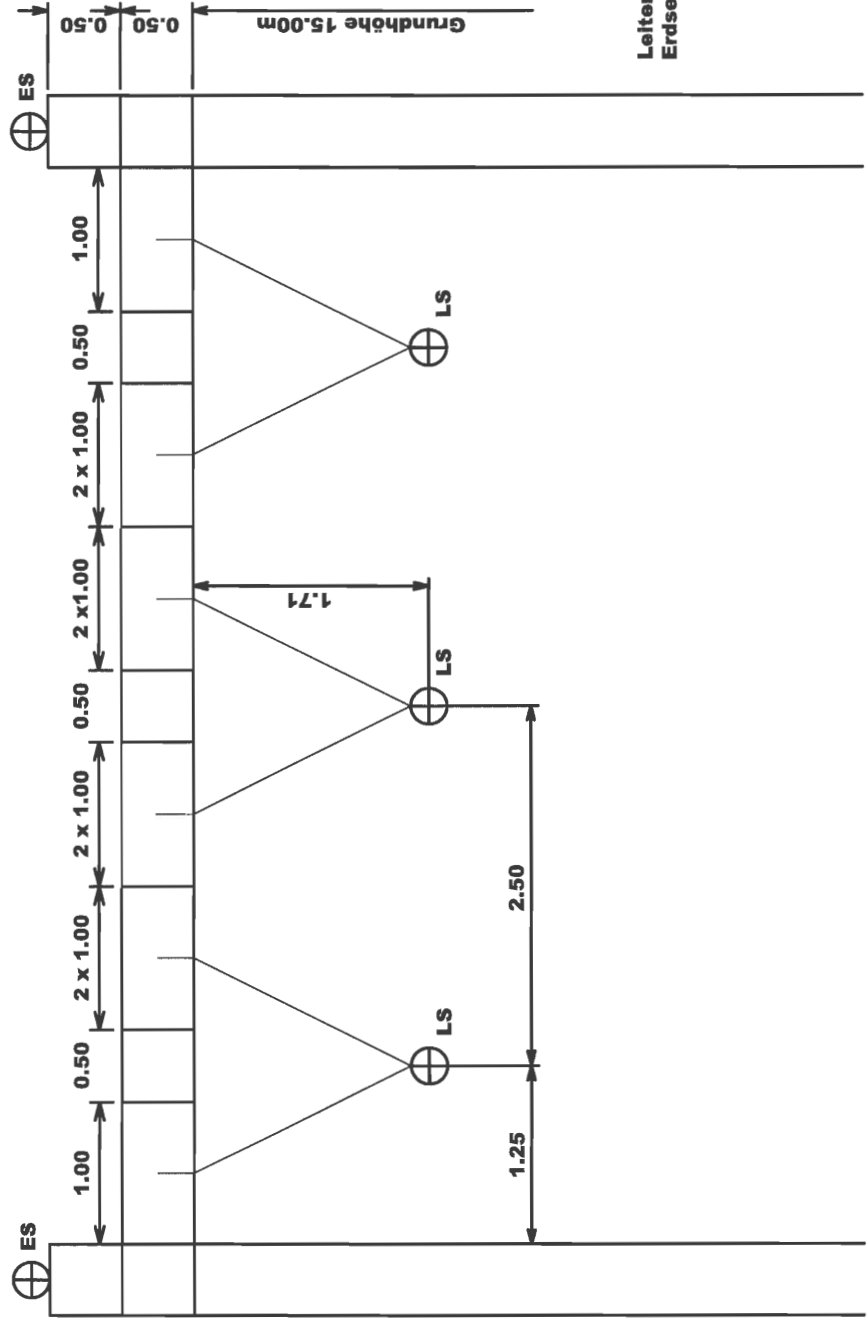

Leitersseil: 3 x 230/30 AL1/34-ST1A mit 25.00 N/mm²
Erdseil: 116/33 AY/AW DH-Gleich mit Leiterseil