
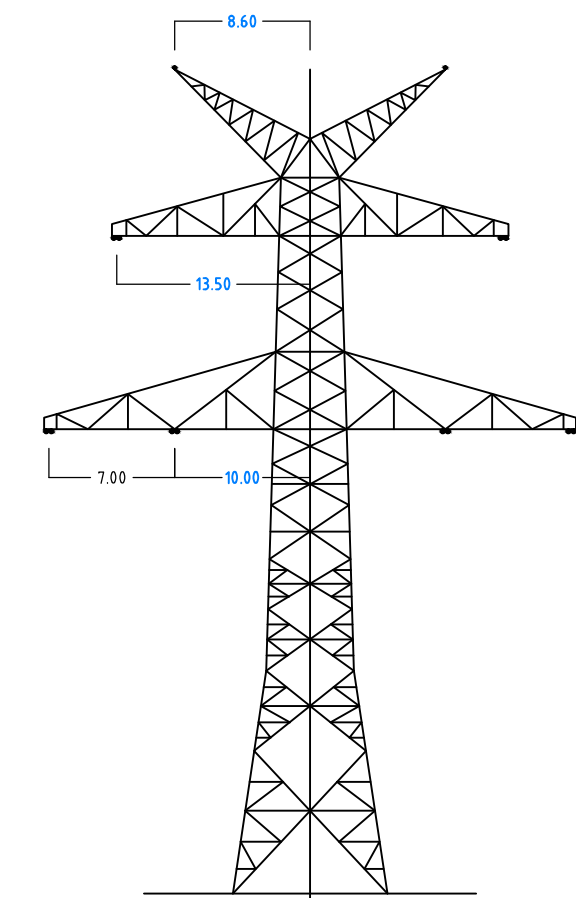
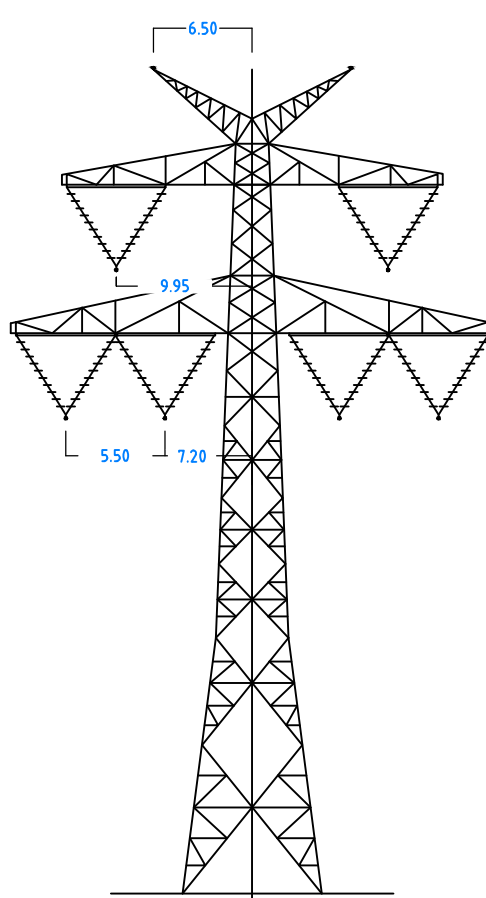
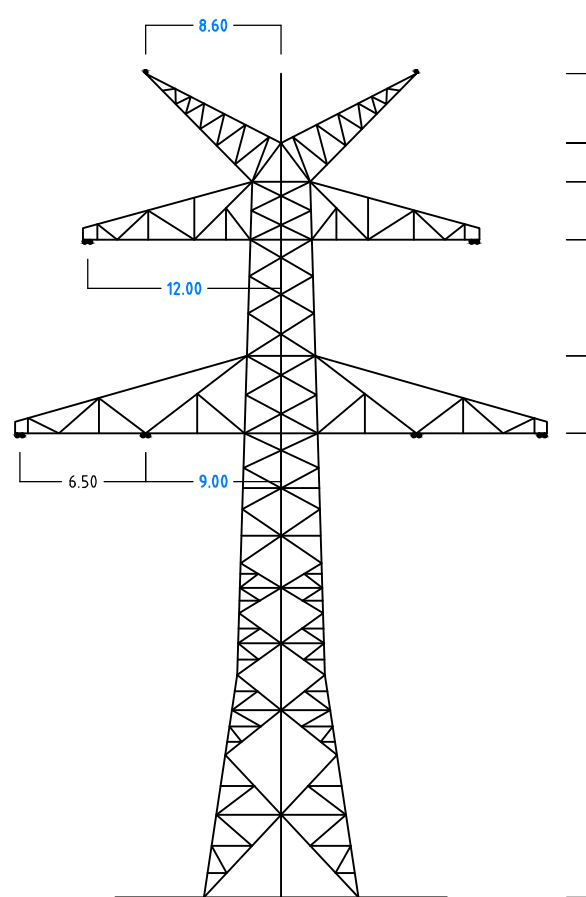


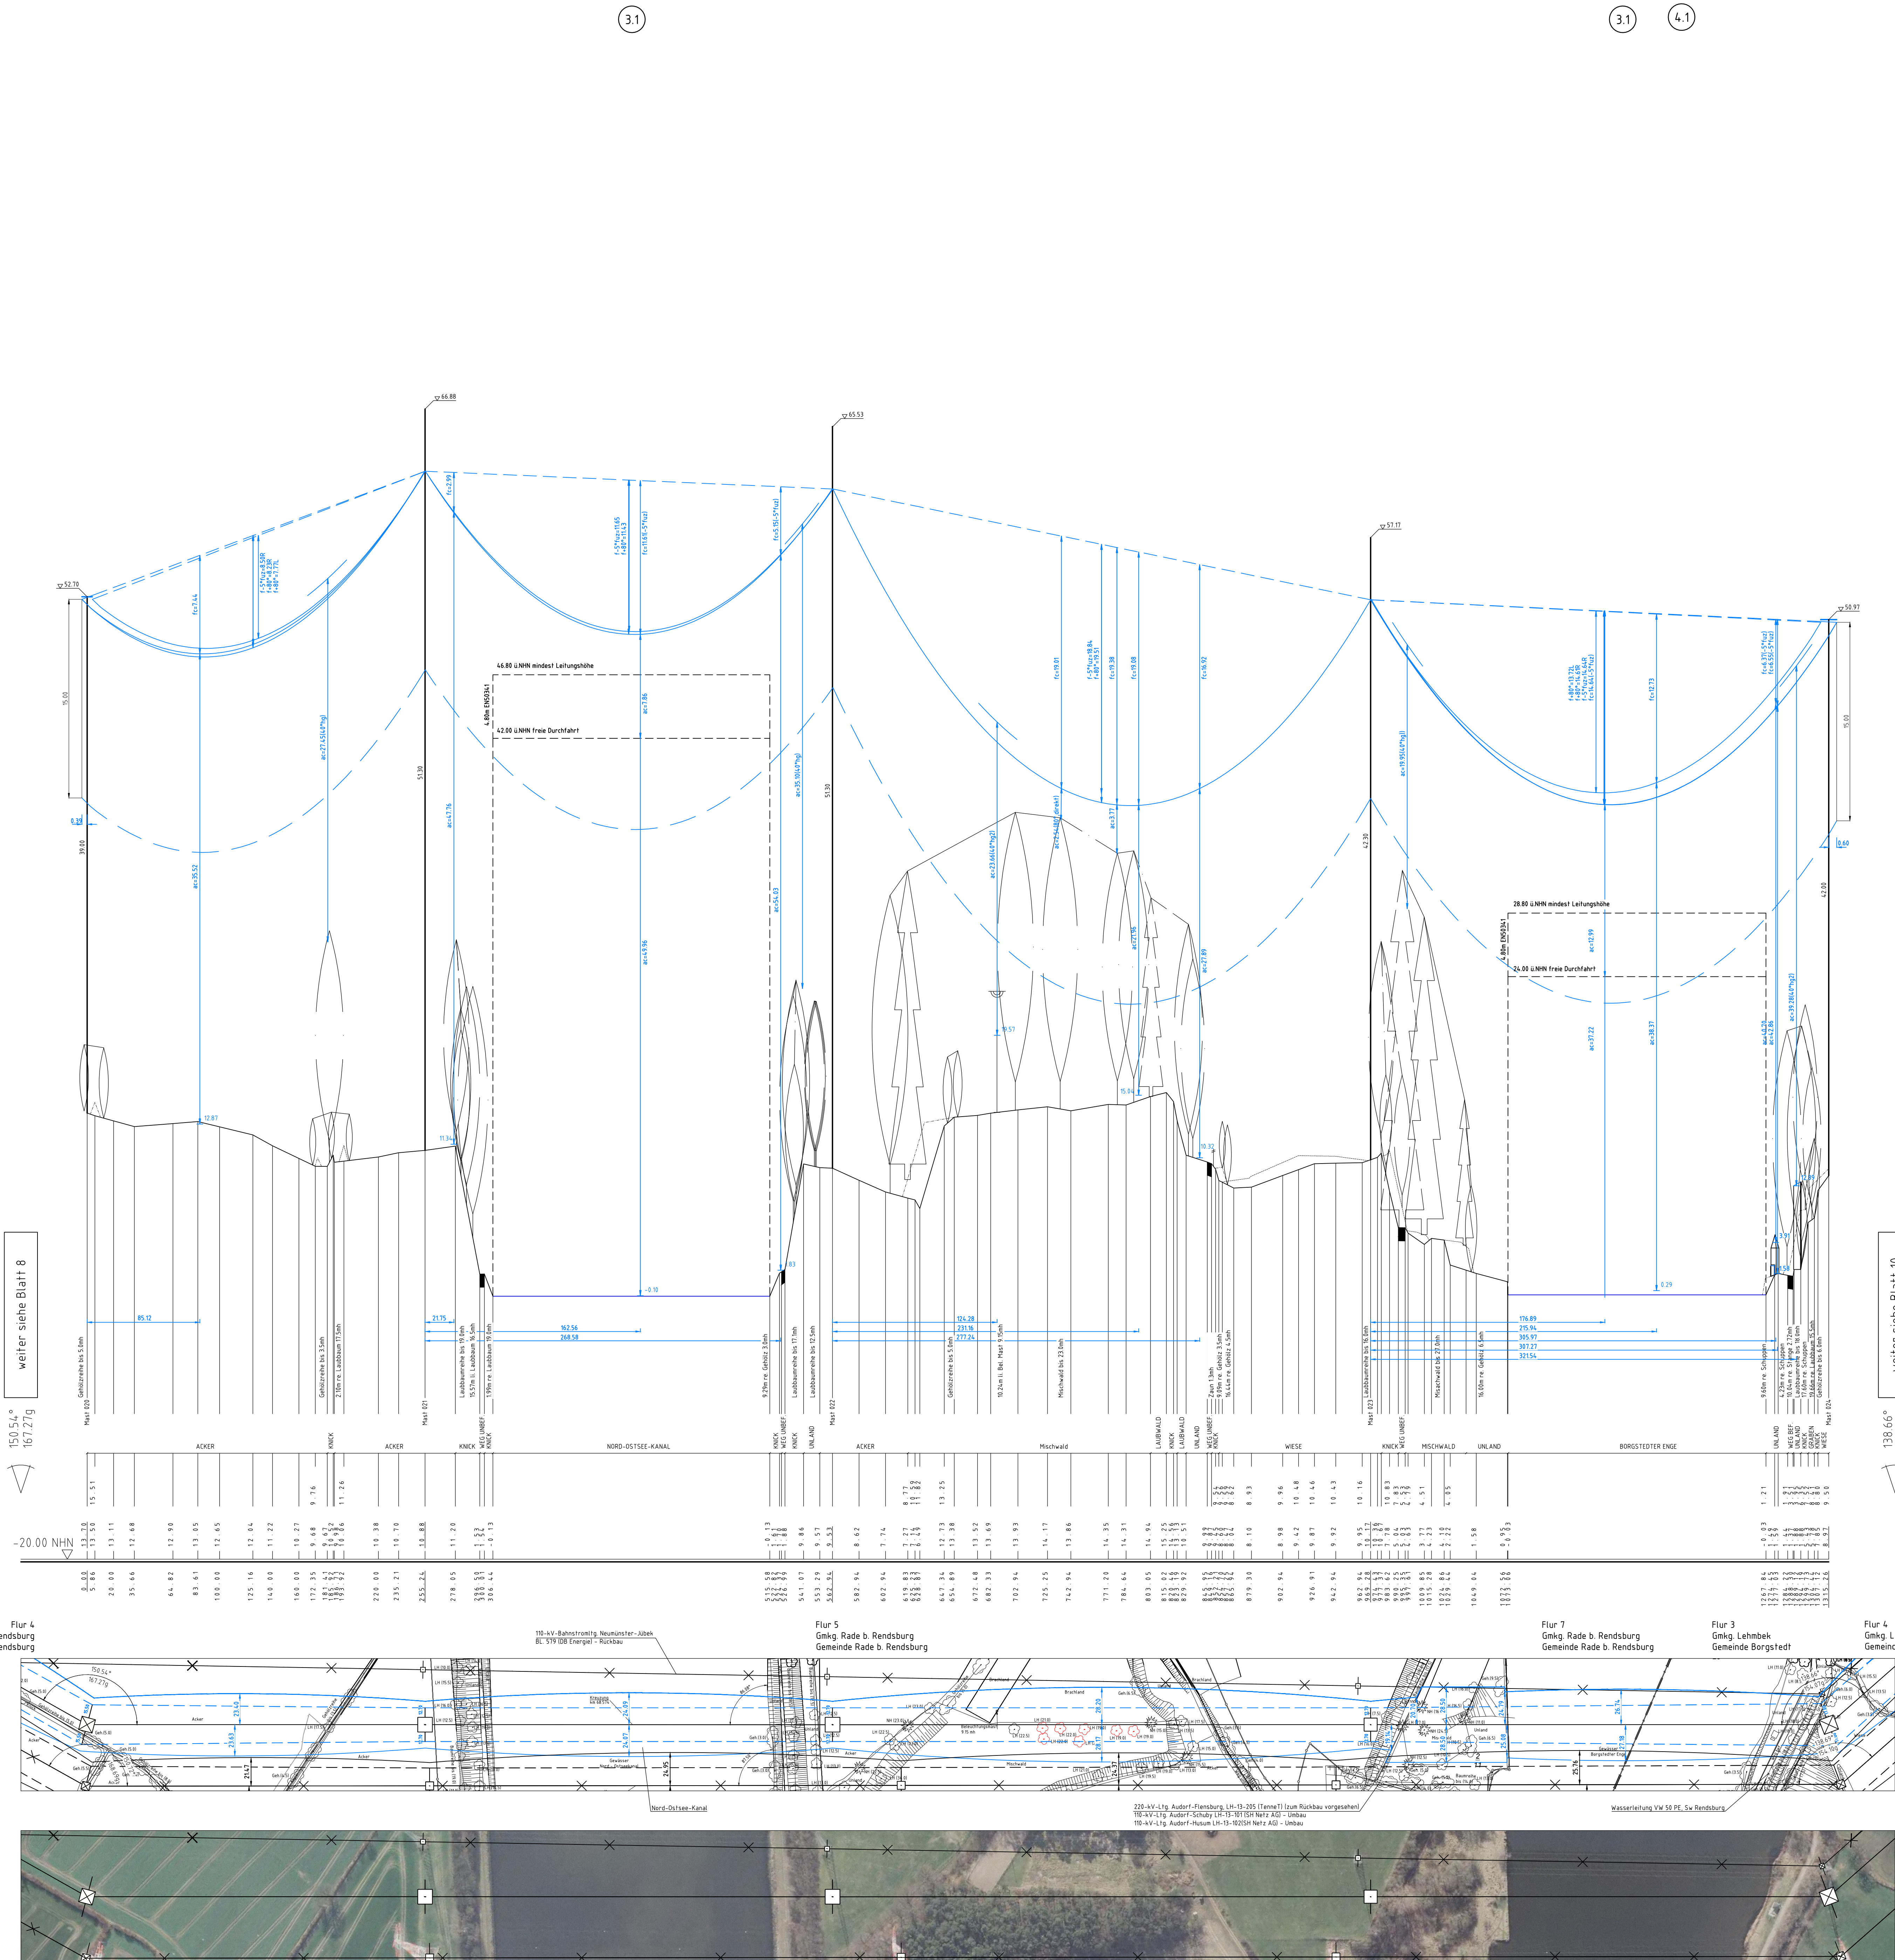

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil DECKBLATT Neuplanung

Mast Nr. 20 - Mast Nr. 24

Maßstab

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4, 01/2011 (Einsparung 2, Windzone 3)
Masttyp	: D-2-2015.3.2ES
Belegung	: 2x3x4 505 ALV/2-STA, MEZ-46.0N/m ²
Leiterraum	: 2x LVL äquivalent zu 264-ALV/3-STA, dgl. zu L5
Leiterraum/sonstige Belegung	: DA = 6.52m (1000N) VK = 4.10m (1000N)
Seitliche Überhöhung	: 16.3 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt: 04.12.2015
Bayreuth, Tennet TSD GmbH

IV, JA Dr. Meyer

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000