


033
WA160-33.00
DA



weiter siehe Blatt 13

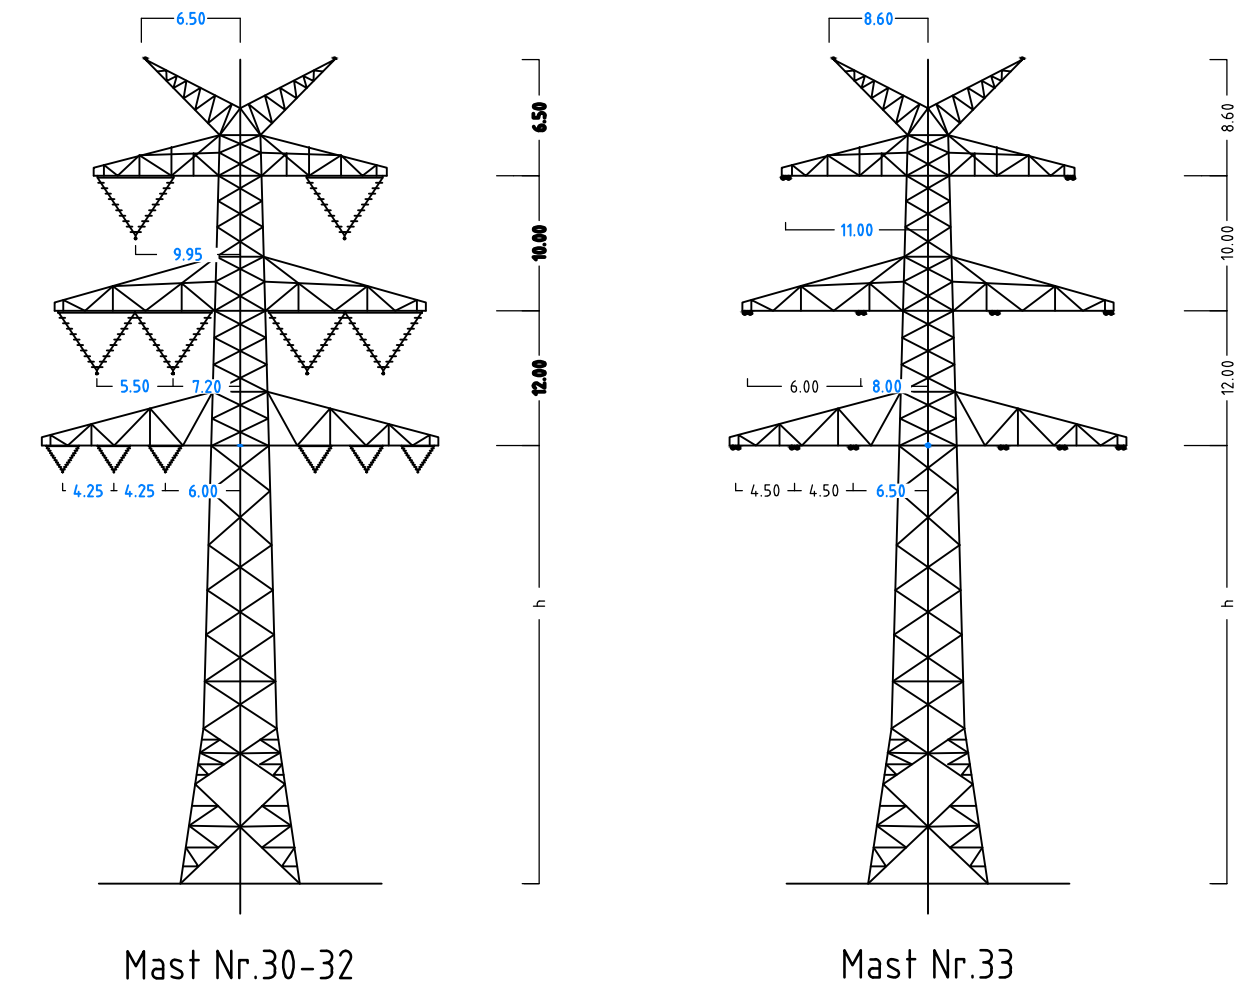

Tennet
Taking power further

Längenprofil DECKBLATT Neuplanung

Maßstab der Längen 1 : 2000
 der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 5034-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	: DA-4-DE-205 x 2E5
Beseilung	: 2x31x565-AL-1/2-ST1A, MZ5=4,6,0N/mm ² (110-kV-Netz AG, Travlitz, Ltg. Nr. 10)
Leiterseil	: 2x3x4 565-AL-1/2-ST1A, MZ5=4,6,0N/mm ²
Erddseil	: 2x 26x 4-AL-34-ST1A
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x LWL äquivalent zu 26x-AL-34-ST1A, dgl. zu L5
Kettelänge	: 380-kV-DA = 6,50m (1500N), VK = 4,70m (1850N), 110-kV-DA = 2,80m (600N), VK = 1,77m (950N)
Seitliche Überhöhung	: 15,5 m rechts ----- oder links ----- aufgenommen

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

 Deutschland GmbH Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitung:planung	Maßstab	Einheit
	1 : 2000	Meter

01	Uml. Ltg. Nr.324	23.11.2015	geka		Datum	Name
	Uml. Ltg. Nr.102	23.11.2015	geka	Bearb.	23.11.2015	poka
				Gepr.	01.12.2015	lp
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	

				Fachbereich TL	
				 Tennet Taking power further	

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------

