056
T1-32.00
VK
-402.79-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern
057
T1-32.00
VK
-377.00-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern
058
WA160-36.00
DA/
-398.53-
ES/LWL mit Vogelschutzmarkern
059
WA160-36.00
DA/
-402.10-
060
WA160-33.00
DA/
weiter siehe Blatt 20
weiter siehe Blatt 22
179.92 °
199.92 g
174.30 °
193.67 g
174.30 °
193.67 g
-15.00 NHN
ACKER
GRABEN
WIESE
Flur 10
Gmkg. Kropp
Gemeinde Kropp
Flur 11
Gmkg. Kropp
Gemeinde Kropp
Kabelschutzrohranl. mit einl. Lichtwellenleiter
GLT 001/008 GasLine
Fernmeldekabel Telekom
B77
220-kV-Ltg. Audorf-Flensburg, LH-13-205 (TenneT) - Rückbau
110-kV-Ltg. Audorf-Husum, LH-13-102(SH Netz AG) - Rückbau
220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 (TenneT) - Rückbau
110-kV-Leitung Audorf-Husum LH-13-102(SH Netz AG) - Rückbau
380-kV-Ltg. Audorf-Jardelund, LH-13-305 (TenneT)

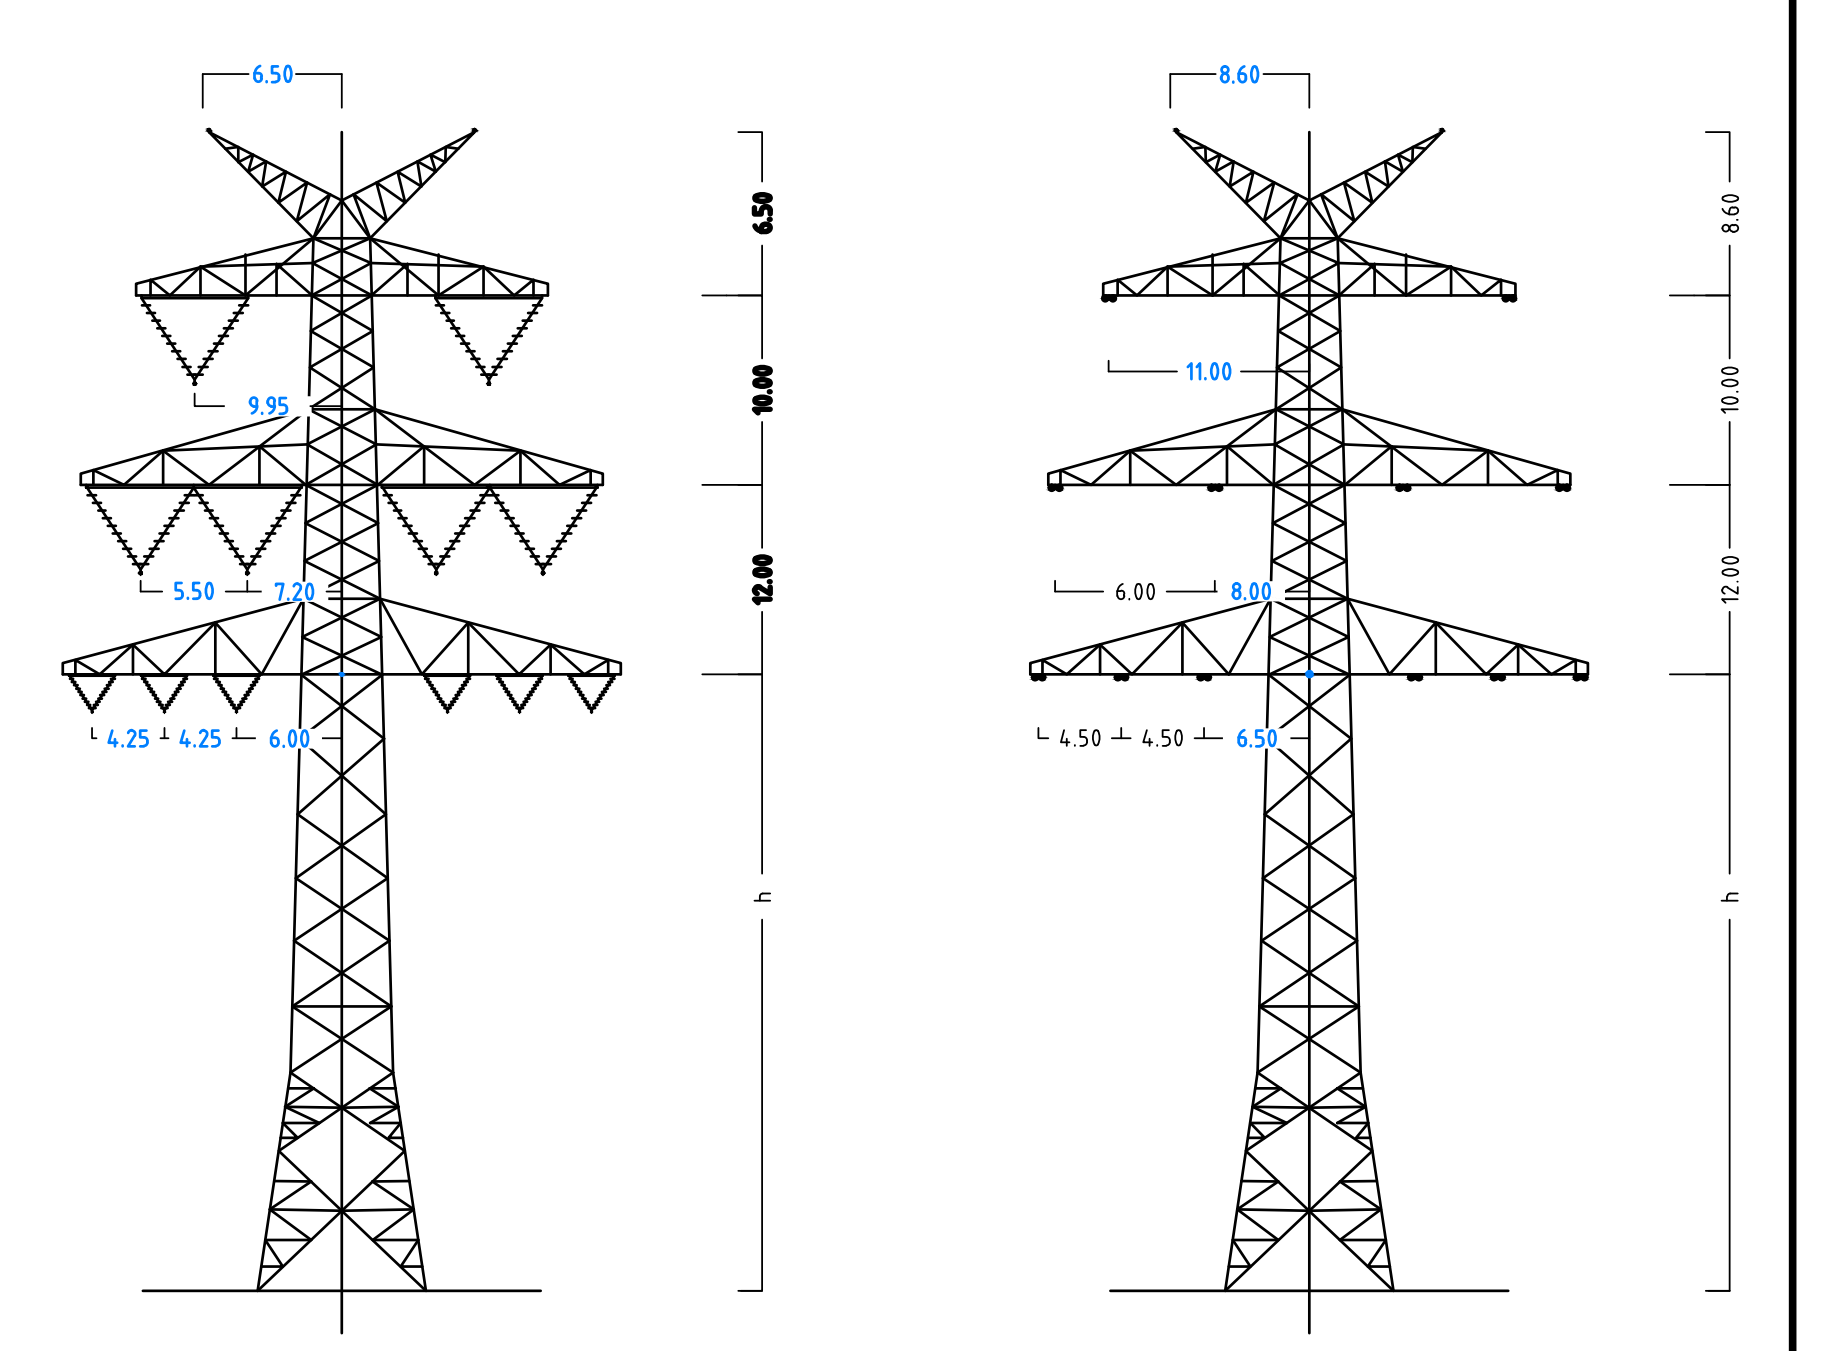

Anlage 6.1
Blatt 21/65

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr. 56 - Mast Nr. 60

Maßstab	der Längen	1 : 2000
	der Höhen	1 : 200

DIN VDE-Bestimmung : DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)

Masttyp : DA-4-DE-2015.x 2ES

Beseilung Leiterseil : 2x3x1 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm² (110-kV-Mitnahme SH Netz AG, Trav.III, Ltg. Nr.102)
2x3x4 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²

Erdseil : 2x 264-AL1/34-ST1A

Luftkabel/ sonstige Belegung : 2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS

Kettenlänge : 380-kV: DA = 6.50m (5000N); VK = 4.70m (1850N); 110-kV: DA = 2.80m (600N); VK = 1.77m (950N)

Seitliche Überhöhung : 15.5 m rechts — · — · — · — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

04.12.2015

i.V.

i.A. Dr.

eqos Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

				Maßstab 1 : 2000		Einheit Meter
01	Umpl. Ltg. Nr.324	23.11.2015	geka		Datum	Name
	Umpl. Ltg. Nr.102	23.11.2015	geka	Bearb.	23.11.2015	poka
				Gepr.	01.12.2015	lp
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
				Fachbereich TL		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:		