



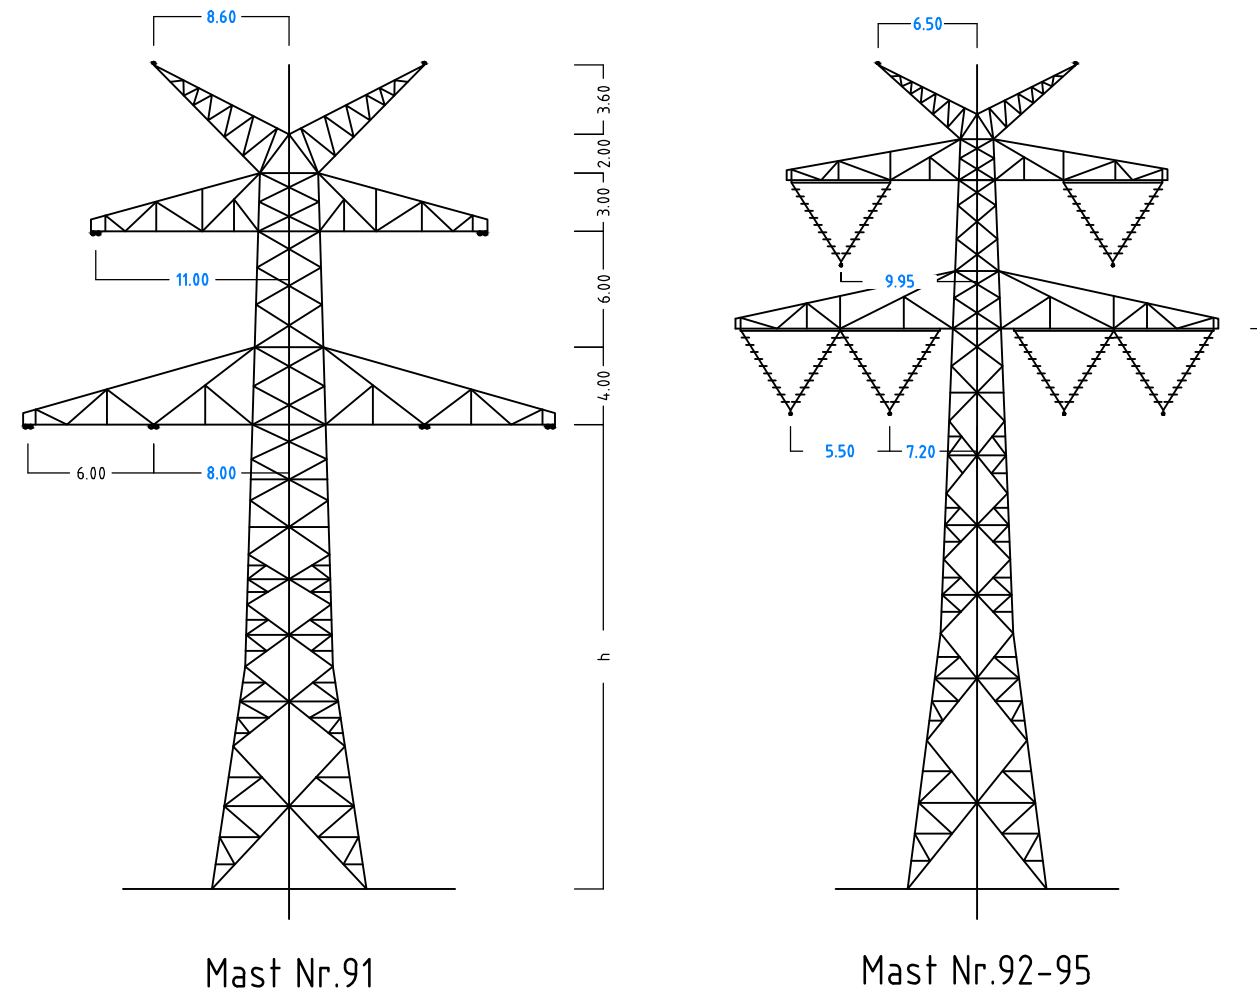

Anlage 6.1
Blatt 34/65

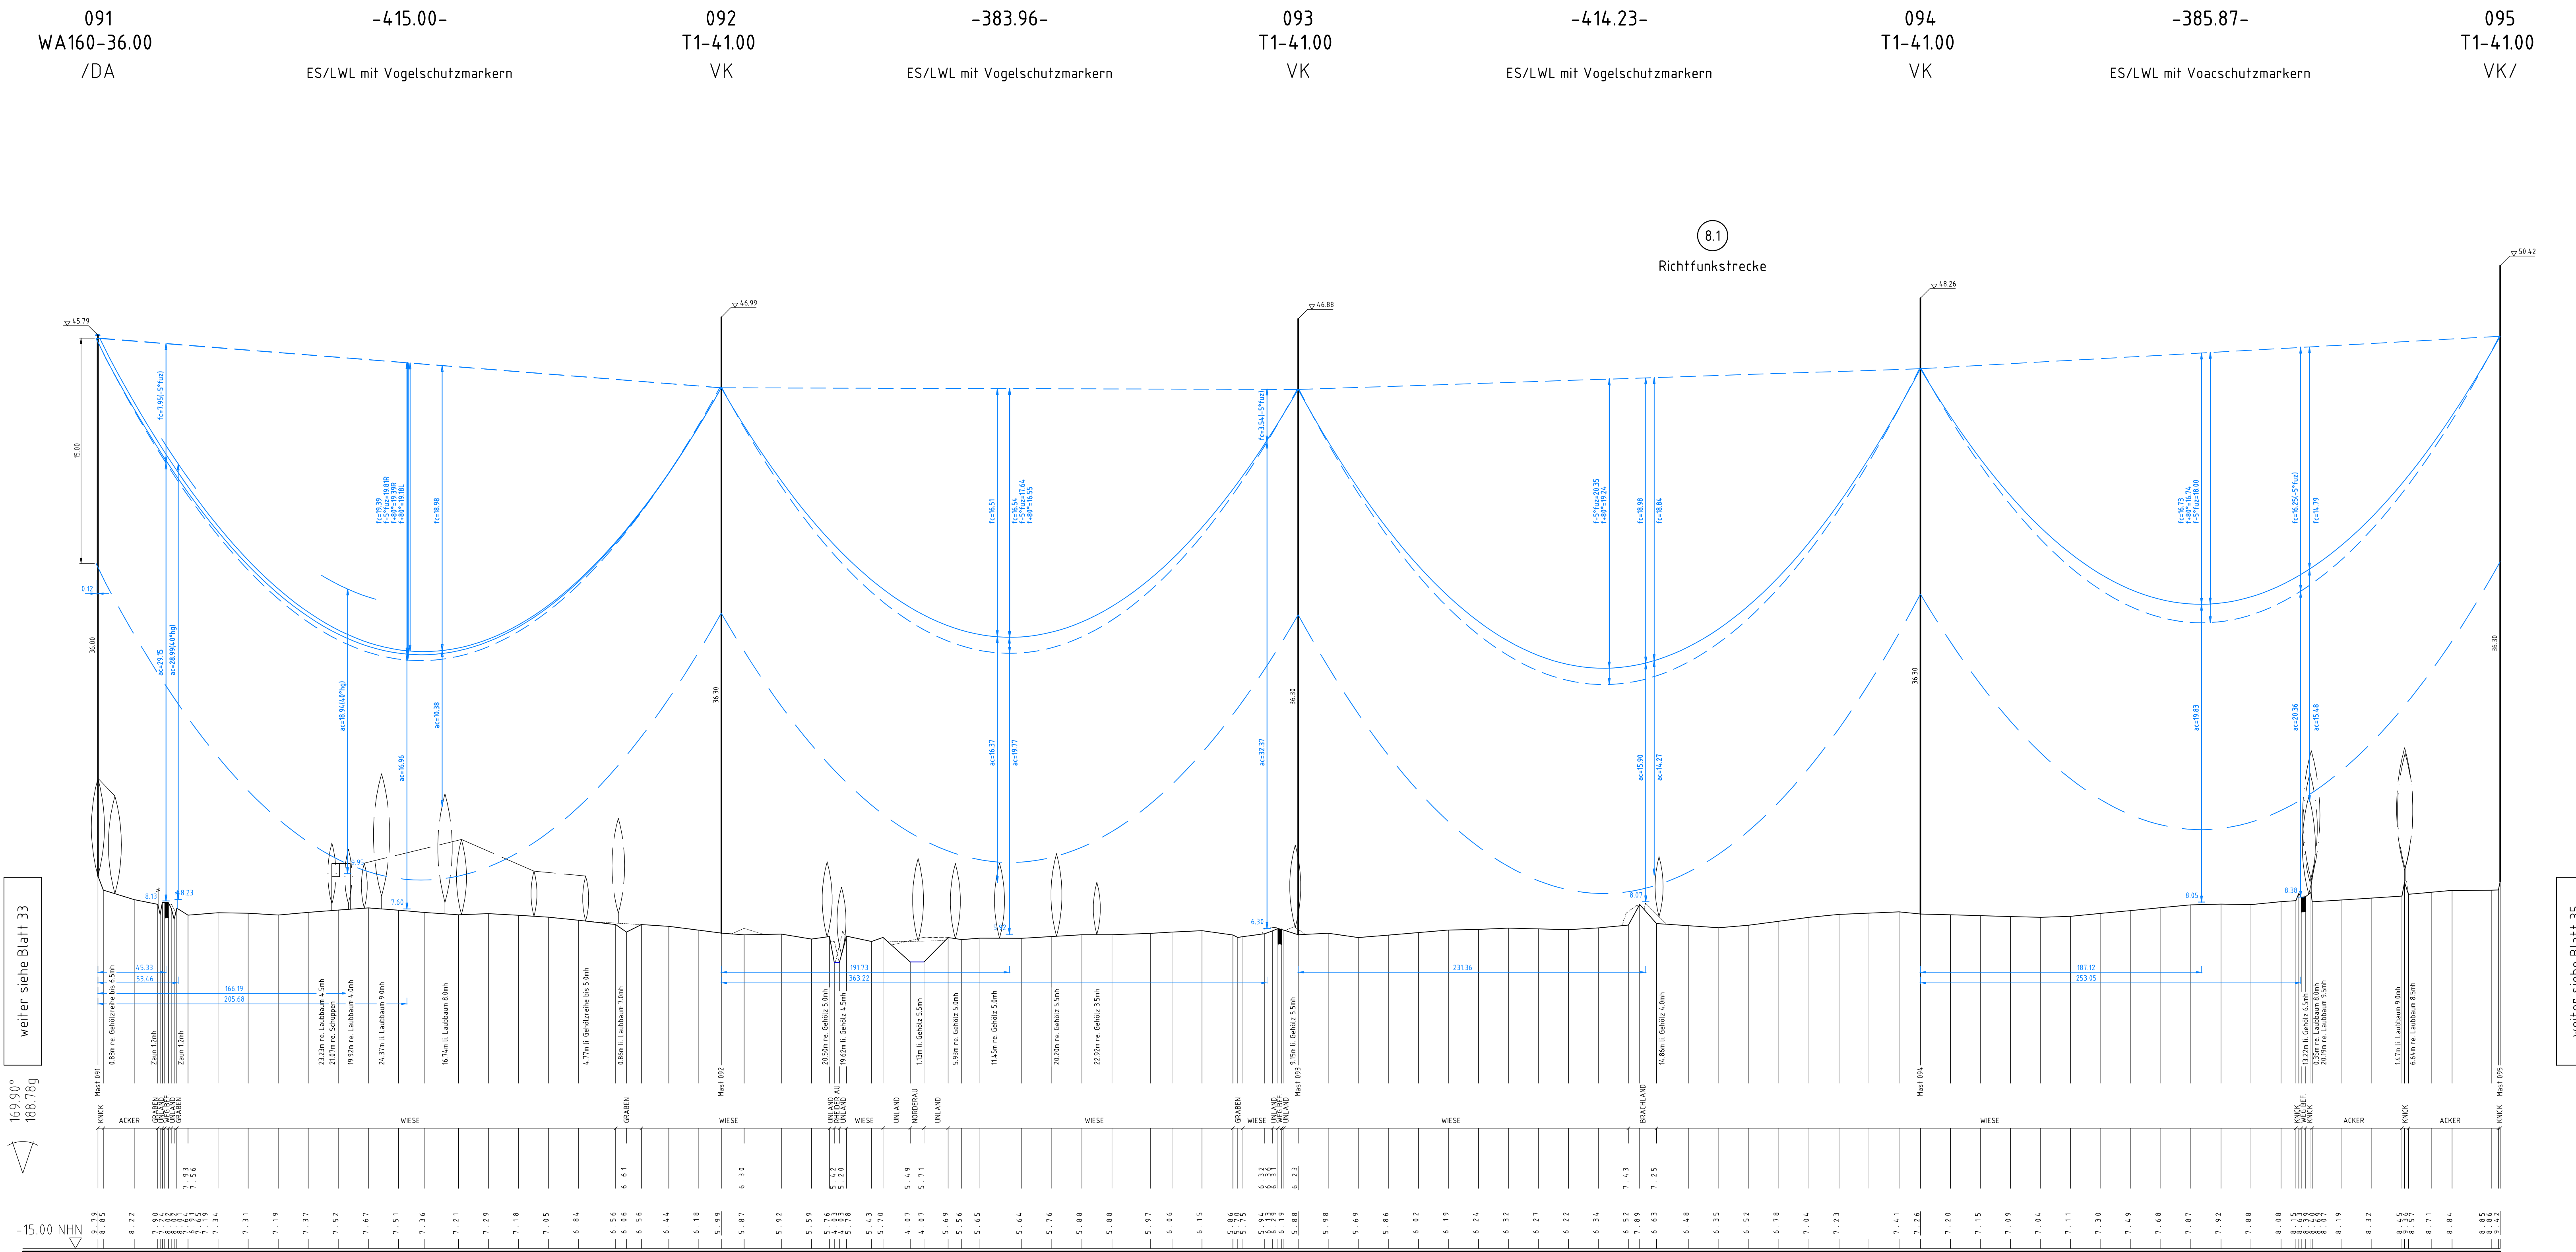

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr. 91 - Mast Nr. 95

Maßstab

der Längen 1: 2000
der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	: D-2-D-2015.3 2ES
Beseilung Leiteseil	: 2x3x4 S65-ALV/72-ST1A, MZS=6,0N/mm ²
Erdsch Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x LWL äquivalent zu 264-ALV/34-ST1A, dHgl. zu L5
Kettenlänge	: 380-kV DA = 6,50m (3000N), VK = 4,70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	: 14,0 m rechts oder links oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
Tennet TSO GmbH

04.12.2015

IV. Dr. J. J. I.A. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.