

Portal links - 61.13 WE/WAdiff100-
Portal 10,00 - 19.00
DA 155.231 DA

Portal rechts [60.34] WE/WAdiff100-
Portal 10,00 - 58.24 - 19.00
DA [56.15] DA

100N WE/WAdiff100-19.00
DA

[391.73] - 322.89 -
[4.06.02]

101N T2-31.00
DH

[315.32] - 322.89 -
[330.47]

057 WE/WAdiff 14.0° 30.00
DA

ES/LWL mit Vogelschutzmarken

ES/LWL mit Vogelschutzmarken


ES/LWL mit Vogelschutzmarken

Kreuzprofil				Kreuzprofil			
T100-110, Niederwert - Schrauber/Mast				T100-110, Niederwert - Heide Mast			
UT 15.55	Seil (m)	Seil (m)	Seil (m)	UT 15.55	Seil (m)	Seil (m)	Seil (m)
UT 15.55	1.6	1.6	1.6	UT 15.55	1.6	1.6	1.6
UT 15.55	1.6	1.6	1.6	UT 15.55	1.6	1.6	1.6
UT 15.55	1.6	1.6	1.6	UT 15.55	1.6	1.6	1.6

Kreuzprofil				Kreuzprofil			
T100-110, Niederwert - Heide Mast				T100-110, Niederwert - Heide Mast			
UT 15.55	Seil (m)	Seil (m)	Seil (m)	UT 15.55	Seil (m)	Seil (m)	Seil (m)
UT 15.55	1.6	1.6	1.6	UT 15.55	1.6	1.6	1.6
UT 15.55	1.6	1.6	1.6	UT 15.55	1.6	1.6	1.6
UT 15.55	1.6	1.6	1.6	UT 15.55	1.6	1.6	1.6



(4.4.A) (4.4.B)

(4.4.C)

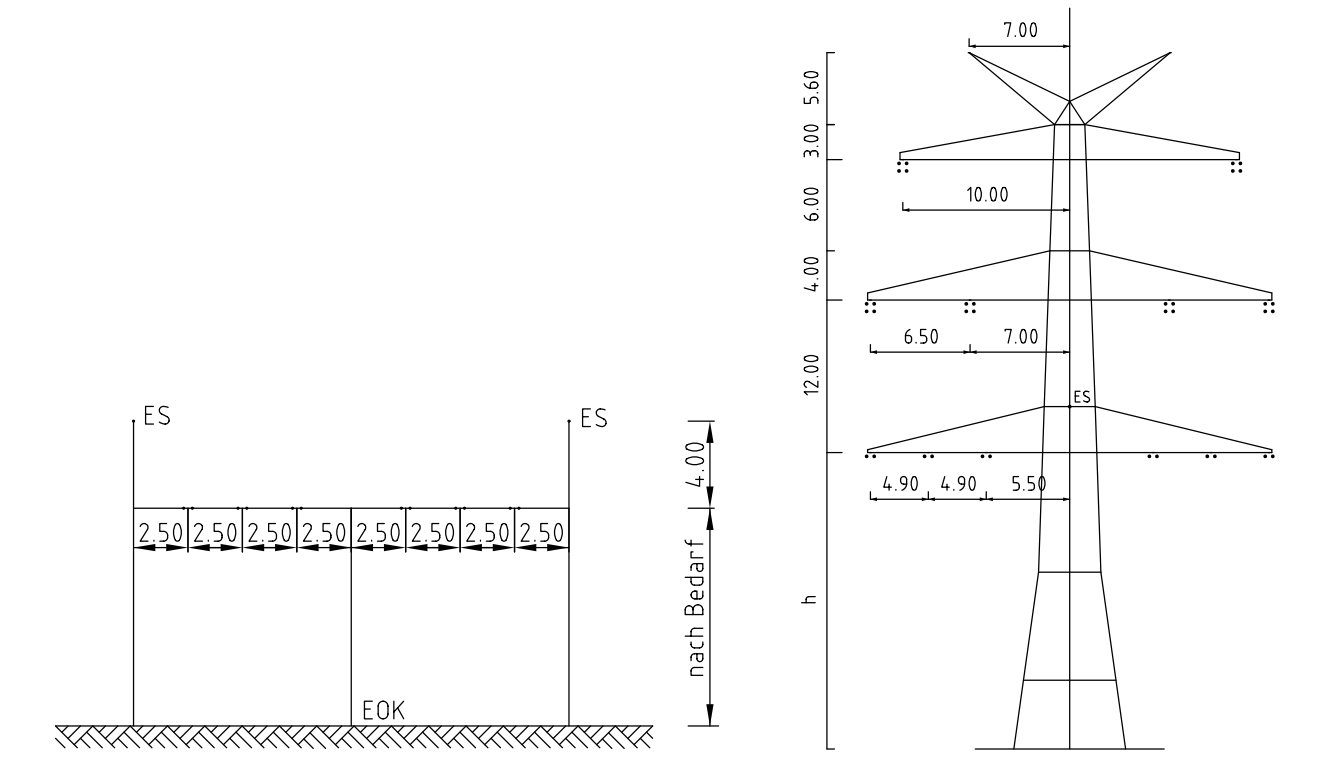


Portal links
Portal rechts

Mast Nr. LH-13-319/057

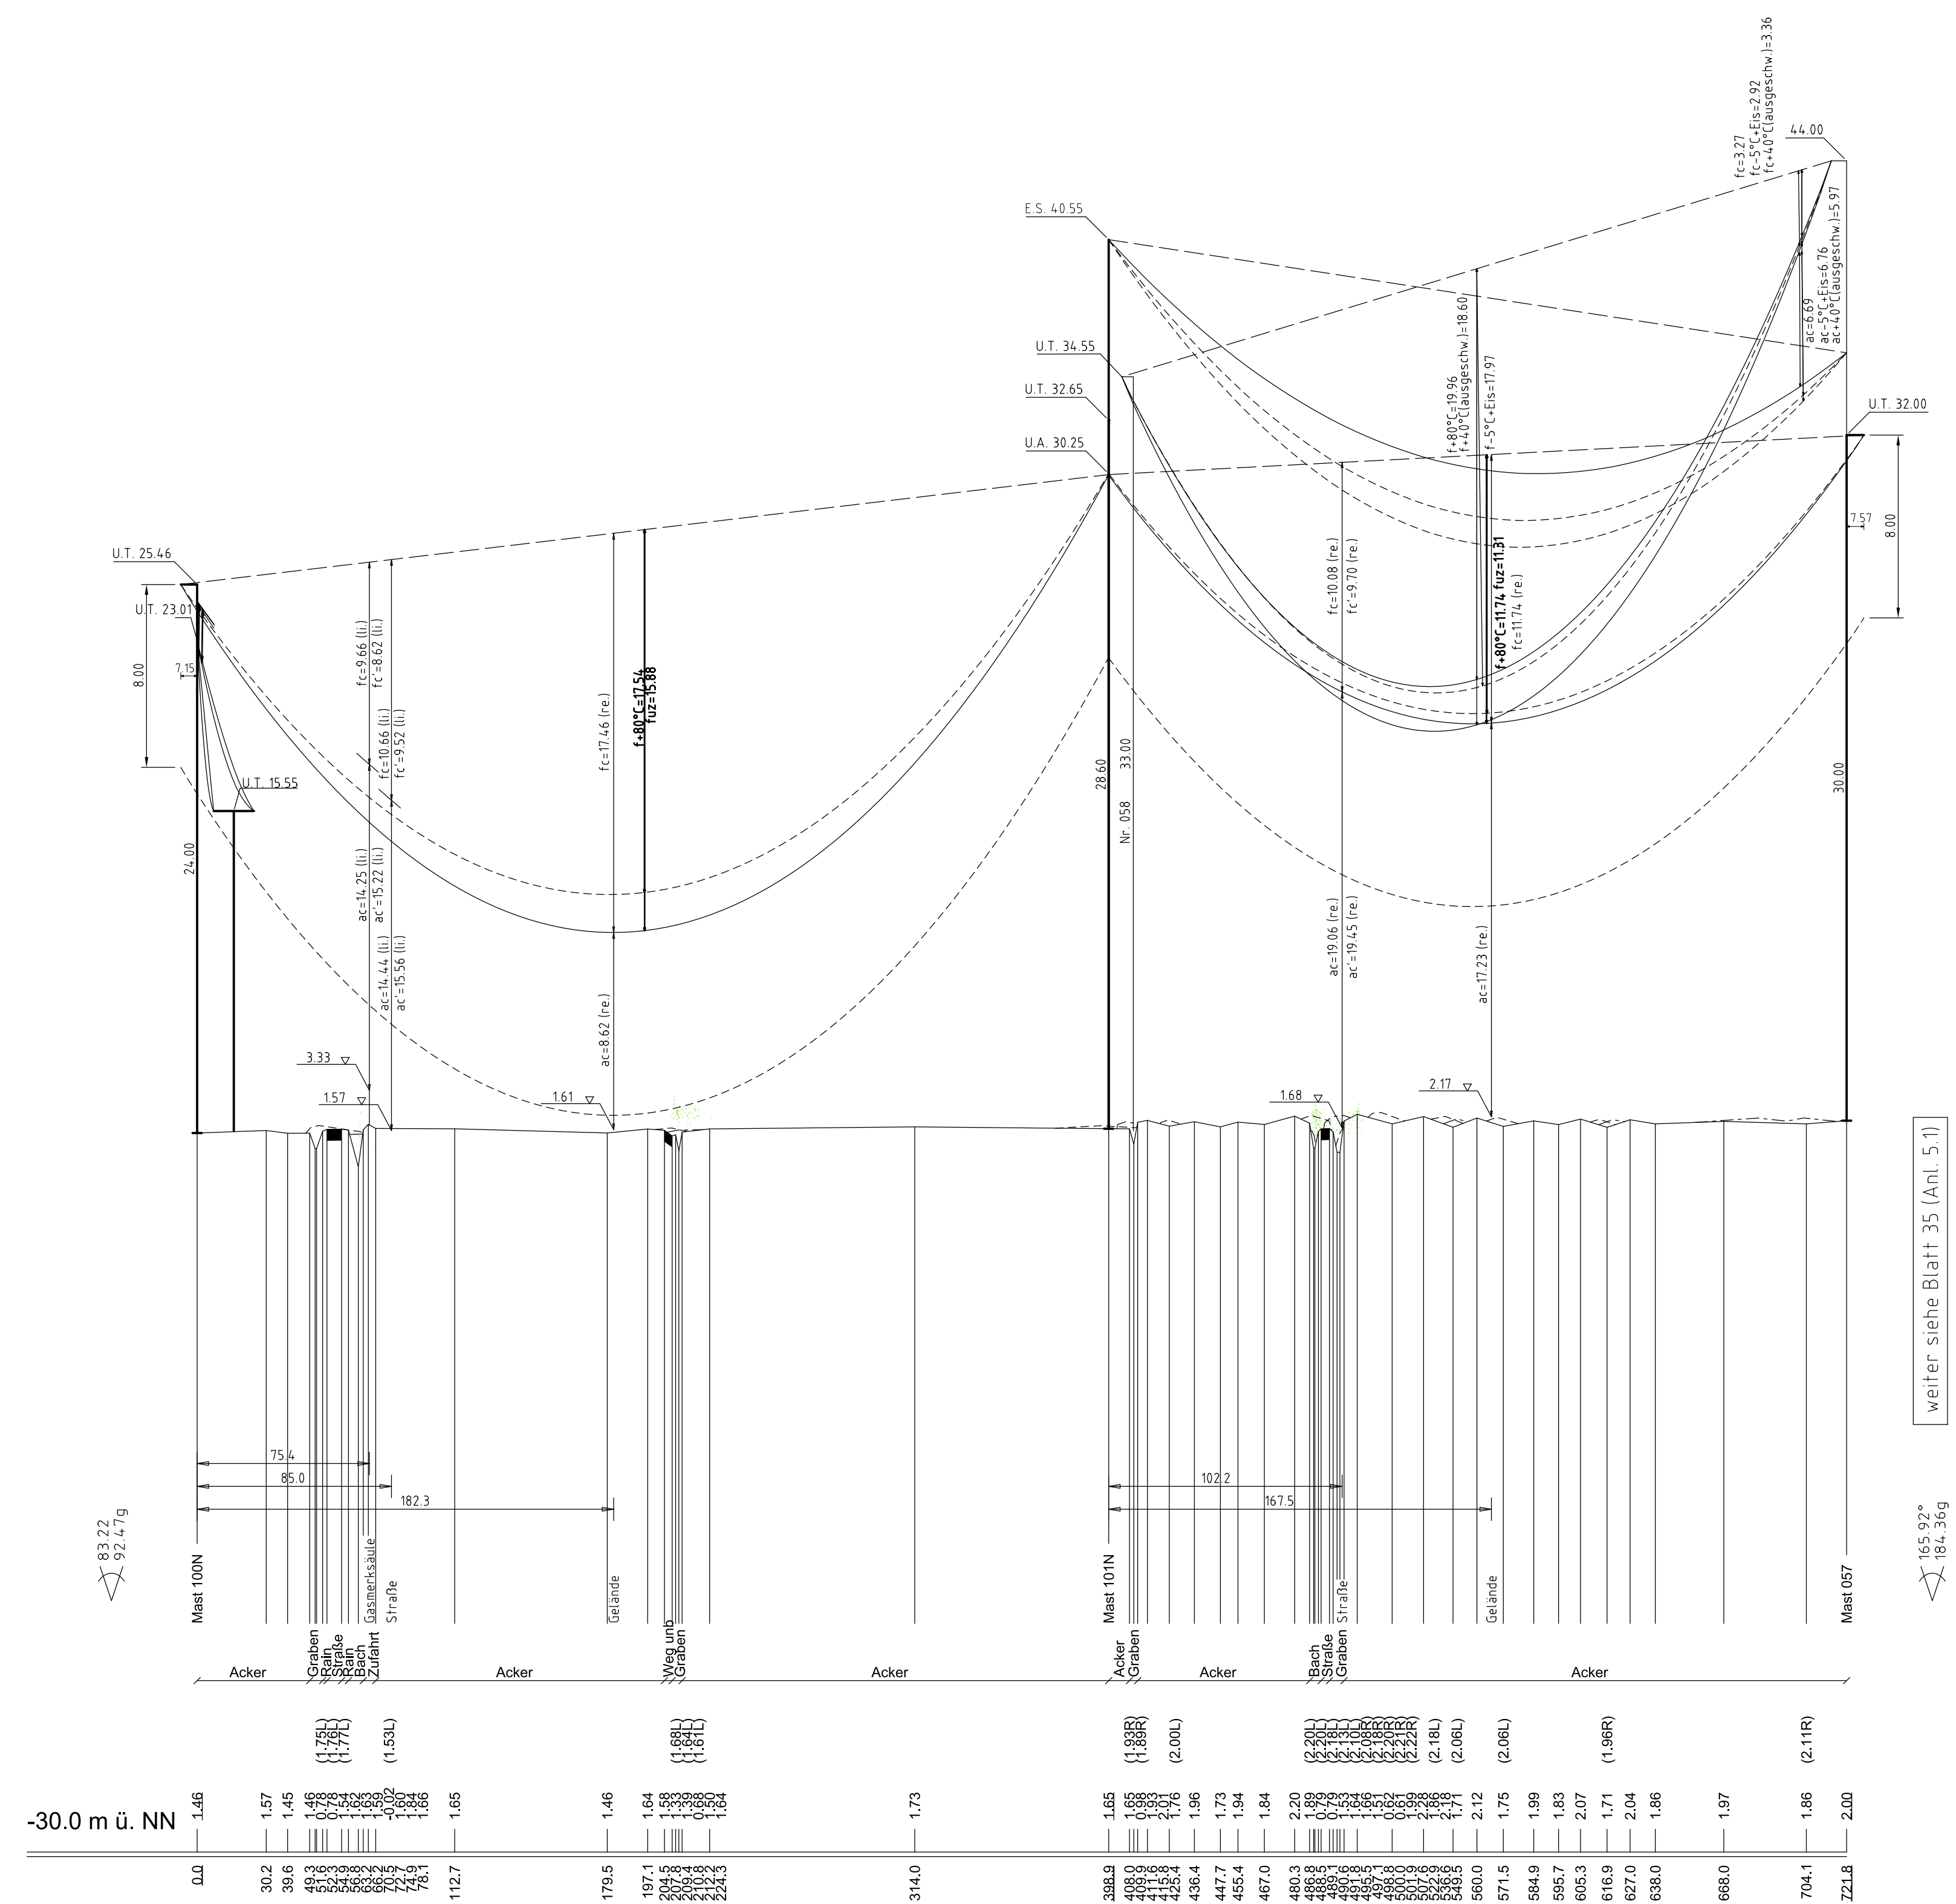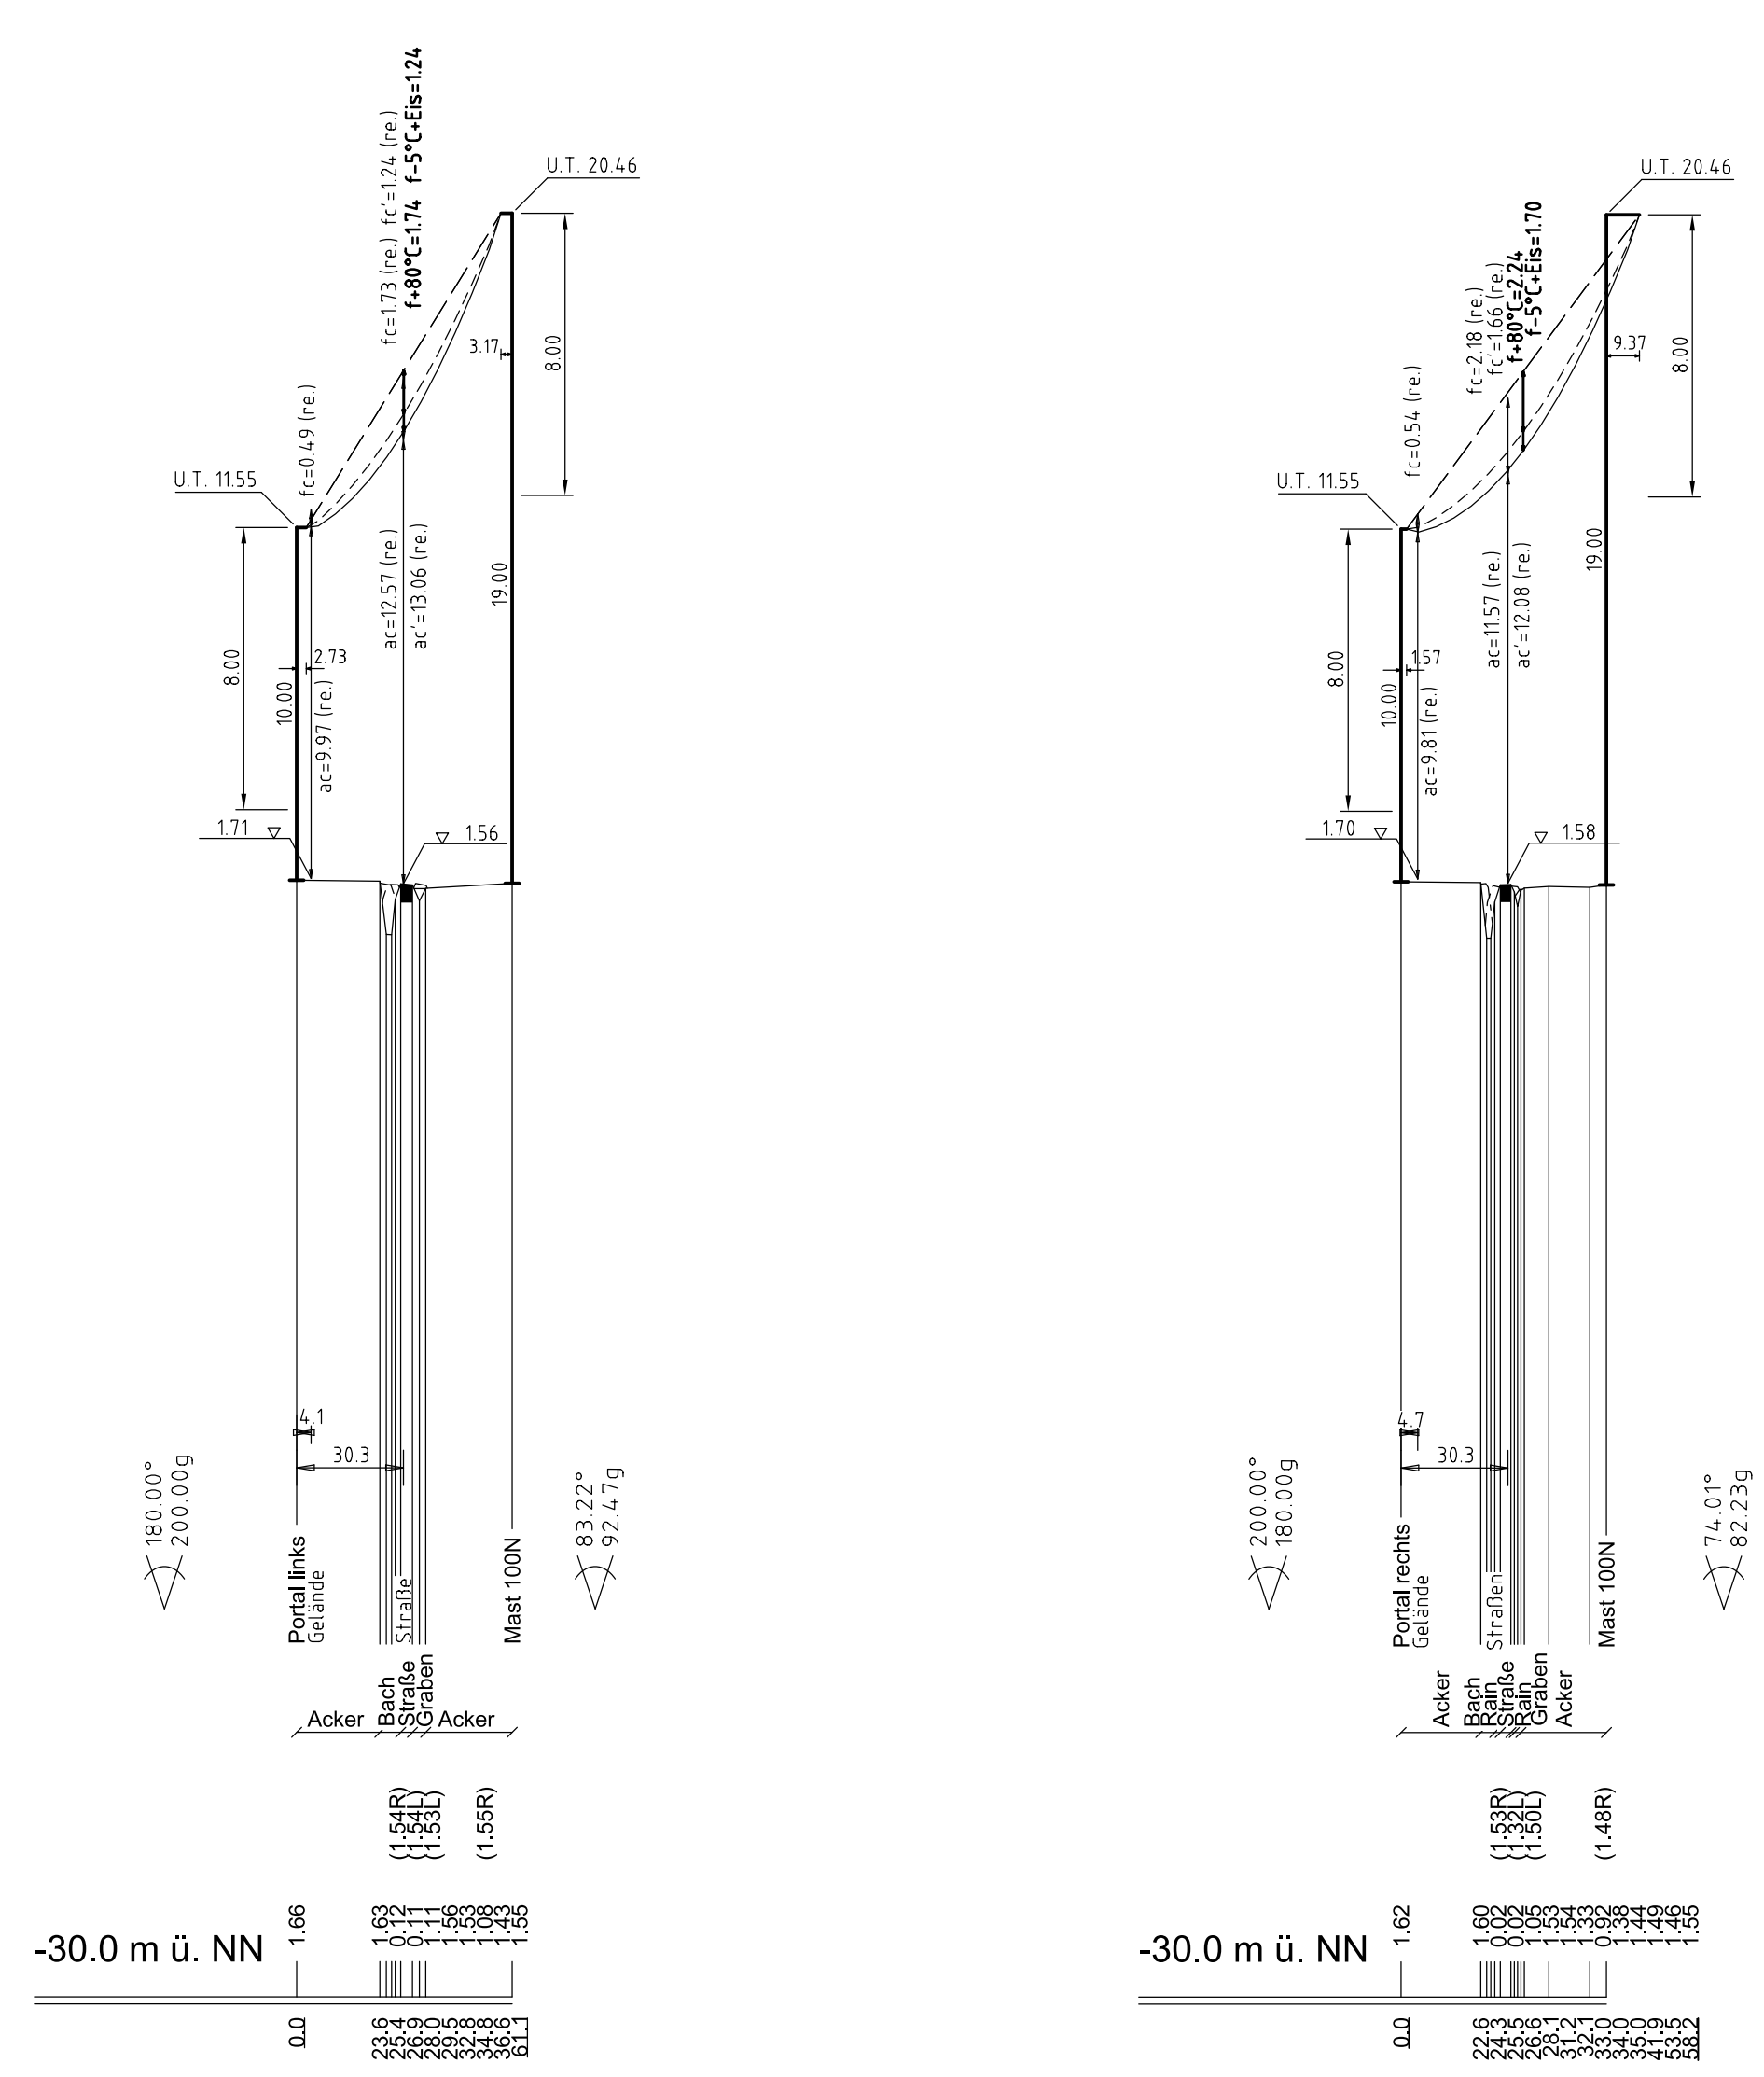



weiter siehe Blatt 35 (Anl. 5.1)

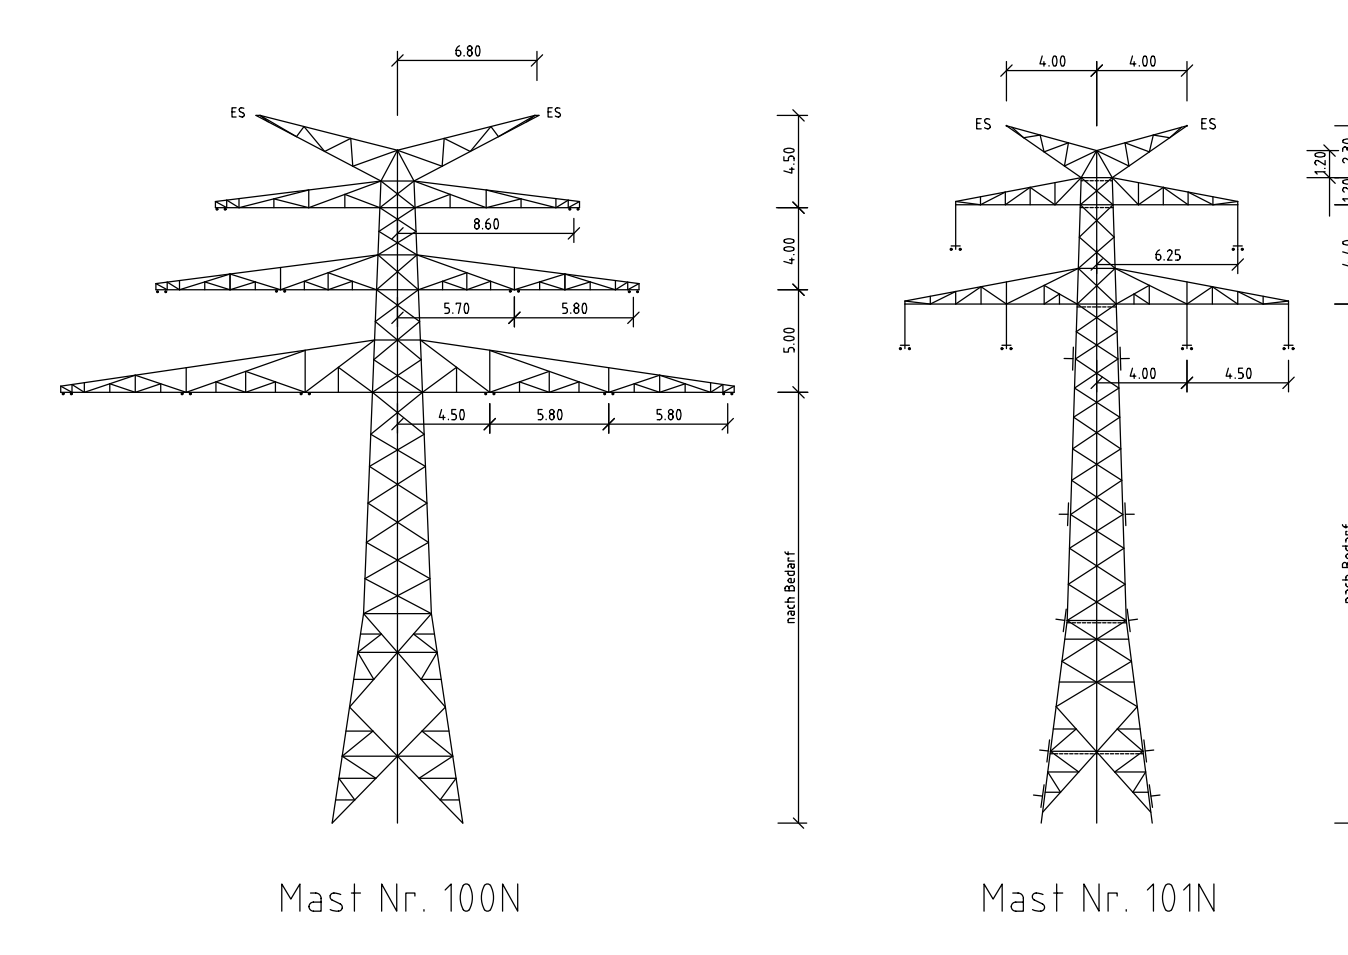

Mast Nr. 100N

Mast Nr. 101N

- Vegetation dichter als 35m an Leitersel
- Vegetation zwischen 35m und 50m zum Leitersel
- Vegetation innerhalb des Schutzbereiches

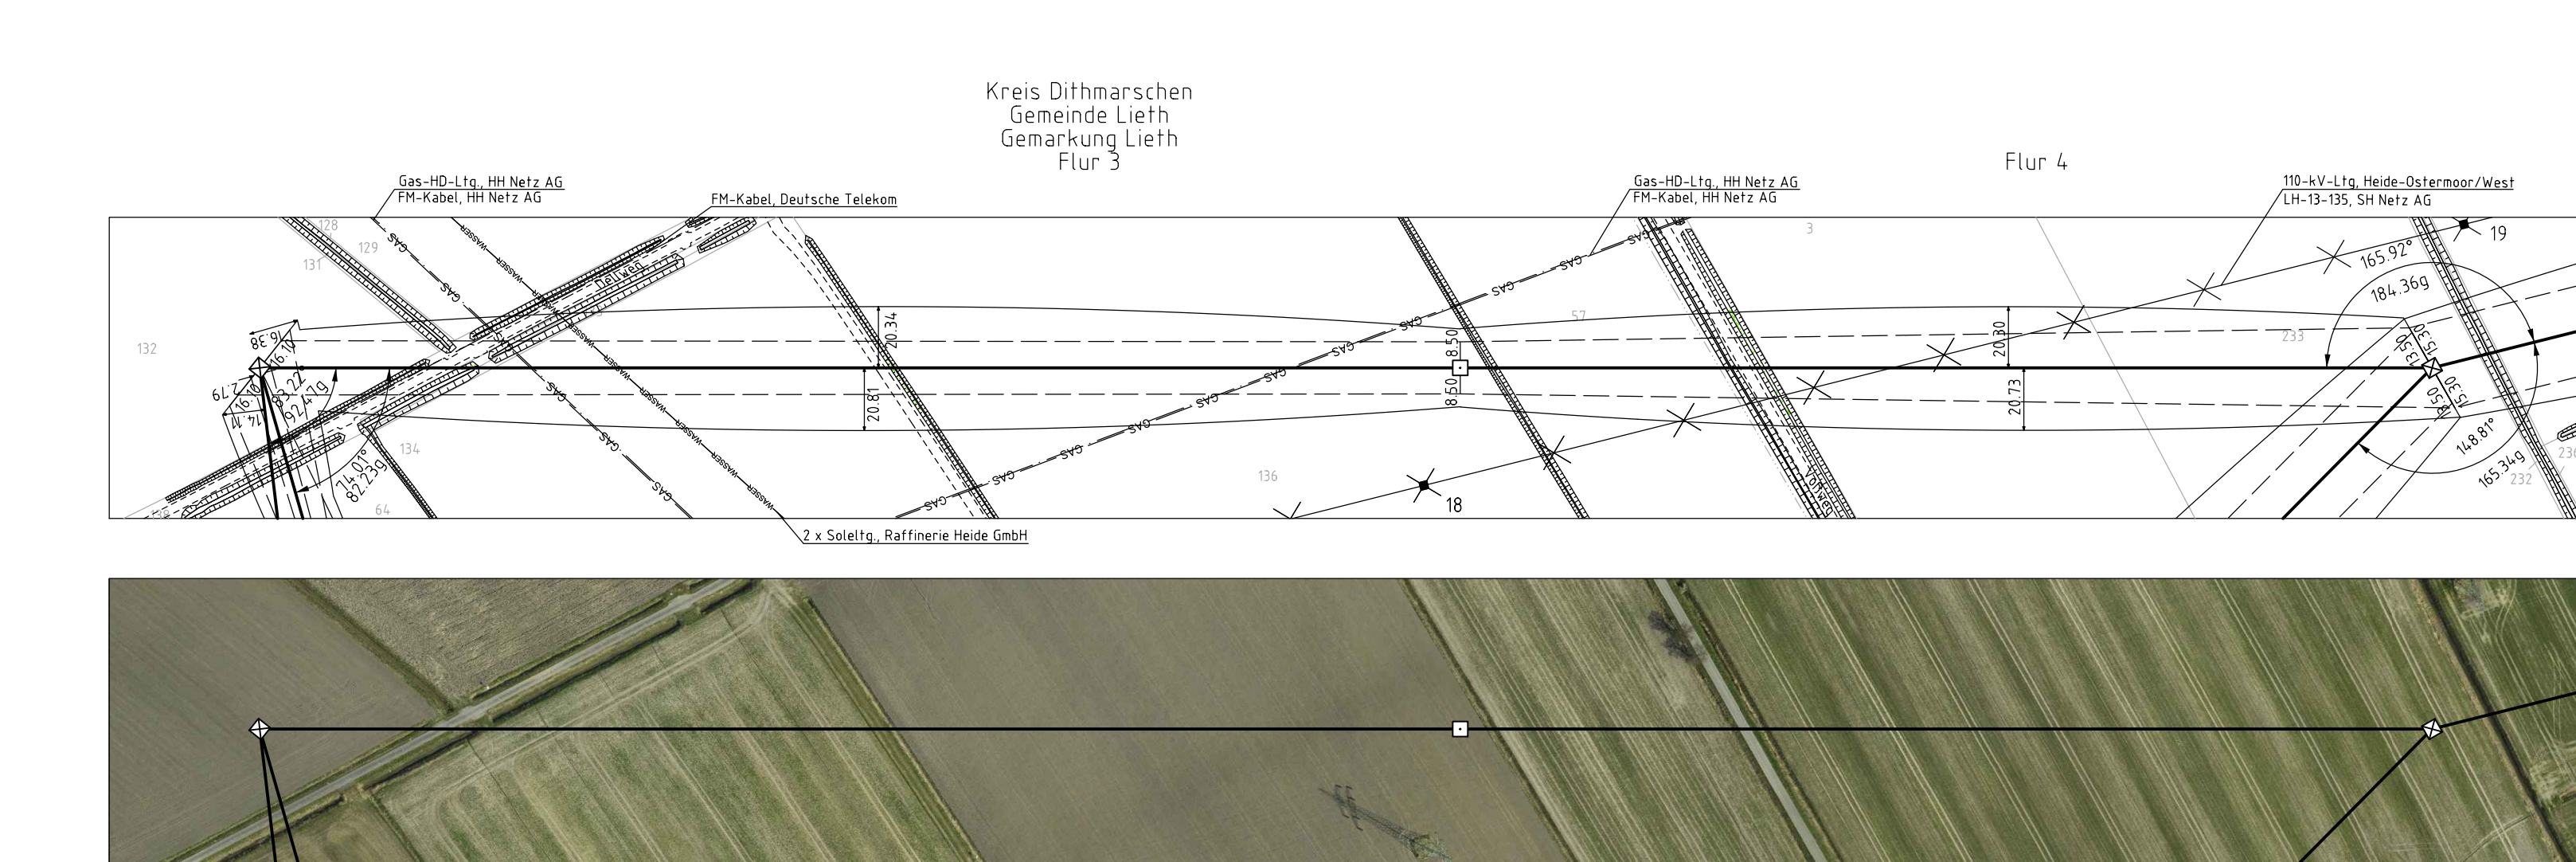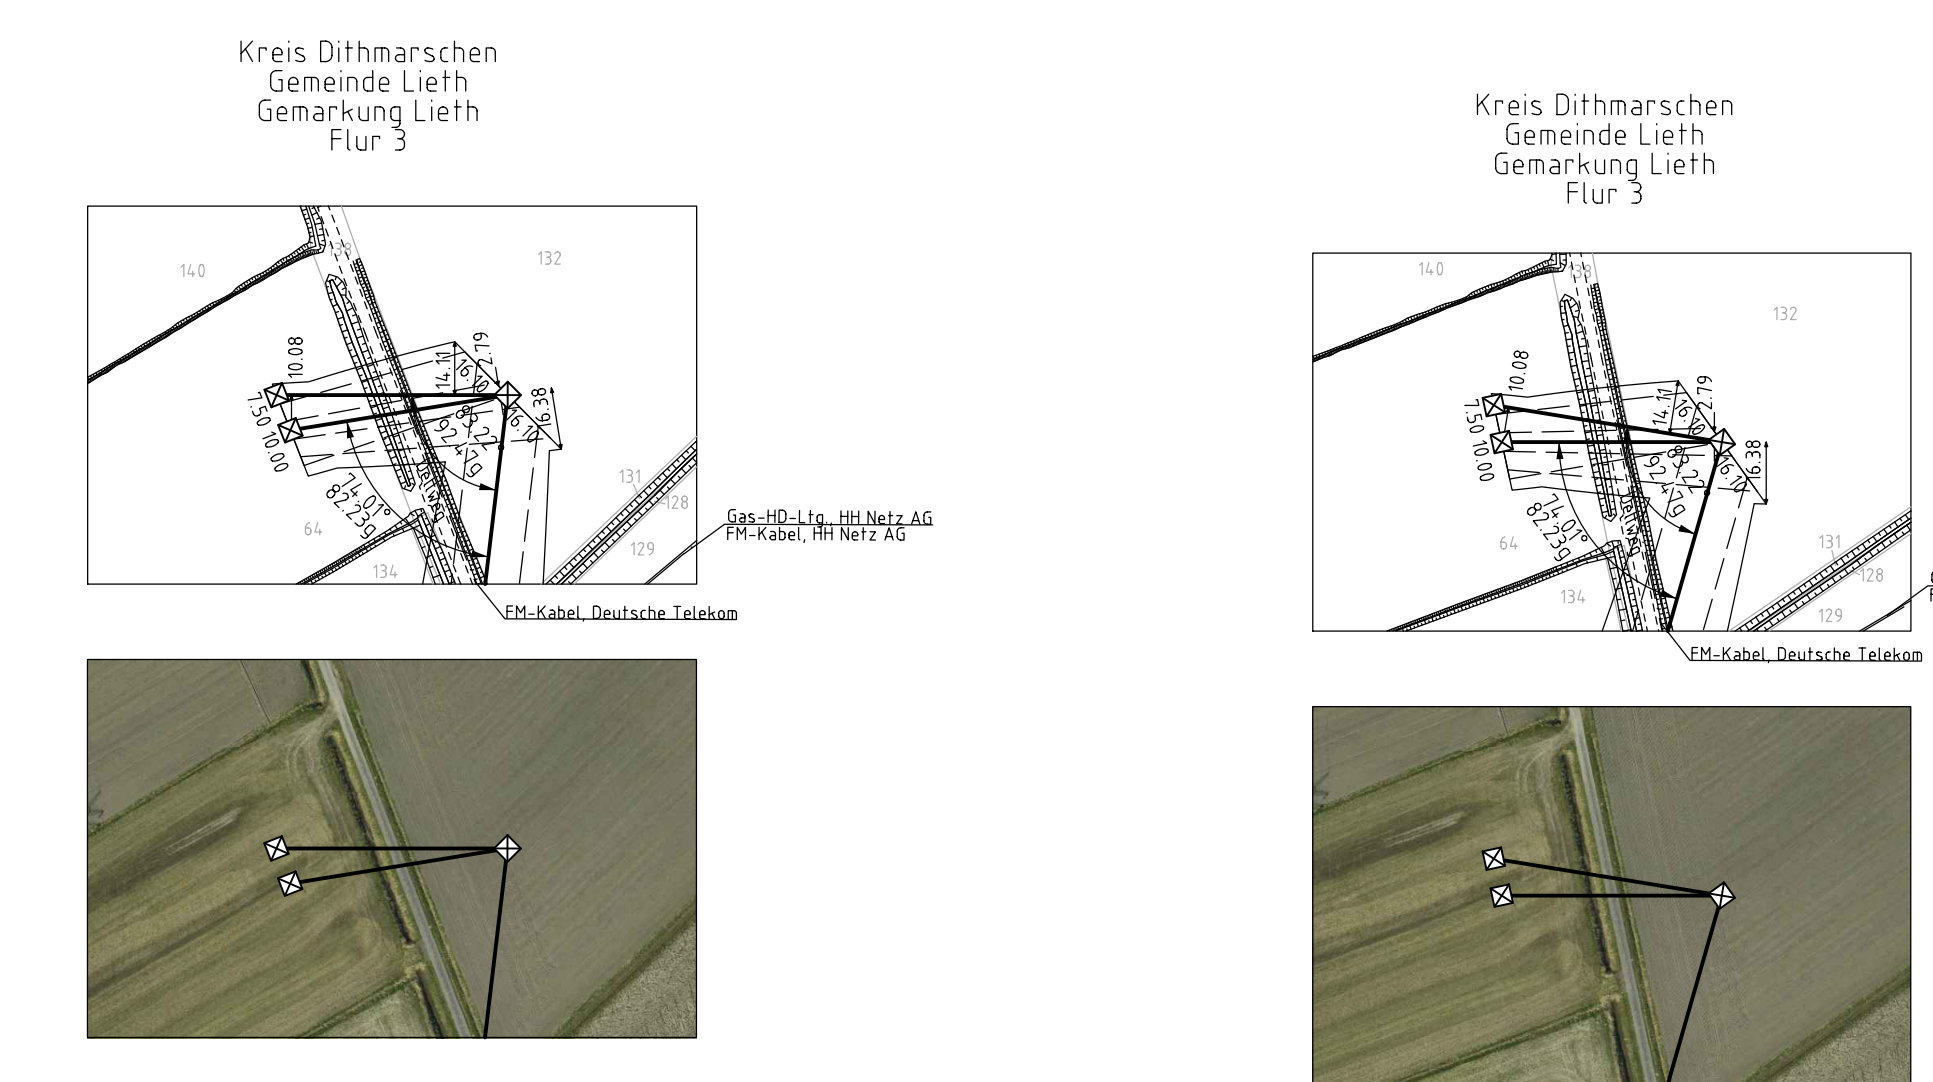

Anlage 5.1
Blatt 45/45

110-kV-Ltg. Heide - Ostermoor/West
LH-13-135
Längenprofil
Deckblatt
UW Heide West - Mast Nr. LH-13-319/057

Maßstab: der Längen 1 : 2000, der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung: DIN VDE 0219: DIN EN 50341-3-1, 01/2011 (Einszene 2, Windzone 4)

Masttyp: AA-4, DE 2016.1, A-2-D-2013.0, DA-4, DE 2013.1

Beseilung: 2x2x2 505-AL 1712-5714, MZS-14, 20/1mm² (110-kV)

Leitersel: 2x2x2 505-AL 1712-5714, MZS-14, 20/1mm² (110-kV, Portal)

Erdsel: 2x1x5-AL 155-5714, MZS-14, 20/1mm² (Portal)

Luftkabel/sonstige Belegung: DA-1.5/10 (100N), 110-kV Mast Nr. LH-13-319/057

Kettfernlänge: DA-1.5/10 (100N), 110-kV Mast Nr. LH-13-319/057

Seitliche Überhöhung: 15.92 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt: 12.06.2015

Bayerisch: Heide 150 GmbH

IV: [Signature]

1. Entwurf: 12.06.2015, 2. Entwurf: 16.06.2015, 3. Entwurf: 16.06.2015

Imp: Imp-Gesellschaft mbH, 3463 Amberg-Weiden

Werk: 01.06.2015, Ort: Weiden

Gepr.: 01.06.2015, Unterschrift: [Signature]

Nach: DIN EN 50341-3-1, 01/2011

Verarbeitet von: [Signature]

Übernahme der Planung von SH Netz AG für die 110-kV-Ausbreitung von UW Heide West auf Mast 057