



Regellängsschnitt:
ohne Maßstab

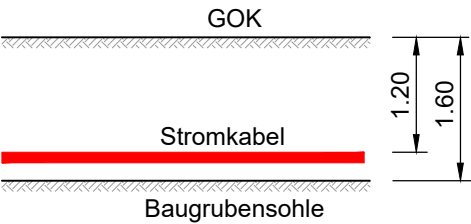

Regelquerschnitt:
ohne Maßstab

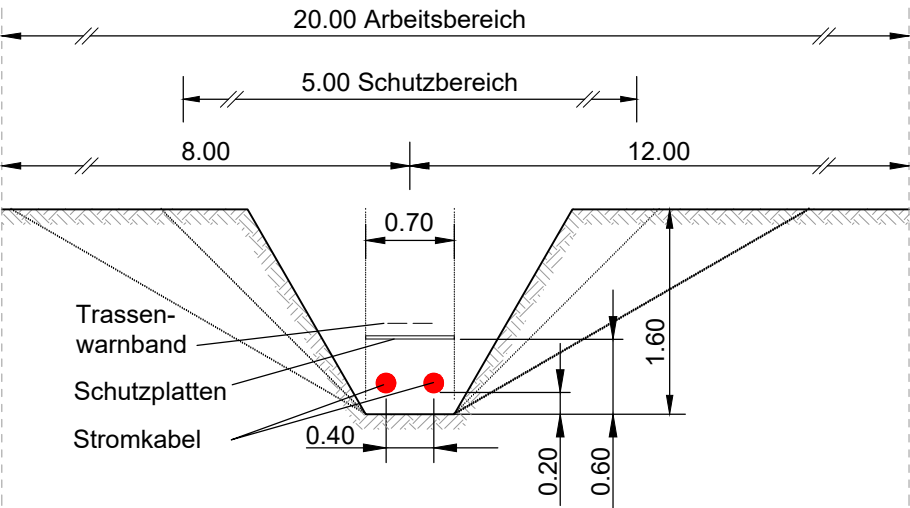

Anlage 12.1.1
NordLink
Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze
bis UW Wilster
Regellängs- und -querschnitte
Regellängs- und -querschnitte
DC-Trasse

Deckblatt

Planfeststellungsunterlage						
Quelle:						
Ersteller-Zeichnungs-Nr: 12.1.1_Prinzip-Längs-Quer-DC_PÄ-9.dwg						
Aufgestellt: Bayreuth, den 31.08.2018 DC Nordseekabel GmbH & Co.KG (NOKA)						
Firma		Maßstab:		Einheit:		
		ohne		Meter		
			Datum	Name		
		Bearb.	08.2018	Rüb		
		Gepr.	08.2018	Legler		
		Norm				
		Fachbereich				
						
Ind.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:		
				Erstellt durch G.E.O.S. Ing. mbH		
				Genehmigt von NOKA DC Nordseekabel GmbH & Co.KG		
				Datum 27.08.2018 Erstelldatum 31.08.2018		
				Status G		
				Blatt 01 von 01		
Objektname ± 500-kV-HGÜ Interkonnektor Tonstad - Wilster						
Titel Regellängs- und -querschnitte DC-Trasse						