


1	Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324 Portal-Portal, 110-kV-Mittelspanne Nr. 102 P05-M117, 110-kV-Mittelspanne Nr. 102 M28-M63
2	Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 Rückbau M42-Portal
3	Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205 Rückgabe der LH-13-324 auf LH-13-302; Neubau und Anbindung des M59a an M31a(LH-13-324) und an M60
28	Rückbau der 110-kV-Leitung Audorf-Husum, LH-13-102 Rückbau von M58 (LH-13-205)-M60
31	Provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf-Husum, LH-13-102 M55(M31/31/59/31/24) und M56(M31/31/59/31/24) von M60-M63 und Ansicht LH-13-102 in LH-13-324, M63(M32) und M59(M32)

- | | |
|----|--|
| 1 | Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324
Portal-Portal, 110-kV-Mittelspanne Nr. 102 P05-M117, 110-kV-Mittelspanne Nr. 102 M28-M63 |
| 2 | Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
Rückbau M42-Portal |
| 3 | Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
Rückgabe der LH-13-324 auf LH-13-302; Neubau und Anbindung des M59a an M31a(LH-13-324) und an M60 |
| 28 | Rückbau der 110-kV-Leitung Audorf-Husum, LH-13-102
Rückbau von M58 (LH-13-205)-M60 |
| 31 | Provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf-Husum, LH-13-102
M55(M31/32/39/51/324) - M59a(LH-13-324) - M60 - M63 und Ansicht LH-13-102 in LH-13-324, M63(M324) und M59a(M2) |

Grenzen:

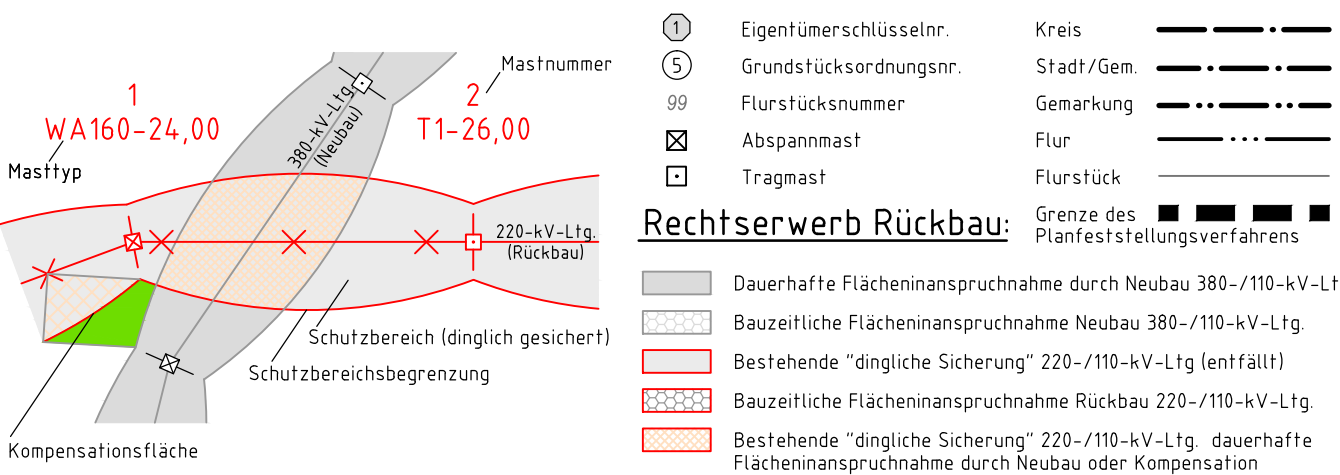

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

12.12.2014

i.V. Dr. A. i.A. Dr. B.

 Deutschland GmbH	Maßstab	Einheit
--	---------	---------

equs Energie	Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	1 : 2000	Meter
-------------------------------	---	----------	-------

					Datum	Name

				Bearb.	01.12.2014	joba
				Gepr.	05.12.2014	lp/nea

				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011
				Erstherstellung T1	

				Fachbereich TL	
				 TENNET	

[illegible]

Äust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------

