

6N
(Bw-Nr. 0106E 006)
WA140-23.00


7N
(Bw-Nr. 0106E 007)
WE140-23.00

999N
(Bw-Nr. 0106E 999)
UW Schuby/West


110-kV-Leitung
Schuby - Schuby/West
LH-13-106 / LH-13-106E
Lageplan
B-Feld- magnet. Flussdichte
Neubau
Mast Nr. 6N - UW Schuby/West



B-Feld:

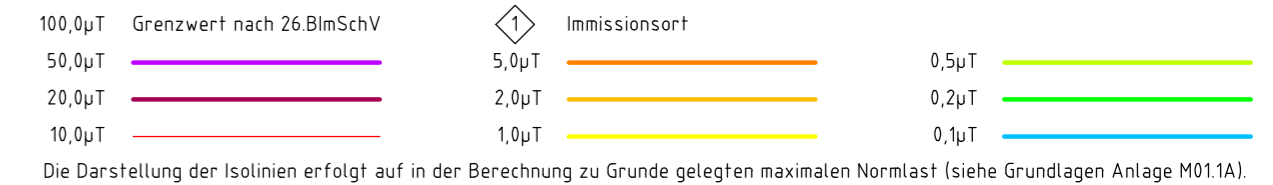

Legende:

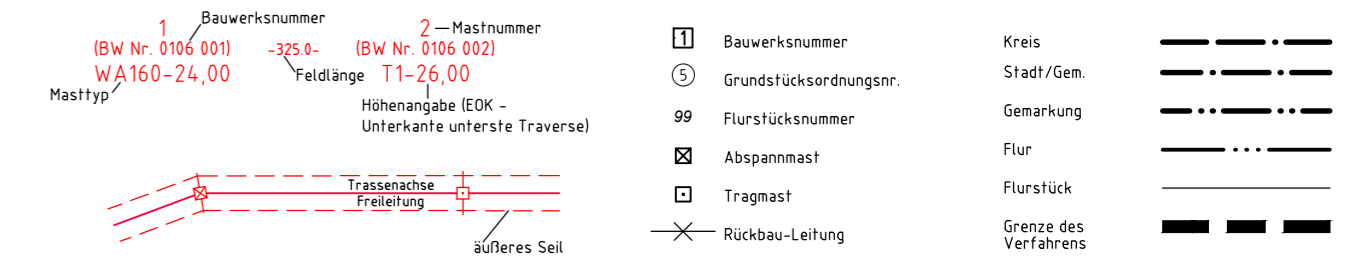

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn,
Schleswig-Holstein Netz AG

21.11.2019

i.A. Simon

eqos Energie	Deutschland GmbH Wolfentalsstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	Maßstab 1 : 2.000	Einheit Meter
		Datum	Name
		Bearb. 12.11.2019	geka
		Gepr. 15.11.2019	lp
		Norm	DIN EN 50341-2-4: 2016
		Fachbereich	TL
		Schleswig-Holstein Netz AG	
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Blatt: 4/4