



110-kV-Leitung
Schuby - Schuby/West
LH-13-106 / LH-13-106E
Lageplan
E-Feld- elektr. Feldstärke
Ersatzneubau
UW Schuby - Mast Nr. 4aN

E-Feld:

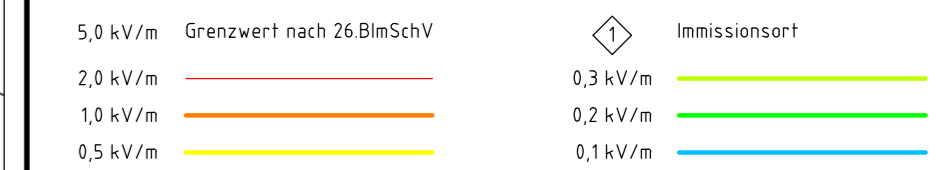

Die Darstellung der Isolinen erfolgt auf in der Berechnung zu Grunde gelegten maximalen Normlast (siehe Grundlagen Anlage M01.1A).

Legende:

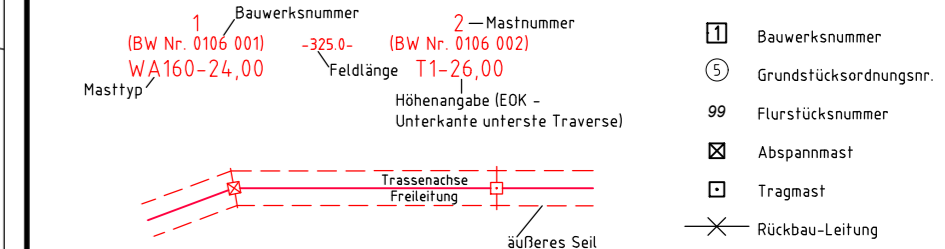

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn,
Schleswig-Holstein Netz AG

21.11.2019

Maßstab
1 : 2.000

Einheit
Meter

Bearb.	Datum	Name
Gepr.	12.11.2019	geka
	15.11.2019	lp
Norm DIN EN 50341-2-4: 2016		
Fachbereich TL		

